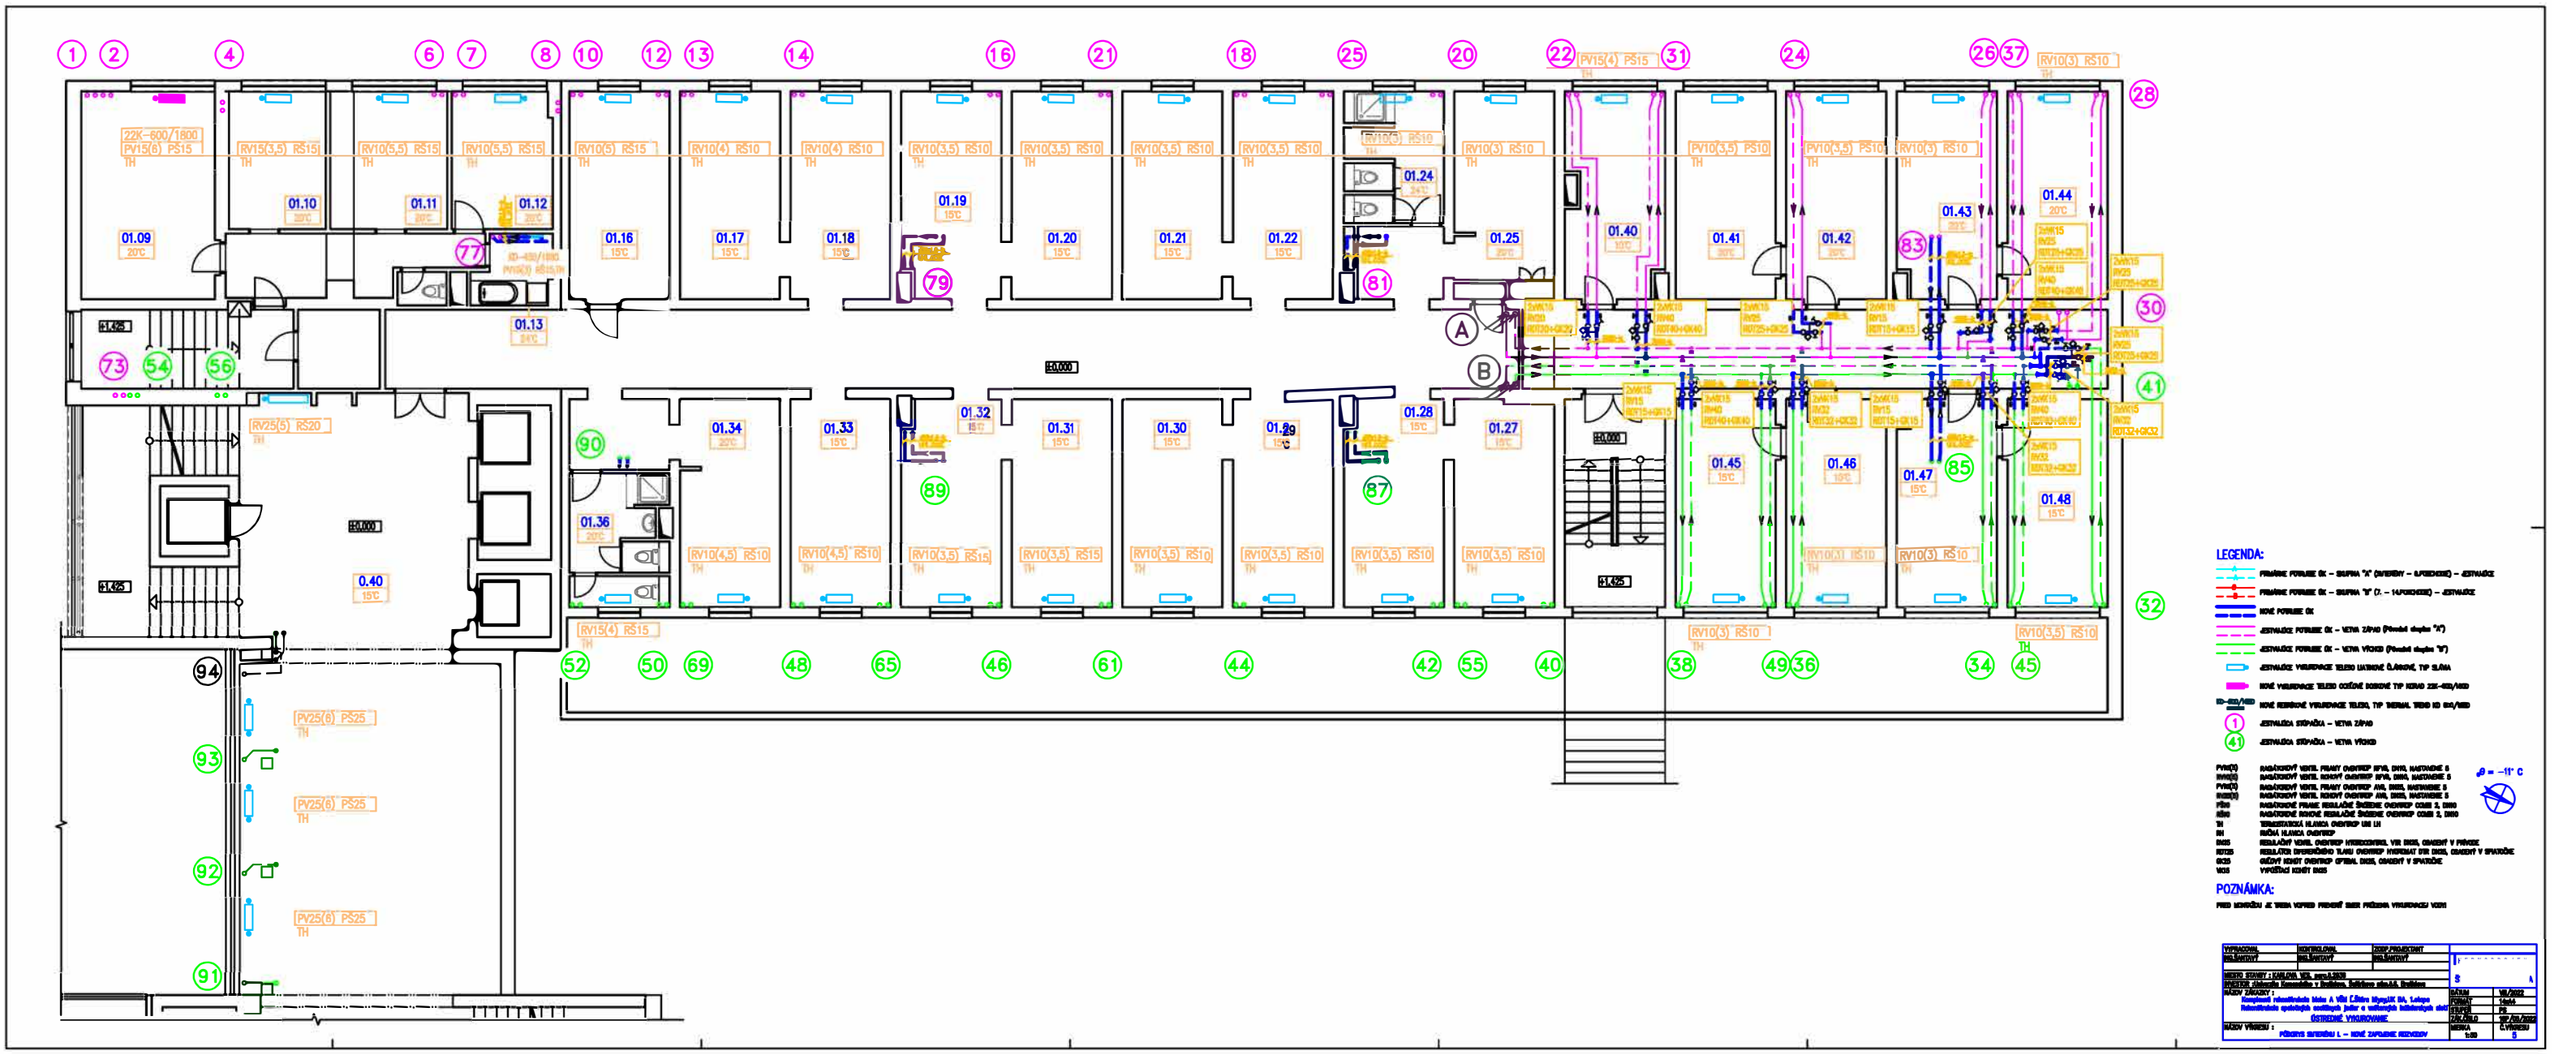

LEGENDA:

- PRŮBĚŽNÉ POTRUBÍ ÚK – SKUPINA "A" (OVĚŘENÝ – ILUSTRAČNÍ) – JESTŘÁBICE
- PRŮBĚŽNÉ POTRUBÍ ÚK – SKUPINA "B" (Z. – 14/HORKÉHO) – JESTŘÁBICE
- NOVÉ POTRUBÍ ÚK
- JESTŘÁBICE POTRUBÍ ÚK – VĚTEV ZÁPAD (Původní značka "A")
- JESTŘÁBICE POTRUBÍ ÚK – VĚTEV VÝCHOD (Původní značka "B")
- JESTŘÁBICE VNĚJŠÍCH TĚLES LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ, TYP SLOVA
- NOVÉ VNĚJŠÍCH TĚLES OCELOVÉ DESKOVÉ TYP KERAD 22K-600/1800
- NOVÉ KERÁMOVÉ VNĚJŠÍCH TĚLES, TYP THERMAL, TYPOVÉ RD 600/1800
- 1 JESTŘÁBICE STOPÁČKA – VĚTEV ZÁPAD
- 41 JESTŘÁBICE STOPÁČKA – VĚTEV VÝCHOD

PV(H)0 RADIÁTOROVÝ VENTIL PŘÍMÝ OVĚŘENÝ STYL DN10, NASTAVITELNÉ S
RV(H)0 RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ OVĚŘENÝ STYL DN10, NASTAVITELNÉ S
PV(H)0 RADIÁTOROVÝ VENTIL PŘÍMÝ OVĚŘENÝ JAK, DN10, NASTAVITELNÉ S
RV(H)0 RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ OVĚŘENÝ JAK, DN10, NASTAVITELNÉ S
PŘN0 RADIÁTOROVÉ PŘÍMÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ OVĚŘENÝ CORS 2, DN10
RŠN0 RADIÁTOROVÉ ROHOVÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ OVĚŘENÝ CORS 2, DN10
TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE OVĚŘENÝ LEN LH
RH RUČNÍ HLAVICE OVĚŘENÝ
DN25 REGULAČNÍ VENTIL OVĚŘENÝ HYDROCONTROL, VIR DN25, OMÍCHÁNÍ V PŘÍVODE
RT25 REGULAČNÍ TERMOSTATICKÝ KLAPKA OVĚŘENÝ PŘÍMÝMI DN DN25, OMÍCHÁNÍ V SPÁTEČCE
GK25 OBĚŽNÝ KOHOUT OVĚŘENÝ OPTIMA, DN25, OMÍCHÁNÍ V SPÁTEČCE
VK25 VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN25

ϑ = -11° C

POZNÁMKA:

PŘED DOMOVÍNOU JE TŘEBA VOPRED PROVEDIT DRÁŽ PŘÍZEMNÍ VYKURKOVACÍ VODY

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	ODBP.PROJEKTANT:	
STAVBA: Základní Zemědělská v Svitkově, Svitkově ulice A.K. Svitkova			
INVESTOR: Základní Zemědělská v Svitkově, Svitkově ulice A.K. Svitkova			
STUPEŇ:			
NÁZEV ZAKÁZKY: Rekonstrukce tělocvičného bloku A Věž Čištěn Mnyslík SA, Lokpo			
Rekonstrukce vytápění tělocvičné jednot a zařízení hlavního vlastníka			
OSTŘEDNÍ VYKURKOVÁNÍ			
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS SVRCHNÍHO 1. – NOVÉ ZAPOJENÍ RADIÁTORY			

DATUM	VII/2020
FORMÁT	1:50 A
KRESLIL	PS
ČÍSLO VÝKRESU	1
MĚŘÍTKO	1:100