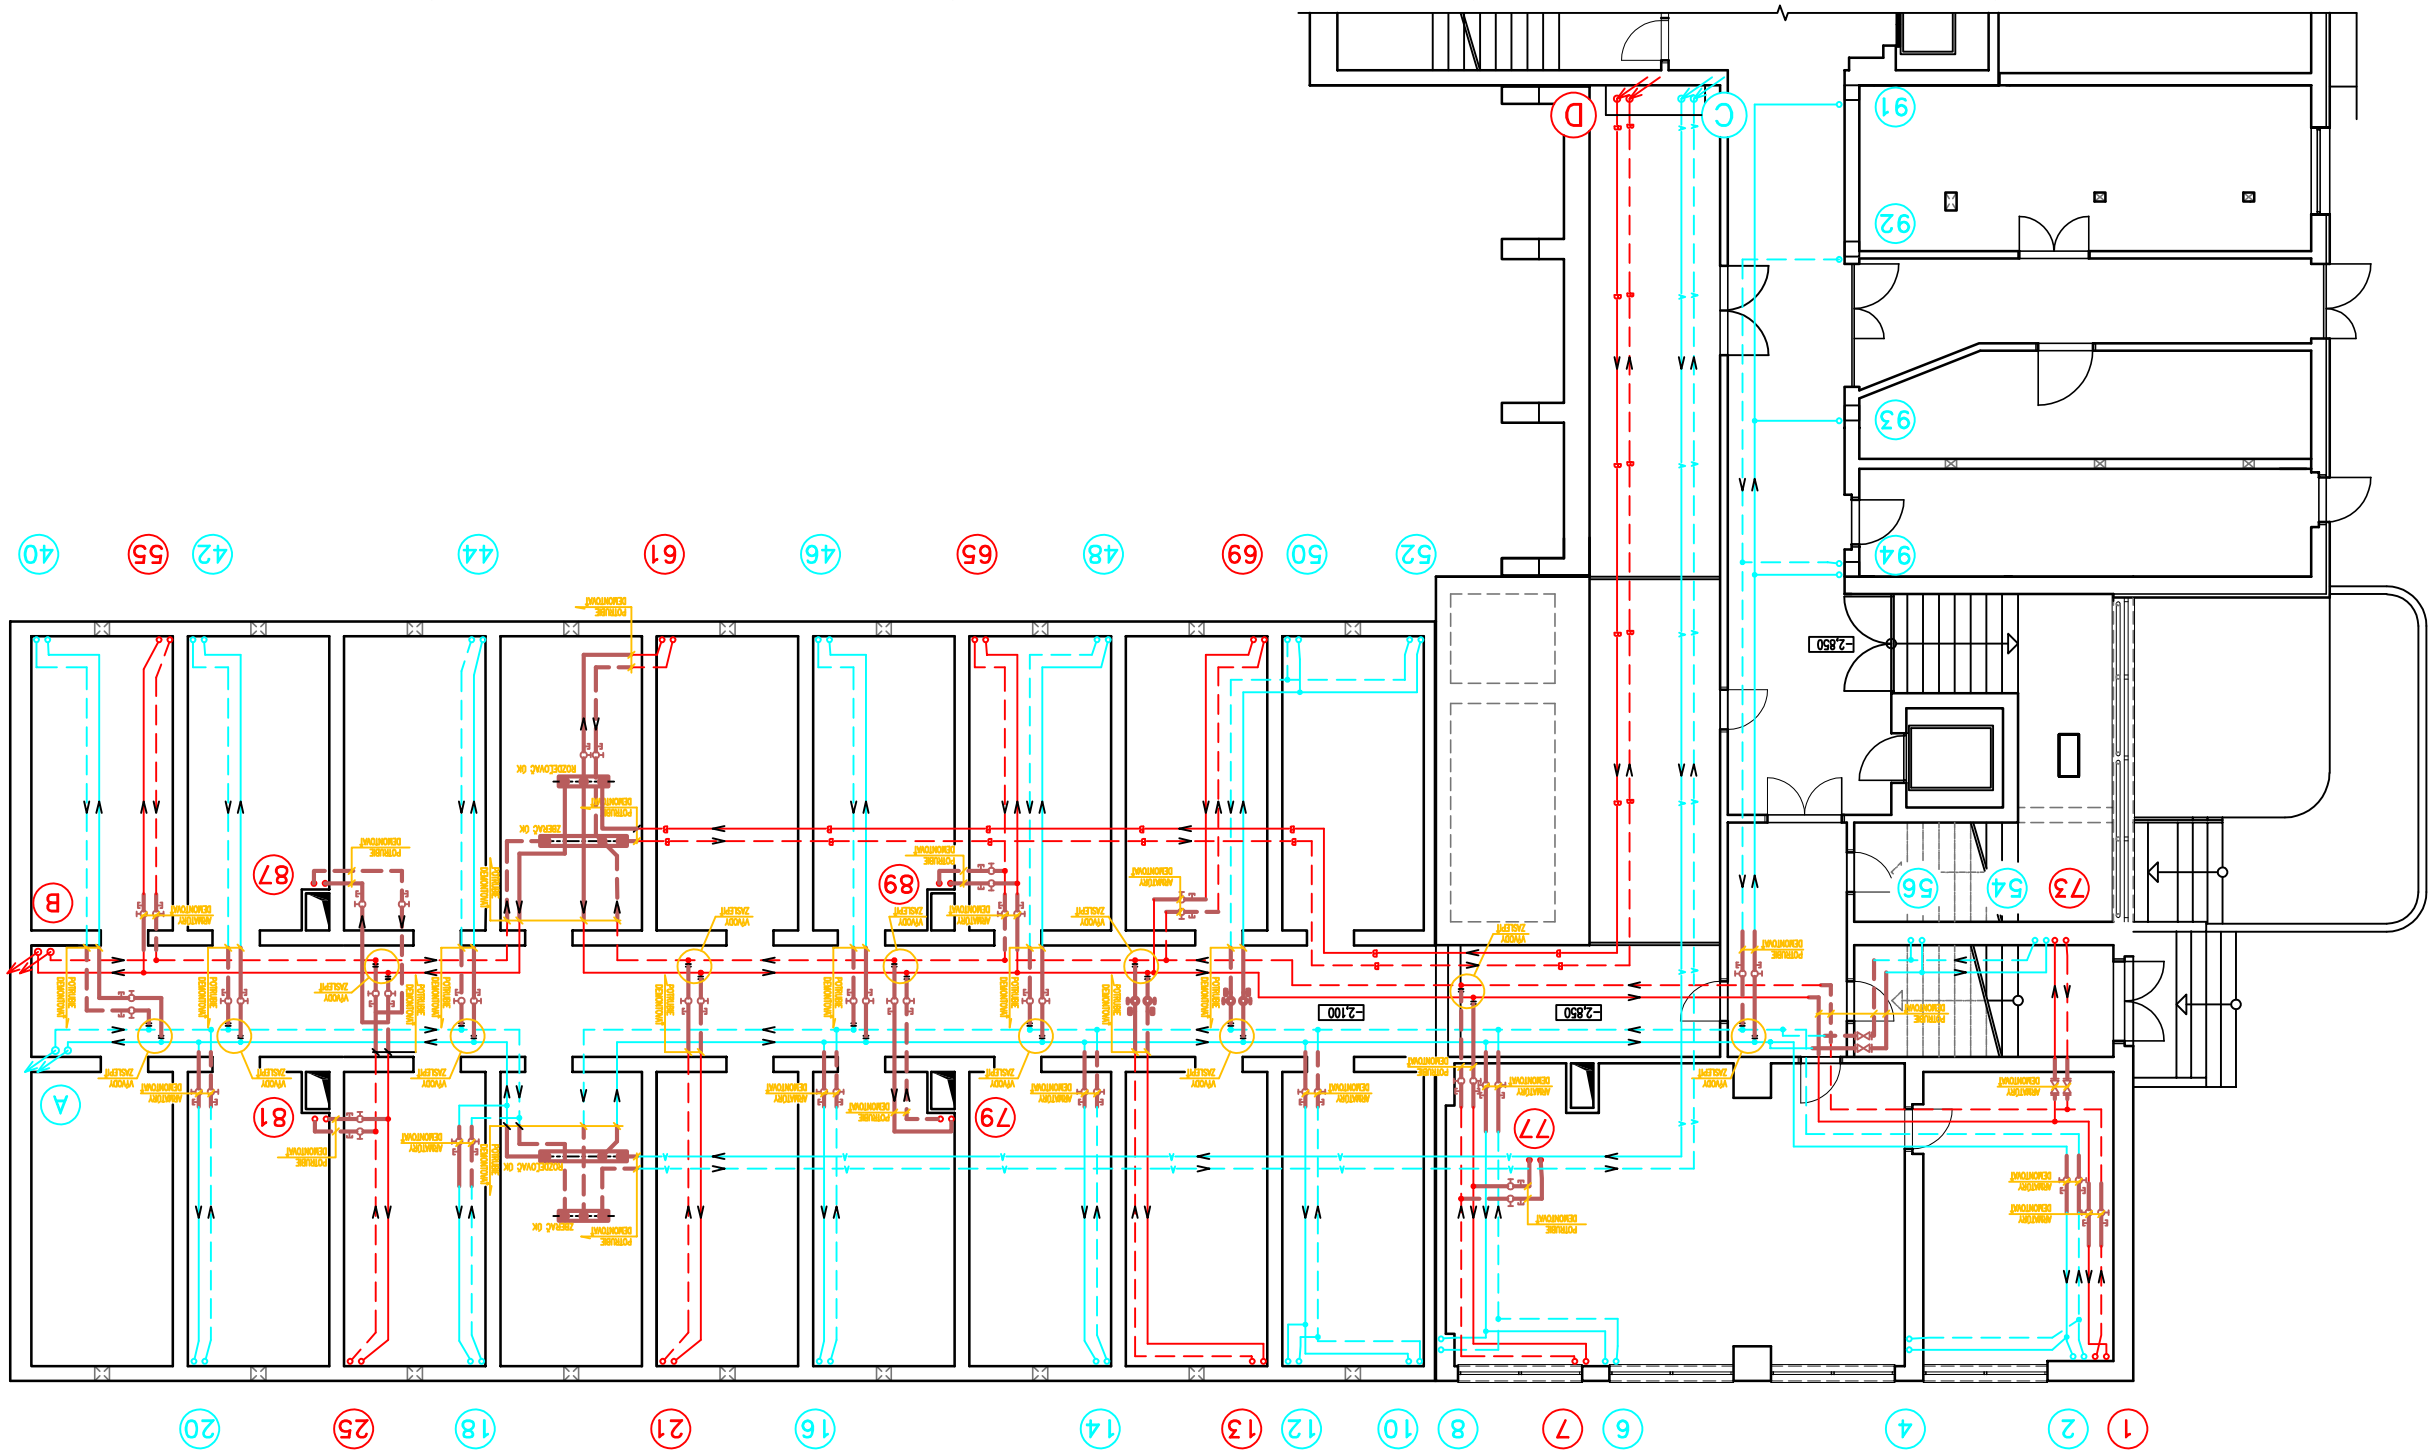

LEGENDA:

- PŘÍVALOVÉ POTRUBÍ OK – SOUPRAVA "A" (SVĚTLÍKŮV – 6.PODCHODEK) – JÍMACÍ VLOŽKY
- PŘÍVALOVÉ POTRUBÍ OK – SOUPRAVA "B" (?. – 14.PODCHODEK) – JÍMACÍ VLOŽKY
- JÍMACÍ POTRUBÍ OK – VEDENÉ NA OBCHODNÍ2
- JÍMACÍ POTRUBÍ OK – SOUPRAVA "A" (SVĚTLÍKŮV – 6.PODCHODEK)
- JÍMACÍ POTRUBÍ OK – SOUPRAVA "B" (?. – 14.PODCHODEK)
- JÍMACÍ VNITŘNOVÉ TELESO LITINOVÉ DLAŽDICOVÉ, TYP SLAVIA
- KD-600/980 NOVÉ REKONVČNÍ VNITŘNOVÉ TELESO, TYP THERMAL TREND KD 600/980
- (2) JÍMACÍ LOPATKA STROPNÍKA – SOUPRAVA "A" (SVĚTLÍKŮV – 6.PODCHODEK)
- (1) JÍMACÍ LOPATKA STROPNÍKA – SOUPRAVA "B" (?. – 14.PODCHODEK)

$\varphi = -11°$ C

PVI01(3)	RADIÁTOROVÝ VENTIL PŘÍMÝ OVĚRNÝ PŘÍVOD, DN10, NASTAVENÉ 5
RVI01(3)	RADIÁTOROVÝ VENTIL REGULAČNÍ OVĚRNÝ PŘÍVOD, DN10, NASTAVENÉ 5
RVZ01(3)	RADIÁTOROVÝ VENTIL REGULAČNÍ OVĚRNÝ ZPĚTNÝ PŘÍVOD, DN25, NASTAVENÉ 5
PZ01(3)	RADIÁTOROVÝ VENTIL PŘÍMÝ OVĚRNÝ ZPĚTNÝ PŘÍVOD, DN25, NASTAVENÉ 5
PS10	RADIÁTOROVÉ PŘÍMÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÉ OVĚRNÝ ZPĚTNÝ PŘÍVOD 2, DN10
RS10	RADIÁTOROVÉ ROHOVÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÉ OVĚRNÝ ZPĚTNÝ PŘÍVOD 2, DN10
TH	TEMOSTATICKÁ HLAVICE OVĚRNÝ PŘÍVOD UNI LH
RH	RUČNÍ HLAVICE OVĚRNÝ PŘÍVOD

POZNÁMKA:

PRED ROVRTÁNÍM JE TREBA VOPRED PREVERIT SMER PRÍCHODNÁ VYKUROVACEJ VODNÍ

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	ZODP.PROJEKTANT	
INŽ.ŠANTAVÝ	INŽ.ŠANTAVÝ	INŽ.ŠANTAVÝ	
MÍSTO STAVBY : KARLOVA VES, parc.č. 2638			
INVESTOR: Základní škola Komenského v Třeboni, Šafaříkova 484, Třeboň			
STAVBA: Kompletní rekonstrukce školy A VŠU Čištění litinových článků, Umístění dodatečných sondážních jímek a měřicích bodů pro měření teplotních polí			
MĚŘÍTKO:	DATUM:		
1:50	08/2023		
FORMÁT:	STUPEŇ:		
A3	PS		
ČÍSLO:	VYD./ZMĚNA:		
2	1.50		