


Prízemie – kotolňa

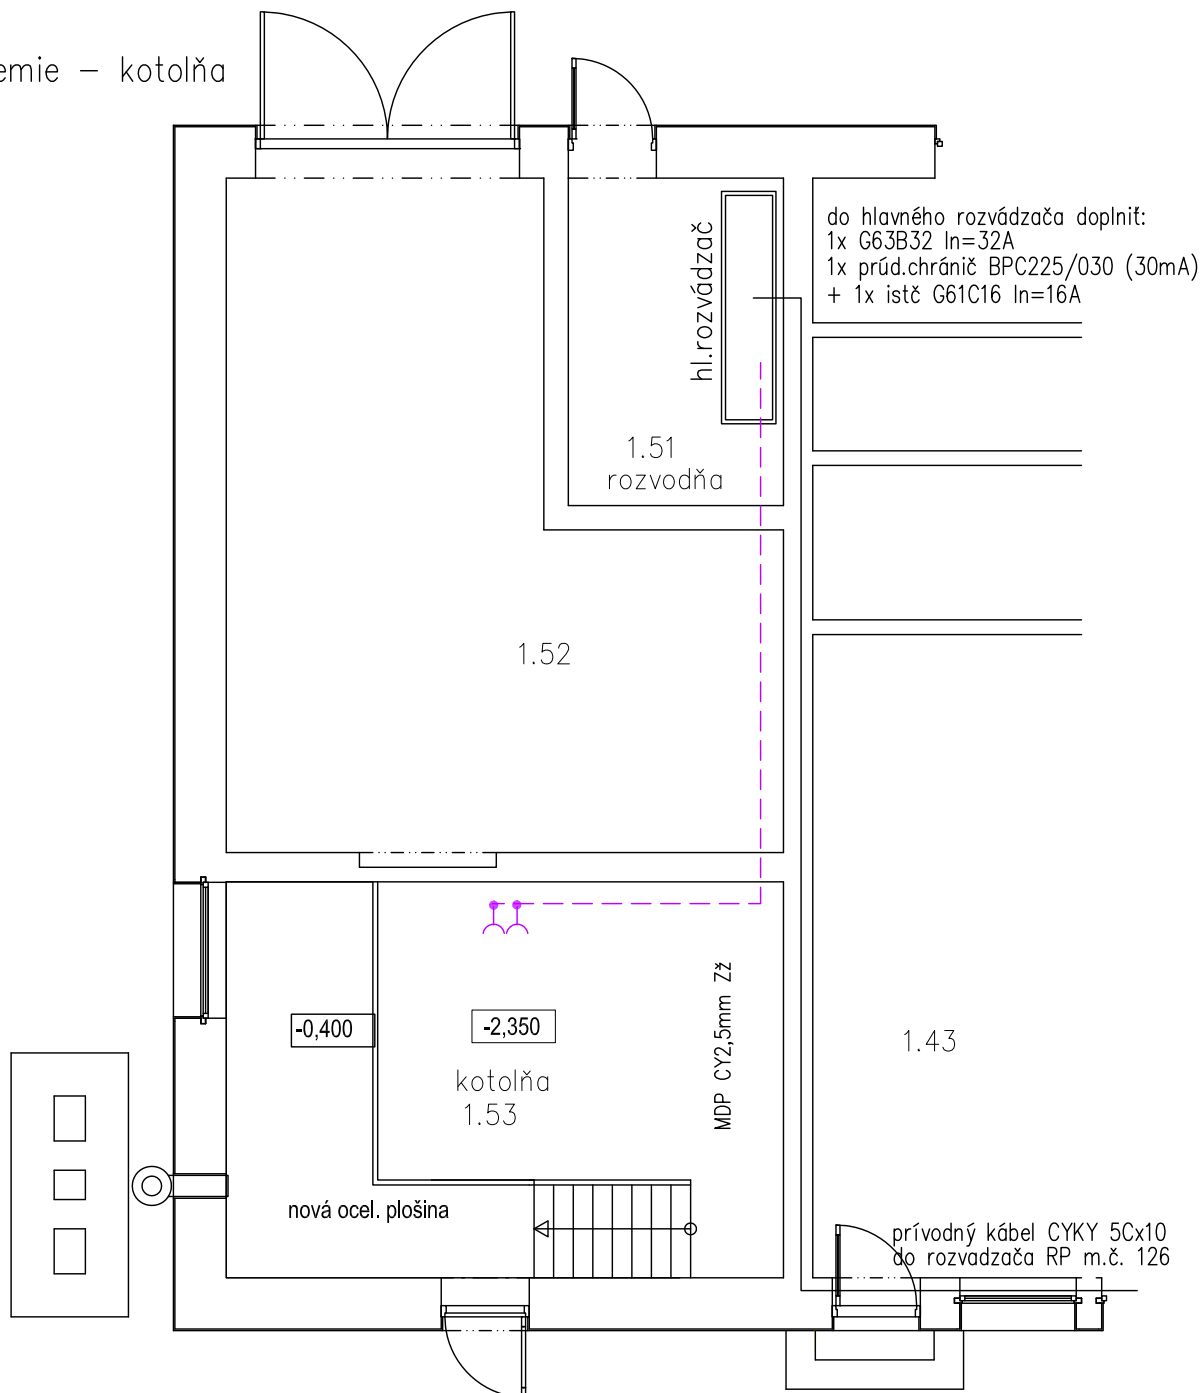

ELEKTROINSTALACIA

Napäťová sústava: 3+NPE, str., 400V, 50Hz, TN-S

Ochrana živých častí STN 332000-4-41: základná – zábranami a krytmi, izoláciou
doplnková – prúdovým chráničom

Ochrana neživých častí: samočinným odpojením od zdroja v sieti TN

Hlavný inž. projektu	Zodpoved. projektant	Kreslil		
Ing. Čápa J.	Ing. Mészáros Peter	Ing. Mészáros Peter		
Miesto stavby: Dvory n. Žitavou, č.parc.: 442/1, :/2				
Investor : Obec Dvory nad Žitavou, 94131 Dvory n. Žitavou				
Akcia : Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory n. Žitavou			Formát	1 x A4
			Dátum	02/2017
			Účel	projekt pre SK
			Mierka	1 : 75
			Software	ZWCAD 2011 CZ
Charakter: dostavba, stavebné úpravy			Číslo výkresu	
Výkres: pôdorys prízemnia – kotolňa, rozvodňa			E-04	