


Schematické detaily vystuženia základov

1:25


Rez pásom
Celková dĺžka (bm): 45.9

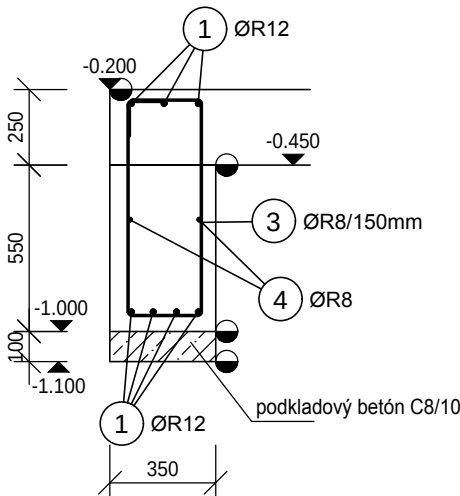

Doplnková výstuž v rohoch a na koncoch

1:25



Rohy
Počet kusov: 4

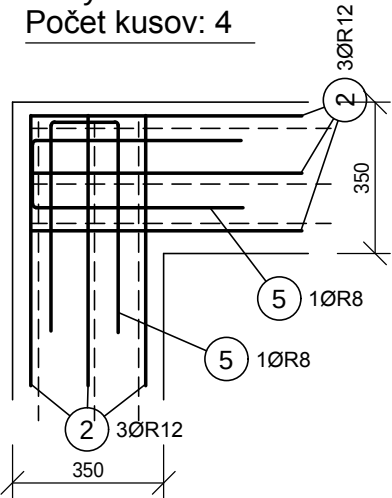

Výťah výstužných prútov

1:25

Nevykreslené prúty sú priame

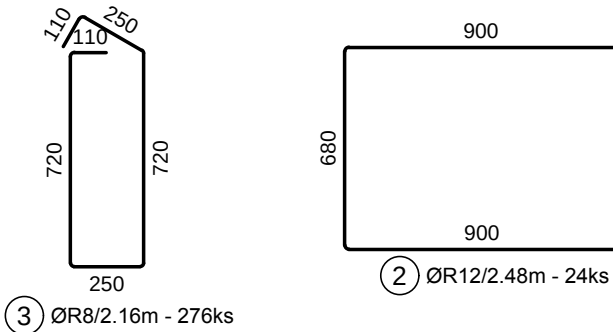

TABUĽKA VÝSTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Dĺžka [m]	Počet ks.	Dĺžka	
				10 505	
				R8	R12
1	R12	401.625	1		401.625
2	R12	2.480	24		59.520
3	R8	2.160	276	596.160	
4	R8	105.570	1	105.570	
5	R8	1.630	8	13.040	
Celková dĺžka				714.770	461.145
Špecifická hmotnosť				0.395	0.888
Hmotnosť [kg]				282.334	409.497
Rezerva (5%) [kg]				34.592	
Hmotnosť celkom				726.422	

Pracovná škára

Betón základových pásov a dosky
Betón STN EN 206-1 - C20/25 - XC2(SK) - CI 0,4

Betonárska výstuž: 10 505(R)

Krytie výstuže: tb= 40 mm (na strmeňovú výstuž pásov)

Krytie výstuže: tb= 40 mm (na sieťovú výstuž dosky)

- stykovacia dĺžka pre ØR12 je 900 mm
- stykovacia dĺžka pre ØR8 je 600 mm
- do základových konštrukcií treba umiestniť kotevnú výstuž stĺpov

Názov akcie : Rekonštrukcia a prístavba MŠ Dvory nad Žitavou		Pálkovács s.r.o. Kamenica nad Hronom 95 943 65 Kamenica nad Hronom	
Objekt č.: Vlastná stavba			
Investor	Obec Dvory nad Žitavou		
Miesto stavby	Dvory nad Žitavou, č.p. 442/1, 2		
Vypracoval	Ing. Alexander Pálkovács		
Zodpovedný projektant	Ing. Alexander Pálkovács		
Obsah výkresu: Výkres výstuže základových pásov		Formát	2 x A4
		Dátum	02 / 2017
		Účel	PS
		Mierka	1 : 25
Č. zákazky		Číslo výkresu 220	Číslo kópie