Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ M 1:15

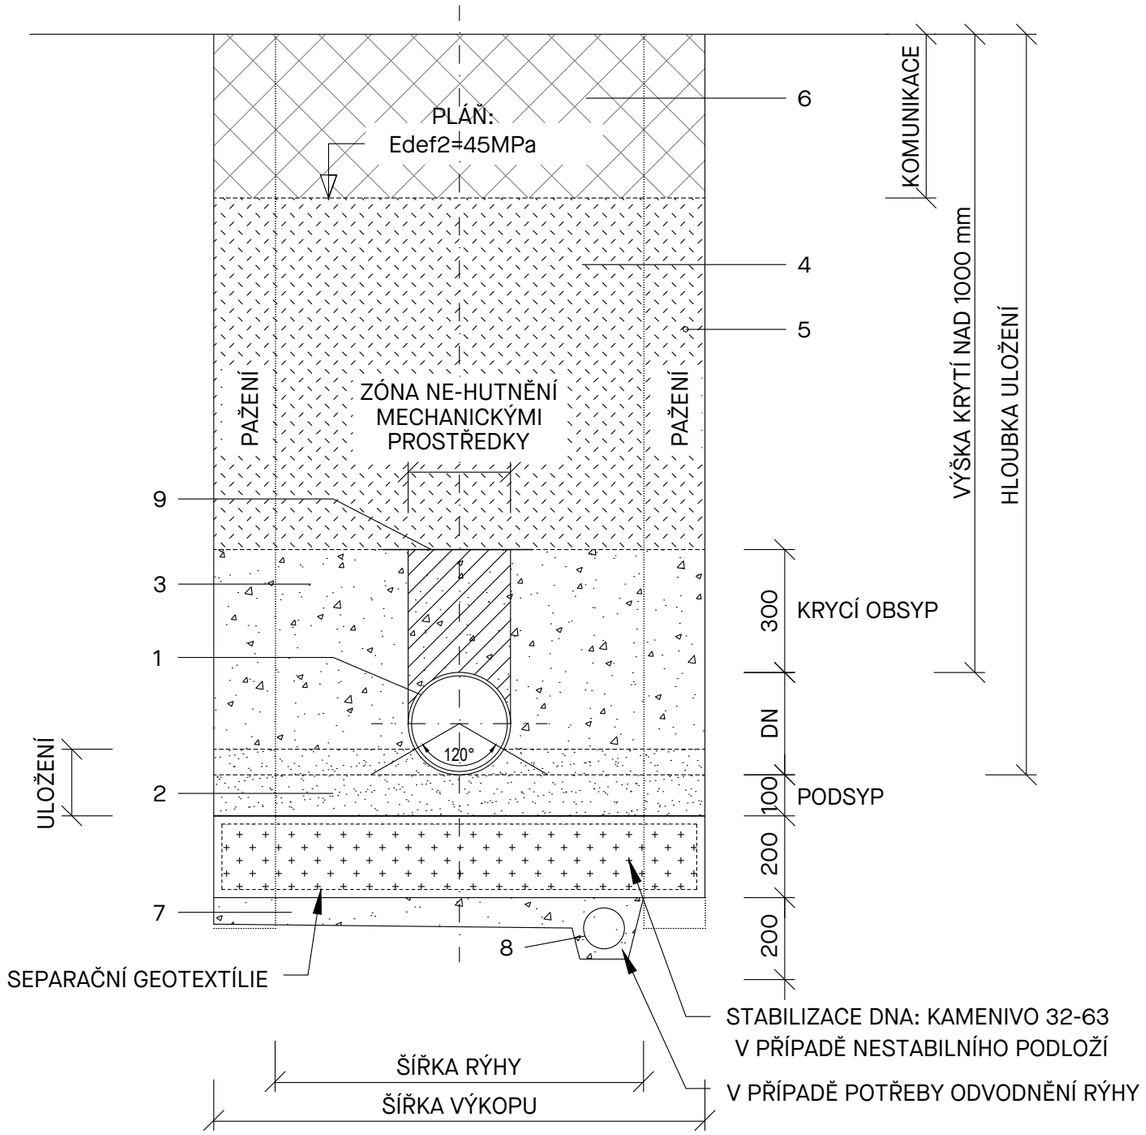

[Průměr potrubí DN]					
150	200	250	300	400	600
[Šířka rýhy (m)]					
1,15	1,20	1,25	1,30	1,40	1,60

LEGENDA

1 POTRUBÍ
2 PODSYP - HUTNĚNÉ LOŽE S PODSYPOVÝMI KLÍNY ... 0-4 PÍSEK
3 OBSYP - HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH DO tl. 15 cm ... 0-16 DRCENÉ KAMENIVO - KVALITNÍ NESOUDRŽNÝ MATERIÁL
4 HLAVNÍ ZÁSYP - HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH DO tl. 15 cm ... 0-63 DRCENÉ KAMENIVO
5 SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
6 SKLADBA POVRCHŮ (DLE SO-ZPEVNĚNÉ PLOCHY)
7 V PŘÍPADĚ POTŘEBY ODVODNĚNÍ RÝHY - DRENÁŽNÍ VRSTVA tl. 5-15 cm ... 32-63 DRCENÉ KAMENIVO
8 V PŘÍPADĚ POTŘEBY ODVODNĚNÍ RÝHY - DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 VE ŠTĚRKOVÉM OBSYPU 8-16 mm (PO UKONČENÍ STAVBY NEFUNKČNÍ)
9 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŠEDÁ

POZNÁMKA

PAŽENÍ BUDE POVYTAHOVÁNO VŽDY PO ČÁSTECH O VÝŠKU VRSTVY, KTERÁ SE BUDE HUTNIT.
PAŽENÍ BUDE POUŽITO OD HLOUBKY VÝKOPU 1,0 m, PŘÍPADNĚ DLE DOPORUČENÍ GEOLOGA.

LEHKÉ MECHANISMY PRO HUTNĚNÍ:
- PĚCHY DO 60kg
- VIBRAČNÍ DESKY DO 300kg
- VIBRAČNÍ VÁLCE DO 600kg

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. | Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládal, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. | Textová část je nedílnou součástí dokumentace. | Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. | Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.

LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, **laplan.cz**
ID datové schránky: f9umfsq

Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Název stavby	k.ú. Pelhřimov
Místo	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
Stavebník	
Stavební objekt	1.2.6.4.5 Nakládání s dešťovou vodou
Část dokumentace	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení
Stupeň dokumentace	provádění stavby

Název výkresu			Měřítko	Formát	
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ			1:15	2xA4	
09	00	28.4.2025	mm	20_2406	
Číslo výkresu	Revize	Datum	Kótováno	Číslo zakázky	Sada

Ing. Filip Vacek — Projektant HIP
Ing. Jana Kulichová — Vypracoval
Ing. Josef Slavík — Odpovědný projektant