

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.4

podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle § 3 písm. b), § 52 písm. b) a § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: PROVOZNÍ OBJEKT PELHŘIMOVSKÉ VODÁRENSKÉ S.R.O.

Jedná se o veřejného zadavatele.

Název: Město Pelhřimov
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 39301 Pelhřimov
IČ: 00248801
DIČ: CZ00248801
Zastoupený: Ladislavem Medem, starostou města
E-mail: med.l@mupe.cz
Profil zadavatele:


<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zadavatel tímto analogicky dle **§ 98 a § 99 ZZVZ** zpracoval toto vysvětlení a změnu zadávací dokumentace, resp. reaguje na zasláné dotazy:

Dotaz č.1:

Zveřejnili jste vysvětlení k mým dotazům a zároveň jste doplnili detail izolace prohlubně. Z mých znalostí ze střední školy a letitých zkušeností z provádění staveb vím, že tento detail je nefunkční a vadný (viz příloha)

SCHÉMA NAPOJENÍ HYDROIZOLACE V ŠACHTĚ
M 1:10

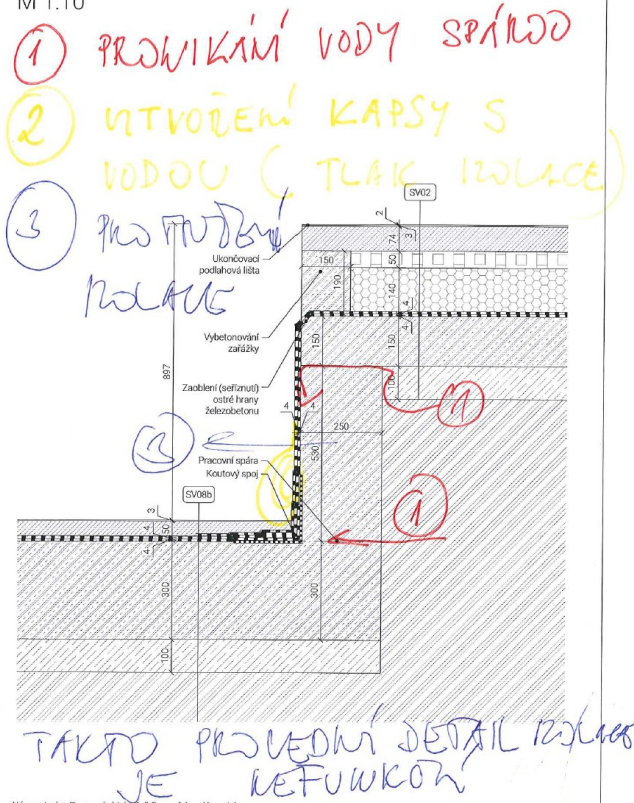

- Trvá zadavatel ne tomto provedení detailu
- Kdo ponese případnou odpovědnost za mnou popsanou vadu v příloze.

Odpověď č.1 :

Přikládáme upravenou a doplněnou Přílohu č. 3 PD a Přílohu č.4 soupis prací k ocenění.

Dotaz č. 2:

Zveřejnili jste vysvětlení k mým dotazům.


Znovu se vracím k dotazu

Zdá se nám, že ochrana hydroizolace textilií 300 g/m² pod ŽB nosnou zdí je nedostatečná. Tato konstrukce je nestandardní. Je tato ochrana dostatečná a má projektant zkušenosti s tímto detailem , při zasypání objektu

Vaše odpověď

Ochrana hlavní hydroizolační vrstvy je v ploše uvažována geotextilií o plošné hmotnosti 300 g/m², pod stěnami s ní není uvažováno - zadavatel trvá na zadání.

Dovolil jsem si zvětšit detail přechodu základu na stěnu vč. podlahy a doplnit jí o výztuž, která jde ze základu a konstatuji následující - výztuž prochází 14 na 1 bm izolací (viz příloha)

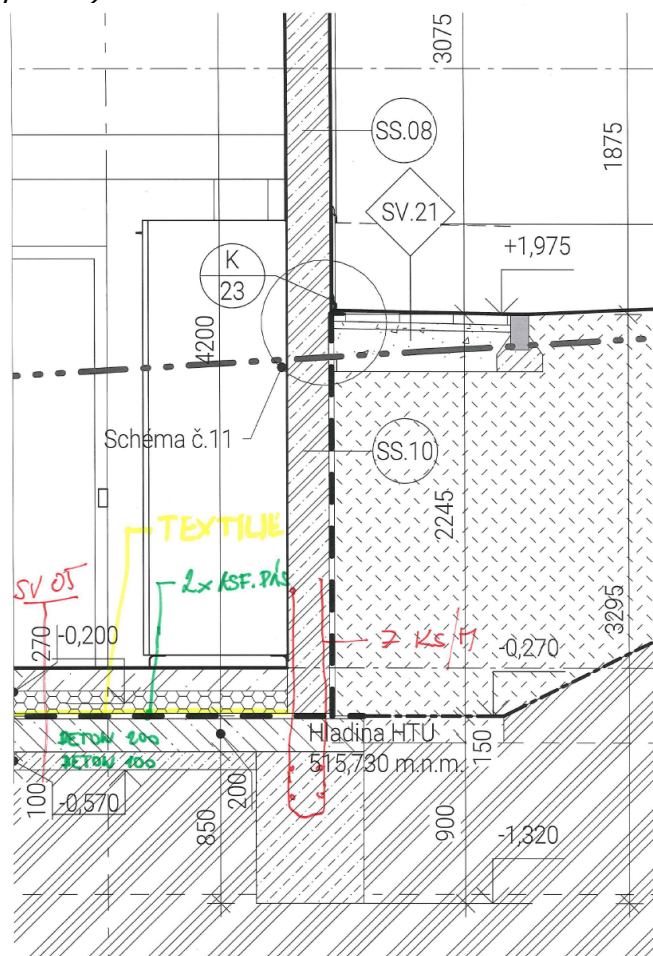

DETAIL K#5 ⇒ 2 VÍKRESU 07

Dle mého názoru nelze kvalitně provést izolaci z živičných pásů, když je 14x na bm narušena

- *Jak jsou ošetřeny prostupy izolací v PD a vykázány ve výkazu výměř.*
- *Je schopné Vaše řešení utěsnění těchto prostupů přenést i tlakovou vodu, která může vzniknout při působení dešťové vody (část objektu je zasypána)*
- *Trvá zadavatel na tomto provedení detailu a kdo ponese případnou odpovědnost za toto nestandardní řešení.*

Odpověď č.2:

- k problematice pokládky tepelně izolační vrstvy na asfaltovou HĪ

Do soupisu prací bylo doplněno vyrovnání křemičitým pískem, který vyrovná případné nerovnosti vzniklé přeložením pásů při jejich spojování.

- provedení hydroizolace v místě železobetonové stěny přilehlé k terénu

Uvědomujeme si větší pracnost provedení hydroizolace, jedná se však o standardně prováděné práce, na které mají firmy vyrábějící hydroizolace ověřená řešení, která deklarují i odolnost na tlakovou vodu. Doplnili jsme příplatek za opracování výztuže hydroizolací do soupisu prací.

V souvislosti s provedeným vysvětlením a změnou soupisu prací a doplněním projektové dokumentace dochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek a tím ke změně bodu 5., 20. a 21. Zadávací dokumentace, a to takto:

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s **§ 16 a násl. ZZVZ** ve výši **90.036.707,72 Kč bez DPH.**

Zadavatel dále stanovuje, že s ohledem na schválený rozpočet akce, který je nepřekročitelný, je předpokládaná hodnota veřejné zakázky považována současně za maximální a nepřekročitelnou hodnotu, platnou pro nabídkovou cenu každého účastníka zadávacího řízení. Pokud účastníci zadávacího řízení uvedou ve své nabídce nabídkovou cenu veřejné zakázky vyšší, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude taková nabídka posouzena zadavatelem jako nabídka nepřijatelná, a zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí v souladu s **§ 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.**

20. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.9.2025 v 10:00 hodin.

Elektronická adresa pro podání nabídek: <https://josephine.proebiz.com/cs/>

Zadavatel upozorňuje, že pokud nabídka nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se dle **§ 28 odst. 2 ZZVZ** za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

21. Termín a místo pro otevírání nabídek

Otevírání nabídek se uskuteční dne **22.9.2025, bezprostředně po skončení lhůty pro podání nabídek.**

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne dle § 109 ZZVZ.

V Jihlavě dne 2. 9. 2025

**za zadavatele na základě plné moci
AUTHORIA, s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou**

Příloha:

Příloha č.3 PD – doplnění 2

Příloha č.4 Soupis prací k ocenění – upravený 2