

LEGENDA:



PRISADENÉ LED SVIETIDLO SO SKLENÝM KRYTOM, TELESO-PLAST, 34W, 3900lm, Ra80, 3000K/IP44



VENTILÁTOR DO POTRUBIA S ČASOVÝM DOBEHOM PO ZOPNUTÍ, 15W, 230V, IP34



TLAČIDLOVÝ OVLÁDAČ SPÍNACÍ ZAPUSTENÝ, 10A, 230V, IP44



JEDNOPÓPLOVÝ SPÍNAČ ZAPUSTENÝ 10A, 230V, IP44



ZÁSUVKA ZAPUSTENÁ, 10/16A, 230V, IP44

POZNÁMKY:

- VŠETKY ELEKTRICKÉ ZARIADENIA INŠTALOVAŤ MIMO ZÓN 0,1,2
- SVETELNÝ AJ ZÁASUVKOVÝ OBVOD VYBAVIŤ DOPLNKOVOU OCHRANOU PRÚD. CHRÁNIČMI 30mA


ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+PE+N, str. 50Hz, 400V / TN-C-S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:

- ochrana pred dotykom živých častí je navrhnutá izolovaním živých častí
- polohou, zábranami a krytmi podľa STN 33 2000-4-41 oddiel 412.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:

- ochrana pred dotykom neživých častí je navrhnutá samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41 oddiel 413
- doplňková ochrana prúdovými chráničmi a ochranným pospojovaním

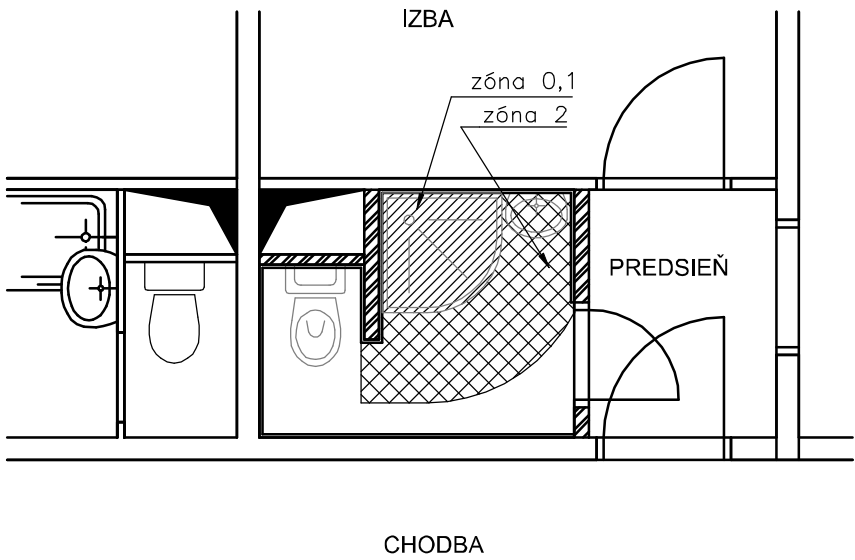

VYPRACOVAL Ing. Pšenák	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Pšenák	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY Ing. E. Lenárová	Ing. Gabriel Pšenák projekcia elektro	
OKRES: Banskobystrický		OBEC: Zvolen			
INVESTOR: Školský internát, Internátna č. 4, 974 04 Banská Bystrica					
Školský internát Banská Bystrica Stavebné úpravy sociálnych zariadení REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE				FORMAT	2 A4
				DATUM	17.12.2019
				STUPEN	P
				MERITKO	1:50
				ZAK.CISLO: 06	
SVETELNÁ A ZÁSUVKOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA—hotovo				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
				06/2019	001