

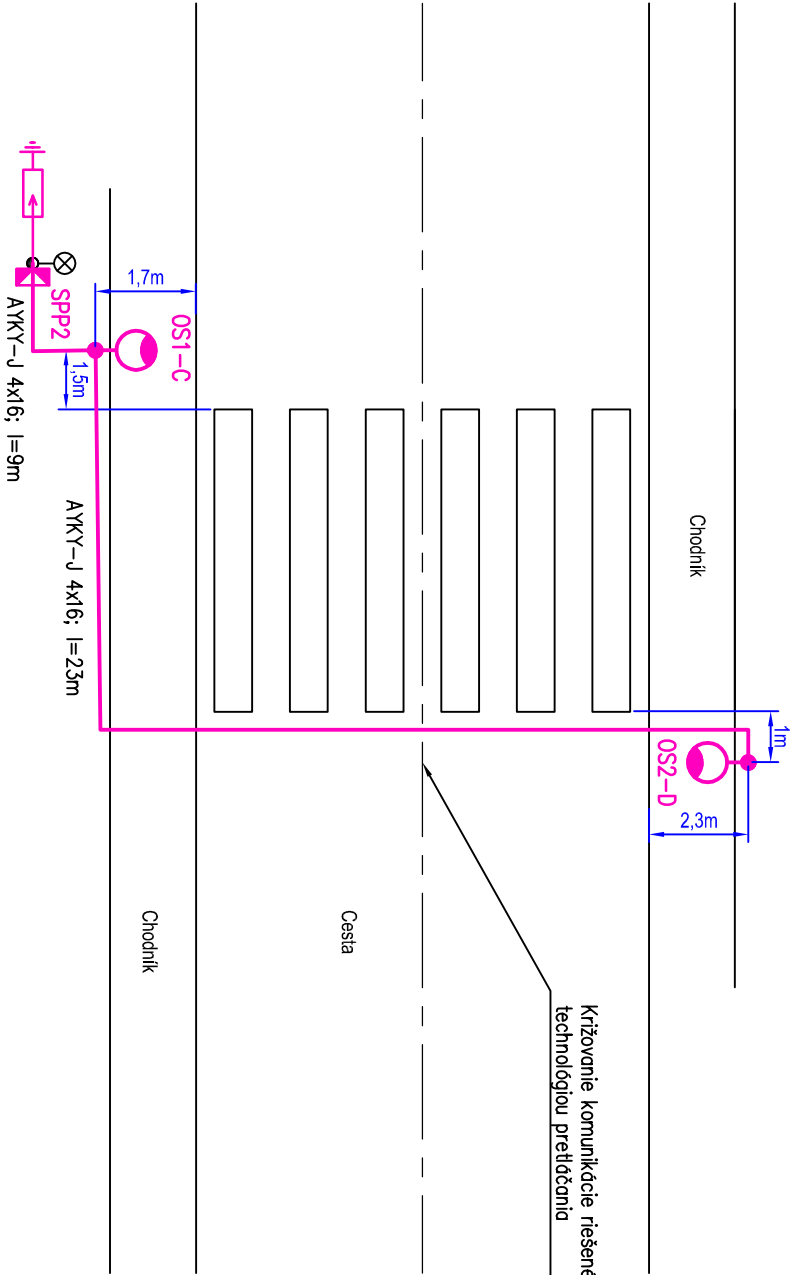


SCHEMA ZAPOJENIA OSVETLENIA PRIECHODU PRE CHODCOV V KM 58,460

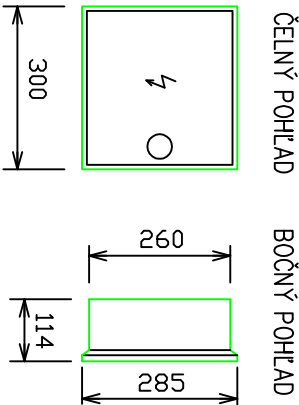

DETAIL – SPP2

M 1: 20

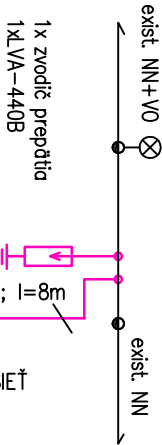

ŠPECIFIKÁCIA – SPP2

Typ ROZVADZAČA: Hlavné domové skríňa plastové HDS

SPP2 C IV P21

Polyester

Skríňa prípojková ističa do 100A

ROZMERY: (š*vh) 300x285x114

KRYTIE STN EN 60529 (33 0330): IP 44/IP 20–po otvorení dverí

PRÍVOD: ZDOLA

VÝVOD: DOLE

SPÔSOB MONTÁŽE: NA PODP. BOD, v=2,5m NAD TERÉN

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3 / PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN - C
1/ PEN AC 230V, 50 Hz, TN - C - S
1/ N / PE AC 230V, 50 Hz, TN - S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41(2007):

a) Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

- základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola A.1

- zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2

- umiestnenie mimo dosahu, príloha B, kapitola B.3


b) Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):

- samostatné odpojenie pri poruche, čl. 411.3.2

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl. 411.3.1

VONKAŠIE VPLVY (STN 33 2000-5-51/2010): vď. protokol č. 01/2019

LEGENDA

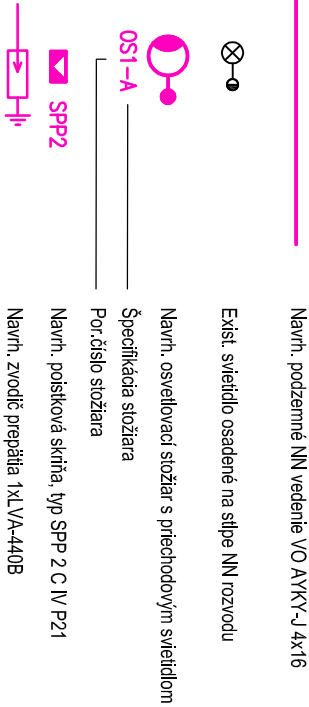

D.2
107-23

STAVEBNÍK:
**Banskobystrická regionálna
správa ciest, a.s.**
Majstská cesta č. 94
974 69 Banská Bystrica

OBJEDNÁVATEL:
**Banskobystrický samosprávny kraj
Banská bystrica**
Námestie SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica

<div>Ing. M. GASPÁR Ing. P. SUČKO Ing. M. GASPÁR</div>		<div>Ing. M. GASPÁR Ing. M. DUBRAVSKÝ Ing. M. GASPÁR</div>	
OBJEDNÁVATEL: Banskobystrický samosprávny kraj		KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ	
OKRES: VEĽKÝ KRTOŠ		DÁTUM: 12/2018	
KAT. ÚZEMIE: Brusník		STUPEŇ: DSP, DRS	
STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov		Č. ZÁKAZKY: 2921/2018	
OBJEKT: 107-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Brusník		MIERKA:	
PRÍLOHA: Schéma zapojenia		Č. PRÍLOHY: Č. SPRÁVY: 4	