

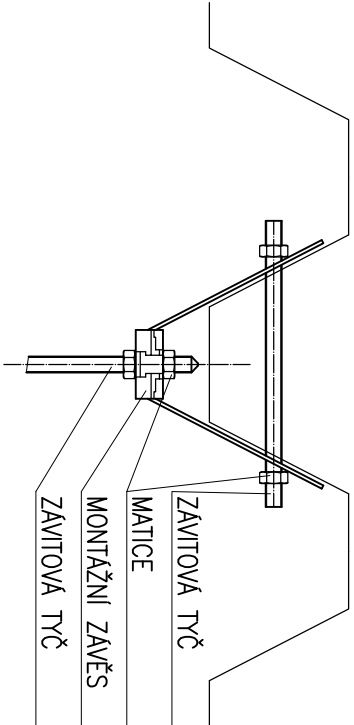
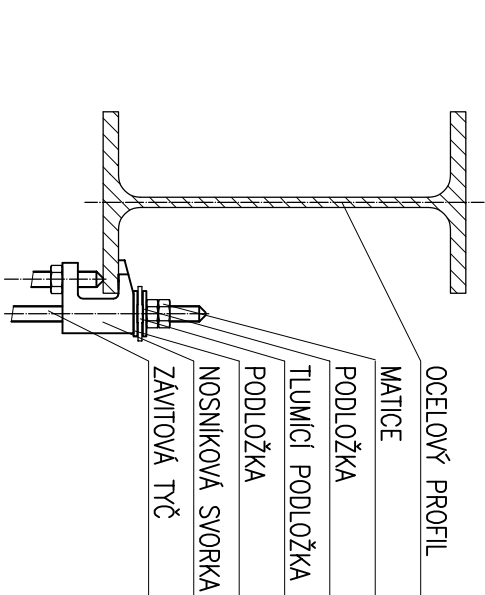
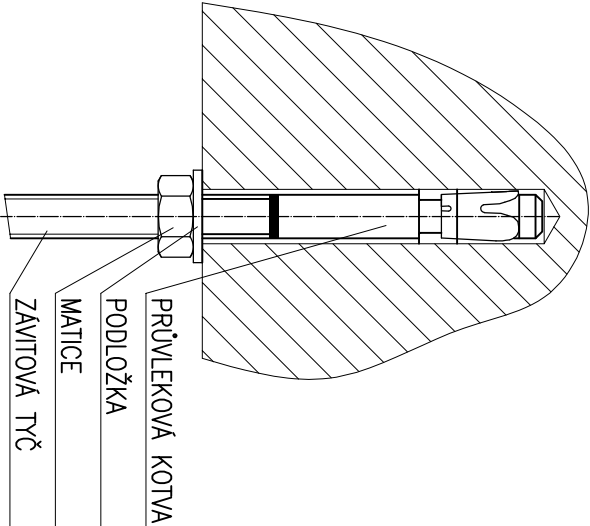
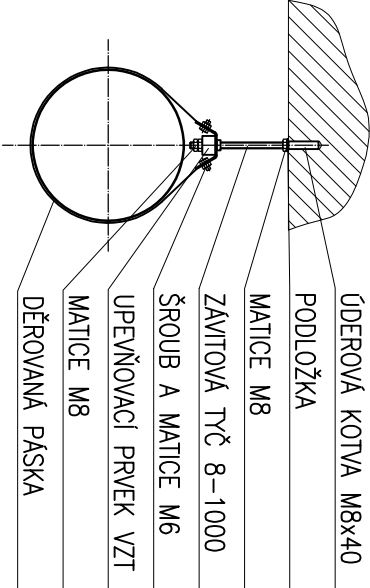
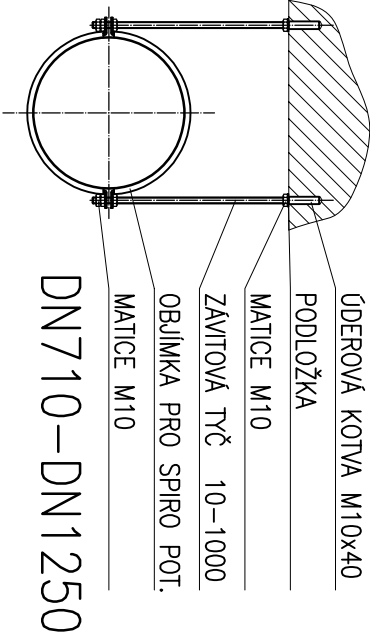


ALTERNATIVA KOTVENÍ DO BETONU

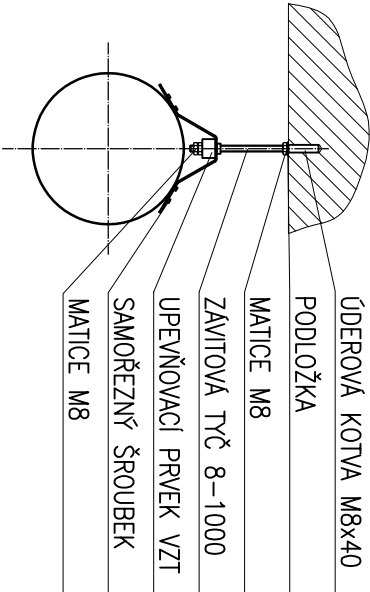

KOTVENÍ K OCELOVÉ KONS. KOTVENÍ DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU

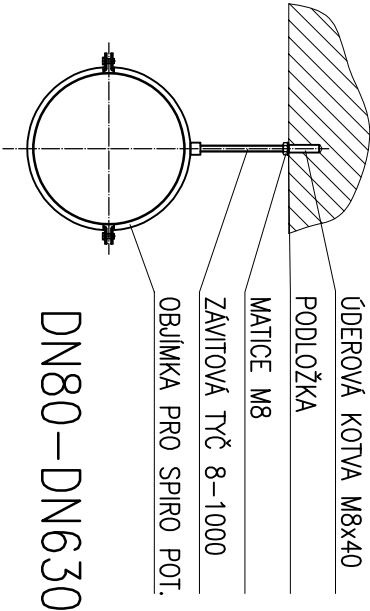

POPIS

TYTO TYPOVÉ ZAVĚSY PŘEDSTAVUJÍ NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ TYPY KONSTRUKCÍ PRO UCHYCENÍ VZDUCHOTECHNIKY. POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH ZAVĚSŮ JE VYMEZENO NÁSLEDOVNĚ: DOVOLENÉ ZATIŽENÍ ZAVĚSŮ S PRVKY-80kg. DOVOLENÉ ZATIŽENÍ NOSNIKU-75kg. DOVOLENÉ ZATIŽENÍ OBJÍMEK-VIZ TECH. LISTY VÝROBCŮ. DOVOLENÉ ZATIŽENÍ KOTVY-160kg. MONTÁŽ POTRUBÍ MUSÍ PROVADĚT ODBORNÁ FIRMÁ, MAJÍCÍ S MONTÁŽÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI. ZAVĚSY POTRUBÍ BUDOU ZHOTOVENY NA MONTÁŽI Z DODANÉHO MATERIÁLU. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ZAVĚSŮ URČÍ VEDOUČÍ MONTEŘ SPOLU SE STAVEBNÍM TECHNIKEM V ROZTĚČÍCH MAXIMÁLNĚ CO 3m A DÁLĚ TAKOVÝCH ABY BYLO ZAJIŠTĚNO ODPOVÍDAJÍCÍ UCHYCENÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ. SPOJE POTRUBÍ MUSÍ BÝT PŘI MONTÁŽI VODNĚ PROPOJENY (C_u PÁSKY, VĚJŘOVITÝMI PODLOŽKAMI), PRO OCHRANU PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM.

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT FRYDEK-MÍSTEK a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. VÁCLAV UHLÁŘ			
PROJEKTANT	ING. VÁCLAV UHLÁŘ			
SCHVÁLIL	ING. LUCIE KRŤKOVÁ			
KONTROLOVAL	ING. ROMAN BUDINSKÝ			
INVESTOR	AL INVEST Brdiččín, a.s.			
MÍSTO STAVBY	AL INVEST BRDIČČÍNÁ			
STAVBA	ALFAGEN			
VZDUCHOTECHNIKA - ETAPA XVII				
VĚTRÁNÍ VESTAVKŮ				
TYPIZOVANÁ ULOŽENÍ				

ÚČEL	ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE	
Č. ZAK.	11542-003-002
ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-3-100406
LISTŮ	POČET A4 2
MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č.
-	12