

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODŮVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



OBJEDNÁVATEL




DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEL



VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA		ČLEN ZDRUŽENIA	
DOPRAVOPROJEKT, a.s.		ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
KOMINÁRSKA 14/1/2, 4, 832 03 BRATISLAVA		SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV	
ZODPOVEDNÁ OSOBA	Ing. MICHAL BOCORA	ZODPOVEDNÁ OSOBA	Ing. JOZEF ANTOL
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ	
ČÍSLO ZÁKAZKY		8674-00	

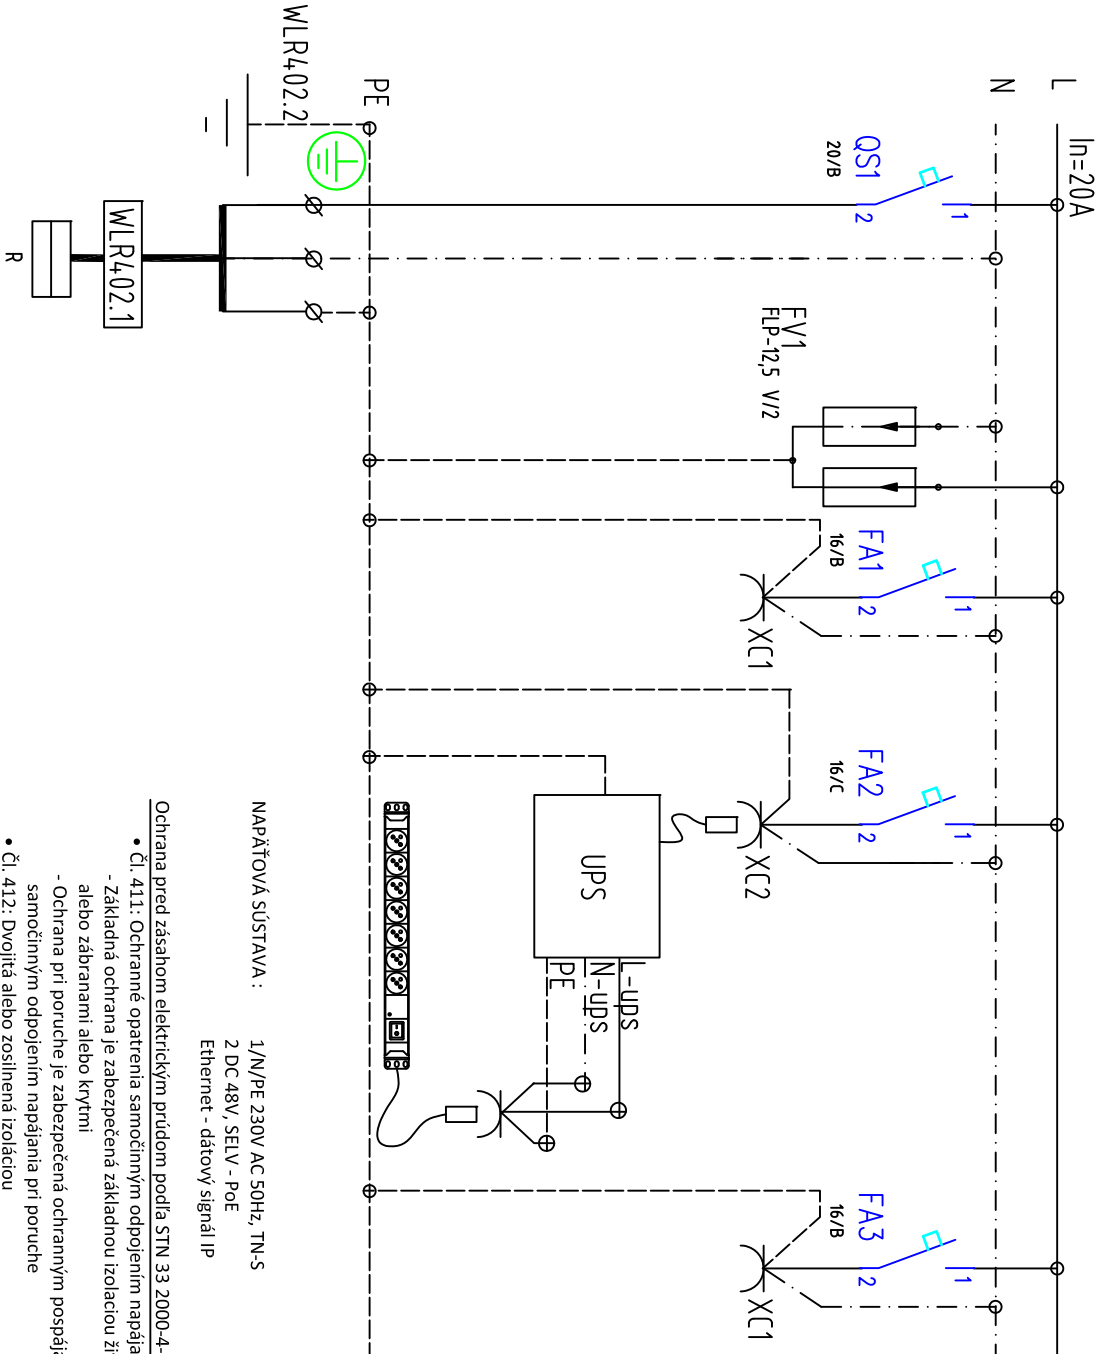


MAPĎOVÁ SÚSTAVA :

1/N/PE 230V AC 50Hz, TN-S
2 DC 48V, SELV - PoE
Ethernet - dátový signál IP

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41/2019

- Čl. 411: Ochranné opatrenia samočinným odpojením napájania
- Základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou živých častí, alebo zabránami alebo krytmi
- Ochrana pri poruche je zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche
- Čl. 412: Dvojité alebo zosilnená izoláciu
- Čl. 413: Elektrické oddelenie (zákl. izolácia živých častí, zábrany alebo kryty)
- Čl. 414: Malé napätie

DR402

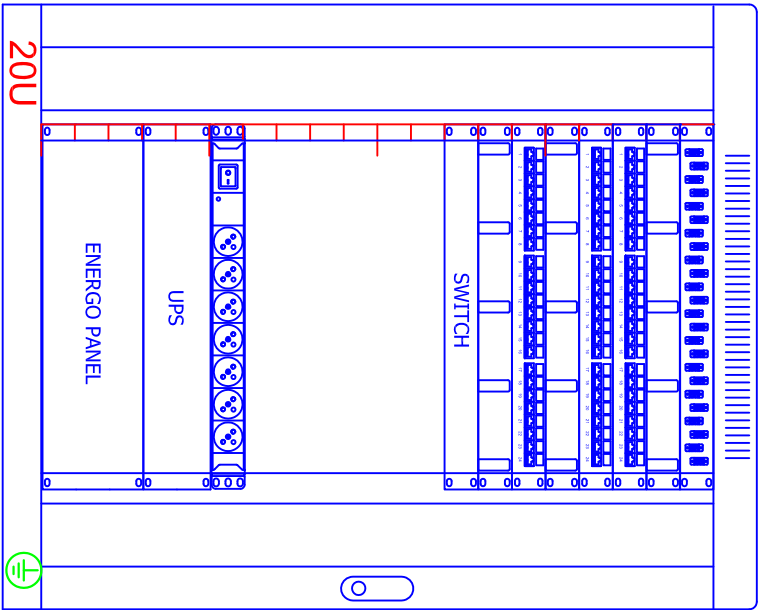

DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ DR402 600x600x20U (šxh xv)

Prívod káblov : Zhora
Vývod káblov : Zhora
Krytie : IP44
Inštalovaný výkon : P = 1 350 W
Koeficient súčasnosti : D = 0,5
Súčasný výkon : S = 675 W

ZOZNAM ZARIADENÍ:

Dátový rozvádzač 19" 20U 600x600	1ks
Ľapač panel 7x230V	1ks
Metrický patch panel 24xRJ45 Cat6A	2ks
Metrický patch panel 24xRJ45 Cat3	1ks
Optický patch panel 24 LC duplex	1ks
Energia panel	1ks
UPS 1500VA/1350W	1ks
Vývážovací panel	3ks
Switch	1ks
Inštal. materiál (DIN lišty, plávajú. matky...)	1ks

POZNÁMKY:

Rozvádzač uzemniť na hlavnú uzemňovaciu svorku.
Čísl. označiť nápisom "HLAVNÝ VYPINÁČ".
Na dvore rozvádzača umiestniť bezpečnostné nálepky.
Pri inštalácii zariadení dodržať inštaláciu navodí výrobcu.
V prípade prechodu kabeľáže medzi rôznymi požiarnymi úsekmi je nutné prestupy urobiť pomocou protipožiarnych upchávok podľa projektu požiarnej ochrany.

PROJEKTANT/SPRACOVATEL: ČASŤI		DELTECH, a.s., Priemyselná č.1, 031 01 Liptovský Mikuláš	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		Ing. Jozef Barbier	
VYPRACOVAL		Ing. Juraj Dzúrik	
KONTROLOVAL		Ing. Juraj Taliga	
IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY		MUZTPO-DRS-C-D000-40200-703-X	
ČASŤ DOKUMENTÁCIE		D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV	
OBJEKT		402 GARÁŽE TROLEJBUSOV	
ČASŤ OBJEKTU		700 VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY	
NÁZOV PRÍLOHY		ROZVÁDZAČ RD402	
		ČÍSLO ZÁKAZKY	ČÍSLO PRÍLOHY
		700 VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY	703