


NAPŤOVÁ SÚSTAVA : 1/N/PE 230V AC 50Hz, TN-S
2 DC 48V, SELV - PoE
Ethernet - dátový signál IP

- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41/2019
- Čl. 411: Ochranné opatrenia samočinným odpojením napájania
 - Základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou živých častí, alebo zabránami alebo krytmi
 - Ochrana pri poruche je zabezpečená ochranným spopájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche
 - Čl. 412: Dvojité alebo zosilnená izoláciou
 - Čl. 413: Elektrické oddelenie (zákl. izolácia živých častí, zábrany alebo kryty)
 - Čl. 414: Malé napätie

DR403

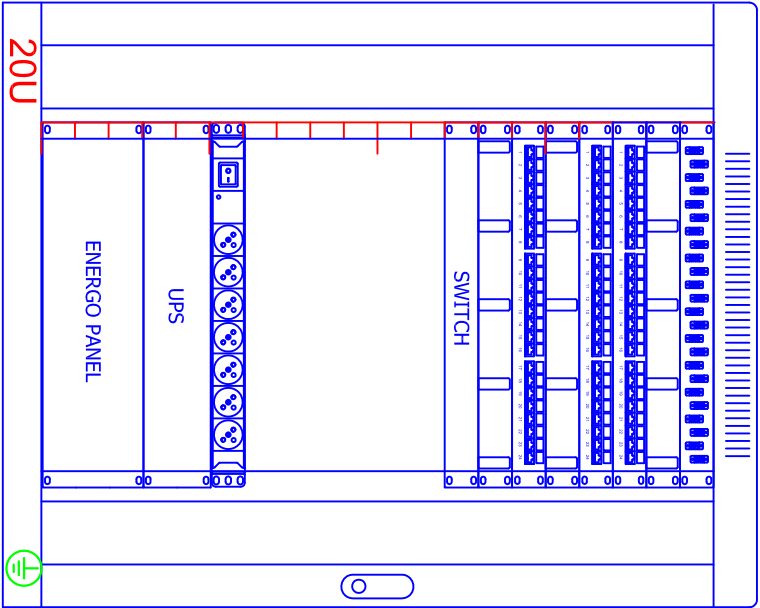

DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ DR403 600x600x20U (šxhvxv)

Prívod káblov : zhora
Vývod káblov : zhora
Krytie : IP 44,
Instalovaný výkon : P_n = 1350 W
Koeficient súčasnosti : b = 0,5
Súčasný výkon : P_s = 675 W

ZOZNAM ZARIADENÍ:

Dátový rozvádzač 19" 20U 600x600	1ks
Napájací panel 7x230V	1ks
Metallický patch panel 24xRJ45 Cat6A	2ks
Metallický patch panel 24xRJ45 Cat3	1ks
Optický patch panel 24LC duplex	1ks
Energopanel	1ks
UPS 1500VA/1350W	1ks
Vývazovací panel	3ks
Switch	1ks
Instal. materiál (DIN lišty, plávy, matky...)	1ks

POZNÁMKY:

Rozvádzač uzemní na hlavnú uzemňovacu svorku.
OF11 označiť nápisom "HLAVNÝ VYTPINAC".
Na dvere rozvádzača umiestniť bezpečnostné nálepky.
Pri inštalácii zariadení dodržať inštaláciu návod výrobcu.
V prípade prechodu kabeľáže medzi rôznymi požiarnymi úsekmi je nutné prestupy urobiť pomocou proti požiarnych upchávok podľa projektu požiarnej ochrany.

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODŮVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.



BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEL

ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA	ČLEN ZDRUŽENIA
DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 14/1/2, 4, 832 03 BRATISLAVA	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV
ZODPOVEDNÁ OSOBA HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. MICHAL BOCORA Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ Ing. JOZEF ANTOL
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEL ČASTI

DELTECH, a.s., Priemyselná č.1, 031 01 Liptovský Mikuláš



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jozef Barbier	PODPIS
VYPRACOVAL	Ing. Juraj Dzúňik	PODPIS
KONTROLOVAL	Ing. Juraj Taliga	PODPIS
IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	MUZTPO-DRS-C-D000-4-0300-703-X	

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍ SOMNOSTI OBJEKTU

OBJEKT

403 GARÁŽE PARCIÁLNYCH TROLEJBUSOV

ČASŤ OBJEKTU

700 VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

NÁZOV PRÍLOHY

ROZVÁDZAČ RD403

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	LUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK V JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	BPV
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	2x44
MIERKA	-
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	20220221
ČÍSLO SPRÁVY	ČÍSLO PRÍLOHY
703	703