


KAMEROVÁ SKRIŇA PTZ - TUNEL (KSO xx)

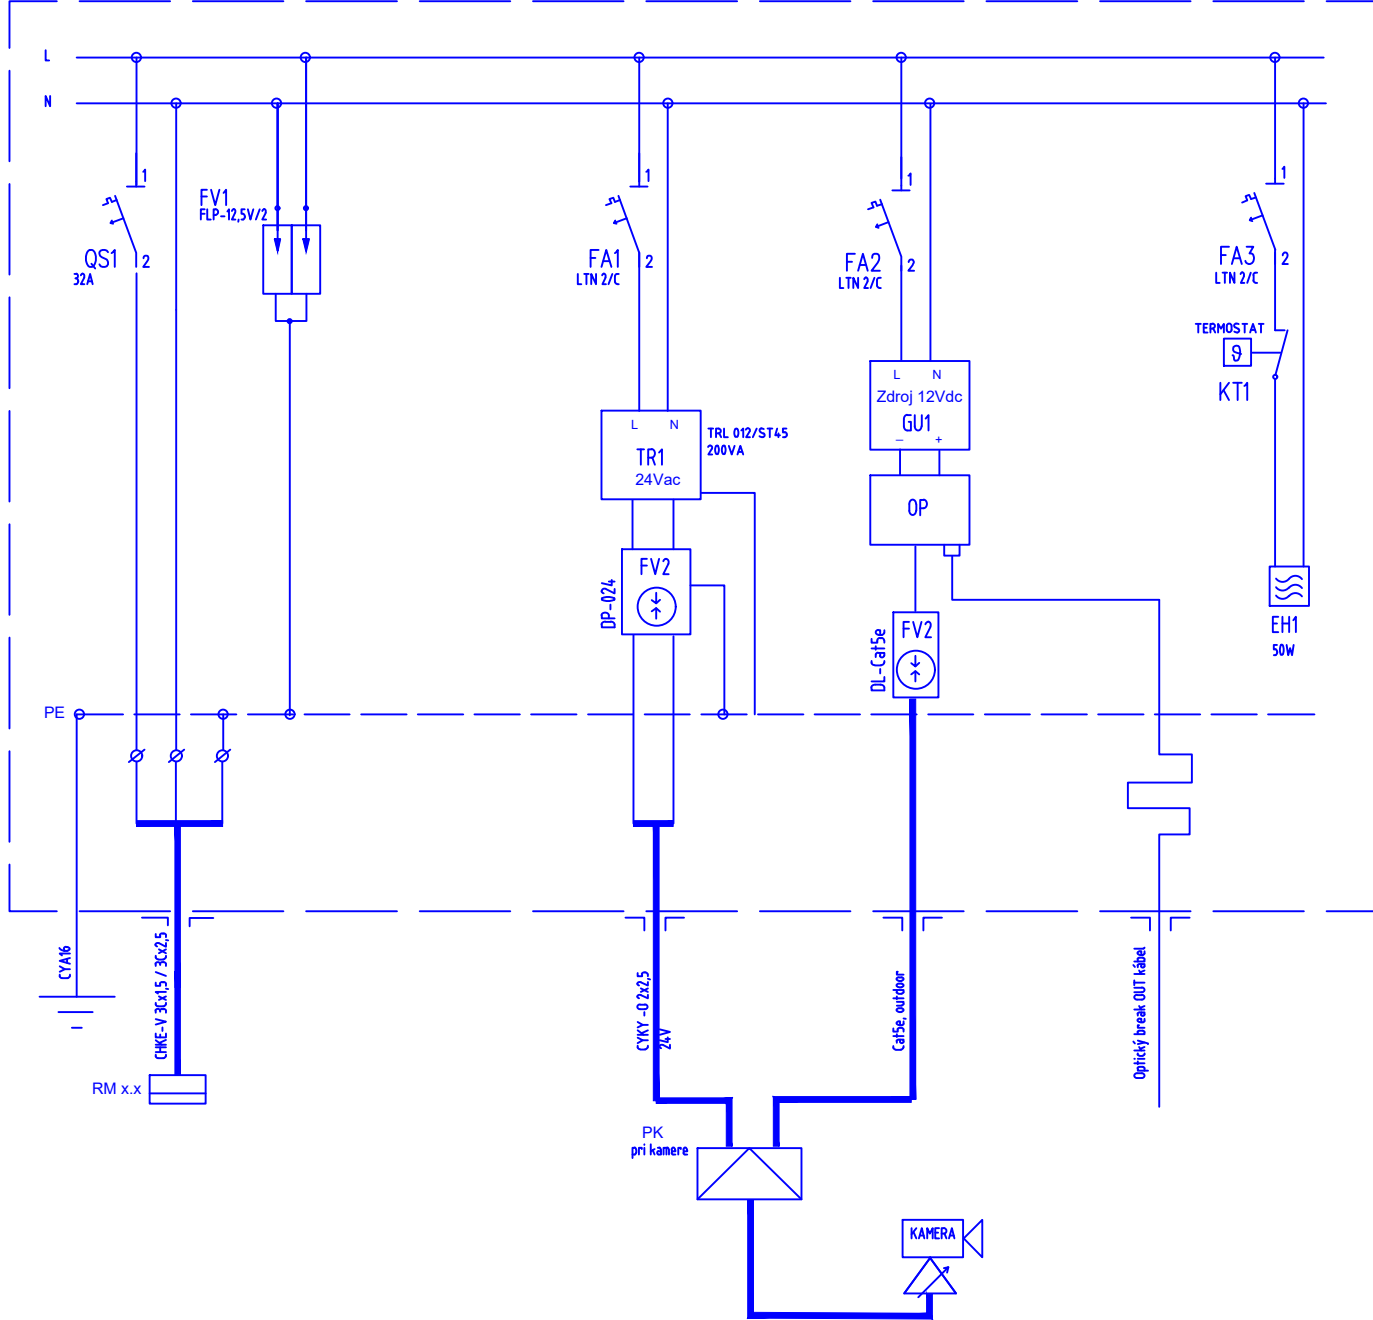


Zoznam osadených zariadení v rozvádzači:

- 1ks GU1: Zdroj Weidmuller 12V/6A,
- 1ks TR1: Transformátor 24V, TRL010/150VA IP20
- 1ks FV1 : zvodič bleskových prúdov FLP-12,5 V/2
- 1ks FV2 : zvodič prepätia DP-024
- 1ks FV3 : zvodič prepätia DL-Cat5e
- 1ks OP : Prevodník 3300MC SFP
- 1ks QS1 : OEZ vypínač MSO 32A
- 3ks FA1, FA2, FA3 : istič LTN 2/C
- 1ks KT1, EH1: Vyhrievanie s termostatom (50W)

skrinka: Schneider electric,
NSYS3X5420 S3X 304L, 500/400/200, IP66
+ montážny plech
+ príslušenstvo montáž na stenu

KSO xx

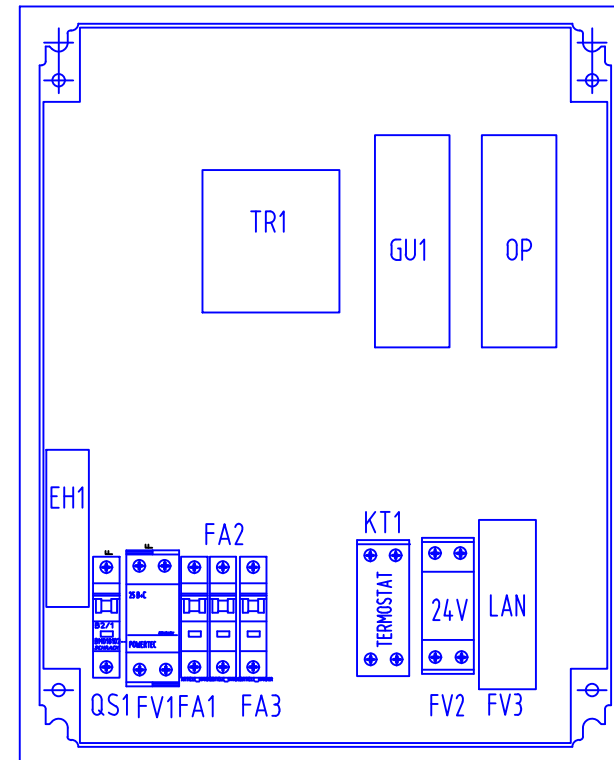

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

1 / N/ PE AC 230 V 50Hz, TN-S
AC 24V, PELV
DC 12V, PELV


Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

- Čl. 411: Ochranné opatrenia samočinným odpojením napájania
- základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi
- ochrana pri poruche je zabezpečená ochranným pospájaním, ochranným uzemnením a samočinným odpojením napájania pri poruche
- Čl. 412: Dvojité alebo zosilnená izoláciou
- Čl. 413: Elektrické oddelenie (zákl. izolácia živých častí, zábrany alebo kryty)
- Čl. 414: Malé napätie PELV

POZNÁMKA :

Platí pre: KSO 1, KSO 2, KSO 28, KSO 29, KSO 30, KSO 57

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

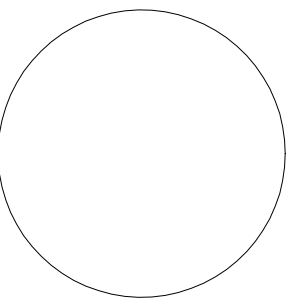

d				
c				
b	Dokumentácia na realizáciu stavby - aktualizácia	09/2023	ING.M.MARIŇÁK	ING.V.GAVENDA
a	Dokumentácia na realizáciu stavby	01/2018	ING.J.DZÚRIK	ING.V.GAVENDA
ZMENA	POPIS ZMENY	DÁTUM	SPRACOVAL	SCHVAL'OVAL

OBJEDNÁVATEĽ :	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
----------------	---

KRAJ: Bratislavský
MIESTO: Bratislava
KAT. ÚZEMIE: Karlova Ves

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTEM : B.p.v.

ZHOTOVITEĽ: ACP AuComp, s.r.o. Kyjevská 4 831 02 Bratislava ICO : 35 829 583 IC DPH : SK2020237967 tel: +421 903 255 536 e-mail: acp@acp.sk	vypracoval	ING. J.DZÚRIK		zak. číslo	20230208
	zodp. projektant	ING. V. GAVENDA		dátum	09/2023
	tech. kontrola	ING. I. SMREKOVÁ		formát	2xA4
	stavba: MODERNIZÁCIA UZATVORENÉHO TELEVÍZNEHO OKRUHU V TUNELI SITINA A PRISLUCHAJÚCEHO ISD DIAĽNICE D2			mierka	-
	obsah výkresu: KAMEROVÁ SKRINKA PTZ - TUNEL			číslo výkresu:	paré : 46