



POHLAD

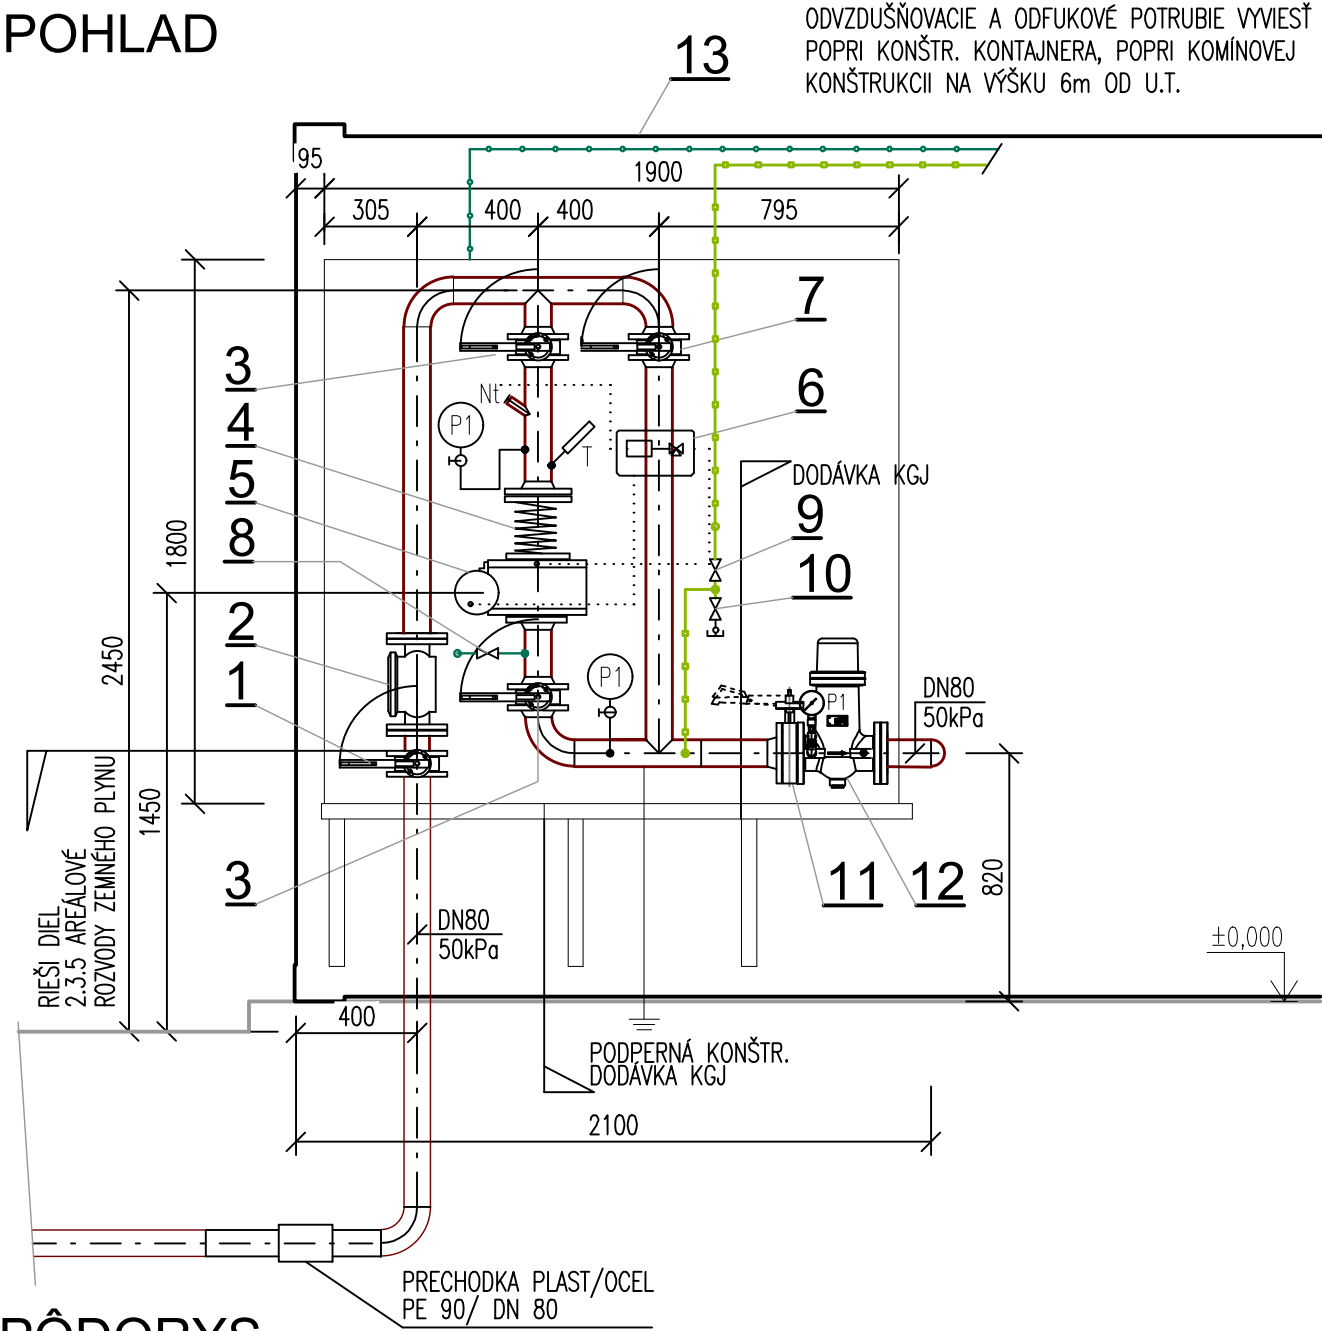

PÔDORYS

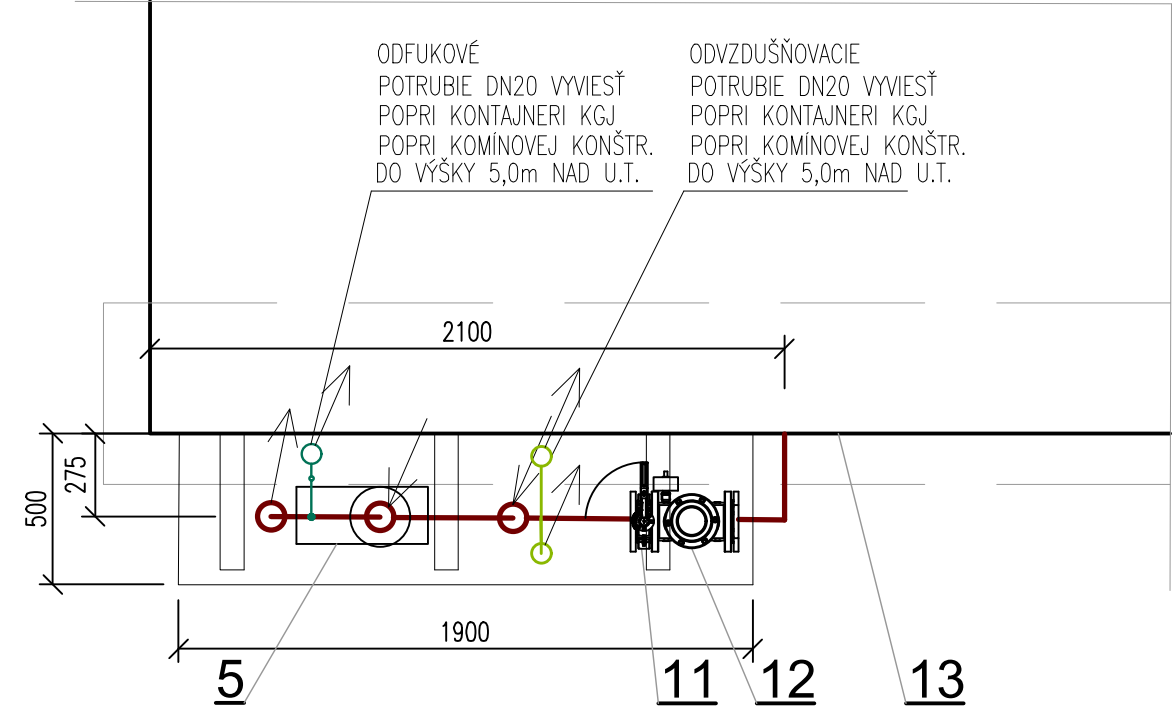

LEGENDA

- NAVRHOVANÉ ZARIADENIA, ARMATÚRY :

1	UZÁVER PRÍVODU PLYNU – MEDZIPRÍRUBOVÝ UZÁVER SO ZÁVITOVÝMI OKAMI PRE PLYN DN 80 / PN6 (VIŠ DIEL 2.1.6)	1 KS
2	PLYNOVÝ FILTER FO 80F / PN6	1 KS
3	UZÁVER PLYNOMERA – MEDZIPRÍRUBOVÝ UZÁVER SO ZÁVITOVÝMI OKAMI PRE PLYN DN80 / PN6	2 KS
4	KOVOVÝ VLNOVCOVÝ KOMPENZÁTOR PNIUTIA DN 80 / PN6	1 KS
5	PLYNOMER PODRUŽNÝ PRE KGJ – ROTAČNÝ RVG G 160, DN 80, S HLAVOU PRE DIALKOVÝ PRENOS DÁT (REED) ROZSAH PLYNOMERA 3,75 ~ 375,0Nm3/h, MAX. PREVÁDZKOVÝ PRIETOK 251Nm3/h, MERADLO S METROLOGICKÝM OVERENÍM PODLA PRÍSLUŠNÝCH NORIEM A VYHL.	1 KS
6	AUTOMATICKÝ PREPOČÍTAVAČ MNOŽSTVA PLYNU, PREVÁDZKOVÝ TLAK 50kPa, S NAPÁJACÍM ZDROJOM, 230V	1 KS
7	UZÁVER OBTOKU PLYNOMERA – MEDZIPRÍRUBOVÝ UZÁVER SO ZÁVITOVÝMI OKAMI PRE PLYN DN 80 / PN6, OPATRIŤ PLOMBOU	1 KS
8	UZÁVER ODVZDUŠNENIA PLYNOMERA – KOHÚT GULOVÝ G 3/4"	1 KS
9	UZÁVER ODVZDUŠNENIA SPOTREBIČA – GULOVÝ KOHÚT PRE PLYN G 3/4"	1 KS
10	ODBER VZORKY – GULOVÝ KOHÚT UZATVÁRACÍ A VZORKOVACÍ S HADICOVOU PRÍPOJKOU G 3/4"	1 KS

- DODÁVKA KGJ - NAVRHOVANÉ ZARIADENIA, ARMATÚRY :

11	UZÁVER SPOTREBIČA (KGJ) – MEDZIPRÍRUBOVÝ UZÁVER SO ZÁVITOVÝMI OKAMI PRE PLYN DN80 / PN16	1 KS
12	PLYNOVÝ FILTER DN80 / PN16	1 KS

- MERACIE ARMATÚRY:

P1	MANOMETER (TLAKOMER) S PRUŽNOU RÚRKOU Ø 160 mm VRÁTANE KONDENZAČNEJ SLUČKY A SKÚŠOBNÉHO TLAKOMEROVÉHO KOHÚTA M20x1,5 (3–CESTNÝ) – ROZSAH 0–160 kPa	
T	TEPLOMER SKLENENÝ ORTUŤOVÝ STONKOVÝ, MERACÍ ROZSAH – 30 až + 50 °C	
Nt	NÁTRUBOK PRE PÚZDRO SNÍMAČA TEPLoty M20x1,5	

- POTRUBIA:

---	STL PLYNOVODNÉ POTRUBIE (50kPa) – NAVRHOVANÉ
---	ODVZDUŠŇOVACIE POTRUBIE PLYNOMERA – NAVRHOVANÉ
---	ODVZDUŠŇOVACIE POTRUBIE SPOTREBIČA – NAVRHOVANÉ

GENERÁLNY PROJEKTANT : <b>RACEN</b> spol. s r.o. Mlynská 5139 / 10, 921 01 Piešťany tel.: +421 905 617 575 e-mail : racen@racen.sk www.racen.sk		PROJEKTANT ČASTI PD :	PEČIATKA, PODPIS : 
HLAVNÝ PROJEKTANT :	Ing. D. HAVRENTOVÁ		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	Ing. M. HAVRENT		
VYPRACOVAL :	Ing. K. MACEKOVÁ		
KONTROLOVAL :	Ing. M. HAVRENT		

INVESTOR :	NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. NITRA	STUPEŇ :	SZP
STAVBA :	CTZ PÁROVCE – inštalácia zariadení VÚKVET a elektrokotla	ČÍS. ZÁKAZKY :	18.3 - P - 25
	Stavba 3 - KGJ 3 s príslušenstvom	DÁTUM :	10 / 2025
PREV. SÚB. :	PS-01.3 - VÚKVET - VYVEDENIE TEPELNÉHO VÝKONU	FORMÁT :	2 x A4
PROFESIA :	1.3.3 - PLY - PLYNOVÉ ODBERNÉ ZARIADENIE	MIERKA :	--
OBSAH :	DETAIL MZP	DÁTUM REV. :	
		SADA ČÍSLO :	1
SZP 03 2331 P01 PLY 007 DET 00			