

F-04 Rozvádzač RP1

Napäťová sústava:

3/N/PE, AC, 230/400V, 50Hz, TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia


Technické parametre:


1. Názov rozvádzača: RP1
2. Typ: OCEP
3. Typ DBO: B
4. Uzemňovacia sústava: TN-S
5. Menovité napätie rozvádzača: Un: 3x230/400V
6. Menovité pracovné napätie obvodov: Ue: 230V
7. Menovité izolačné napätie: Ui: 500V
8. Menovité impulzné výdržné napätie: Uimp: -kV
9. Menovitý prúd DBO: InA: 63A
10. Maximálny prúd výstupnej jednotky DBO: Inc: 16A
11. Menovitý súčiniteľ súdobosti DBO: Predpokladaný činiteľ zaťaženia: 0,5
12. Menovitá frekvencia: fn 50Hz
13. Stupeň ochrany: IP30
14. Ochrana proti mechanickému nárazu: IK 09, trieda II
15. Samozhášacia schopnosť: odolnosť proti žeravému drôtu 650 ° C
16. Rozmery(inštaláčné): (v,š,h) ---



08/2023

| | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------------|----------------|--|--------------------------------|
| | VARGA ELEKTRO s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec +421 908 166 664 vargaelektr@vargaelektr.eu | Projektant: | Bc. Stanislav VARGA | Názov stavby: | DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku | Číslo výkresu: F-04 |
| | | Vypracoval: | Bc. Stanislav VARGA | Obsah: | F. Elektroinštalácie – silnoprúd | |
| | | Číslo zákazky: | 23.08.07 | Miesto stavby: | Kraj: Banskobystrický, okr.: Krupina, obec: Terany, k.ú.: Horné Terany, p.č.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10 | Číslo listu: Titulka |
| | | Stupeň: | SP/RP | Investor: | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1, Terany 1, 962 68 Hontianske Tesáre | |

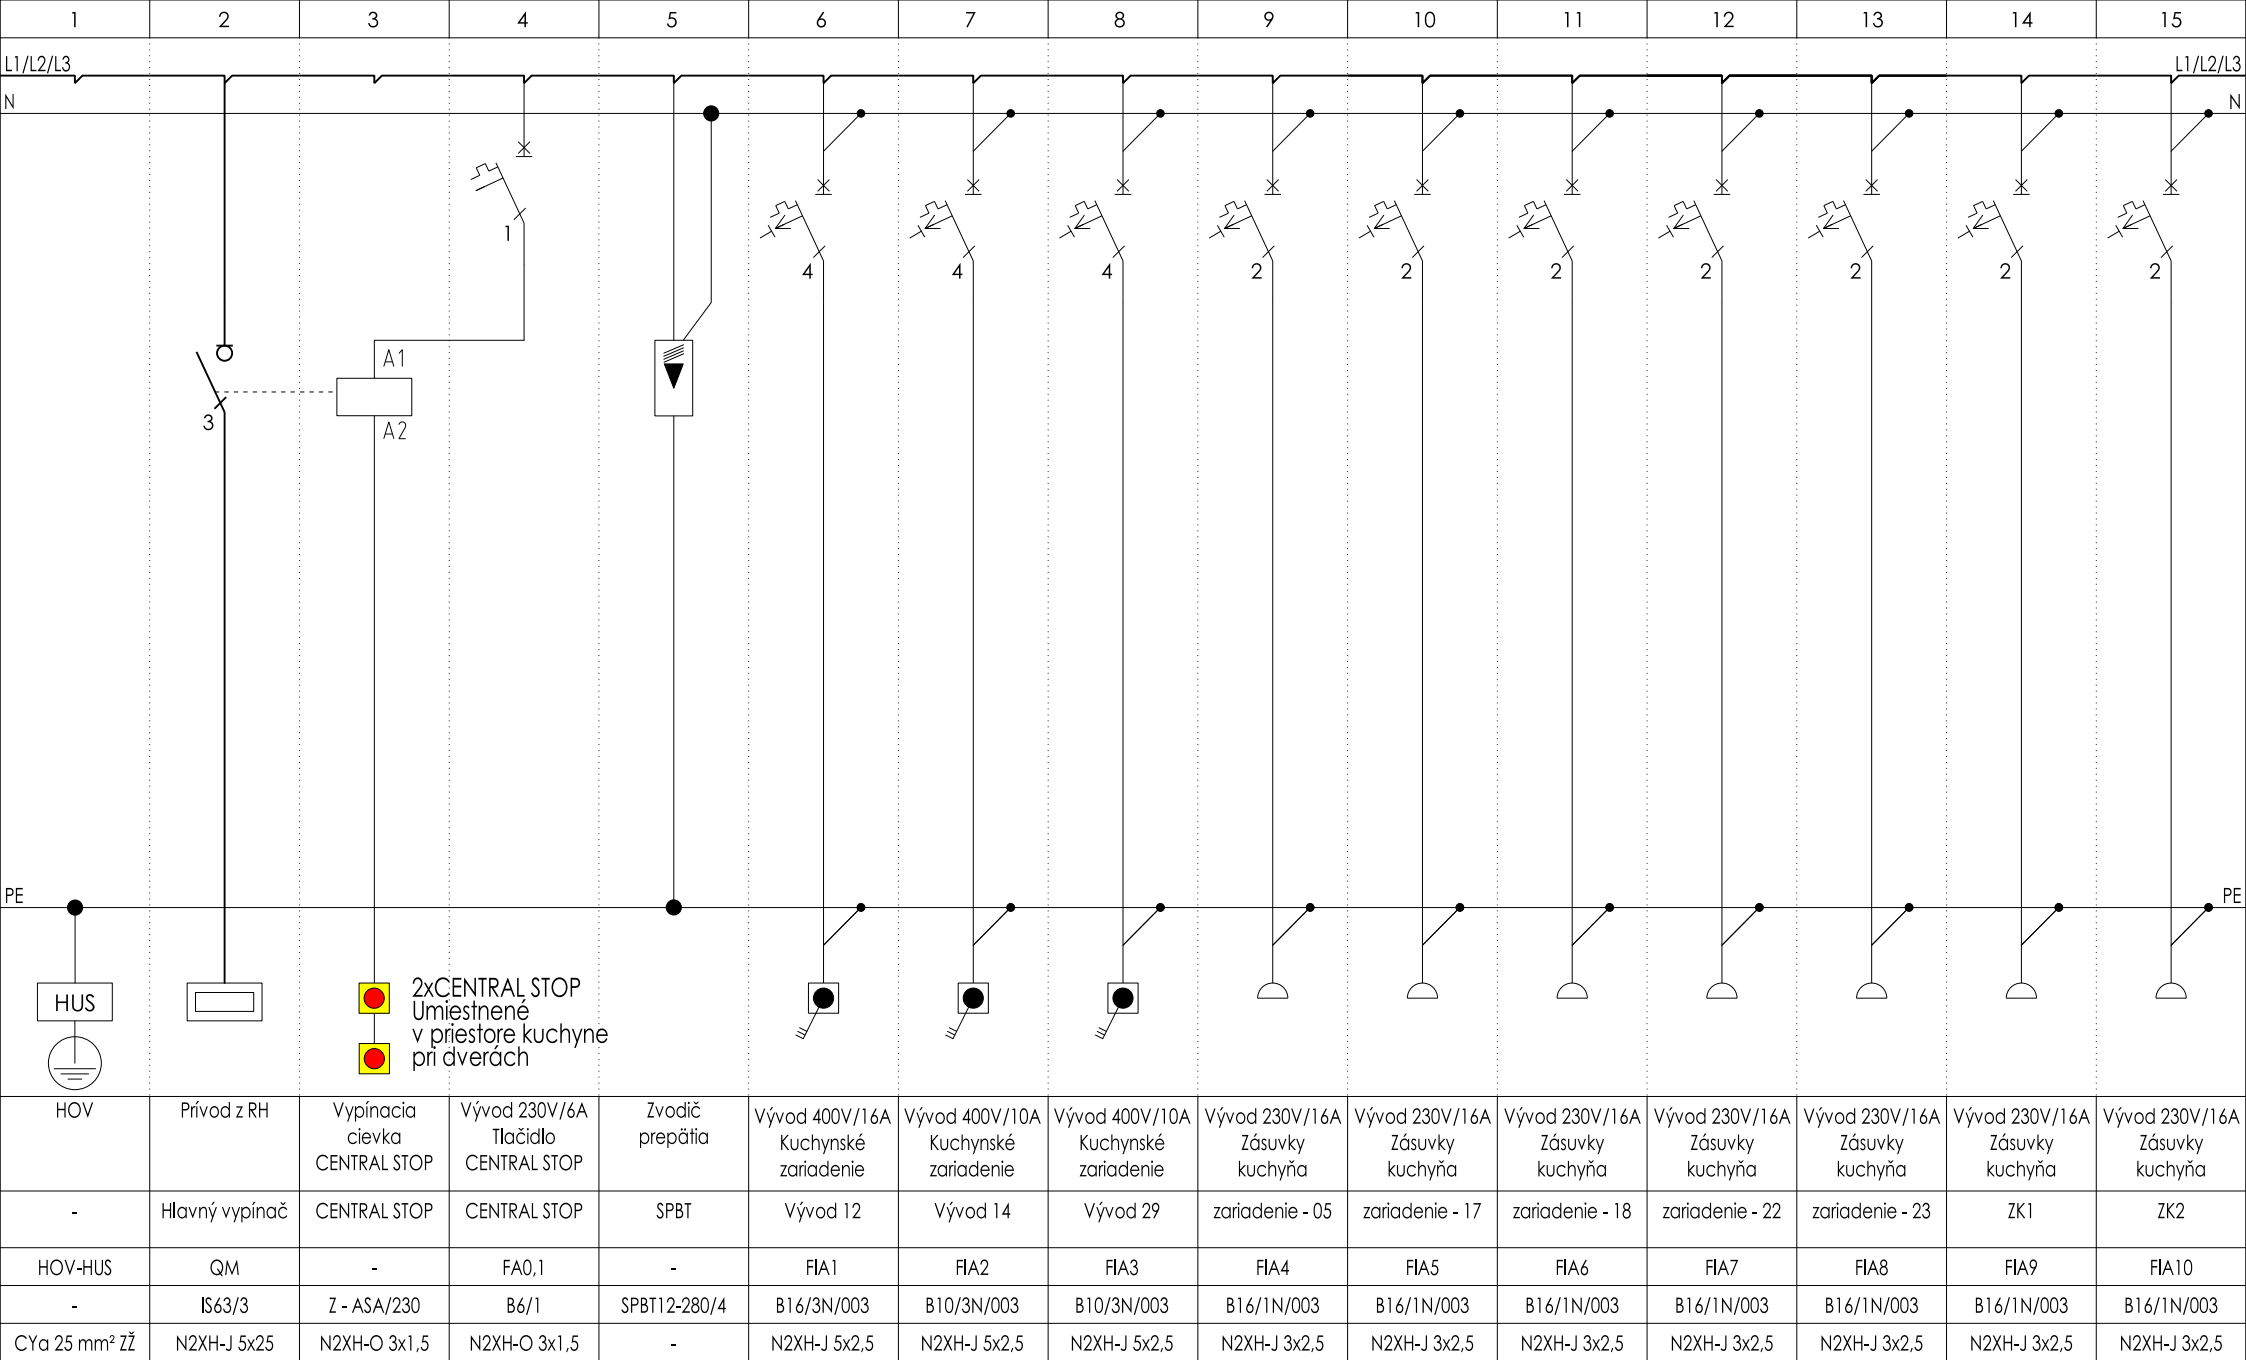

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------|---------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| 08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
|  <div>VARGA ELEKTRO s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec +421 908 166 664 vargaelekto@vargaelekto.eu</div> | | | | | Projektant: | Bc. Stanislav VARGA | Názov stavby: | DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku | | | | | | Číslo výkresu: |
| | | | | | Vypracoval: | Bc. Stanislav VARGA | Obsah: | F. Elektroinštalácie – silnoprád | | | | | | F-04 |
| | | | | | Číslo zákazky: | 23.08.07 | Miesto stavby: | Kraj: Banskobystrický, okr.: Krupina, obec: Terany, k.ú.: Horné Terany, p.č.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10 | | | | | | Číslo listu: |
| | | | | | Stupeň: | SP/RP | Investor: | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1, Terany 1, 962 68 Hontianske Tesáre | | | | | | 1 |

