


04 Vzorový spôsob uloženia káblových rozvodov

Najmenšie dovolené vodorovné vzdialenosti pri križení podzemných vedení v m															
Druh vedenia		Silové káble do				Oznamovacie káble	Plynovody		Vodovodné potrubia	Teplovody	Káblovody	Kanalizácia	Potrubná pošta	Kolektor	Kolaže elektríkovej dráhy
		1 kV	10 kV	35 kV	110 kV		do 0,005 MPa	do 0,3 MPa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Silové káble do	1 kV	0,05	0,15	0,20	0,20	0,30 0,10	0,10	0,10	0,40 0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	8)	1,00
	10 kV	0,15	0,15	0,20	0,20	0,80 0,10	0,10	0,20	0,40 0,20	0,50	0,30	0,30	0,30	5)	1,00
	35 kV	0,20	0,20	0,20	0,25	0,80 0,10	0,10	0,20	0,40 0,20	0,50	0,30	0,50	0,30	8)	1,00
	110 kV	0,20	0,20	0,25	0,25	0,50	0,30	0,70	0,40	1,00	3,00	0,50	0,30	8)	1,30
Oznamovacie káble		0,30 0,10	0,80 0,10	0,80 0,10	0,50	14)	0,10	0,10	0,20	0,50 0,10	0,10	0,20	0,20	0,10	1,00
Plynovody	do 0,005 MPa	0,10	0,10	0,10	0,30	0,10	0,10	0,10	0,15	0,10	0,10	0,50	0,10	0,10	1,00
	do 0,3 MPa	0,10	0,20	0,20	0,70	0,10	0,10	0,10	0,15	0,10	0,10	0,50	0,10	0,10	1,00
Vodovodné potrubia		0,40 0,20	0,40 0,20	0,40 0,20	0,40	0,20	0,15	0,15		0,20	0,20	0,10	0,20	0,20	1,50
Teplovody		0,30	0,50	0,50	1,00	0,50 0,15	0,10	0,10	0,20		0,15	0,10	0,20	0,20	1,00

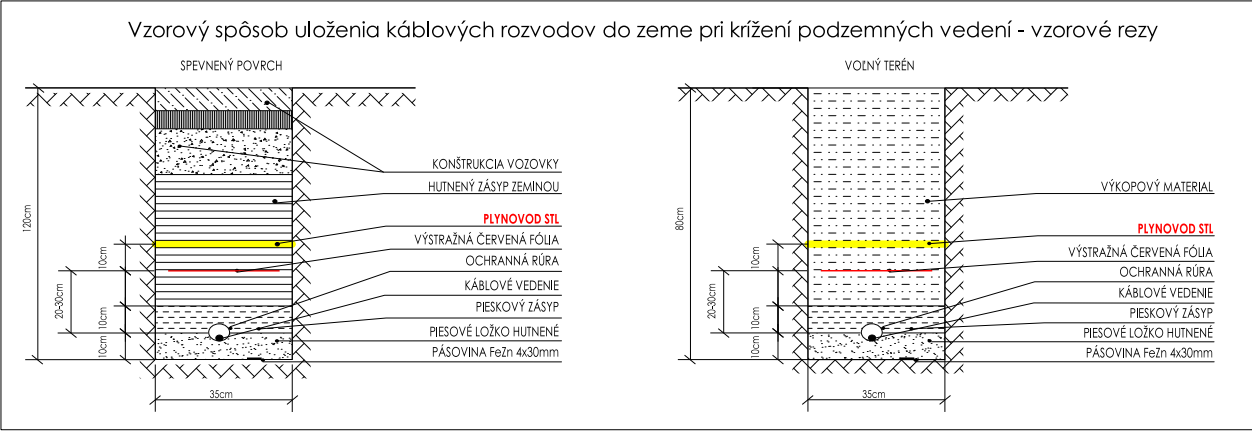

Pred začatím stavebných prác je nutné vytyčiť všetky inžinierske siete!

Projektová dokumentácia realizovaná pomocou LEGÁLNEHO softwaru SchémataCAD od spoločnosti ELMER software s.r.o., Valtická 123, 155 21 PRAHA 5 - Sobín, CZ



VARGA ELEKTRO s.r.o., L. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec, +421 908 166 664, [vargaelektro@vargaelektro.eu](mailto:vargaelektro@vargaelektro.eu)

DD a DSS Terany - novostavba ubytovacieho bloku

NÁZOV STAVBY			
INVESTOR	Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1, Terany 1, 962 68 Hontianske Tesáre		
MIESTO STAVBY	Kraj: Banskobystrický, okr.: Krupina, obec: Terany		
PARCELA	k.ú.: Horné Terany, p.č.:44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10		
SP / RP			
STUPEŇ			
AUTOR NÁVRHU	ING. ATTILA FARKAŠ	FORMÁT	210x297
PROJEKTANT PROFESIE	Bc. Stanislav VARGA	DÁTUM	08/2023
VYPRACOVAL	Bc. Stanislav VARGA	MIERKA	-
OBSAH	SO-07: Elektrická prípojka a vnútroareálové rozvody NN	ČÍSLO ZÁKAZKY	23.08.07
ČASŤ	04 Vzorový spôsob uloženia káblových rozvodov	ČÍSLO VÝKRESU	04