

ZVÝRAZNENIE CHODCA - REZY VÝKOPOV

BP Košice_sídliisko Ťahanovce, Európska trieda - Helsinská


KLADENIE KÁBLOV DO ZEME

TAB. Č. 1 STN 33 20 00 5-52




| Napätie (kV) | Hĺbka H (cm) | | |
|------------------------------|--|---------|---------------------|
| | Terén | Chodník | Krajnica vozovky |
| 1 | 35 70 ²³ | 35 | 100 |
| 1-10 | 70 | 35 | 100 |
| do 35 | 100 | 100 | 100 |
| 110 ²⁴ | 130 | 130 | 130 |
| oznam. a po- mocné obvody | obvykle v rovnakej hĺbke ako kábel žilový | | |

²⁴ Poznámka: Pre kladenie káblov 110kV v chodníku je nutné prejednať ich uloženie s prevádzkovateľmi susediacich vedení, hlavne s príslušným plynárenským podnikom.

²³ Poznámka: Hĺbka uloženia H=70 sa použije v teréne pre uložení kábla bez mechanickej ochrany .

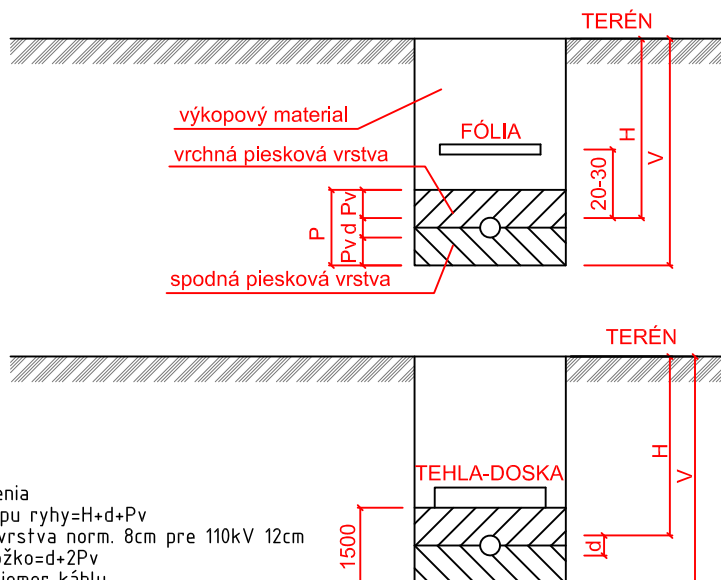

H-hĺbka uloženia
V-hĺbka výkopu ryhy=H+d+Pv
Pv-piesková vrstva norm. 8cm pre 110kV 12cm
P-pieskové lôžko=d+2Pv
d-vonkajší priemer káblu
Poznámka: Kde nie je možné hĺbky dosiahnuť
musí mať kábel mechanickú ochranu (rúry, tvárnice)

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| HLAVNÝ PROJEKTANT: | ZODP. PROJEKTANT: | NAVRHOL: | VYPRACOVAL: | INVESTOR: |  |
| Ing. V. KLEŠČ | Ing. V. KLEŠČ | Ing. J. SEKERKA | Ing. Z. HAVLOVÁ | MESTO KOŠICE Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | |
| | |  |  | | |
| STAVBA: | BP Košice_sídliisko Ťahanovce, Európska trleda - Helslnská | | PARC.Č.: E2642,E2643,E2659 | RAŽÍTKO: | |
| | | | DÁTUM: 07/2022 | | |
| MIESTO STAVBY: | Európska trieda - Helsinská, KOŠICE | | OKRES: KOŠICE | | |
| STUPEŇ PROJEKTU: | PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY | | FORMÁT: 1 x A4 | | |
| PROFESIA: | ELEKTROIŠTALÁCIE | | MIERKA: - | | |
| PREDMET VÝKRESU: ZVÝRAZNENIE CHODCA - REZY VÝKOPOV | | | VÝKRES Č.: 02C | | |