

INŠTALOVANÝ PRIKON: P1 = 26,40 kW;
KOEFIČIENT SÚČASNOSTI: β = 0,5;
SÚČASNÝ PRIKON: Ps = 13,20 kW


NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA A ROZVODNÝ SYSTÉM : 3/PE/N, AC 50Hz,400V, TN-S,
OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSACHOM EL. PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
a/ ZAKLADNÁ OCHRANA:


- IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ (pred priamym dotýkom) čl. A.1
- ZABRANÝ ALEBO KRYTÝ, čl. A.2
- OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1.1
- OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1.2
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE, čl. 411.3.2
- DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM (RCD), čl. 411.3.3


VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESU/ELI DOKUMENTÁCI SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO-FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ, ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PRI DODRŽANÍ EKVIVALENTNÝCH FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH PARAMETROV.

Táto dokumentácia vrátane všetkých príloh (a výpočtov, tabuliek, tabuliek, tabuliek) je súčasťou dokumentácie ELIPRO s.r.o. Objednávateľ tejto dokumentácie je zodpovedný za jej použitie a za jej obsah. Dokumentácia je určená na použitie iba v rámci projektu, ktorým bola vytvorená. Dokumentácia nie je záväzná pre žiadneho iného subjektu. Dokumentácia je určená na použitie iba v rámci projektu, ktorým bola vytvorená. Dokumentácia nie je záväzná pre žiadneho iného subjektu. Dokumentácia je určená na použitie iba v rámci projektu, ktorým bola vytvorená. Dokumentácia nie je záväzná pre žiadneho iného subjektu.

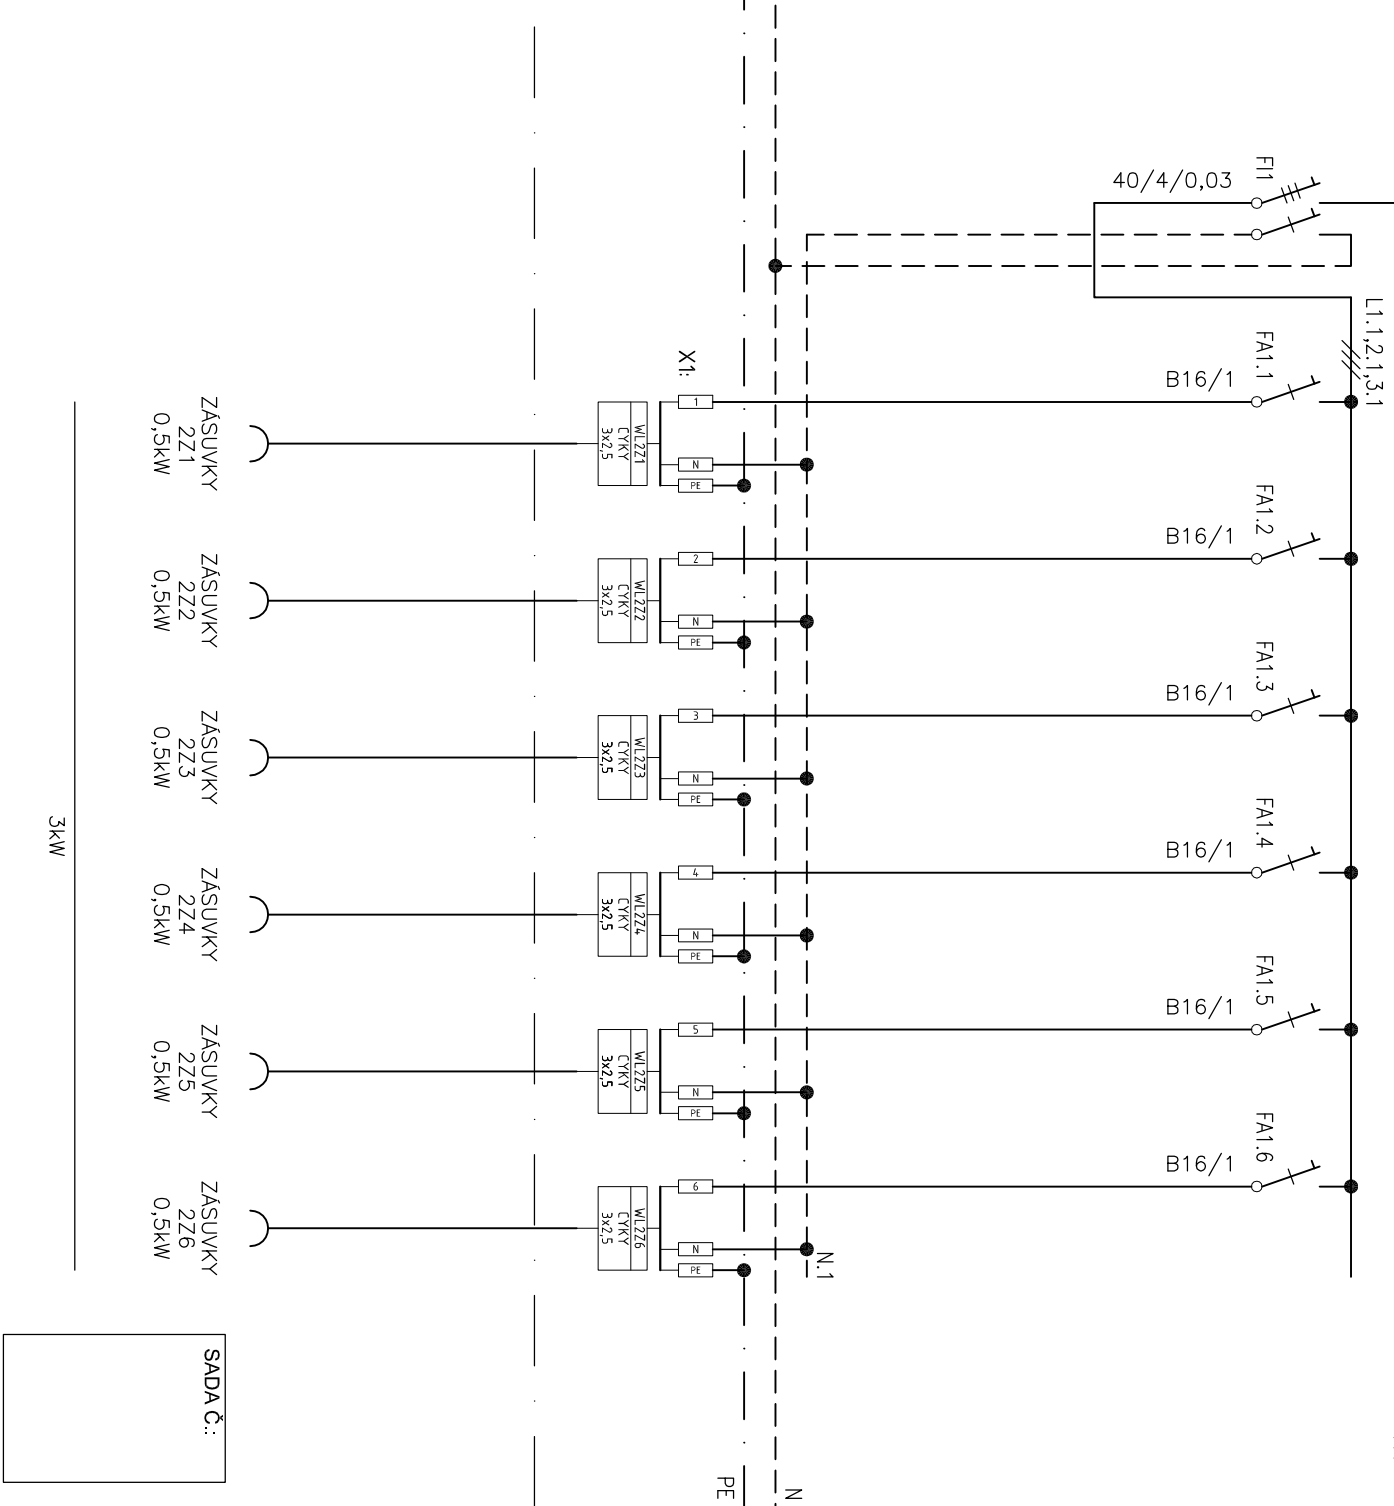


3kW

| | | | |
|------------------------|--|---|---------|
| AUTOR: | ZODPOVENÝ PROJEKTANT: | <div><div>ELIPRO s.r.o. Valianskeho 12, 080 01 Prešov 0908 363 309, elipro@elipro.sk</div></div> | |
| Ing. Rastislav Žigraj | Ing. Rastislav Žigraj | | |
| Ing. Zuzana Žlebcíková | | | |
| INVESTOR: | Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984 | | |
| STAVBA: | NOVOSTAVBA 4. TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY DRIENOV P.Č.:763/1, K.Ú. DRIENOV | | |
| OBJEKT: | SO 01 - Budova MŠ /masný objekt/ | Č.I.PROJEKTU: | 17002_P |
| Miesto: | Námestie kpt. Nálepku, Drienov, p.č. 763/1, K.Ú. Drienov | FORMÁT: | 1 x A4 |
| ČASŤ: | D1-4 ELEKTROINŠTALÁCIA | DÁTUM: | 02/2017 |
| OBSAH VÝKRESU: | Rozvádzač RP | STUPEŇ: | DRS |
| | | MIERKA: | - |
| | | Č.VÝKRESU: | 7_1 |

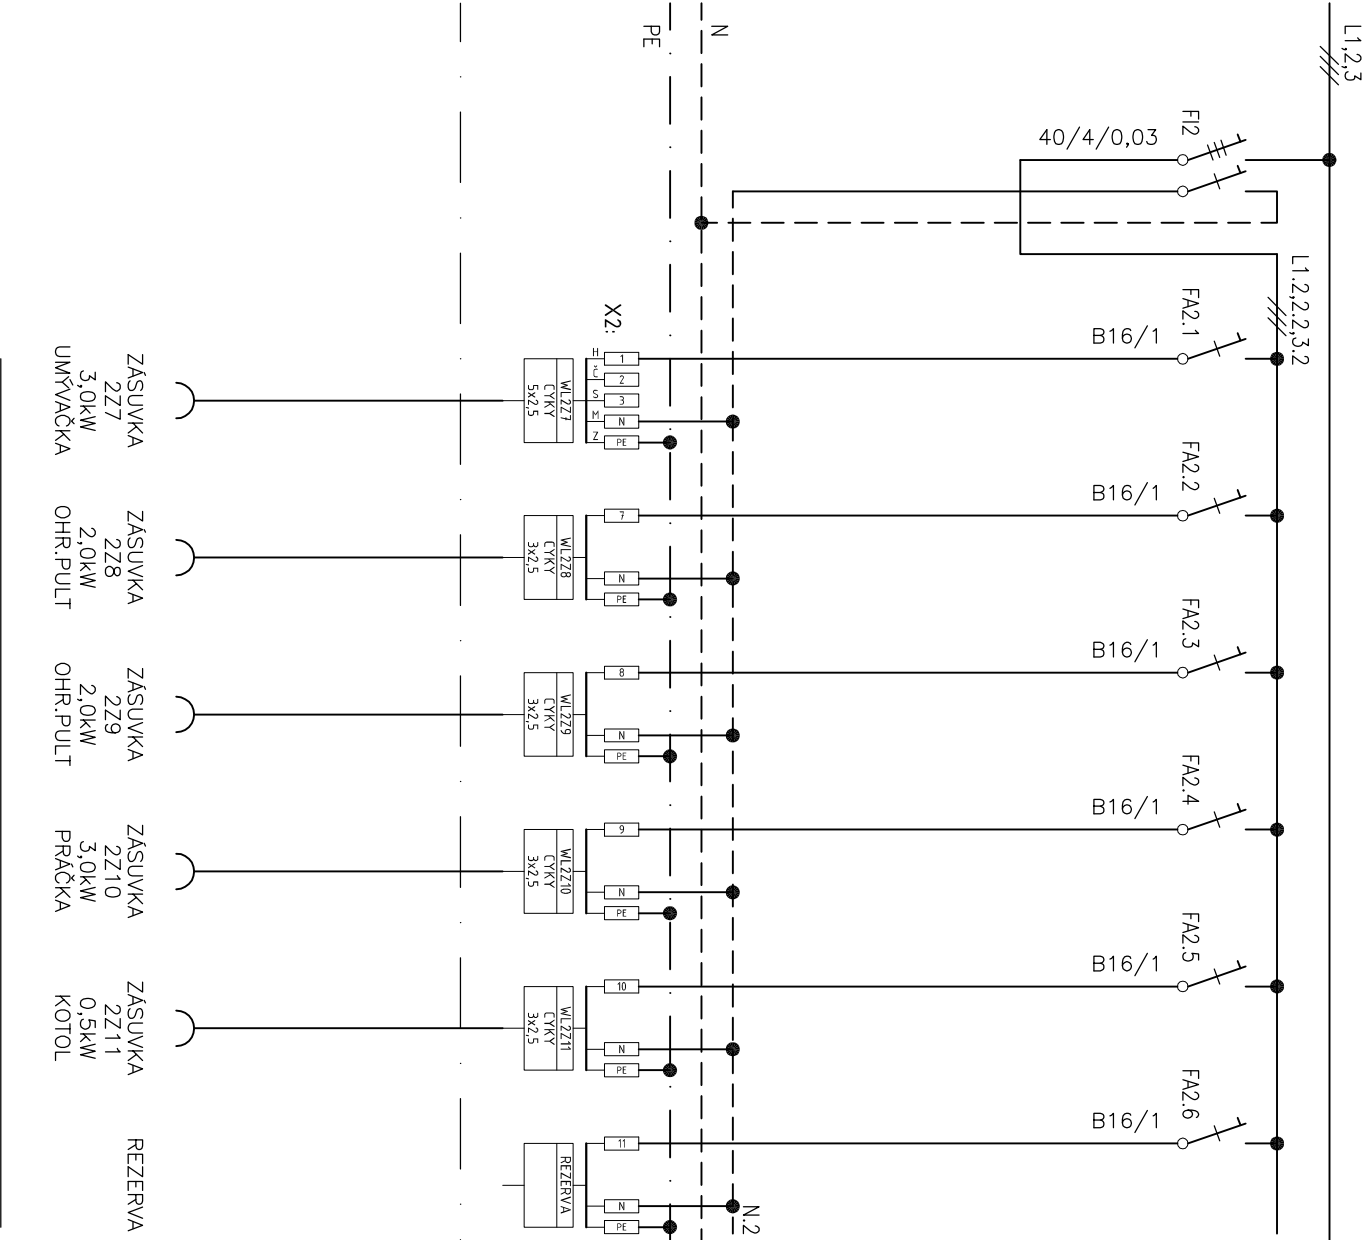

10,5kW

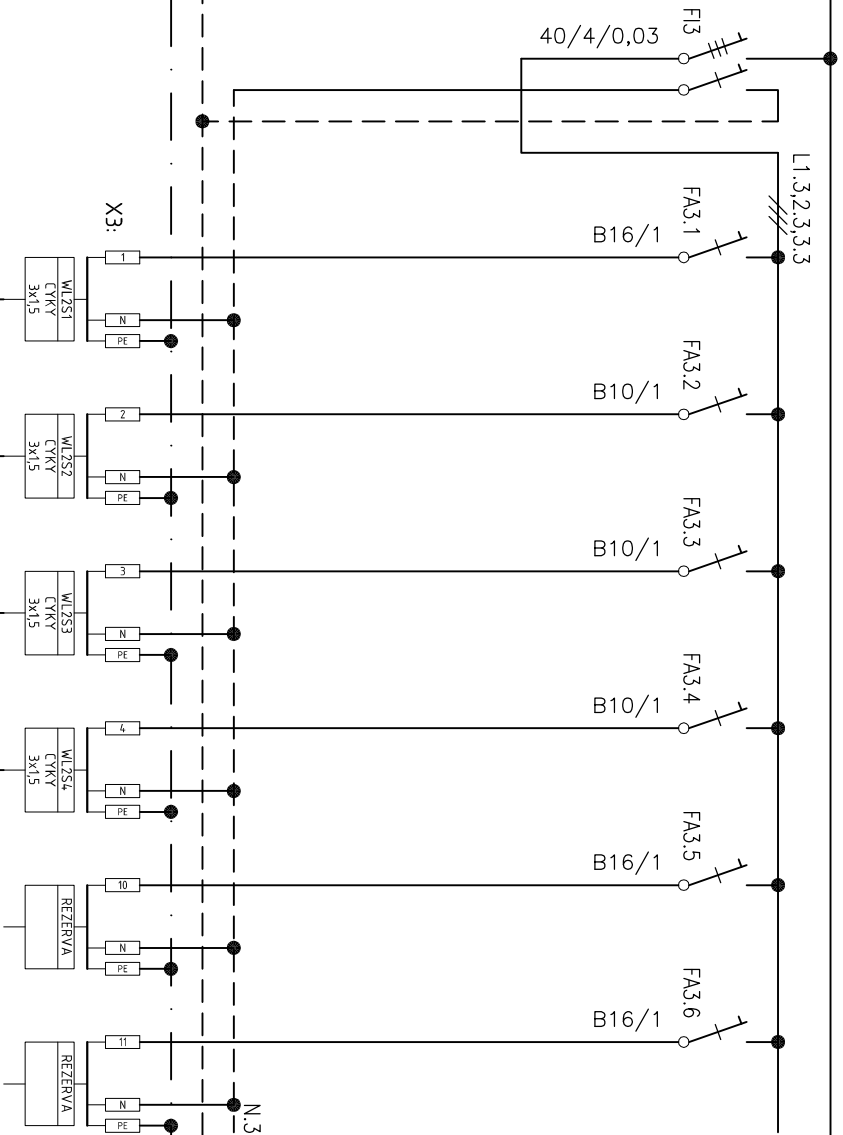

OSVETLENIE 2S1 OSVETLENIE 2S2 OSVETLENIE 2S3 OSVETLENIE 2S4 REZERVA REZERVA

1,773kW

SADA Č.:

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| AUTOR: | | ZODPOVENÝ PROJEKTANT: | |
| Ing. Rastislav Žigraj | | Ing. Rastislav Žigraj | |
| Ing. Zuzana Žlebčíková | | | |
| INVESTOR: | | Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984 | |
| STAVBA: | | NOVOSTAVBA 4. TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY DRIENOV P.Č. 763/1, K.Ú. DRIENOV | |
| OBJEKT: | | SO 01 - Budova MŠ /masný objekt/ | |
| MIESTO: | | Námestie kpt. Nálepku, Drienov, p.č. 763/1, K.Ú. Drienov | |
| ČASŤ: | | D1-4 ELEKTROINŠTALÁCIA | |
| OBSAH VÝKRESU: | | Rozvádzač RP | |
| Č. PROJEKTU: | | 17002_P | |
| FORMÁT: | | 1 x A4 | |
| DÁTUM: | | 02/2017 | |
| STUPEŇ: | | DRS | |
| MIERKA: | | - | |
| Č. VÝKRESU: | | 7_2 | |



ELIPRO s.r.o.
Valianskeho 12, 080 01 Prešov
0908 363 309, elipro@elipro.sk

