

Napojenie svietidiel vykonať káblom CYKY-J 3x1,5  
ovládacie obvody k vypínačom CYKY 3x1,5 - radenie 1 a 5  
CYKY-O 4x1,5 - radenie 6  
CYKY-O 2x1 - tlačidla

Napojenie zásuviek 230V vykonať káblom CYKY-J 3x2,5


### Ochranné opatrenie - samočinné odpojenie napájania


#### 1. Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom el. predmetov a zariadení

- Je krytím a izoláciou podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.1, 1.2 a príloha A),
- STN 33 2000-4-41 príloha A čl.A1 - Základná izolácia živých častí
  - STN 33 2000-4-41 príloha A čl.A2 - Zábrany alebo kryty
- 2. Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom** - je vykonaná ako
- ochrana samočinným odpojením pri poruche podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.2 )
  - doplnková ochrana prúdovým chráničom podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 411.3.3 )

- Zásuvka 230V - jednonásobná
- Zásuvka 230V - dvojnásobná

 - Zásuvková skriňa 2x230V/16A + 2x400V/16A  
zásuvková skriňa s vlastným istením a prúdovým chráničom

 vypínač radenie č.1

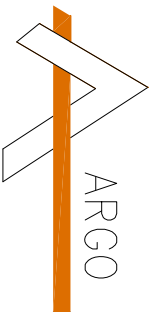

Zodpovedný projektant:	Ing Stanislav Gergel	
Projektant:	Ing Stanislav Gergel	
Stavba: <b>OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY-MALÝ KAŠTIEL SNINA</b>		
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA STROJÁRSKA 2060,SNINA		

Objekt: SO-01 MALÝ KAŠTIEL	Miesto: SNINA, parc.č. C KN 1379	Formát: 2 x A4
Diel: ELEKTROINŠTALÁCIA	Investor: MESTO SNINA STROJÁRSKA 2060	Dátum: 12/2013
Predmet výkresu: <b>ELEKTROINŠTALÁCIA - KAMENNÝ DOMČEK</b>		Číslo zákazky: -
Stupeň PD: RP	Kód objektu SO-01	Kód profesie ELI
		Kotované: MM
		Mierka: -----
		Číslo výkresu: <b>09</b>