

Opis predmetu zákazky:

Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
„Rekonštrukcia okien a dverí – Škola – Objekt A“

Predmetom zákazky je výmena okien a dverí na budove školy SOŠ služieb a lesníctva podľa platného výkazu – výmeru a prehľadu okenných a dverných výplní. Škola má 6 podlaží.

Požadované práce zahŕňajú:

- 1) výmenu pôvodných okien, dverí za nové
- 2) výmenu vnútorných, vonkajších parapiet
- 3) všetky ostatné stavebné práce a dodávky súvisiace s výmennou okien , dverí parapiet – murárske práce, maliarske práce
- 4) doprava na miesto plnenia a tiež odvoz a likvidácia starých okien, dverí a ďalšieho stavebného odpadu, ktorý vznikne pri realizácii predmetu zákazky

Demontáž starých a dodanie nových okien, dverí, parapiet:

1. Plastové okno 2276x1500	6 ks
2. Plastové okno 2400x1350	1 ks
3. Plastové okno 2400x985	4 ks
4. Plastové okno 600x650	3 ks
5. Plastové okno 1450x850	1 ks
6. Plastové okno 2400x450	1 ks
7. Plastové okno 1450x850	1 ks
8. Plastové okno 2400x1500	1 ks
9. Plastové okno 2400x2550	10 ks
10. Plastové okno 2400x985	3 ks
11. Plastové okno 2400x1570	2 ks
12. Plastové okno 3100x1570	1 ks
13. Plastové okno 3600x2020	5 ks
14. Plastové okno 2400x2550	1 ks (okenná zostava)
15. Plastové okno 2425x2020	1 ks
16. Plastové okno 2400x2070	127 ks
17. Plastové okno 2400x2070	20 ks
18. Plastové okno 2400x2550	6 ks (okenná zostava)
19. Plastové okno 4400x1900	1 ks (okenná zostava)
20. Dvojkřídlové plastové dveře 1600x2075	1 ks
21. Jednokřídlové plastové dveře 1000x2020	1 ks
22. Sekcionálna garážová brána 3000x3200	2 ks
23. Dvojkřídlové plastové dveře 1450x2000	2 ks
24. Sekcionálna garážová brána 2400x2450	1 ks
25. Plastové okno 5380x2600	1 ks (zasklená stena)

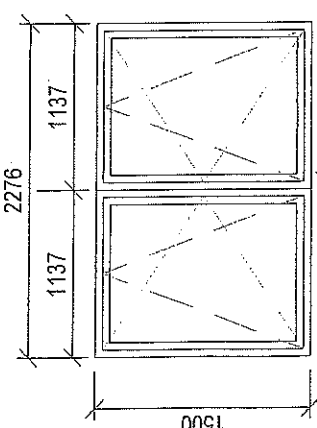
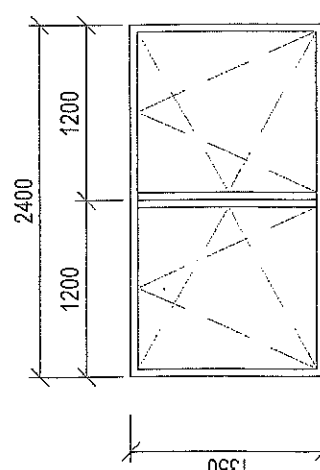
Technické požiadavky na okná, dveře, parapety sú priložené s podrobným náčrtom, množstvom a podrobnou špecifikáciou.

Pred realizáciou je potrebné vlastné zameranie celej zákazky (okná, parapety a pod.)

VÝPIS PRVKOV - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

SO01 - OBJEKT "A"

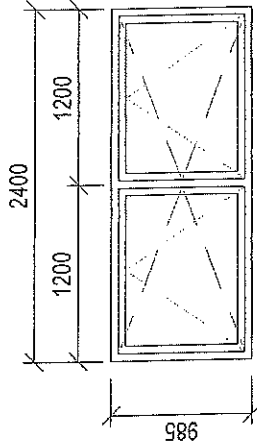

2/14

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	ZASKLENIE	POČET ks							POZNÁMKA	
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	SPOLU	
01	 M 1:50	2276 x 1500 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HLBAKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% U _g = 0,6 W/(m²K) DIŠŤANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m2K (Argon)	4	2						6	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
02	 M 1:50	2400 x 1350 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HLBAKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% U _g = 0,6 W/(m²K) DIŠŤANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m2K (Argon)	1							1	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
												POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!

VÝPIS PRVKOV - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

SO01 - OBJEKT "A"

3/14

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	ZASKLENIE	POČET ks							POZNÁMKA	
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	SPOU	
O3		2400 x 985 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINIKOVÉ OKNO) - DVOJKRIDLÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A 5 HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HLĎKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓMOM - 90% U _g = 0,6 W/(m²K) DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m2K (Argon)	4							4	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
	M 1:50											
O4		600 x 650 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINIKOVÉ OKNO) - JEDNOKRIDLÉ OKNO, SKLOPNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A 5 HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HLĎKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓMOM - 90% U _g = 0,6 W/(m²K) DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m2K (Argon)	3							3	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
	M 1:50											
POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!												

M 1:50

M 1:50

VÝPIS PRVKOV - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

SO01 - OBJEKT "A"

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	ZASKLENIE	POČET ks	POZNÁMKA
				1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP SPOLU	
07		1450 x 850 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A 5 HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (Argon) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% $U_t = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ DISTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K (Argon)}$	1	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ KOMŔRKOVÝ VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
	M 1:50				
08		2400 x 1500 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A 5 HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (Argon) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% $U_t = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ DISTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K (Argon)}$	1	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ KOMŔRKOVÝ VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
	M 1:50				
					POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!

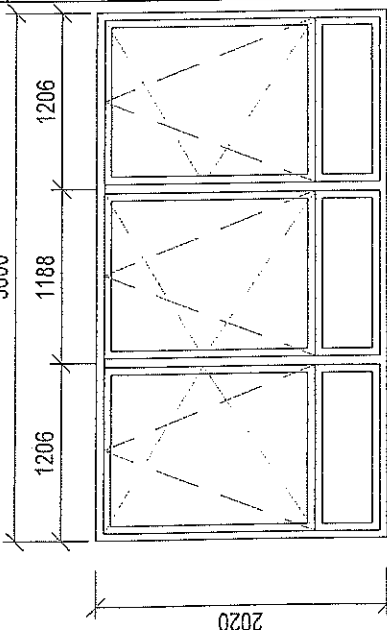
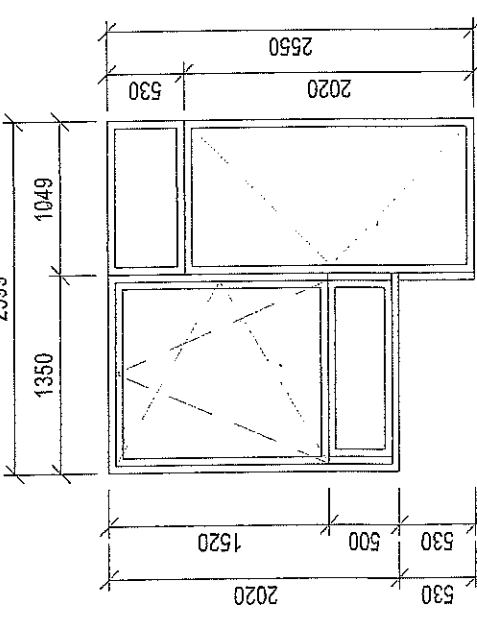
SO01 - OBJEKT "A"

POZN PŘED VÝROBOU JE POTŘEBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAT NA STAVBE!

VÝPIS PRVKOV - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

SO01 - OBJEKT "A"

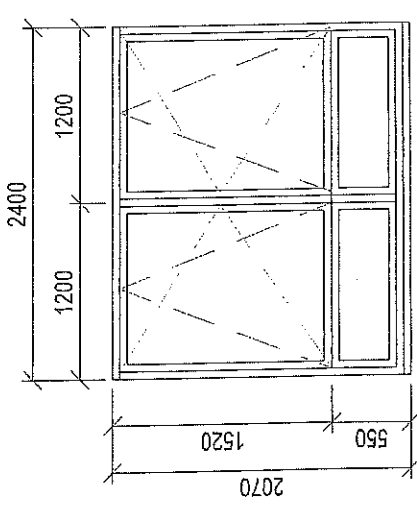
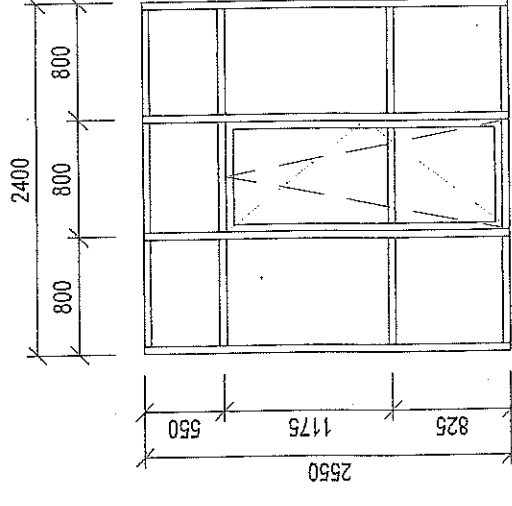
8/14

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	ZASKLENIE	POČET ks							POZNÁMKA	
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	SPOLU	
O14	 M 1:50	3600 x 2020 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - 6-KRÍDLOVÉ OKNO, 3XOTVÁRAVO SKLOPNÉ, 3XFIXNÉ - 7- KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HLĚKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% U _t = 0,6 W/(m²K) DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m²K (Argon)			1	1	1	1	1	5	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKYI - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
O15	 M 1:50	2400 x 2550 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - OKENNÁ ZOSTAVA, JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE, OTVÁRAVO SKLOPNÉ, 1XOTVÁRAVO SKLOPNÉ OKNO, 2XFIXNÉ - 7- KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HLĚKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% U _t = 0,6 W/(m²K) DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m²K (Argon)			1					1	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKYI - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
</												

VÝPIS PRVKOV - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

SO01 - OBJEKT "A"

10/14

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	ZASKLENIE	POČET ks							POZNÁMKA		
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP		SPOLU	
018	 M 1:50	2400 x 2070 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - 4-KRÍDLOVÉ OKNO, 2XOTVÁRAVO SKLOPNÉ, 2XFIXNÉ - 7- KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% U _g = 0,6 W/(m²/K) DĽŽANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m²K (Argon)	2						18	20	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET	
019	 M 1:50	2400 x 2550 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - OKENNÁ ZOSTAVA, JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE, OTVÁRAVO SKLOPNÉ, 7XFIXNÉ - 7- KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% U _g = 0,6 W/(m²/K) DĽŽANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m²K (Argon)	1	1	1	1	1	1	1	1	6	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET

POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!

SO01 - OBJEKT "A"

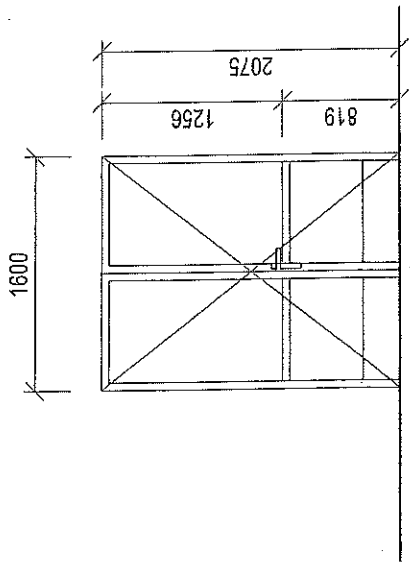
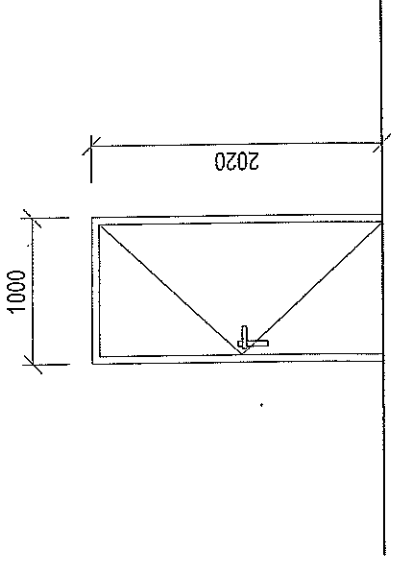
1114

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	ZASKLENIE	POČET ks	POZNÁMKA
				1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP SPOLU	
(O10)	19125 4800 M 1:125	4400 x 1900 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINIKOVÉ OKNO) - OKENNÁ ZOSTAVA, 20xOTVÁRAVO SKLOPNÉ, 44xFIXNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ ISOLÁCIA UW MIN 0,75 WM2K - ISOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 WM2K (Argon) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	ISOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ DIŠTAŇČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI $U=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K (Argon))}$	1	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINIKOVÝ PARAPET
					POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!

VÝPIS PRVKOV - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

SO01 - OBJEKT "A"

,12/14

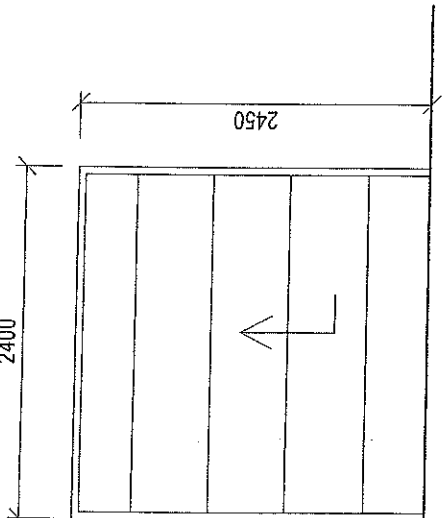
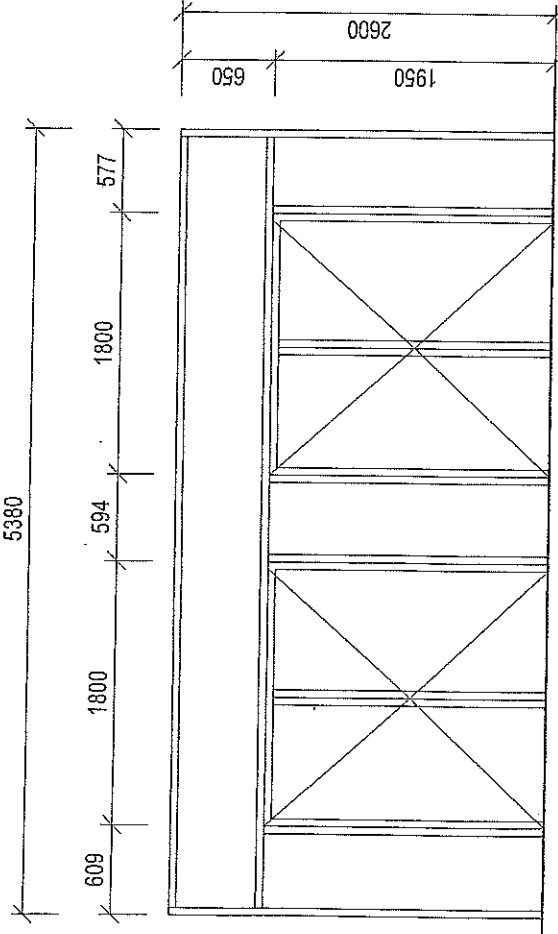
OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	POČET ks					POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU	
(D1)	 M 1:50	1600 x 2075 - DVOJKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ DVERE - OKOPOVÝ PLECH - NEREZOVÝ PRAH - UD=1,0 W/(m²K) - KOVANIE - KLUČKA - KLUČKA VÝPLŇ - ČIASTOČNE PRESKLENÉ - ZASKLENIE BEZPEČNOSTNÉ - VRSTVENÉ TROJSKLO - ZASKLENIE - 44.2-14.4-14-44.2	1				1	
(D2)	 M 1:50	1000 x 2020 - JEDNOKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ DVERE - OKOPOVÝ PLECH - NEREZOVÝ PRAH - UD=1,0 W/(m²K) - KOVANIE - KLUČKA - KLUČKA VÝPLŇ - SENDVIČOVÝ PANEL S HRŮBKOVÝM VÝPLNEM 4MM XPS	1				1	

POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!

VÝPIS PRVKOV - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

SO01 - OBJEKT "A"

14/14

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	POČET ks					POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU	
D6	 M 1:50	2400 x 2450 - SEKSIONÁLNA GARÁŽOVÁ BRÁNA - PLNÉ SEKcie BEZ ZASKLENIA - ELEKTRONICKÝ OTVÁRAVÉ - LAMELOVÁ VÝPLŇ - KONŠTRUKČNÁ HLĚKA HR. 67 MM	1				1	
S1	 M 1:50	5380 x 2600 - PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINIKOVÉ OKNO) - ZASKLENÁ STĚNA, 2XDOVKRIDLOVÉ DVĚŘE, OTVÁRAVÉ, 5xFIXNÉ OKNO 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A 5 HR. VNÚTORNEJ STĚNY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HLĚKA PROFILU MIN 92 MM 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 WM2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 WM2K (ARGON) - POLOHOVATELNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA 2 x SAMOZATVÁRAČ	1				1	ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI $U=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K (Argon))}$ OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ KOMŔKOVÝ VONKAJŠÍ HLINIKOVÝ PARAPET

POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!