

VÝPIS PRVKOV - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

SO01 - OBJEKT "A"

2/14

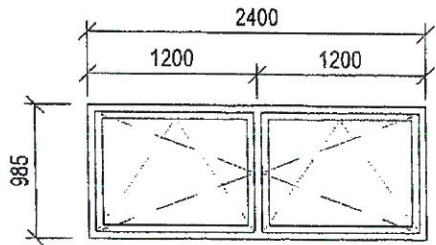

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	ZASKLENIE	POČET ks								POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	SPOLU	
01		2276 x 1500 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% $U_t = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{/K)}$ DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m2K (Argon)	4	2						6	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ KOMÔRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
	M 1:50											
02		2400 x 1350 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% $U_t = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{/K)}$ DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m2K (Argon)	1							1	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ KOMÔRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
	M 1:50											
POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!												

VÝPIS PRVKOV - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

SO01 - OBJEKT "A"

3/14

3/14

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	ZASKLENIE	POČET ks								POZNÁMKA		
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	SPOLU			
03	 M 1:50	2400 x 985 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% U _g = 0,6 W/(m²/K) DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m2K (Argon)								4	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ KOMÔRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET		
04	 M 1:50	600 x 650 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO, SKLOPNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% U _g = 0,6 W/(m²/K) DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m2K (Argon)								3	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ KOMÔRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET		
POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!														

VÝPIS PRVKOV - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

SO01 - OBJEKT "A"

4/14

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	ZASKLENIE	POČET ks								POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	SPOLU	
05		1450 x 850 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K (Argon)}$	1							1	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ KOMÔRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
06		2400 x 450 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, SKLOPNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K (Argon)}$	1							1	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ KOMÔRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!												

SO01 - OBJEKT "A"

5/14

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	ZASKLENIE	POČET ks								POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	SPOLU	
07		1450 x 850 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ - 7- KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBK A PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓMOM - 90% $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K (Argon)}$	1							1	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ KOMÔRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
	M 1:50											
08		2400 x 1500 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ - 7- KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBK A PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓMOM - 90% $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K (Argon)}$	1							1	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ KOMÔRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
	M 1:50											
POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!												

VÝPIS PRVKOV - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

SO01 - OBJEKT "A"

6/14

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	ZASKLENIE	POČET ks							POZNÁMKA			
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP		SPOLU		
09	M 1:50	2400 x 2550 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - OKENNÁ ZOSTAVA, JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE, OTVÁRAVO SKLOPNÉ, 7xFIXNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOOFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓMOM - 90% U_g = 0,6 W/(m²/K) DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m2K (Argon)				2	2	2	2	2	10	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ KOMÔRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET	
011	M 1:50	2400 x 985 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOOFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓMOM - 90% U_g = 0,6 W/(m²/K) DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m2K (Argon)		3							3	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ KOMÔRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET	
POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!														

SO01 - OBJEKT "A"

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	ZASKLENIE	POČET ks								POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	SPOLU	
012		2400 x 1570 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - DVOJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFÍLOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K (Argon)}$									OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSŤ PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
	M 1:50				2						2	
013		3100 x 1570 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - TROJKRÍDLOVÉ OKNO, OTVÁRAVO SKLOPNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFÍLOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K (Argon)}$									OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSŤ PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
	M 1:50				1						1	
POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!												

VÝPIS PRVKOV - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

SO01 - OBJEKT "A"

8/14

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	ZASKLENIE	POČET ks								POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	SPOLU	
014		3600 x 2020 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - 6-KRÍDLOVÉ OKNO, 3XOTVÁRAVO SKLOPNÉ, 3XFIXNÉ - 7- KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓMOM - 90% U _g = 0,6 W/(m²/K) DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m2K (Argon)									OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
015		2400 x 2550 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - OKENNÁ ZOSTAVA, JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE, OTVÁRAVO SKLOPNÉ, 1XOTVÁRAVO SKLOPNÉ OKNO, 2XFIXNÉ - 7- KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓMOM - 90% U _g = 0,6 W/(m²/K) DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m2K (Argon)			1						OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!												

SO01 - OBJEKT "A"

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	ZASKLENIE	POČET ks								POZNÁMKA		
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	SPOU			
O16	M 1:50	2425 x 2020 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - 4-KRÍDLOVÉ OKNO, 2XOTVÁRAVO SKLOPNÉ, 2XFIXNÉ - 7- KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBK A PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{/K)}$ DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K (Argon)}$			1					1	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSIKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSŤ PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET		
O17	M 1:50	2400 x 2070 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - 4-KRÍDLOVÉ OKNO, 2XOTVÁRAVO SKLOPNÉ, 2XFIXNÉ - 7- KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBK A PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{/K)}$ DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K (Argon)}$				31	32	32	32		127	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSIKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSŤ PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET	
POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!														

VÝPIS PRVKOV - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

S001 - OBJEKT "A"

10/14

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	ZASKLENIE	POČET ks								POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	SPOLU	
018	M 1:50	2400 x 2070 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - 4-KRÍDLOVÉ OKNO, 2XOTVÁRAVO SKLOPNÉ, 2XFIXNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ ISOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - ISOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PRÓTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	ISOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{/K)}$ DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m2K (Argon)			2				18	20	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
019	M 1:50	2400 x 2550 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - OKENNÁ ZOSTAVA, JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE, OTVÁRAVO SKLOPNÉ, 7xFIXNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ ISOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - ISOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PRÓTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	ISOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{/K)}$ DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/m2K (Argon)		1	1	1	1	1	1	6	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!												

VÝPIS PRVKOV - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

SO01 - OBJEKT "A"

11/14

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	ZASKLENIE	POČET ks								POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	SPOLU	
010		4400 x 1900 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - OKENNÁ ZOSTAVA, 20xOTVÁRAVO SKLOPNÉ, 44xFIXNÉ - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBK A PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{/K)}$ DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K (Argon)}$								1	OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSTI PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ KOMÔRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET
POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!												

VÝPIS PRVKOV - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

SO01 - OBJEKT "A"

12/14

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	POČET ks					POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU	
D1	M 1:50	1600 x 2075 - DVOJKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ DVERE - OKOPOVÝ PLECH - NEREZOVÝ PRAH - UD=1,0 W/(m²K) - KOVANIE - KĽUČKA - KĽUČKA VÝPLŇ - ČIASTOČNE PRESKLENÉ - ZASKLENIE BEZPEČNOSTNÉ VRSTVENÉ TROJSKLO - ZASKLENIE - 44.2-14-4-14-44.2	1				1	
D2	M 1:50	1000 x 2020 - JEDNOKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ DVERE - OKOPOVÝ PLECH - NEREZOVÝ PRAH - UD=1,0 W/(m²K) - KOVANIE - KĽUČKA - KĽUČKA VÝPLŇ - SENDVIČOVÝ PANEL S HRÚBKOVÝ VÝPLNE 44MM XPS	1				1	
POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!								

VÝPIS PRVKOV - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

SO01 - OBJEKT "A"

13/14

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	POČET ks					POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU	
D3		3000 x 3200 - SEKCIONÁLNA GARÁŽOVÁ BRÁNA - PLNÉ SEKCIE BEZ ZASKLENIA - ELEKTRONICKÝ OTVÁRAVÉ - LAMELOVÁ VÝPLŇ - KONŠTRUKČNÁ HĽBKÁ HR. 67 MM	2				2	
D4		1450 x 2000 - DVOJKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ DVERE - OKOPOVÝ PLECH - NEREZOVÝ PRAH - UD=1,0 W/(m²/K) - KOVANIE - KĽUČKA - KĽUČKA - VÝPLŇ - SENDVIČOVÝ PANEL S HRÚBKOV VÝPLNE 44MM XPS	2				2	
POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!								

VÝPIS PRVKOV - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

SO01 - OBJEKT "A"

-14/14

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	ROZMERY, POPIS	POČET ks					POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU	
D5	M 1:50	2400 x 2450 - SEKSIONÁLNA GARÁŽOVÁ BRÁNA - PLNÉ SEKcie BEZ ZASKLENIA - ELEKTRONICKÝ OTVÁRAVÉ - LAMELOVÁ VÝPLŇ - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA HR. 67 MM	1				1	
S1	M 1:50	5380 x 2600 PLASTOVÉ OKNO (ALT. HLINÍKOVÉ OKNO) - ZASKLENÁ STENA, 2XDOVOJKRÍDLOVÉ DVERE, OTVÁRAVÉ, 5xFIXNÉ OKNO - 7-KOMOROVÁ KONŠTRUKCIA PROFILU TRIEDY A S HR. VNÚTORNEJ STENY 3MM - KONŠTRUKČNÁ HĽBKA PROFILU MIN 92 MM - 3 DORAZOVÉ TESNENIA - TEPELNÁ IZOLÁCIA UW MIN 0,75 W/M2K - IZOLAČNÉ TROJSKLO - ŠÍRKA 48MM, TEPLÝ RÁMIK TGI A KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI U=0,5 W/M2K (ARGON) - POLOHOVATEĽNÁ MIKROVENTILÁCIA NA KOVANÍ - BEZPEČNOSTNÉ ZARÁŽKY - POISTKA PROTI VYTIAHNUTIU TRŇU KOVANIA - VONKAJŠÍ PARAPET-AL, FARBA RAL 9003 - FARBA PROFILOV - BIELA - 2 x SAMOZATVÁRAČ	1				1	ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 PLNENÉ ARGÓNOM - 90% $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ DIŠTANČNÝ RÁMIK TEPLÝ TGI KOEFICIENT PRIEPUSTNOSTI $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K (Argon)}$ OKNÁ OSADIŤ NA TESNIACE PÁSKY! - PRED VÝROBOU PARAPETOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ VEĽKOSŤ PARAPETOV - VNÚTORNÝ PARAPET - PLASTOVÝ KOMÓRKOVÝ - VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ PARAPET

POZN. PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ VŠETKY OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE!