


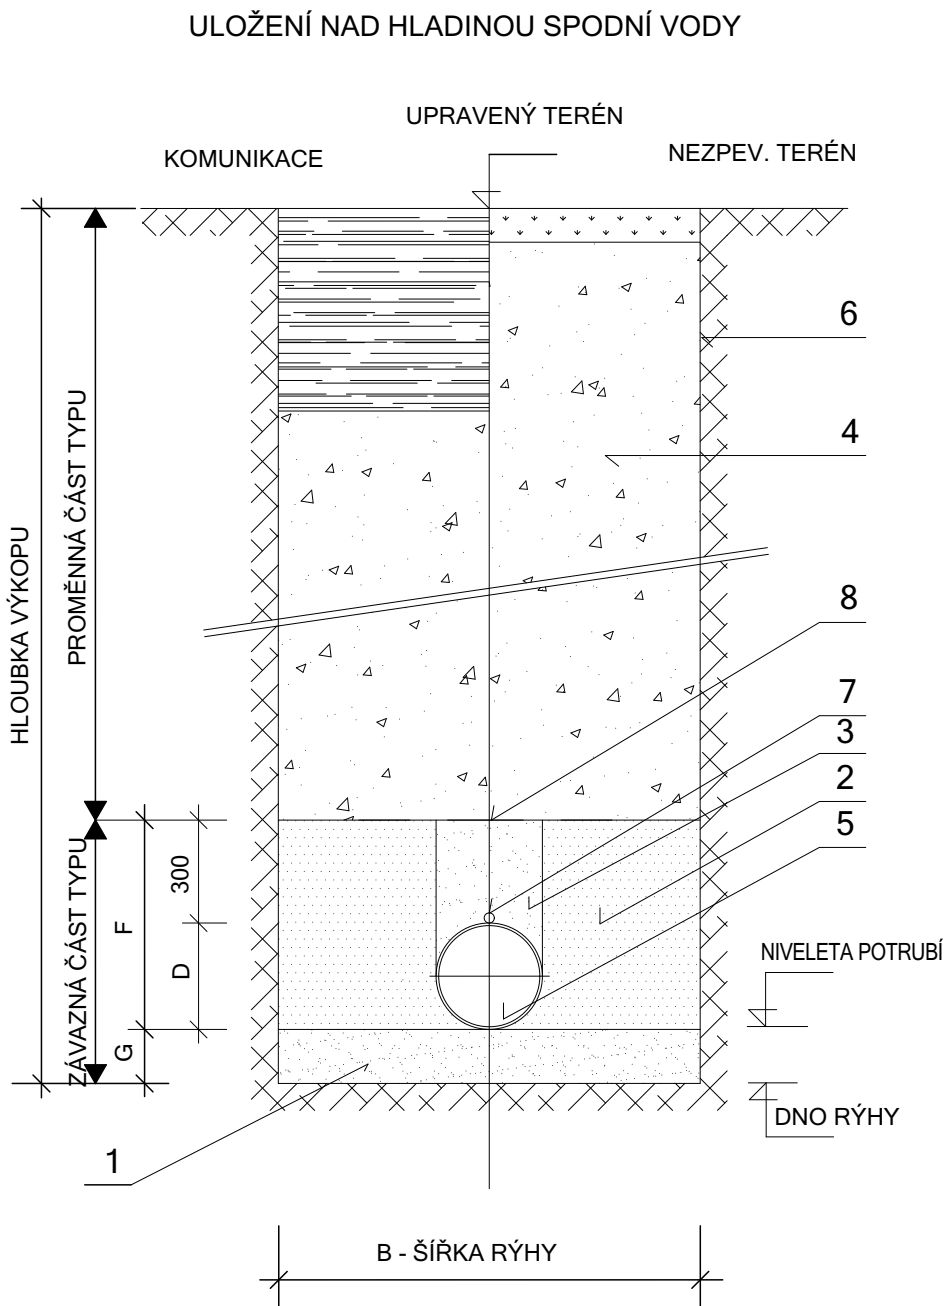

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA DN

PROFIL POTRUBÍ	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY		
	ZAPAŽENÁ RÝHA	NEZAPAŽENÁ RÝHA	
DN (mm)		B> 60°	B< 60°
< 225	OD + 0,4	OD + 0,4	
> 225 AŽ < 350	OD + 0,5	OD + 0,5	OD + 0,4
> 350 AŽ < 700	OD + 0,7	OD + 0,7	OD + 0,4
> 700 AŽ < 1200	OD + 0,85	OD + 0,85	OD + 0,4
> 1200	OD + 1,0	OD + 1,0	OD + 0,4

OD - VNĚJŠÍ PRŮMĚR TOROUBY V m
B - ÚHEL SKLONU STĚNY NEZAPAŽENÉ RÝHY MĚŘENÝ K VODOROVNÉ ROVINĚ

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE RÝHY

HLOUBKA RÝHY	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY
< 1,0 m	NEVYŽADUJE SE
1,0 - 1,75 m	0,8 m
1,75 - 4,0 m	0,9 m
> 4,0 m	1,0 m

TABULKA ROZMĚRŮ

PROFIL POTRUBÍ	ŠÍŘKA RÝHY	VÝŠKA OBSYPU	VÝŠKA LOŽE
DN (mm)	B (mm)	F (mm)	G (mm)
DN 160	DLE ČSN EN 1610	460	150
DN 200		500	150
DN 250		550	150
DN 300		600	150

POZNÁMKA:

Výkopy v soudržné zemině se musí pažit od hloubky 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území., v zemině nesoudržné již od menší hloubky. Je-li prováděn výkop v prostoru, kde doprava způsobuje ořesy, je nutno pažit i výkop prováděný v soudržné zemině. Jámy, výkopy a jiné prohlubně, jsou-li v blízkosti veřejných cest, obytných domů, musí být ohrazeny, opatřeny výstražnými dopravními značkami a v noci osvětleny.

LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍM, tl. 0,15m, zrna do 10mm
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM ZRNA MAX 20mm, HUTNĚNÝ PO 15cm
- 3 NEHUTNĚNÁ ČÁST OBSYPU
- 4 ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM (V KOMUNIKACI ŠTĚRKOPÍSKEM, DOBŘE ZHUTNITELNOU ZEMINOU)
- 5 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC
- 6 PAŽENÍ RÝHY (DLE HLOUBKY VÝKOPU A SOUDRŽNOSTI ZEMINY)
- 7 SIGNÁLNÍ VODIČ CY (pr.4 mm²)
- 8 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

0,000 = 237,150 m n.m. B.p.v. / souřadnicový systém JTSK

NÁZEV STAVBY NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU TECHNICKÉHO DVORU, OBEC HODONICE		 PROJEKT s.r.o. Dvořákova 16, 669 02 ZNOJMO TEL: 533 533 297 Web: www.a-projekt.cz E-mail: a-projekt@a-projekt.cz	
INVESTOR Obec Hodonice, Obecní 287, 67125 Hodonice			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Hodonice	Hodonice, p.č. 579/2		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Jaroslav Poláček		PODPIS	ZAKÁZKA Č.
PROJEKTANT Ing. Petr Gabriel			PARÉ
OBJEKT SO 01 - technický dvůr		STUPEŇ PD DPZ+DPS	
PROFESE ZTI		DATUM 04/2026	
NÁZEV VÝKRESU VZOR. UKLÁDÁNÍ KANALIZACE-PŘÍPOJKA		MĚŘÍTKO — — —	ČÍSLO VÝKRESU D1.4.5