


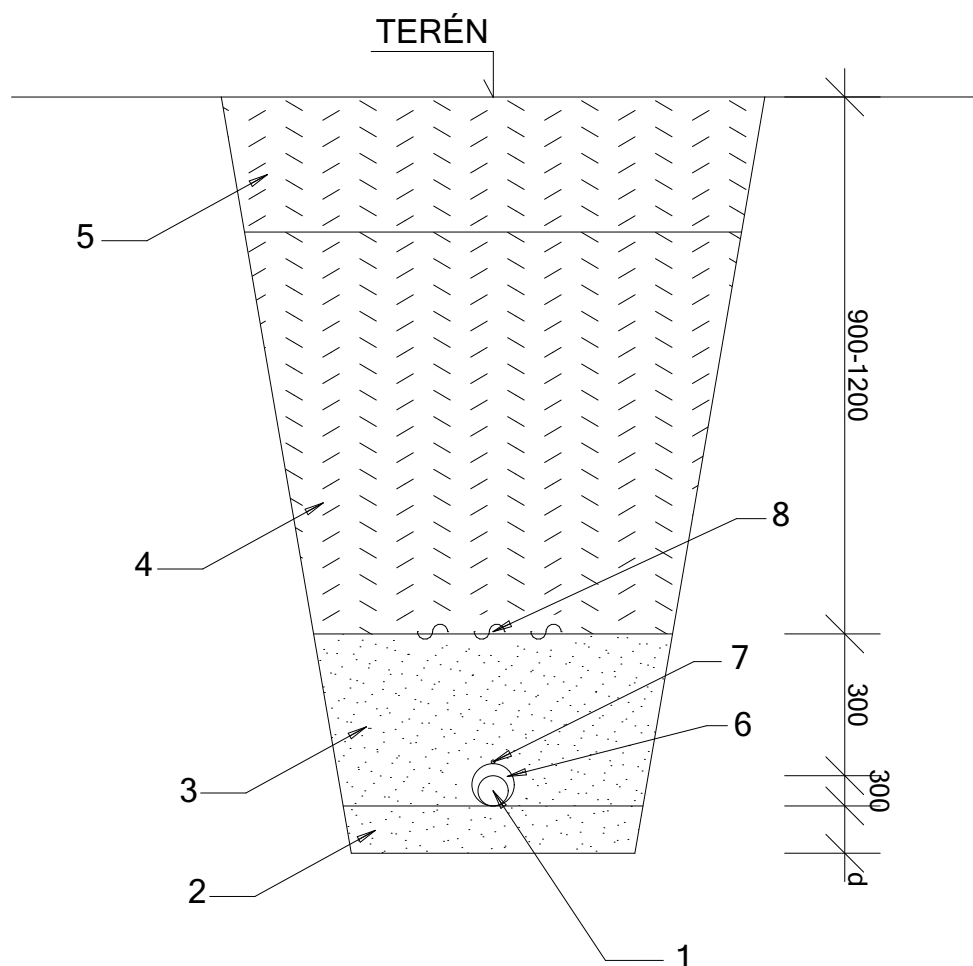

- 1 - VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100 SDR 11
2 - PÍSKOVÝ PODSYP 100mm, VELIKOST ZRNA DO 10mm
3 - OBSYP A ZÁSYP, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH, ZRNA DO 15mm
4 - ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPEM
5 - KONSTRUKCE VOZOVKY, CHODNÍKU, ZELENÉ PLOCHY
6 - PE CHRÁNIČKA - NA PŘÍPOJKÁCH A PŘI PODCHODU OSTATNÍCH POTRUBÍ
7 - SIGNÁLNÍ VODIČ CY (pr4mm²)
8 - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE BÍLÁ

0,000 = 237,150 m n.m. B.p.v. / souřadnicový systém JTSK

NÁZEV STAVBY		 PROJEKT s.r.o. Dvořákova 16, 669 02 ZNOJMO TEL: 533 533 297 Web: www.a-projekt.cz E-mail: a-projekt@a-projekt.cz			
INVESTOR					
Obec Hodonice, Obecní 287, 67125 Hodonice					
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		Hodonice, p.č. 579/2			
Hodonice					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PODPIS		ZAKÁZKA Č.	
Ing. arch. Jaroslav Poláček					
PROJEKTANT				PARÉ	
Ing. Petr Gabriel					
OBJEKT		STUPEŇ		PD společné povolení	
SO 01 - technický dvůr					
PROFESE		DATUM			
ZTI		05/2024			
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU	
VZOROVÉ UKLÁDÁNÍ VODOVODU-PŘÍPOJKA		---		D1.4.6	