
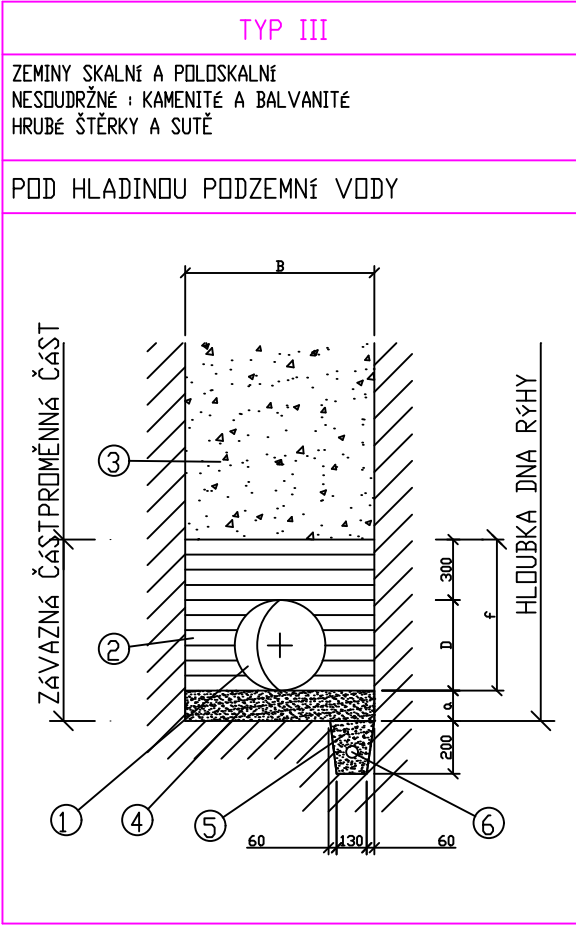
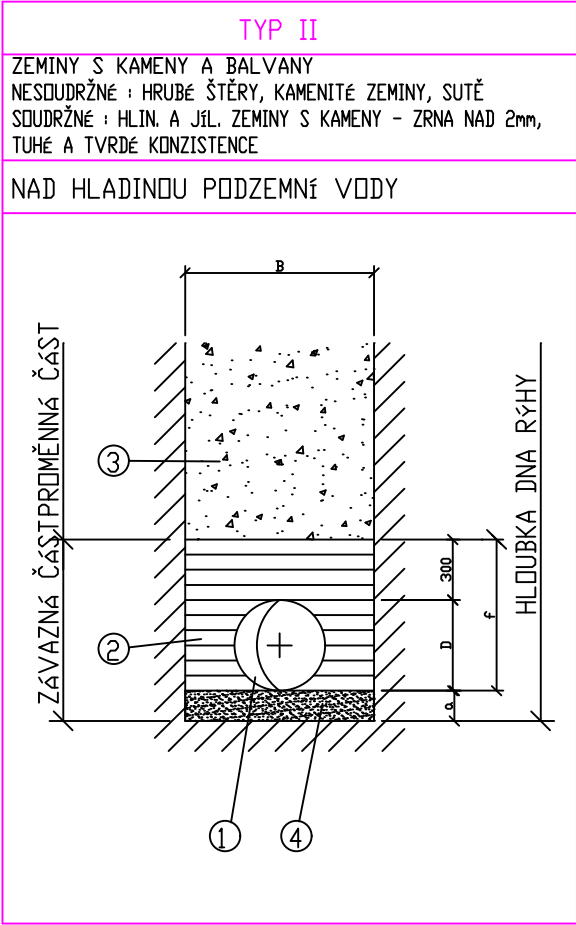


VÝKRES ULOŽENÍ PE POTRUBÍ VODY DO VÝKOPU

|                |
|----------------|
| OZNAČENÍ TYPU  |
| ZÁKLADOVÁ PŮDA |
| PROSTŘEDÍ      |
| ZPŮSOB ULOŽENÍ |

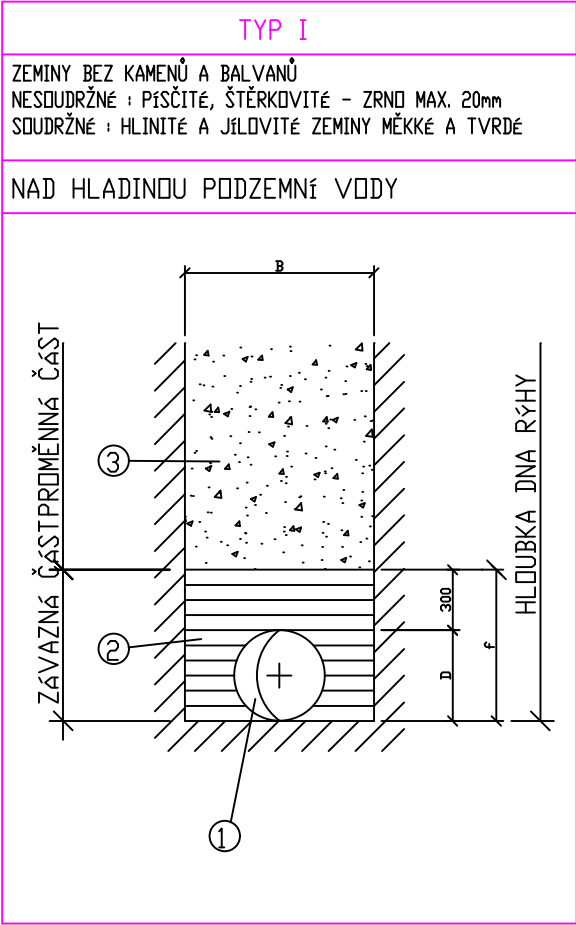

POZNÁMKA:

- 1.PRO LOŽE POD POTRUBÍ SE POUŽÍJE VHODNÝ SYPKÝ MATERIÁL – PÍSEK, PÍŠČITÁ NEBO HLINITOPÍŠČITÁ ZEMINA, PŘÍPADNĚ JEMNÝ ŠTĚRK ZRNA MAX. 20mm. LOŽE MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ZHUTNĚNO!!
- 2.PRO OBSYP DRENÁŽE JE NEJVHODNĚJŠÍ PÍŠČITÝ ŠTĚRK A MAX. ZRNEM 63mm.
- 3.OBSYP POTRUBÍ SE PROVEDE DO VÝŠKY 300mm NAD VRCHOL POTRUBÍ KOPANÝM PÍSKEM OBSYP BUDE ZHUTNĚN POUZE PODÉL TROUBY, NAD ZÁSADNĚ NEHUTNIT
- 4.DODRŽOVAT MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ VÝŠKU NADLOŽÍ UVADĚNOU VÝROBCEM POUŽITÝCH TRUB!!

LEGENDA:

- 1 – TROUBA Z PE
- 2 – OBSYP POTRUBÍ
- 3 – ZÁSYP RÝHY
- 4 – LOŽE POTRUBÍ
- 5 – ŠTĚRKOPÍSEK
- 6 – DRENÁŽNÍ TRUBKA Ø100

| DN  | VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY D | VÝŠKA OBSYPU f | VÝŠKA LOŽE a | ŠÍŘKA RÝHY B | DÉLKA (m) | OZNAČENÍ TRUB | POZNÁMKA |
|-----|------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|----------|
| 32  | 32                     | 425            | 100          | 1000         |           |               |          |
| 80  | 80                     | 460            | 100          | 1100         |           |               |          |
| 200 | 200                    | 500            | 100          | 1100         |           |               |          |
| 250 | 250                    | 750            | 150          | 1200         |           |               |          |
| 300 | 315                    | 615            | 150          | 1350         |           |               |          |
| 400 | 400                    | 700            | 150          | 1450         |           |               |          |
| 500 | 500                    | 800            | 150          | 1600         |           |               |          |
|     |                        |                |              |              |           |               |          |

|                                                                                                                |                      |                      |                      |                                                                                       |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| VYPRACOVAL                                                                                                     | ODP.PROJ.PROFESE     | KONTROLOVAL          | ODP.PROJ.STAVBY      |  |                                   |
| Kateřina Jurčová                                                                                               | Ing.Bohumil Krhovský | Ing.Bohumil Krhovský | Ing.Bohumil Krhovský |                                                                                       |                                   |
|                                                                                                                |                      |                      |                      |                                                                                       |                                   |
| KRAJ: Jihomoravský                                                                                             |                      | OBECE: Vřesovice     |                      |                                                                                       |                                   |
| INVESTOR: Obec Vřesovice, Vřesovice 72, 696 48 Vřesovice                                                       |                      |                      |                      | FORMÁT                                                                                | 2A4                               |
| NÁZEV : <b>KOMUNITNÍ CENTRUM VŘESOVICE</b><br><b>Vřesovice 19, 696 48</b><br><br><b>D.1.2.1 ZDRAVOTECHNIKA</b> |                      |                      |                      | DATUM                                                                                 | 12/2025                           |
|                                                                                                                |                      |                      |                      | STUPEŇ                                                                                | DPS                               |
|                                                                                                                |                      |                      |                      | ARCH.ČÍS.                                                                             |                                   |
|                                                                                                                |                      |                      |                      | ZAK.ČÍS.                                                                              |                                   |
| OBSAH : <b>ULOŽENÍ POTRUBÍ VODY</b>                                                                            |                      |                      |                      | MĚŘITKO:<br><br>---                                                                   | ČÍSLO VÝKRESU<br><br><b>D.112</b> |