



Riziková správa

september '26

Názov spoločnosti	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Skupina/ materská spol.	Národná banka Slovenska
Sídlo	Imricha Karvaša 1, Bratislava
IČO:	30844789
Posudzovaná lokalita	Expozitúra Košice 04001, ul.Slovenskej Jednoty 14
Datum	2.9.2026
Zodpovedené osoby	Ing. Ján Varkonda
	Ing. František Fabo
	Ing. Marcela Malatinská
	JUDr. Pavol Miženko
Autor	Pavol Miženko

Cielom tejto správy o riziku je popis a hodnotenie rizika v súvislosti s činnosťami klienta na základe rizikovej prehliadky.

Riziková správa sa zameriava na identifikáciu, hodnotenia a kontrolu potenciálnych rizík, ktoré môžu významne ohroziť finančnú stabilitu klienta a to najmä:

- požiarneho rizika
- riziko krádeže
- prerušenie prevádzky
- strojných rizík
- zodpovednosti

Obsah

1 Profil rizika	4
1.1 Všeobecné informácie o spoločnosti	4
Popis lokality	5
1.2 Významné zmeny	6
2 Analýza rizika	7
2.1 Popis objektov	7
2.2 Stavebné konštrukcie	8
2.3 Popis technológie/prevádzky	9
2.4 Riziká technológie/prevádzky	10
2.5 Energie a média	10
2.6 Požiarna ochrana	12
2.7 Zabezpečenie objektu, strážna služba	15
2.8 Management kontroly	15
2.9 Údržba a revízie	16
2.10 Kanalizácia, odpady	16
2.11 Ekológia	16
V zmysle platnej legislatívy	16
2.12 Pád lietadla	16
2.13 Terorizmus a vandalizmus	16
2.14 Cyber risk	16
2.15 Prírodné a iné nebezpečenstvo	17
3 Poistné sumy a stanovenie MPL	18
3.1 Poistné sumy	18
3.2 Stanovenie požiarneho komplexu	18
3.3 Odhad a definícia pravdepodobnej maximálnej škody	19
3.4 Škodový priebeh	19
4 Prílohy	20
4.1 Schéma areálu	21
4.2 Fotodokumentácia	22
5 Použité skratky	42

1 Profil rizika

1.1 Všeobecné informácie o spoločnosti

Názov spoločnosti	
Hlavná činnosť	sa podieľa na spoločnej menovej politike, ktorú určuje Európska centrálna banka pre eurozónu, vydáva eurobankovky a euromince podľa osobitných predpisov platných v eurozóne pre vydávanie eurobankoviek a euromincí, podporuje plynulé fungovanie platobných systémov a zúčtovacích systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovávanie dát platobného styku a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť, udržiava devízové rezervy, disponuje s nimi a uskutočňuje devízové operácie podľa osobitných predpisov platných pre operácie Eurosystemu, vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce z jej účasti v Európskom systéme centrálnych bánk.
História spoločnosti	Národná banka Slovenska vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ako nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky. Od 1. januára 2009 - dňa zavedenia eura v Slovenskej republike, sa stala súčasťou Eurosystemu, tvoriaceho systém centrálného bankovníctva eurozóny v rámci Európskeho systému centrálnych bánk.
Lokality spoločnosti	Spoločnosť disponuje 6 expozitúrami (ZA, NZ, BB, LC, PP, KE), múzeum (Kremnica) a viacúčelovým zariadením (N.Smokovec)
Počet zamestnancov/ pracovná doba	30 zamestnancov pracovná doba jednosmenná prípadne aj rôzna, s ohľadom na pracovné pozície vykonávajúce pracovnú činnosť v NBS v SR

Popis lokality

Lokalita 1	Hlavný výrobný závod
Poloha/umiestnenie	KE, Slov. Jednoty 14
Adresa	Košice 04001, ul. Slov.Jednoty 14
Nadmorská výška	208.... m.n.m.
Plocha areálu	Celková plocha areálu je 12 619 m ² samostanný objekt na 1615 m ²
Vonkajšie riziká	S - obytné a RD J - hotel „Krystal“ V - krčma „Pod Gaštanom“ a reštaurácia „ROKOKO“ Z - AB a kancelárske priestory „ Podnikateľské centrum KE

1.2 Významné zmeny

Nižšie sú uvedené významné zmeny najmä v oblasti zabezpečenia požiarnej ochrany, fyzického zabezpečenia, zmeny v technológiách, majetkové zmeny a ďalšie, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na kvalitu rizika:

- Banková polícia
- Strážna služba - zamestnanci NBS
- Protipožiarny systém v objekte
- Objekt expozitúry je napojený na pult centrálnej Ochrany „PCO „
- Klimatizácia lokálne v jednotlivých miestnostiach .
- Centrálny systém VZT
- UVK napojené na mestský rozvod Teplárne VEOLIA
- DA
- Trafostanica - vlastná

2 Analýza rizika

2.1 Popis objektov

	Detail
Celkový počet objektov	Expozitúra Košice 1 objekt
Vek budov	28 rokov
Hlavné objekty	Hlavná budova
Nevyužívané	Žiadne
Budovy vlastné/cudzie	Vlastné
Nájomníci	Žiadny
Stav a opotrebenie budov	Opotrebenie budovy cca 40 % a technológii 50% Stav: zodpovedá veku budovy

2.2 Stavebné konštrukcie

Nižšie je uvedený popis konštrukcií najvýznamnejších využívaných budov:

Názov	Popis	Konštrukcia	Výška
Vlastný objekt		Celomonolitická varianta zo železobetónu (žb)	23 m
	Časť 2. NP	Stĺpová podporná konštrukcia	
	Časť 3. NP	Oceľová nosná konštrukcia	
	Priečky	žb, tehla, sádkokartón, celopresklenné steny	
	Strecha	Jednoplášťová spádová „obrátená“ zateplená strecha, nad časťou archívu zelená strecha, nad časťou budovy konštrukcia z lepených nosníkov zakrytá medeným plechom	
	Fasáda	Leštený prírodný kameň, časť omietkou Terranova s náterom	
	Obv. Plášť	Monolit. liaty beton + zavesený obklad z prírodného kameňa	

2.3 Popis technológie/prevádzky

1. PP tvorené prevážne garážovými a skladovými priestormi,
2. 1.NP tvorené priestormi na uloženie a spracovanie hotovosti, časť tvorená halou a kancelárskymi priestormi, chodbou a sociálnymi priestormi,
3. ostatné poschodia sú tvorené kancelárskymi priestormi so zázemím (chodby, sociálne priestory)

2.4 Riziká technológie/prevádzky

Riziko	Popis
Nebezpečné chemické látky	Pohonné hmoty
Technické plyny	Nie
Nebezpečie výbuchu	NTK – Dieselagregát
Vysoké teploty a tlaky	Nie
Kuchyňa	Ohrev/varenie príručné kuchyne
Iné	Nie

2.5 Energie a média

2.5.1 Elektrina

	Popis
Počet prívodov	1, Vlastné TRAFO v garáži
Trafostanice	1, Vlastná
Náhradný zdroj	1, Dieselagregát
Vlastný zdroj	Áno
Ostrovná prevádzka	Nie

2.5.2 Vykurovanie

	Popis
Vlastný zdroj	Výmeníková stanica (Veolia)
Cudzia	Nie

2.5.3 Stlačený vzduch

	Popis
Zdroj	Kompresory 2 ks
Záloha	Nie
Použitie	Pre zariadenia na spracovanie hotovosti

2.5.4 Chladenie

	Popis
Typ systému	VZT zariadenia, klimatizácia
Médium	Vzduch - voda
Použitie	Odvetrávanie prevádzkových priestorov
Záloha	Nie

2.6 Požiarna ochrana

2.6.1 Začlenenie činností do kategórie s požiarnym nebezpečím

V tabulke nižšie sú uvedené činnosti so zvýšeným a vysokým požiarnym zaťažením podľa §1 odst. 1) a 2) výhlášky č. 121/2002 Z.z., o požiarnej prevencii:

Začlenenie	Objekt, činnosť	Detaily
Zvýšené	Miestnosť archívu	Papier
	Strojovňa dieselagregátu a sklad nafty	Nafta phm
Vysoké	Nevykonávané	

2.6.2 Elektrická požiarňa signalizácia (EPS)

	Detaily
Výrobca, typ	Detectomat GmbH, Nemecko. Typ MCU 304
Pokrytie	100%
Prenos signálu	Vnútorne rozvody
Ovládanie zariadenia	Zariadenie je tvorené ústredňou na ktorú sú pripojené adresné detektory v bank. Policii s výst. Na mt zodp. Osoby

2.6.3 Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)

	Detaily*
Typ	Nie
Pokrytie	-
Návrhová norma	-
Trieda rizika	-
Návrh	-
Hlavice	-
Čerpadlá, motory	-
Zdroj vody	-
Zásoba vody	-

2.6.4 Ostatné požiarne bezpečnostné zariadenia (PBZ)

PBZ	Detaily
Drenčery	Nie
GHZ	Nie
ZOTK	Nie
Požiarne klapky	23 ks v rozvodoch VZT
Požiarne uzávery	Požiarne dvere – 57 ks, požiarne okno – 1 ks
Protivýbuchová zariadenie	Nie
Ostatní detekce	Snímače CO v suteréne

2.6.5 Hydranty, zdroje požiarnej vody a hasiacich prístrojov

	Detaily
Zdroj požiarnej vody	Verejný vodovod
Vonkajšie hydranty	Podzemný 1 ks, DN 80, tlak v rade 5,0, prietok 135 l/min
Vnútorne hydranty	16 ks, 12 – 52 C, 4 – 25D, tlak – 3,4-5,0, prietok – 30-94 l/min
Požiarne nádrže	Nie
Suchovody	Nie
PHP	40 ks

2.6.6 Dojazd jednotiek požiarnej ochrany

Dojazd najbližšej resp. najrýchlejšej jednotky kategórie JPO I

	1.	2.	3.
Název JPO	Hasičský a záchranný útvar Košice		
Vzdialenosť (km)	cca 2,7 km		
Dojazd (min)	cca 5 min		

Vlastná jednotka

Nie

2.7 Zabezpečenie objektu, strážna služba

	Detaily
Fyzická strážna služba	Zamestnanci NBS
Osvetlenie	Vonkajšie aj vnútorné
Oplotenie	Bankový dvor - plot betónový múr do výšky 2m
Ochrana pred bleskom	bleskozvod
Kamerový systém	PTV
EZS (PZTS)	ústredňa EZS Asset 804Z, RIZ EZS Windsor 500 Chránené priestory: budova Stupeň zabezpečenia podľa ČSN EN 50 131: Signál vyvedený na: PCO

2.8 Management kontroly

	Detaily
Zabezpečovanie úloh PO	dodavateľsky, školenie, preventívne požiarne hliadky
Dokumentácia PO	Dokumentácia v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov
„Horúce práce“	Povolenie na zváranie
Fajčenie	Vyhradená miesta
Nabíjacie miesta	Elektrické vysokozdvížné vozíky
Poriadok	Upratovacia služba – externá
Ostatné	

2.9 Údržba a revízie

	Detaily
Elektro	Elektro revízia 5/2018, bleskosvody 5/2018Transformátory (olej), rozvádzače, infra snímkovanie (Stanovenie vonkajších vplyvov)
Stroje	Harmonogram Bežná údržba podľa platných servisných zmlúv Odstávky Vibro-diagnostics Iné:
Vyhradené TZ	Tlakové: nádoby 09/2022 Zdvíhacie: Plynové: Elektro:
Požiarne systémy	05/2022

2.10 Kanalizácia, odpady

Verejná kanalizácia

2.11 Ekológia

V zmysle platnej legislatívy

2.12 Pád lietadla

Nepravdepodobné


2.13 Terorismus a vandalismus

Možný

2.14 Cyber risk

Možný

2.15 Prírodné a iné nebezpečie

Lokalita -	
Zhrnutie Cat/Net	
Zemetrasenie	Podľa mapy výskytu zemetrasení
Vichrice	Nie
Povodeň VHP SR 	Riziko povodne podľa povodňového plánu SR - mimo povodeň
Historické povodne	Areál doposiaľ nebol zasiahnutý povodňou
Protipovodňové opatrenie	Nie
Krupobitie	Riziko je STŘEDNÍ (0,2-0,4) dní za rok (kroupy > 2cm) na 2500 km².
Úder blesku	Riziko je NÍZKÉ (1-3 úderů) na km² za rok.

3 Poistné sumy a stanovenie MPL

3.1 Poistné sumy

Predmet poistenia/ poistné nebezpečie	Poistná suma (v EUR)
Poistenie majetku – Živelné riziko (v rozsahu „združený živel“)	
Súbor budov a ostatných stavieb vr. príslušenstva	
Súbor vecí hnutelných	
Súbor zásob	
Ostatné	
Živelné prerušenie prevádzky – riziko požiaru, doba ručenia 12 mesiacov	
Ušlý zisk a fixné náklady	
Celkom	

3.2 Stanovenie požiarnych komplexov

č.	Názov	Hodnota (v EUR)			
		Nehnuteľný	Hnuteľný	Zásoby	Ostatné
1	Hlavný PK				
2					
3					
4					
5					

3.3 Odhad a definícia pravdepodobnej maximálnej škody

Maximálna možná škoda – MPL (Maximum Possible Loss)

Najväčšia škoda z jednej poistnej udalosti na požiarnom komplexe stanovená za predpokladu, že všetky vnútorné aj vonkajšie protipožiarne opatrenia zlyhajú. Zásah proti požiaru je nedostatočný alebo vôbec žiadny, intenzita požiaru rastie tak, že ďalšiemu nárastu škody bráni len odstup, vodné plochy a iné pasívne prekážky alebo nedostatok horľavých materiálov.

Katastrofický scenár

Požiar v prevádzke XXX, kedy nastane k zničeniu celej prevádzky tj. hlavný požiarny komplex (HPK). Škoda na nehnuteľnom majetku bude **100%**, na hnutelnom **100%** a na zásobách **100%**. Náklady na odstránenie trosiek sú cez tis. EUR.

MPL (majetok+prerušenie prevádzky) = EUR.

3.4 Škodový priebeh

Dátum vzniku škody	Popis udalosti, príčina, opatrenie po škode	Plnenie vr. rezerv
Kliknite sem a zadajte datum.		
Kliknite sem a zadajte datum.		
Kliknite sem a zadajte datum.		

Poznámky:

PODORYS J. POSCHOOLA



4.1 Schéma areálu



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	Okres	Obec	Katastrálne územie
	Košice I	Košice-Staré Mesto	Letná
	Číslo zákazky	Vektorová mapa	Mierka 1:1000
	KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY na parcelu 3093/36 Kópia je nepoužiteľná na právne úkony		
Vyhotovené automatizovaným spôsobom z ISKN		Spôsob autorizácie	
Dátum a čas vyhotovenia 3.4.2023 13:16:07		Bez autorizácie	

4.2 Fotodokumentácia





























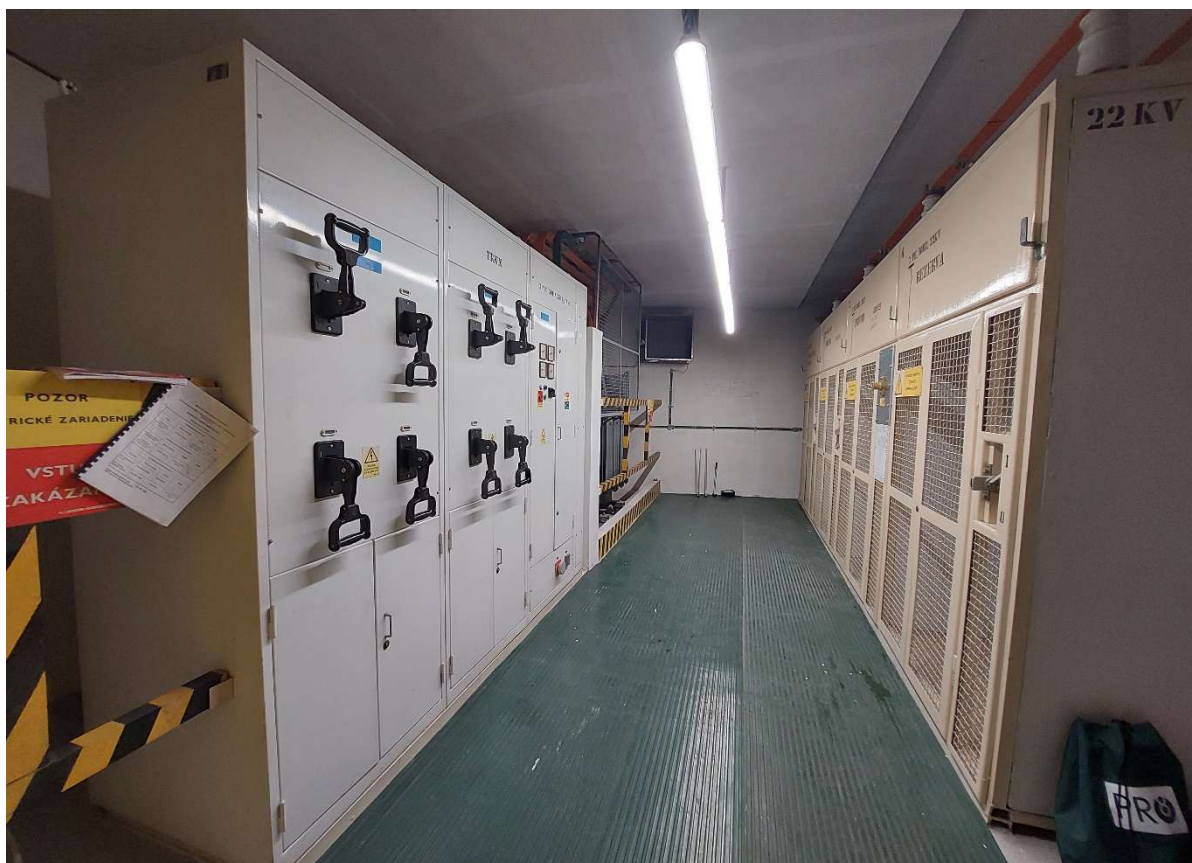




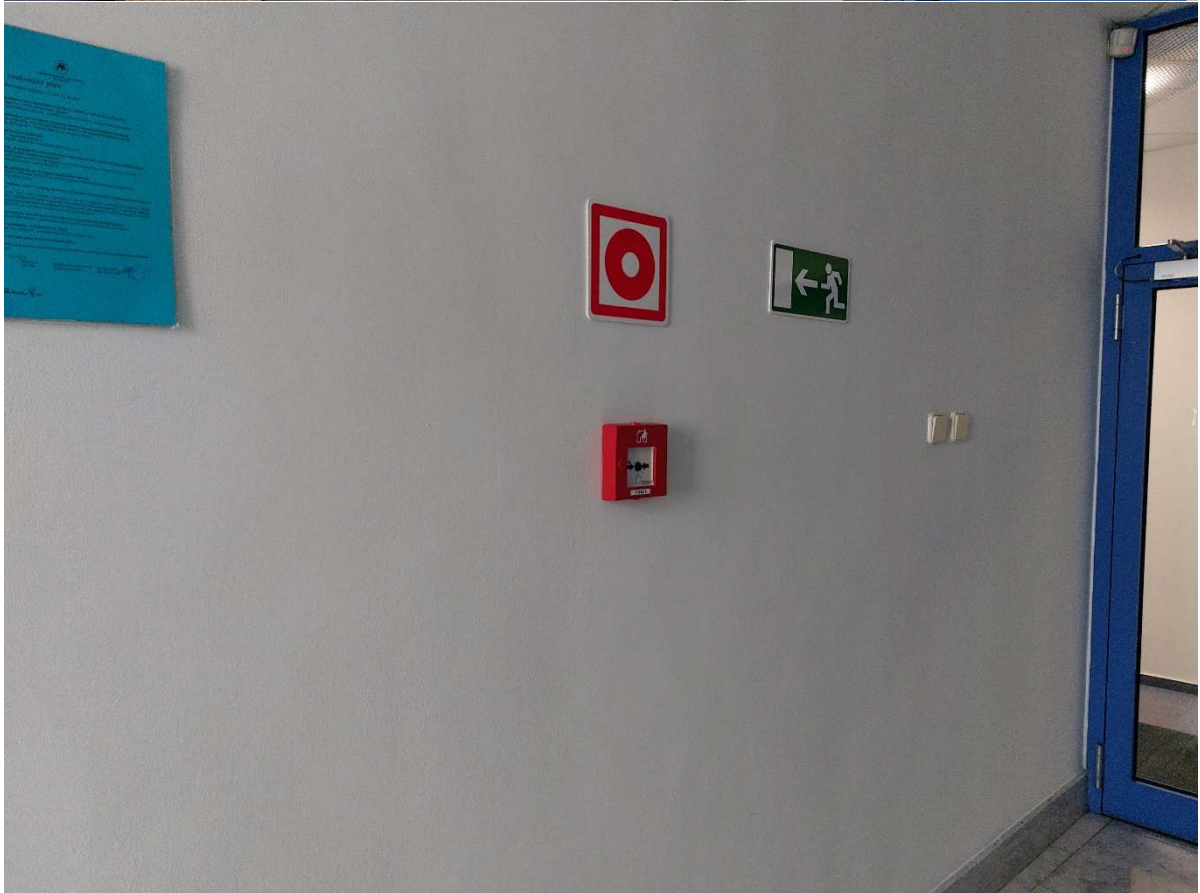

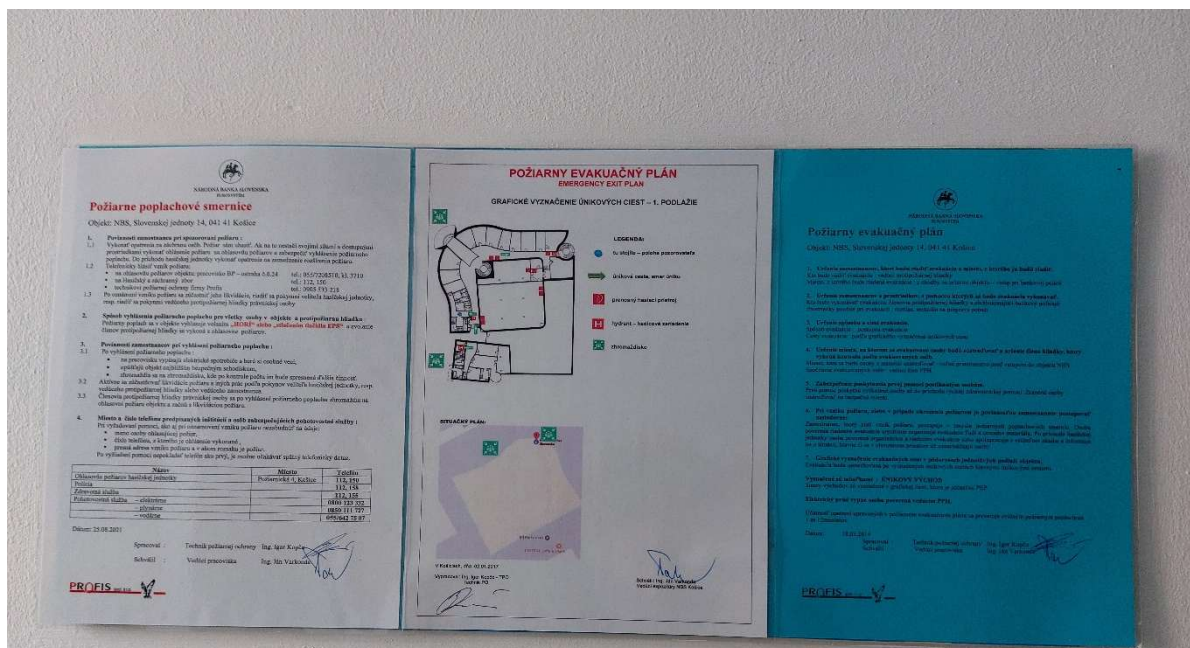

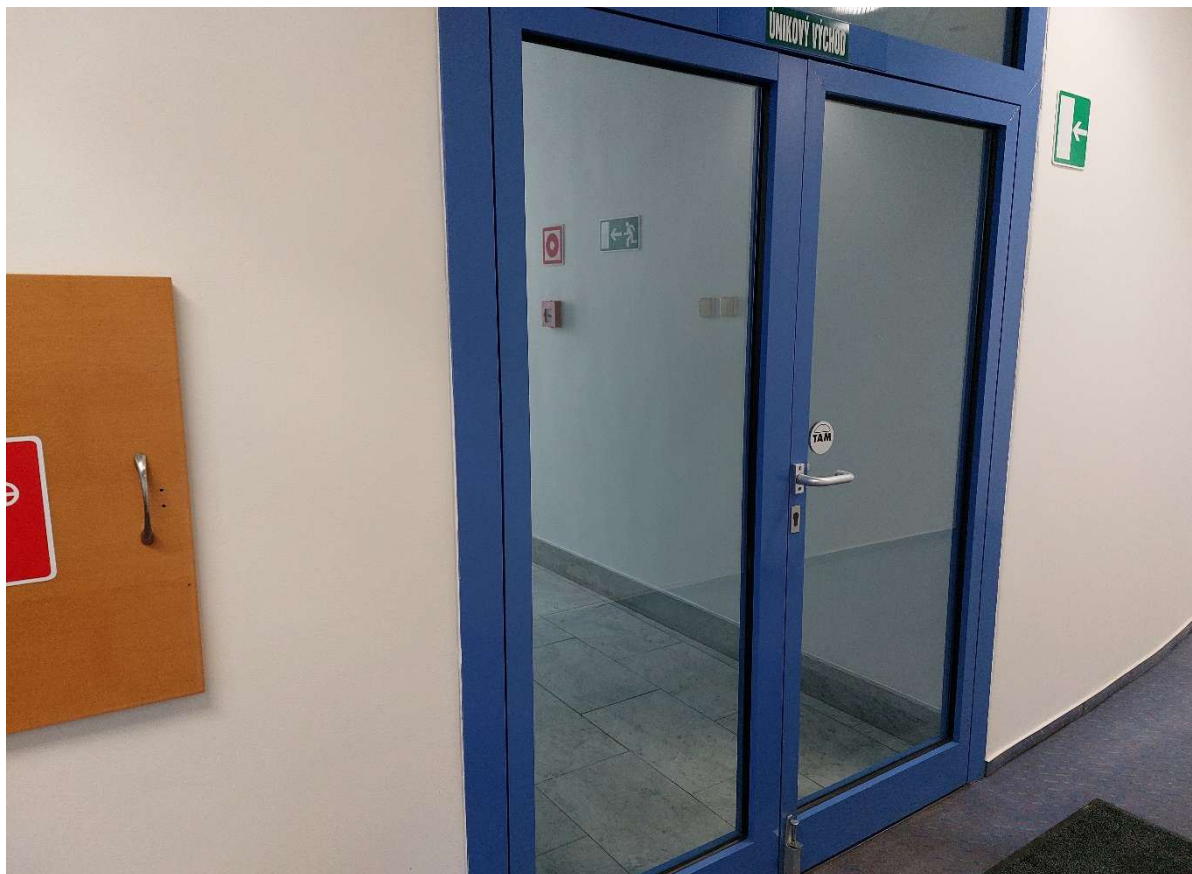

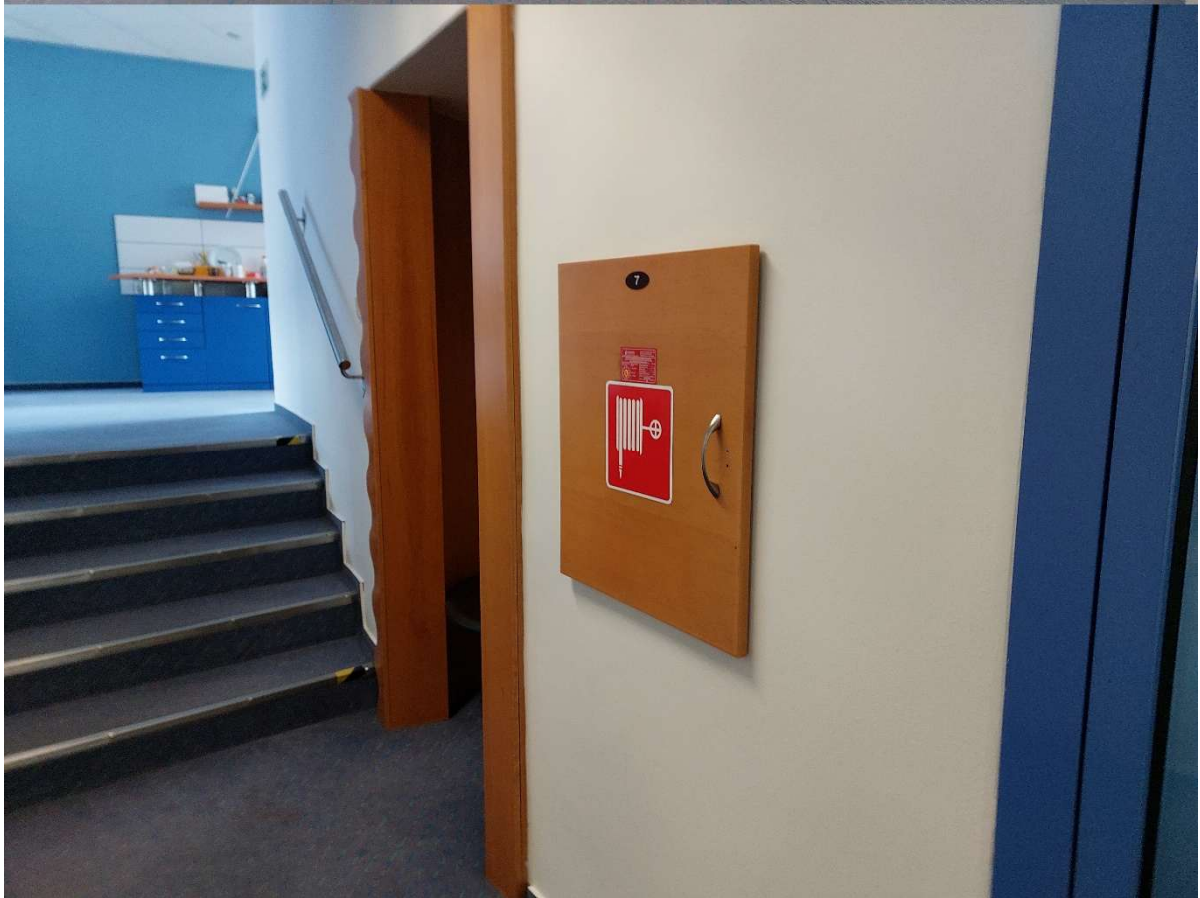





5 Použité skratky

API	Active Pharmaceutical Ingredients (aktívne účinné látky)
BOZP	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BCP	(Business Continuity Plan) Plán zachovania výroby
CCTV	Kamerový systém (closed circuit television)
DA	Dieselagregát
EPS	Elektrická požiarne signalizácia
GHZ	Plynové hasiace zariadenie
HaZZ	Hasičský a záchranný zbor SR
HRD	(high rate discharge) systém na potlačenie výbuchu
JPO	Jednotka požiarnej ochrany
PBZ	Požiarne-bezpečnostné zariadenie
ČOV	Čistiareň odpadových vôd (M- mestská, P- podniková)
OOS	Osoba odborne spôsobilá
PCO	Pult centrálnej ochrany
PHP	Prenosný hasiaci prístroj
PO	Požiarne ochrana
PK	Požiarne komplex
PTZS (EVS)	Elektrická zabezpečovacia signalizácia
PÚ	Požiarne úsek
SHZ	Stabilné hasiace zariadenie
SUKL	Štátny úrad pro kontrolu liečiv
SVP	Správna výrobná prax
UPS	Náhradný batériový zdroj (Uninterruptible Power Supply)
VZT	Vzduchotechnické zariadenie
ZODT	Zariadenie pre odvetrávanie dymu a tepla
ZDP	Zariadenie diaľkového prenosu
ŽB	Železobetón