


KOMORA WODOMIERZOWA

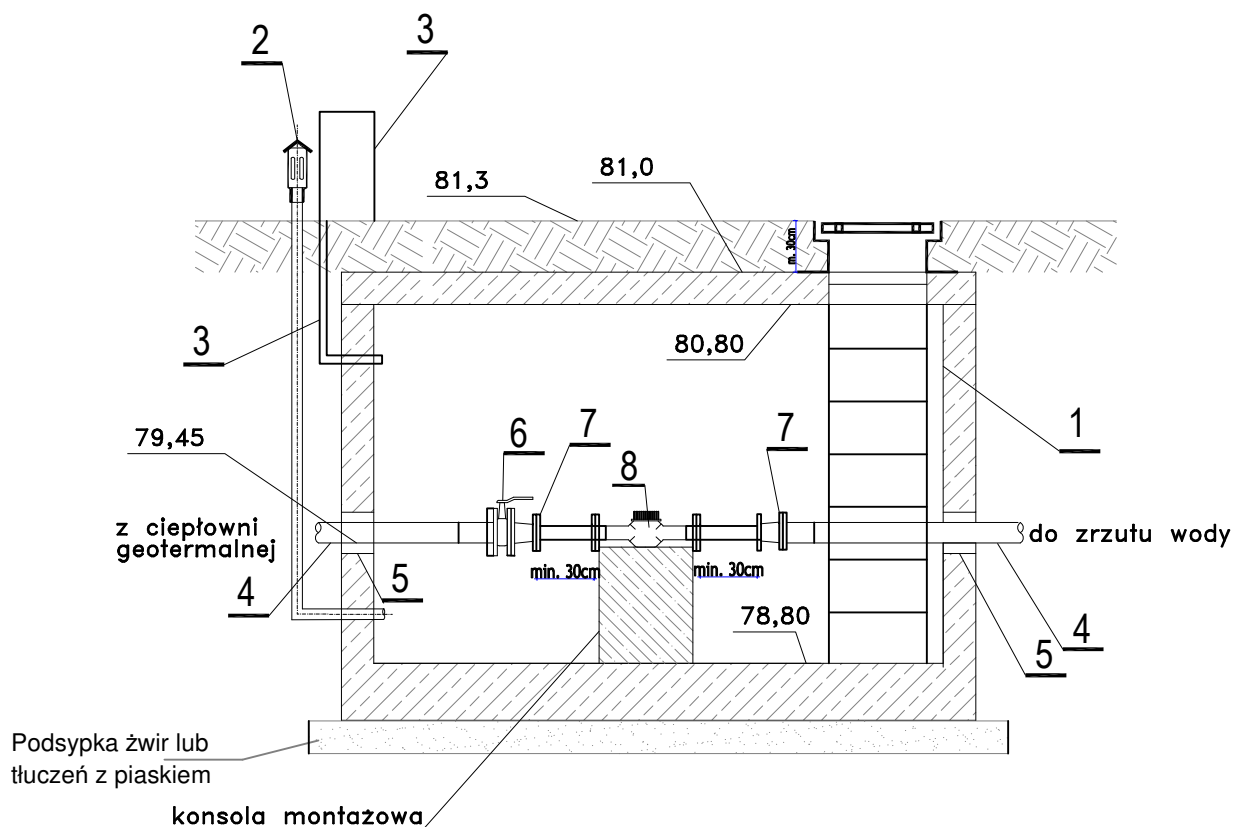

OZNACZENIA:

1. Komora wodomierzowa 2000x1500mm H=2000mm wykonana z żelbetu z włazem żeliwnym Ø600 typu ciężkiego wyposażona w stopnie łazowe komora przystosowana do wbudowania na terenie obciążonym ruchem kołowym
2. Rura wentylacyjna Ø110 PVC - wyprowadzić w terenie zielonym
3. Skrzynka zamykana na przelicznik wodomierza wraz z rurą osłonową na kable- skrzynkę wyprowadzić w terenie zielonym
4. Rura o średnicy Ø225 wykonana z PE
5. Tuleja ochronna Ø315 wykonana z PE ściśle zaizolowana
6. Przepustnica np.DESPONIA, DN150, PN 10, wykładzina EPDM HT
- 7.Redukcja kołnierkowa DN150/DN125
8. Wodomierz ultradźwiękowy DN125 Qn=160m³/h
9. Złączka przejściowa Ø225/DN150 (kołnierz z kielichem do rur PE)

Uwaga: komorę wodomierzową wyposażać w drabinę włazową.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew Al. 600 lecia 90	
Zadanie inwestycyjne	Budowa kanału zrzutu awaryjnego oraz budowa wylotu do rzeki Utrata wykorzystanej do celów grzewczych wody geotermalnej
Adres budowy	Sochaczew, Obręb 0001, dz. nr ew.1961, obręb 0009 dz. nr ew. 24/4
Inwestor	PEC SP. Z O.O. 96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 90
Tytuł rysunku	Schemat studni na armaturę
Projektant: mgr inż. Tomasz Grzejszczak	uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i inst. gaz., wod-kan, ciepłych, wentylacyjnych nr ew. LOD/0967/POOS/08, LOD/1308/OWOS/10
Sprawdzający: mgr inż. Marek Skóra	
Data: VI 2026	
Skala:	
Rys. 9	