

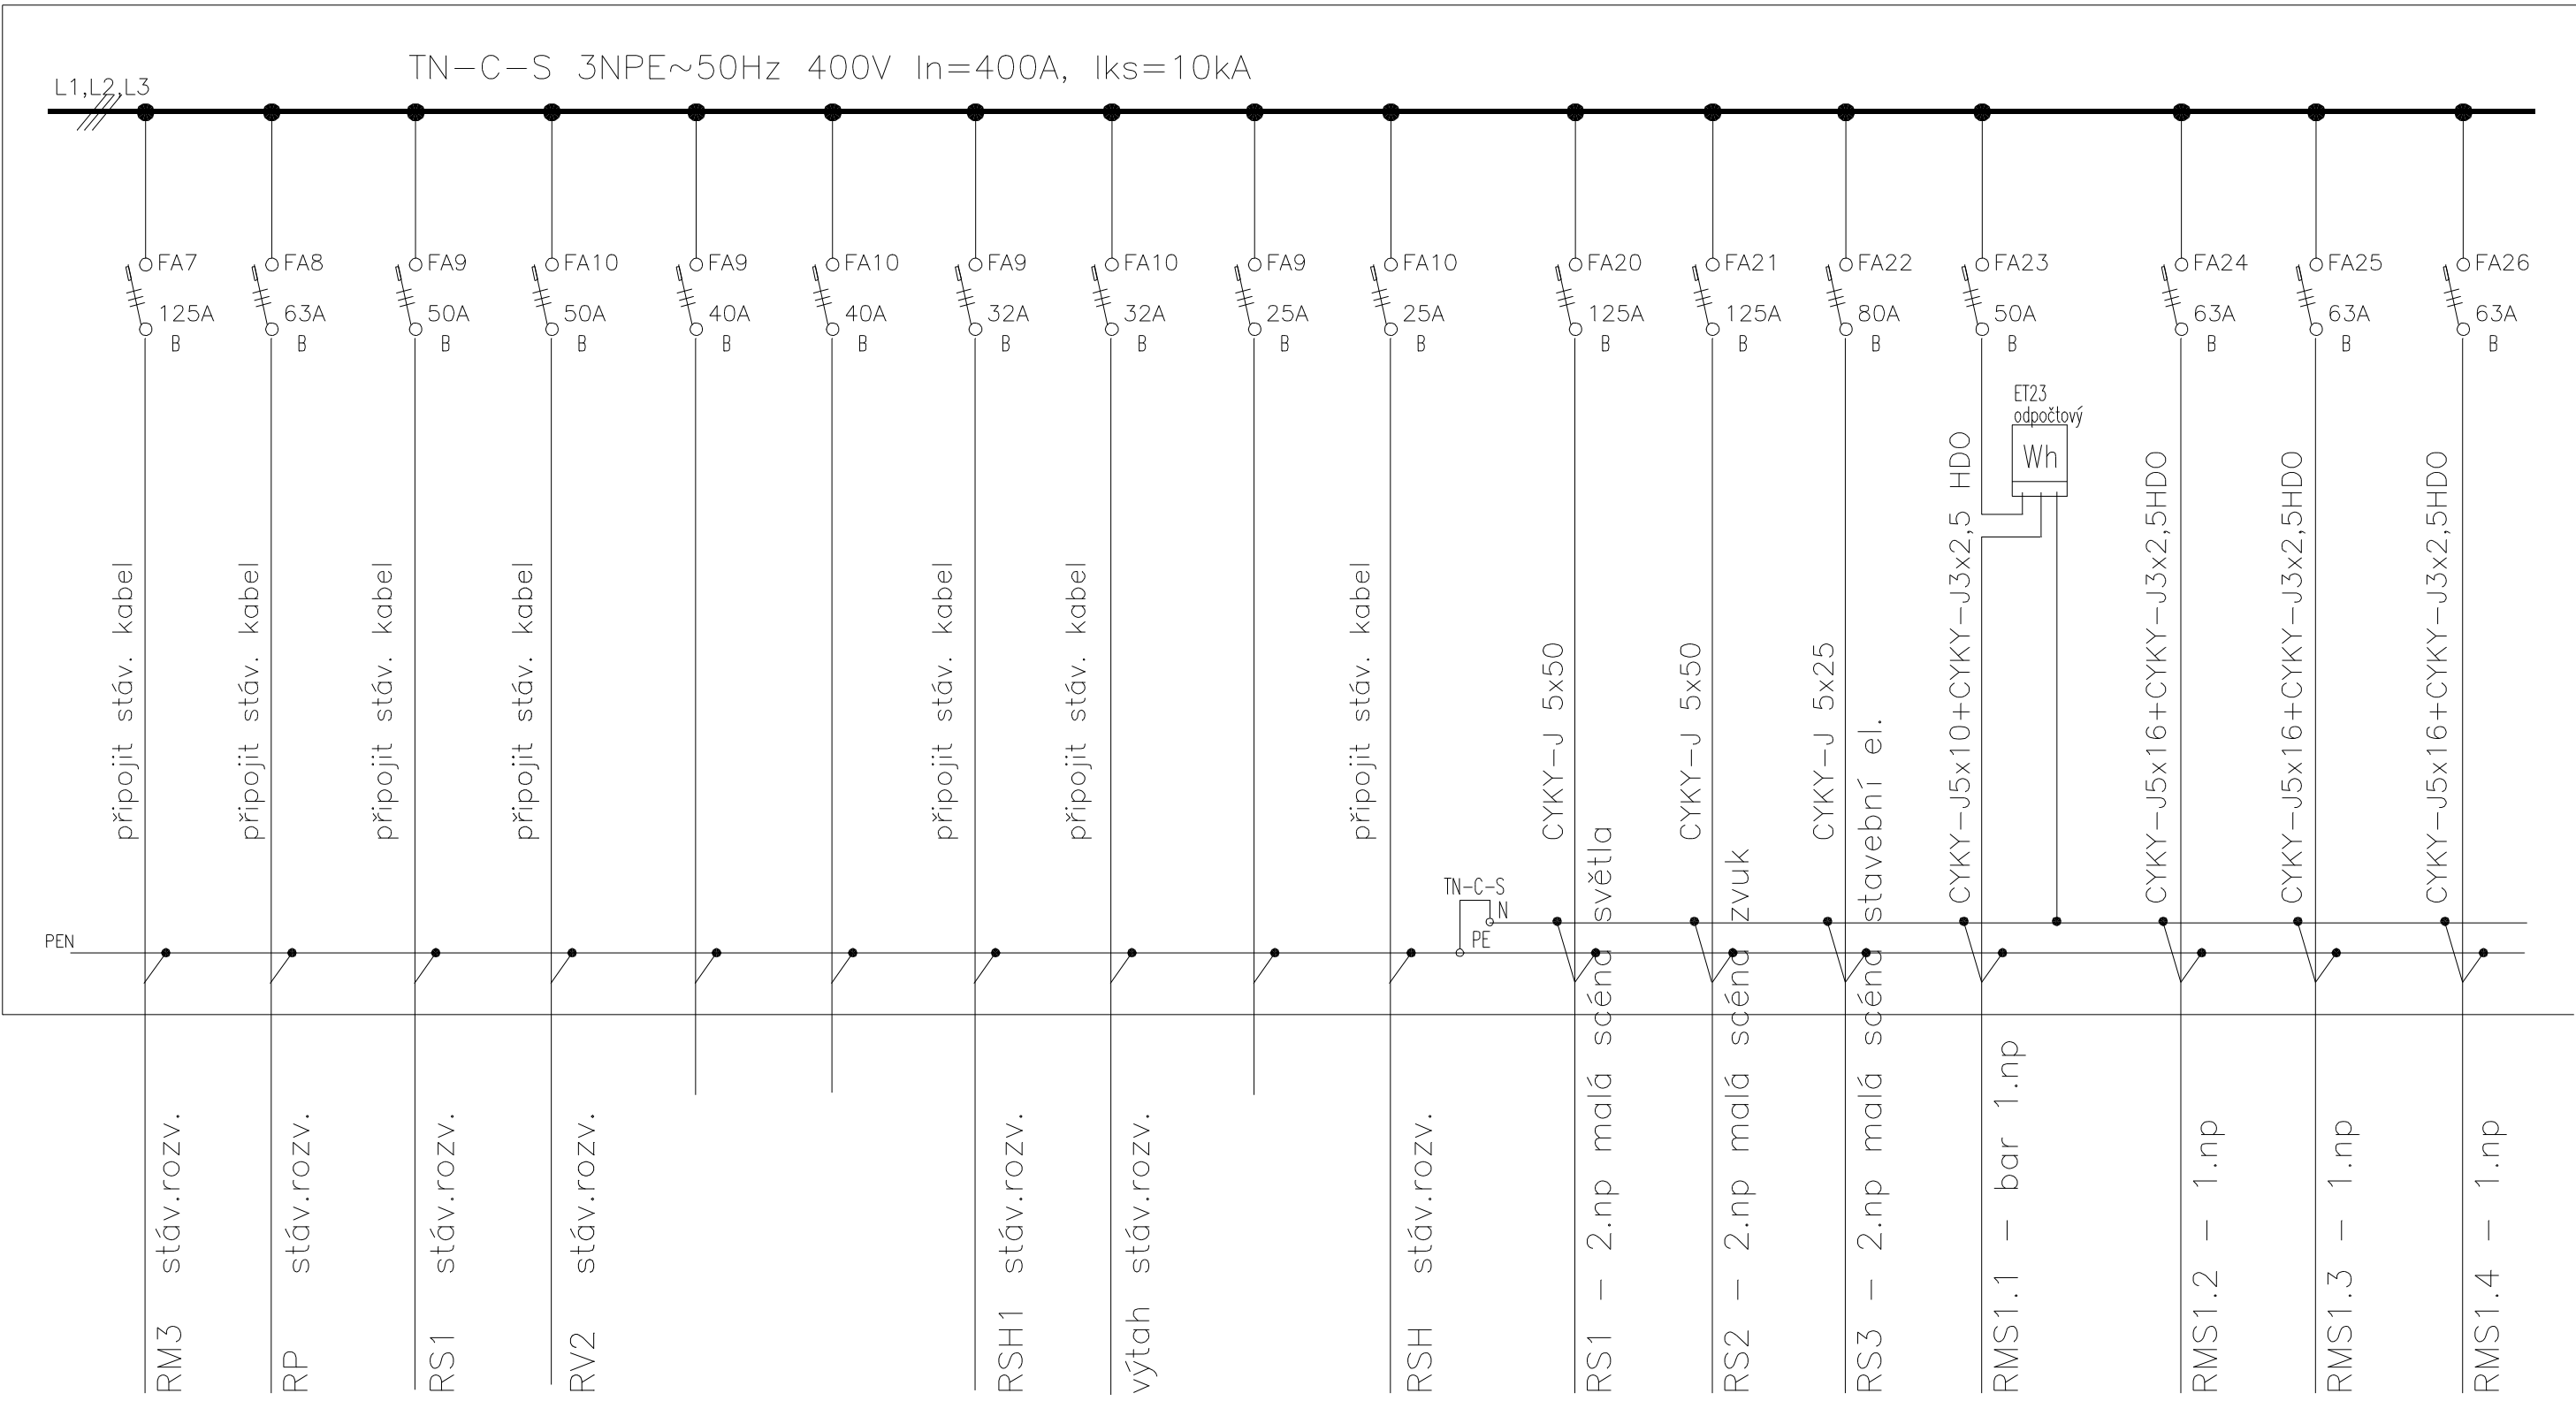


INVESTOR: MĚSTO PELHŘIMOV		PROJEKTANT: JURÍ PROVAZNIK	
VYPRACOVAL: J. PROVAZNIK	KONTROLOVAL: ING. J. BĚLOHRADSKÝ	ŽELYZOVSKO BUB 580 01 HAVLÍČKOV BŘOZ IC: 62563509 TEL: 721 484 774 e-mail: provaznik@prova.cz	
MÍSTO STAVBY: PELHŘIMOV			
KD Máj Pelhřimov, stavební úpravy malé scény D.1.4, silnoproudá elektrotechnika		ZAKÁZKA: 3/2020	FORMÁT: 4x4A
Rozváděč RH		MĚŘÍTKO: ***	ČÍSLO VÝKRESU: 14



ROZVADĚČ: RH
SKŘÍŇOVÝ 3x2000x800x600mm
PŘÍVOD A VÝVODY SPODEM
KRYTÍ IP40/20, Ik=10kA