


INVESTOR: MĚSTO PELHŘÍMOV		PROJEKTANT: JIRÍ PROVAZNIK ŽELUŠKÉHO 968, 580 01 HAVÍČKŮV BROD IČ: 63563509 tel: 721 464 774 e-mail: elektro-provaznik@email.cz	
VYPRACOVAL: J. PROVAZNIK	KONTROLA: ING. J. BĚLOHRADSKÝ	ZAKÁZKA: DÍLNA 3/2020	
MÍSTO STAVBY: PELHŘÍMOV	STUPEŇ: DPS FORMÁT: 4xA4		
KD Máj Pelhřimov, stavební úpravy malé scény D.1.4. silnoproudá elektrotechnika		MĚŘÍTKO: ***	ČÍSLO VÝKRESU: 22
Rozváděč RMS2.2			


K VŠEKKÝM ÚDAJŮM, UVEDENÝM NA TOMTO DOKUMENTU, MÁ AUTORSKÁ PRÁVA JIRÍ PROVAZNIK. JE ZAKÁZANO JEJICH KOPÍROVÁNÍ, ROZVNOŽOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍM OSOBAM BEZ PŘEMĚNNOHO SOUHLASU DLE ZÁK. 121 / 2000 Sb.




CYKY 5x16+5x2,5 HDO
PRIVOD Z RH

ROZVÁDĚČ: RMS2.2 (2.np)
PLASTOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 800x600x150mm
PŘÍVOD A VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP40/20, Ik=10kA

Vývody jsou určeny i pro využití v rámci další etapy rekonstrukce KD



Vývody jsou určeny i pro využití v rámci další etapy rekonstrukce KD

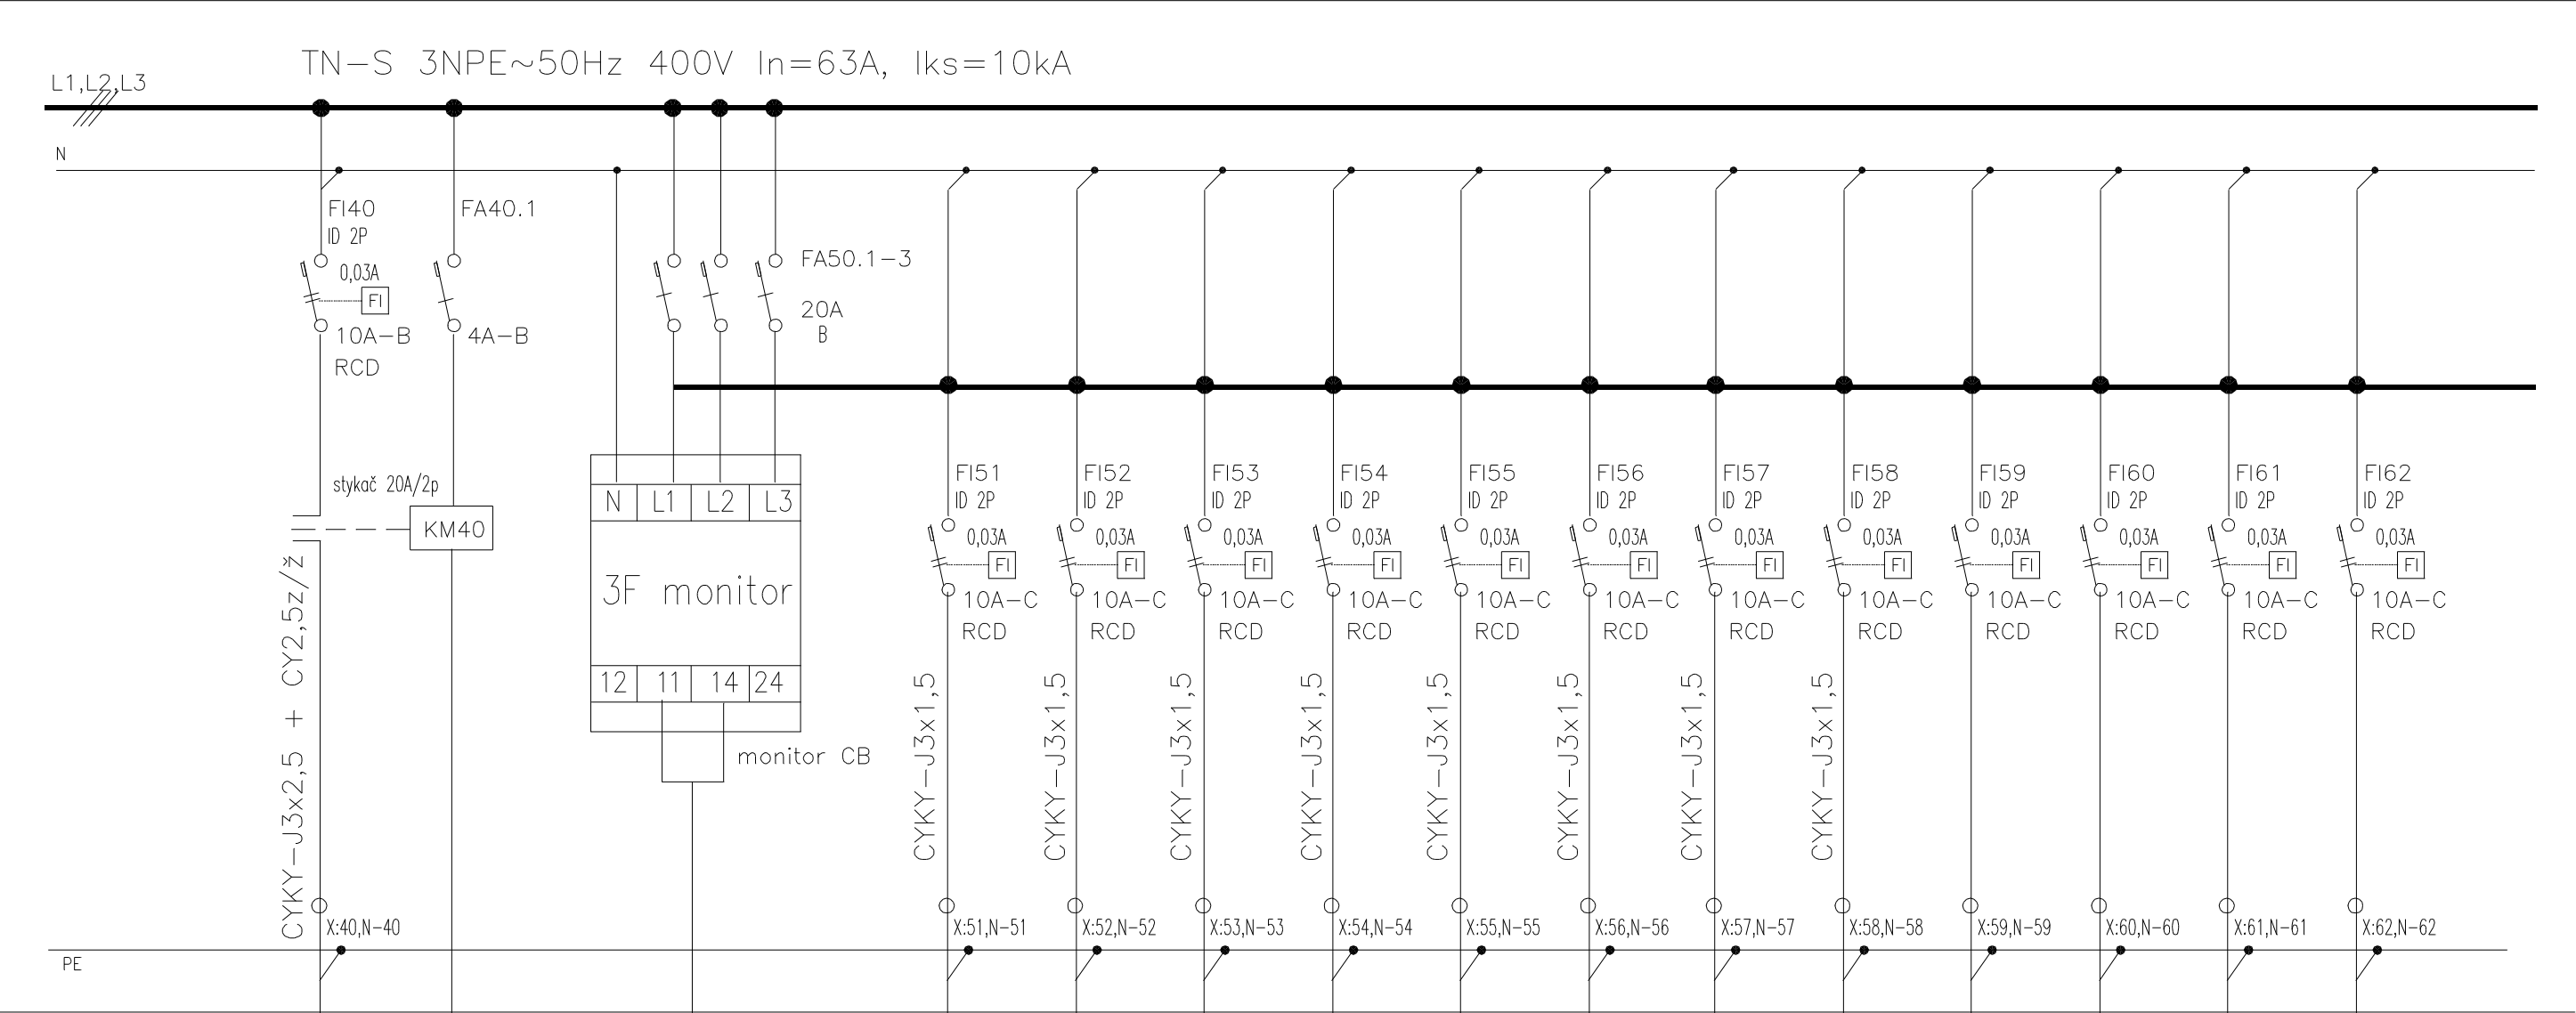

Vývody jsou určeny i pro využití v rámci další etapy rekonstrukce KD