

UT

A

B

D

CHRÁNIČKA DN63

PROJ. KÁBEL

PIESOK
HR. 50 MM

C

- VODOVOD
- KANALIZÁCIA
- STL PLYN
- KÁBLE VN, NN, VO
- TELEFÓN

č. KRIŽ.	ZNAČKA	A	B	C	D
1	CESTA	1150	min. 1000		
2	VODOVOD	850	min. 700	min.200	
3	KANALIZÁCIA	850	min. 700	min.300	
4	STL PLYNOVOD	850	min. 700	min.100	
5	TELEFÓN	850	min. 700		min.100
6	KÁBLE VO, NN	850	min. 700	min.50	
7	KÁBLE VN	850	min. 700	min.200	
8					

- KÁBLE NN, VO	- 700 až 800 mm
- KÁBLE SLABOPRÚDU	- 400 až 600 mm
- KÁBLE VN - 22kV	- 1000 mm
- VODOVOD	- 1500 mm
- STL PLYNOVOD	- 1000 mm
- KANALIZÁCIA	- min. 1600 mm

**- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ TREBA PRIZVAŤ ORGANIZÁCIE SPRAVUJÚCE
PODZEMNÉ VEDENIA NA ICH VYTÝČENIE !**


- PRI KRIŽOVANÍ INÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ, KÁBEL ULOŽÍŤ DO CHRÁNIČKY S PRESAHO 1 m NA OBE STRANY KRIŽOVANÉHO VEDENIA.

- KONKRÉTNE HĽBKY PRI KRIŽOVANÍ JESTVUJÚCICH VEDENÍ UPRAVIŤ NA ZÁKLADE SKUTOČNÉHO KRYTIA PODZEMNÝCH VEDENÍ ZISTENÝCH PRI ICH VYTÝČENÍ, ALEBO ODKOPANÍ.

Diagram illustrating the cross-section of a roof construction detail, showing the layers and dimensions:

- VÝKOPOVÝ MATERIÁL** (Excavation material)
- VÝSTRAŽNÁ FÓLIA ČERVENEJ FARBY** (Warning film, red color)
- MIN. 40** (Minimum thickness 40 mm)
- PE PLATNE** (PE sheet)
- KPL 150/10 SLER-PE** (KPL 150/10 SLER-PE)
- PIESOK** (Sand)
- MIN. 50** (Minimum thickness 50 mm)
- PROJEKTOVANÉ KÁBLE VO** (Designed cables in concrete)
- FeZn 30x4** (FeZn 30x4 reinforcement)
- V ZEMI S KRYTÍM** (In concrete with cover)
- MIN. 50 mm** (Minimum cover 50 mm)
- U.T.** (Uplift test)
- 800** (Total height)
- min. 700** (Minimum height 700 mm)
- 200** (Height of the concrete slab)
- 50** (Height of the concrete slab)
- 350** (Width of the concrete slab)

KONŠTRUKCIA CHODNÍKA PODĽA POPISU V TECHNICKEJ SPRÁVE

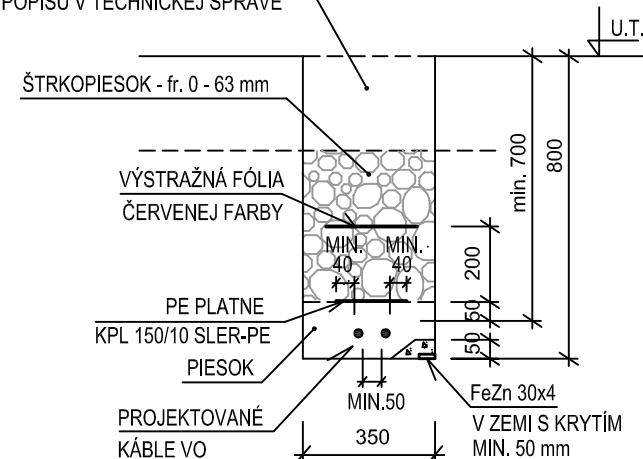

VEDÚCI PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	E L P R O N Ing. Miroslav Slančík tel.: 0907 739 251	
ING. ŠTEFAN LISÝ	ING. MIROSLAV SLANČÍK	LÍVIA GRMANOVÁ		
INVESTOR: Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra			DRUH STUPŇA	DSP+RP
NÁZOV: Cyklotrasa autobusová stanica - Štúrova ul. OBJEKT: SO-2 PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA			Č. ZÁKAZKY	25-2016
			DÁTUM	05/2016
			MIERKA	-
			FORMÁT	2 A4
OBSAH VÝKRESU:			PROFESIA:	Č. VÝKRESU:
VZOROVÉ REZY ULOŽENIA KÁBLOV			VONK. EL.	4