

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

TYP : ROZVÁDZAČ OCELOPLECHOVÝ SKRIŇOVÝ RE – 1 POLE, HR – 2 POLIA
(1x POLE š.600mm PRÍVOD – RE, 3x POLE š.800mm VÝVODY – HR)
ROZMERY : VONKAJŠIE š.3000 x v.2000 x hl.250mm
KRYTIE : IP40/IP20
PRÍVOD : ZHORA
VÝVODY : ZHORA
POČET : 1 ks

Pi = 511,42 kW
Pp = 284,69 kW
In = 630 A

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE – f. OEZ LETOHRAD /VZOR/
VŠETKY KÁBLE – CXKE-R – B2ca-s1, d1, a1, podľa STN 92 0203
VŠETKY KÁBLE – NHXH – S FUNKČNOSŤOU FE180/E30 (VÍNIMKY SÚ POPÍSANÉ)

ROZVODNÁ SIET' : TN-C-S, 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V

ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI
DOPLNKOVÁ – PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN


VONKAJŠIE VPLYVY : II. – ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY–DRUH PRIESTORU II.
STN 33 2000-5-51


Stavebný objekt:	SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY
Časť dokumentácie:	E1.6 - Elektroinštalácia

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Názov a miesto stavby:	PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY	 Architektonická kancelária s.r.o. Adresa: Župné nám. č. 7 tel: 0903 226 185 949 01 Nitra Slovakia
Objednávateľ:	Mesto Topoľčany	
Stupeň projektu:	Realizačný projekt	Formát: 5A4
Zodpovedný projektant:	Antonín Kotrle	Dátum: 12/2017 Mierka: --
Projektant:	Antonín Kotrle, Peter Kotrle	Profesia: ELEKTRO SILNOPRÚD
Názov výkresu:	ROZVÁDZAČ RE+HR - ELEKTROMER + HLAVNÝ	Číslo výkresu: 07

1. ETAPA

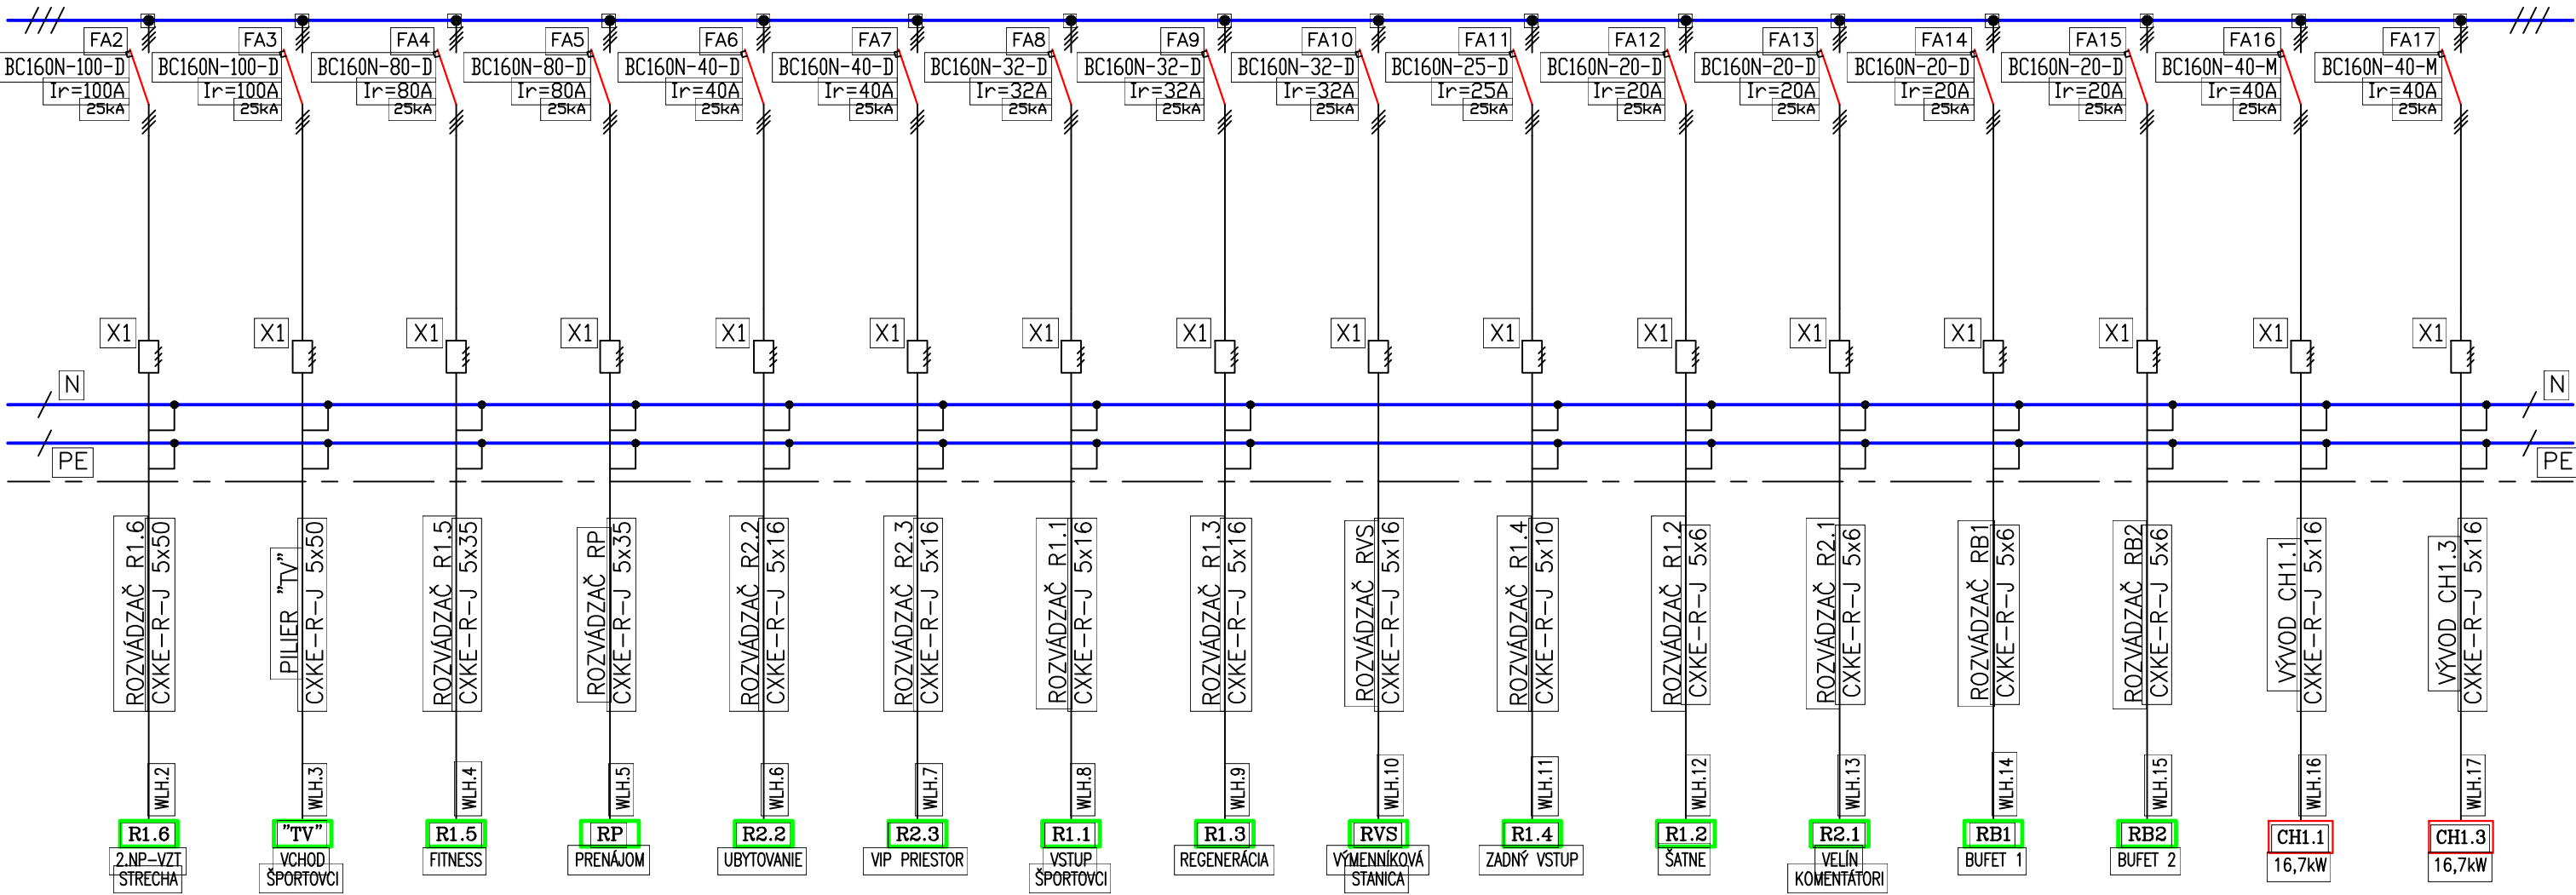

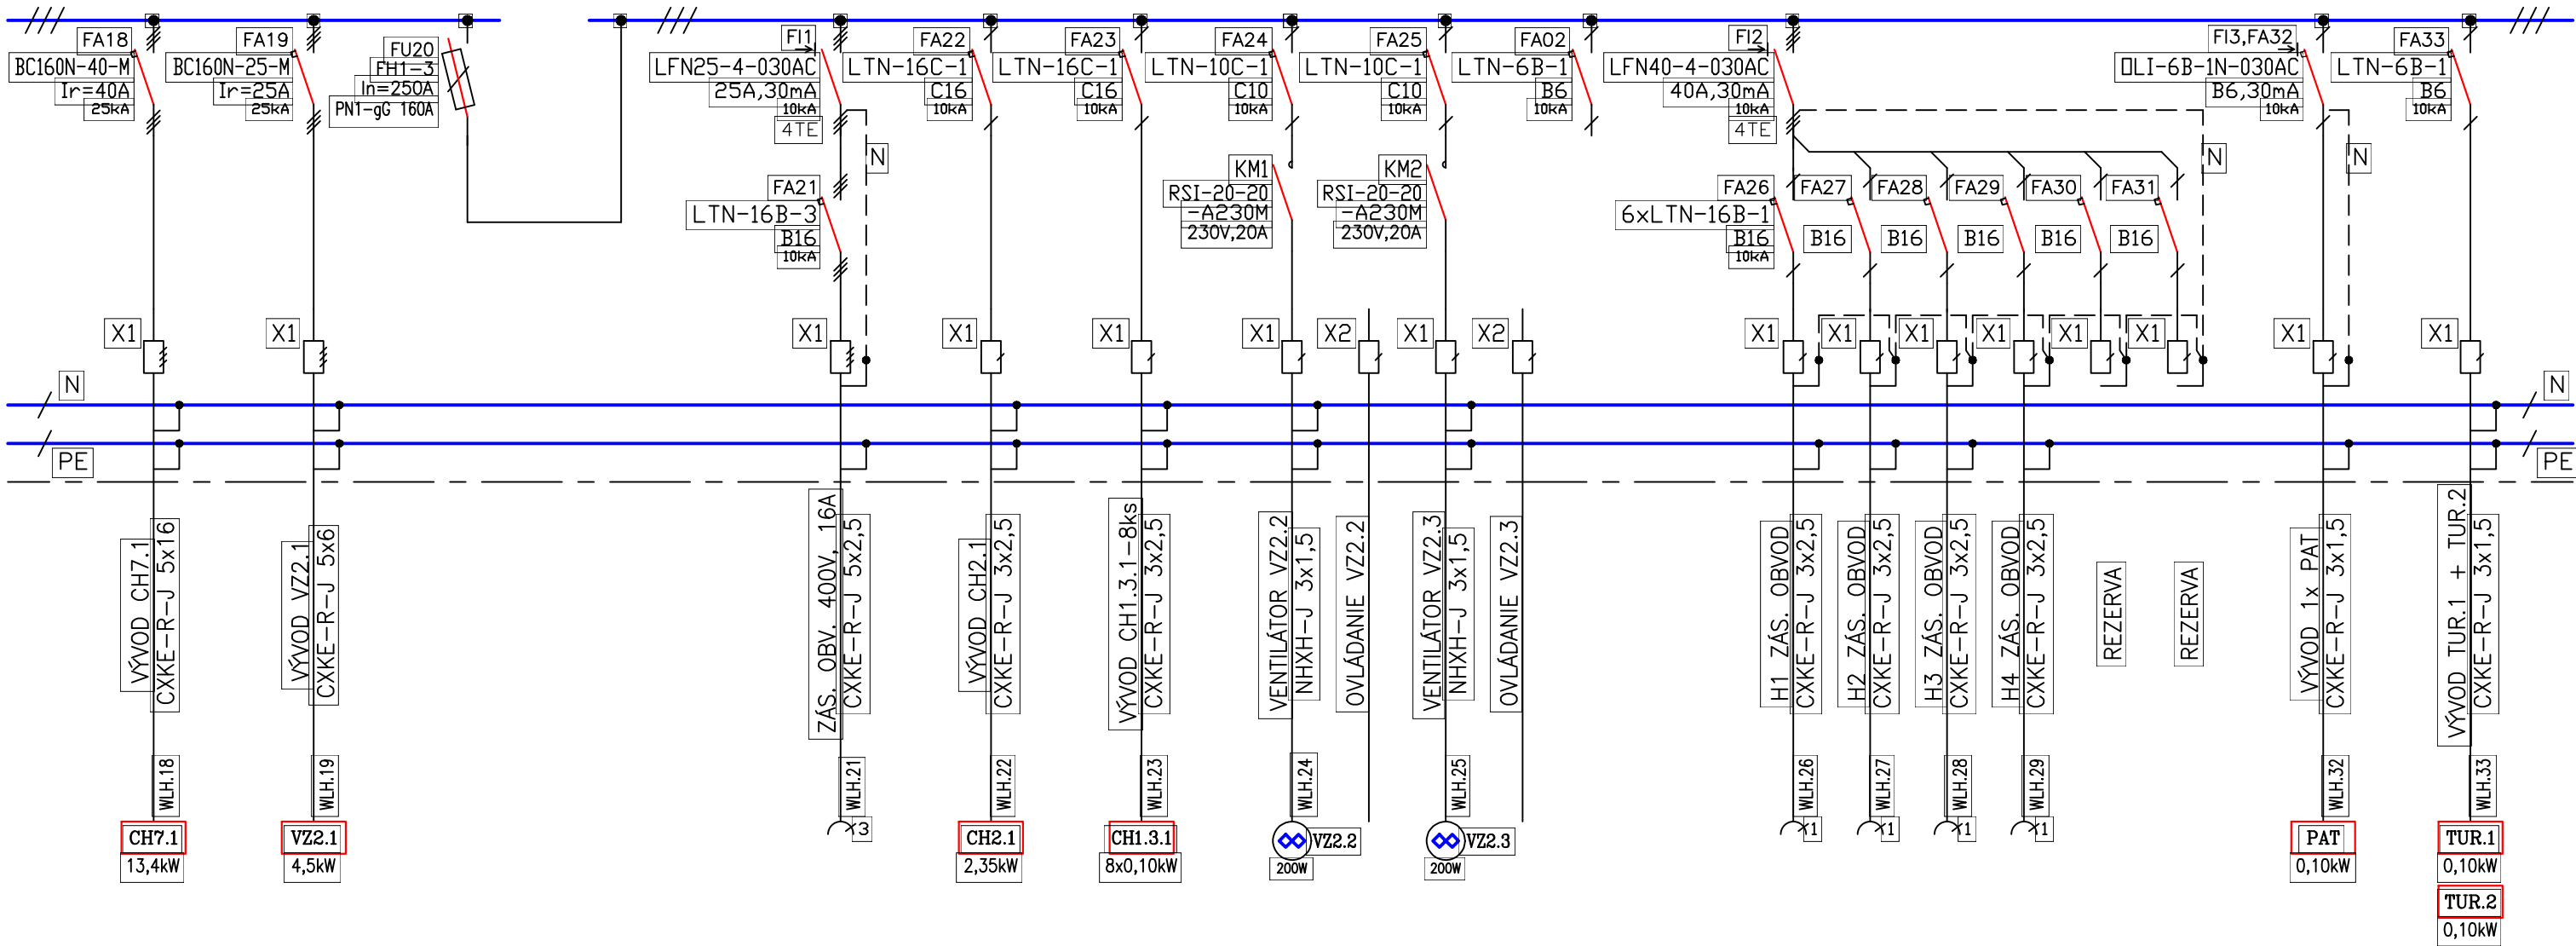

HR

