Aproving s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota, www.aproving.sk

REZ VZT1-VZT1:

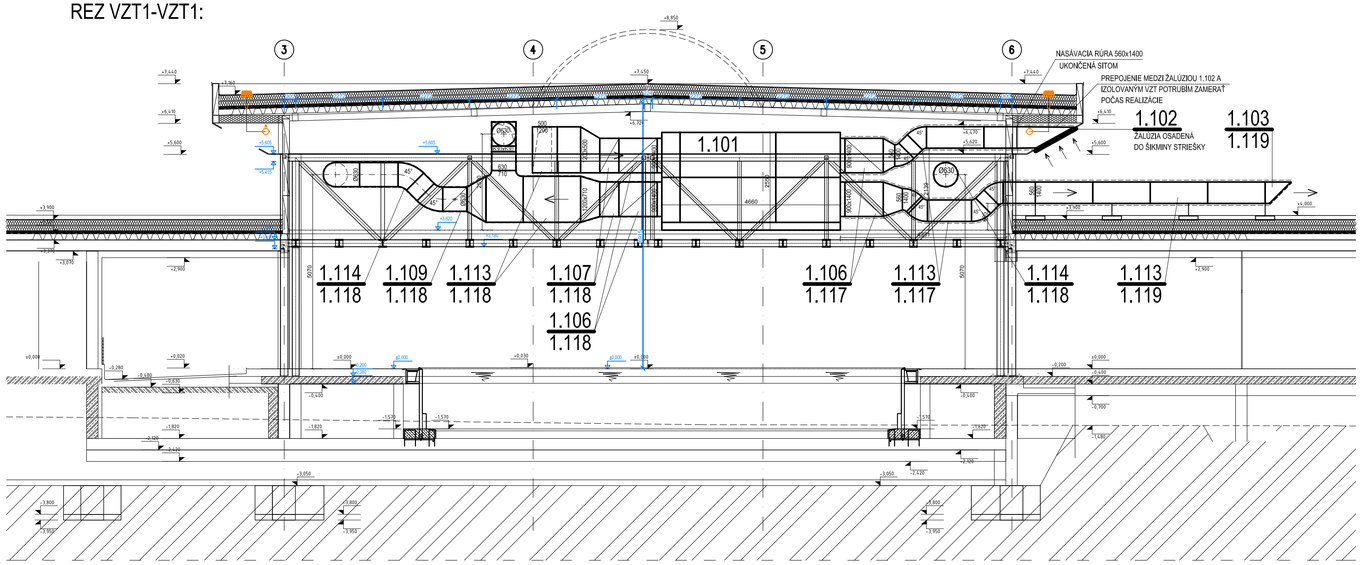

REZ VZT2-VZT2:

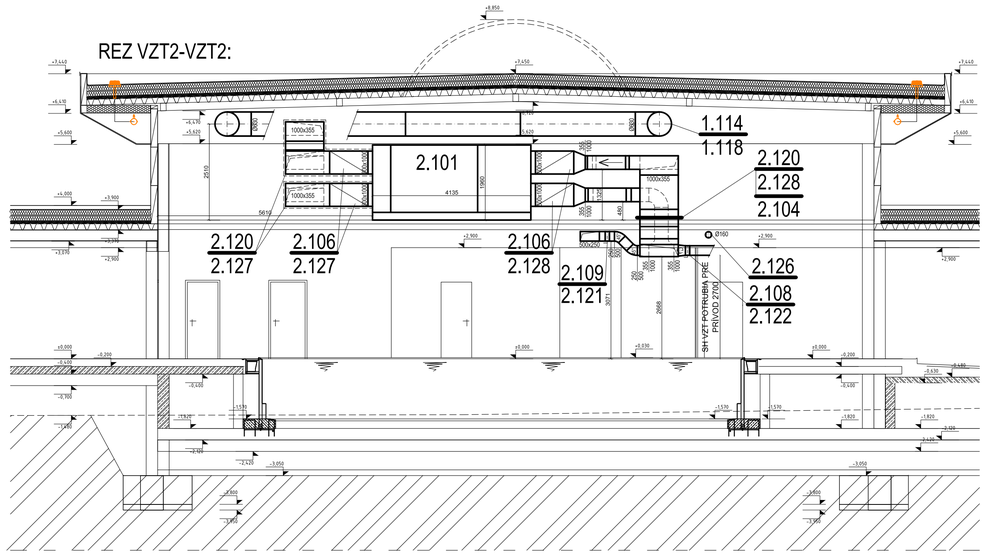

REZ VZT3-VZT3:

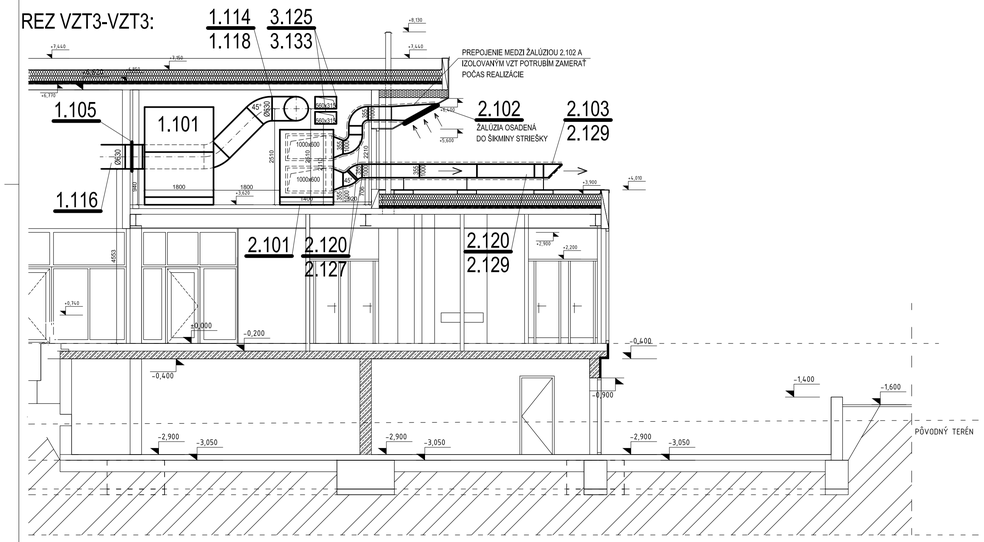

REZ VZT4-VZT4:

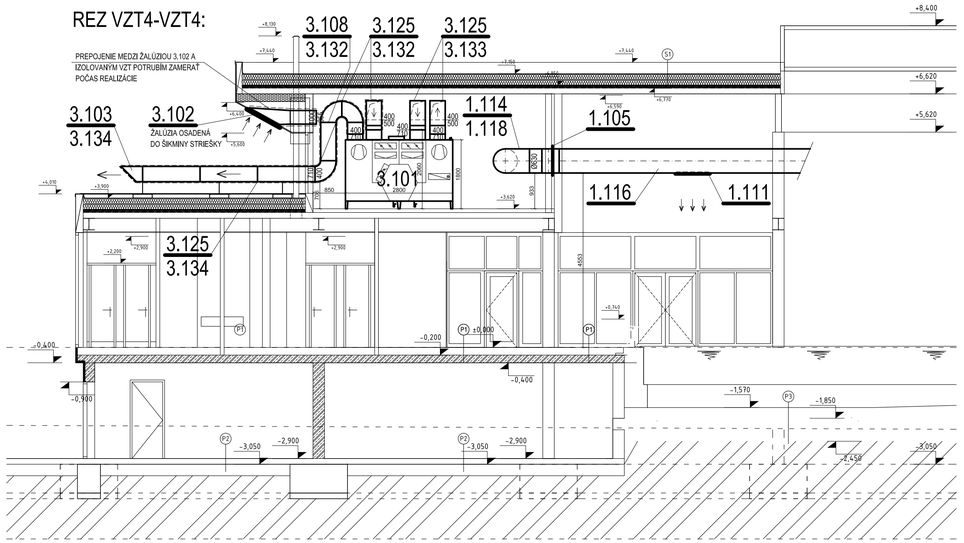

REZ VZT5-VZT5:

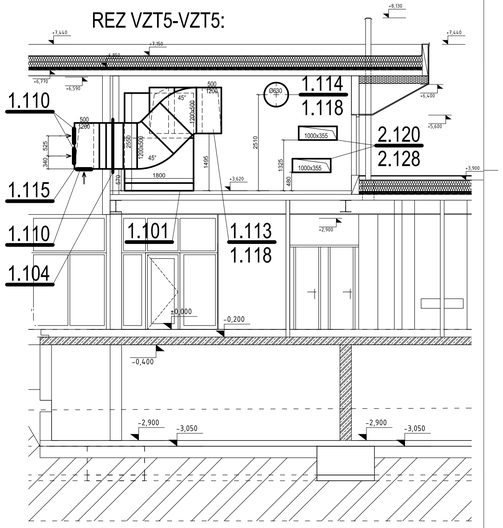

POZNÁMKY:

PRED REALIZÁCIOU JE NUTNÁ SPOLOČNÁ KOORDINAČNÁ PORADA VŠETKÝCH PROFESIÍ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA KONŠTRUKČNO-DODÁVATEĽSKÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ SI
V PLNOM ROZSAHU MUSÍ ZABEZPEČIŤ REALIZAČNÁ FIRMA
VŠETKY VZT POTRUBIA UMIESNENÉ NA STRECHE A FASÁDE OBJEKTU JE TREBA CHRÁNIŤ PROTI ÚČINKOM
ATMOSFERICKEJ ELEKTRINY
ROZVOD IZOLOVANÉHO VÝFUKOVÉHO POTRUBIA NA STRECHE KOTVIŤ NA BETÓN.KOCKY 0,5x0,5x0,1m KAŽDÉ 2m
ROZVODY VZT POTRUBIA VEDENÉHO V PRIESTORE PLAVECKÉHO BAŽÉNA JE NUTNÉ KOTVIŤ KAŽDÉ DVA METRE
VZT POTRUBIE VEDENÉ V PRIESTORE PLAVECKÉHO BAŽÉNA BUDE MAŤ POVRCHOVÚ ÚPRAVU RAL 9005 ČIERNA
VZT POTRUBIE VEDENÉ V PRIESTORE.KDE BUDE LAMELOVÝ PODHĽAD BUDE MAŤ POVRCH.ÚPRAVU RAL 9005 ČIERNA
DISTRIBUČNÉ PRVKY OSADENÉ V PRIESTORE.KDE BUDE LAMELOVÝ PODHĽAD
BUDE MAŤ POVRCHOVÚ ÚPRAVU RAL 9005 ČIERNA

DISTRIBUČNÉ PRVKY OSADENÉ V PRIESTORE PLAVECKÉHO BAŽÉNA BUDE MAŤ POVRCHOVÚ ÚPRAVU RAL9005
ŠTVORHRANNÉ VZT POTRUBIE MÁ ŠTANDARTNÚ DĹŽKU 1,5m
VZT POTRUBIE OSADENÉ V STROJOVNI VZT PRE NASÁVANIE ČERSTVÉHO VZDUCHU A VÝFUK ODPADOVÉHO
BUDE TEPELNE IZOLOVNÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU HR.25mm
OSTATNÉ VZT POTRUBIE OSADENÉ V STROJOVNI VZT BUDE TEPELNE IZOLOVANÉ TEPEL. IZOLÁCIOU HR.12mm
PRECHODOM CEZ STROJOVŇU VZT (SAMOSTATNÝ POŽIARNY ÚSEK) BUDE CEZ PODLAHU A PRIEČKU SMEROM
K PLAVECKÉMU BAŽÉNU OSADENÁ POŽIARNA KLAPKA V ZÁKLADNOM PREVEDENÍ

OSADENIE NASÁVACÍCH PROTIDAŽDOVÝCH ZALÚZIÍ DO ŠIKMINY PRE 1.102 - STAVBA ZABEZPEČÍ UZATVORENIE
PRIESTORU V ŠIKMINE A ZAIZOLOVANIE
OSADENIE NASÁVACÍCH PROTIDAŽDOVÝCH ZALÚZIÍ DO ŠIKMINY PRE 2.102 A 3.102 BUDE PREPOJENÉ NA
IZOLOVANÉ VZT POTRUBIE - ZAMERANIE POČAS REALIZÁCIE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIELA
A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ
VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO
JEHO ČASŤ Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA,
A PRETO PODÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM
AUTORA !
ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA SÚHLASOM AUTOROV !

ZMENA:		DÁTUM:		PODPIS:		PEČIATKA:	
	A						
	B						
	C						
AUTOR PROJEKTU:	ZODPOV.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:				
Ing. Roman Valo	Ing. Marta Šplnerová	Ing. Marta Šplnerová	Ing. Roman Valo				
STAVEBNÍK:	MESTO LUČENEC, Novohradská 1, Lučenec						
MIESTO STAVBY:	Ulica Športová, p.č. C-KN-6751/3, Lučenec 98 403						
NÁZOV STAVBY:	Krytá plaváreň Lučenec					MIERKA: 1:75	Č.PARÉ:
OBJEKT:	SO-01 KRYTÁ PLAVÁREŇ						
OBSAH:	REZY	ARCH.Č:	A84/2021			Č.VÝKRESU: VZT004	
STUPEŇ:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY	DÁTUM:	02 / 2022				
PROFESIA:	VZDUCHOTECHNIKA	FORMÁT:	18xA4				