



REZY PRE ULOZENIE KÁBLOV PRE VONKAJSIE OSVETLENIE

Volný terén

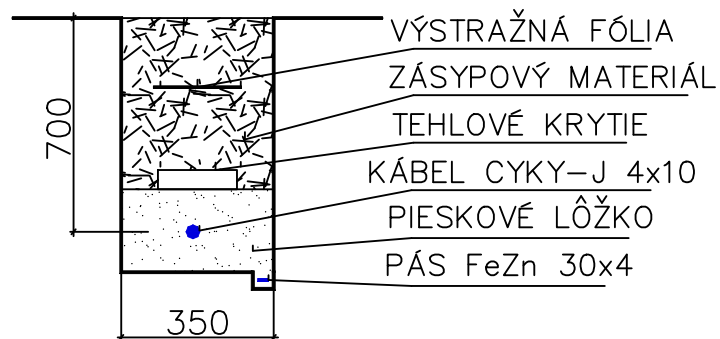

Chránička

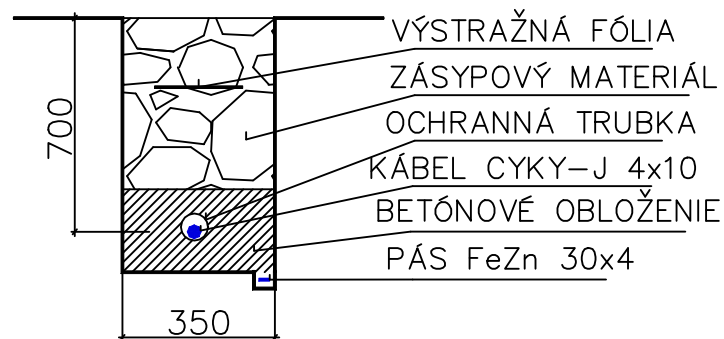

Rozvodná sústava: 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

čl.411 samočinné odpojenie napájania

čl.412 dvojité alebo zosilnená izolácia

Vypracoval: Ing. Peter RÁKOŠ	Zodp. projektant: Ing. Peter RÁKOŠ	Hlavný projektant: Ing. Peter RÁKOŠ		
Stupeň:	Projekt pre stavebné povolenie			
Investor:	Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar			
Názov projektu:	KOMPOSTÁREŇ DOLNÝ BAR			
Stavba/prevádzkový súbor:	Časť:	Dátum:	Formát:	
SO 12 - Vnútorne elektrické rozvody a osvetlenie areálu	ELI	11.2020	A2	
Názov výkresu:	Rezy uloženia káblov			
Mierka:	-	Príloha:	02	
AUTORSKÁ OCHRANA: AKÉKOLIEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SOHLASU NEPRÍPUSTNÉ. TÁTO DOKUMENTÁCIA MÔŽE BYŤ POUŽITÁ NA REALIZÁCIU JEDINEJ STAVBY! TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA ZÁKONA Č. 618/2003 Z.Z. §24, ODST. (3)				