


1 BETÓNOVÁ NÁDRŽ 2 BETÓNOVÝ POKLOP 3 BETÓNOVÁ SKRUŽ 4 POKLOP 600x600 5 POPLASTOVANÉ STUPAČKY (V zmysle STN 743282, čl. 38, §19 odst. 4, Vyhlášky SUBP č. 59/82 Zb.)	ZAŤAŽENIE POKLOPU 150kN A=110 B=100 <div>400kN A=110 B=120</div> MAX.VÁHA 3t HLBK A OSADENIA H=
---	---

- 1 VENTIL UZATVÁRACÍ GULOVÝ DN25  
2 SPATNÝ VENTIL DN25  
3 FAKTURAČNÝ VODOMER 3-5m3/h PODĽA VODÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI  
4 VYPÚŠŤACÍ VENTIL DN 15

POZNÁMKA:  
PRI VYSOKOM TLAKU V POTRUBÍ JE NUTNÉ POUŽIŤ  
REGULÁTOR TLAKU OD FIRMY HONEYWELL.  
V ZIMNOM OBDOBÍ SA ROZVOD VODY PRE POLIEVANIE ODSTAVÍ A VYPUSTÍ.

PÔDORYS

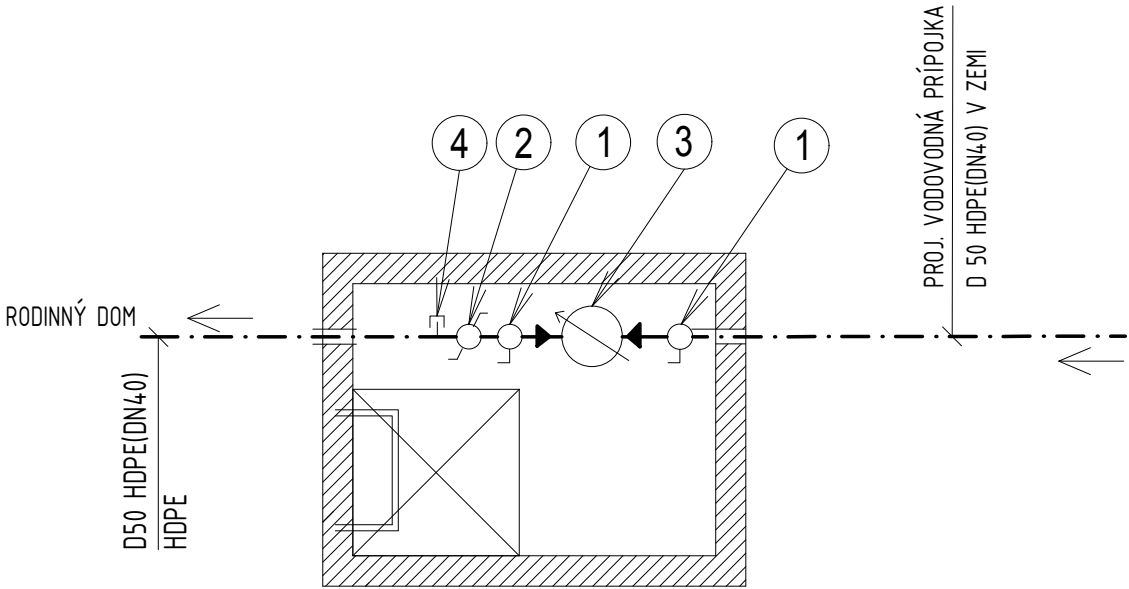

Upozornenie  
Na tento projekt sa vzťahujú autorské  
práva a nieje možné ho rozširovať,  
kopírovať, alebo prenechať tretej osobe  
bez písomného súhlasu autora.

Ďalšie použitie a kopírovanie výkresu možné len so súhlasom autora  
Neoddeliteľnou súčasťou tejto dokumentácie je technická správa

±0,000 = 1460 mm nad U.T. /výšk.úroveň podlahy prízemí/

AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Norbert Jókay				
VYPRACOVAL	Ing. Martina Maťová				
INVESTOR	Vstúpte n.o. ul. 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky				
MIESTO STAVBY	parc.č. 2730/1, k.ú. Malacky, okres Malacky				
PROFESIA	SO 01.3 ZDRAVOTECHNIKA				
DRUH STAVBY	VSTÚPTE n.o. Prístavba a stavebné úpravy	STUPEŇ	RDP	FORMÁT	2xA4
NÁZOV VÝKRESU	Detail vodomernej zostavy	DÁTUM	05/2019	MIERKA	1:25
		ČÍSLO VÝKRESU	ZTI-10		