


JESTVUJÚCE NN VEDENIE (AES)

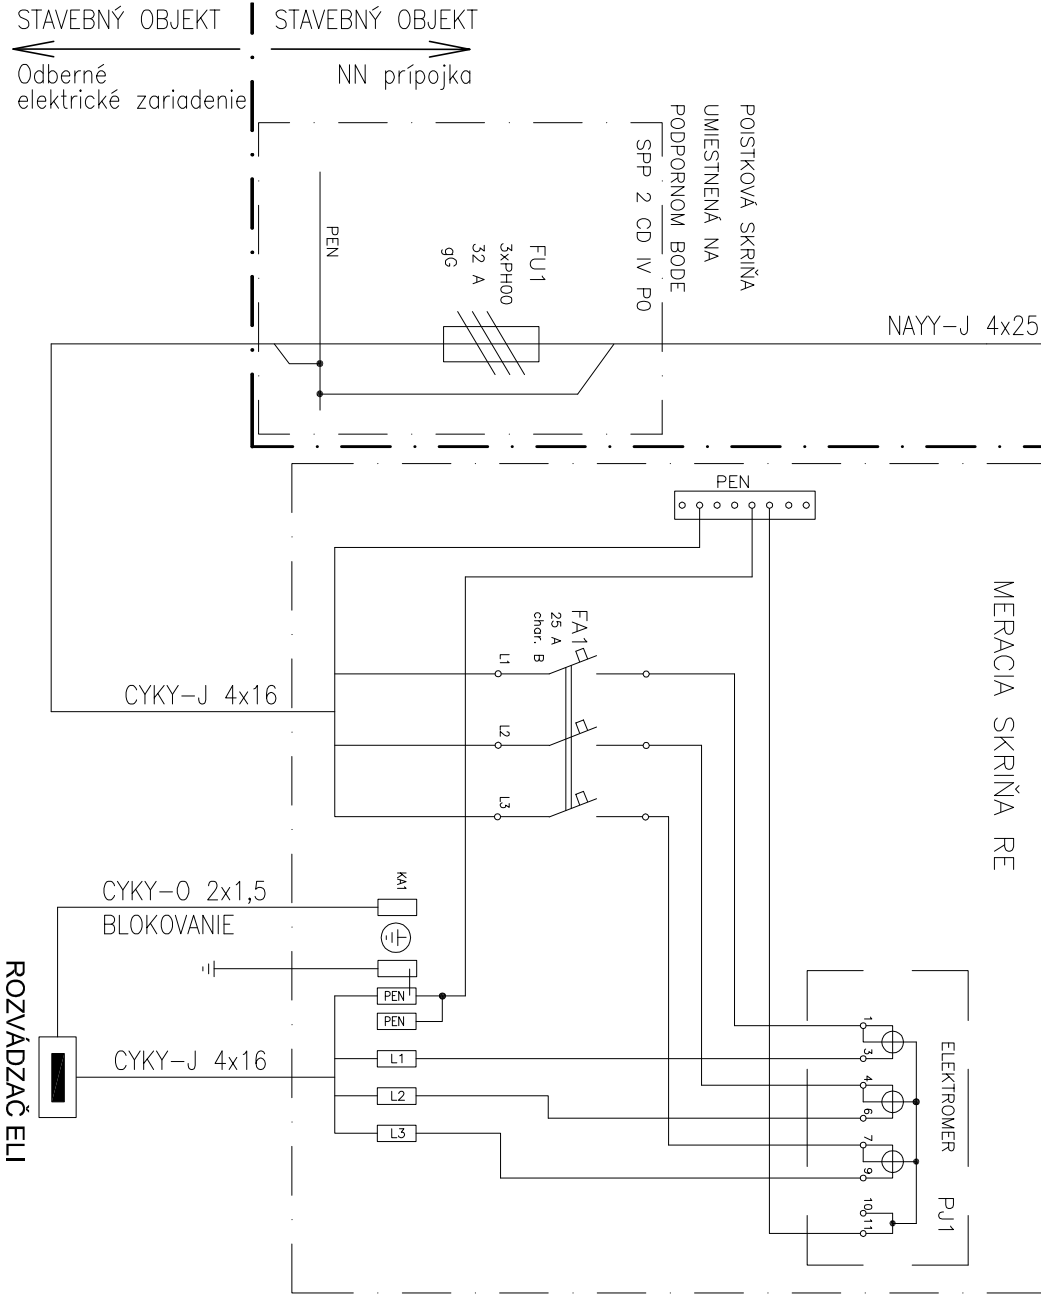

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

MERACIA SKRIŇA RE PRE PRIAME DVOJTARIFOVÉ TROJFÁZOVÉ MERANIE

- TYP SKRIŇE RE 1.0 F403 25A P2
- MENOVITÉ PRACOVNÉ NAPÄTIE: 230/400 V, TN-C
- MENOVITÝ PRÚD: DO 25 A
- KRYTIE IP 44/20
- MATERIÁL SKRIŇE: TVRDENÝ POLYESTER
- SPOSOB OSADENIA SKRIŇE: PILEROVÝ, VRÁTANÉ ZEMNÉHO DIELU A KOTVIACEJ ROHOŽE
- ZÁSOBOVACIA OBLASŤ VSE A.S.

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:

3PEN AC 230/400V 50Hz, TN-C

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTR. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007

1. ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.2
 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
 - ZÁBRANÝ ALEBO KRYTÝ

2. OCHRANA PRI PORUČE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.3

- OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE, čl. 411.3.2

PROSTREDIE:

viď Protokol o určení vonkajších vplyvov

POZNÁMKA:

MERACIA SKRIŇA RE PRE PRIAME DVOJTARIFOVÉ TROJFÁZOVÉ MERANIE SA ZAPOJÍ PRE PRIAME JEDNOTARIFOVÉ TROJFÁZOVÉ MERANIE. NAZAPOJENÉ VODIČE SA ZAIZOLUJÚ A ULOŽIA POD KRYCÍ PLECH.

GEN. PROJEKTANT	ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o.	DÁTUM:	10/2016
PROJEKTANT PROF.	ING. FEDOR MARTIN	ARCH.Č.:	MF29016-S2-4
INVESTOR	Obec Víťaz	STUPEŇ PD: Stavebné povolenie a realizácia	
MIESTO	parc. č. : 1174; kat. úz. Víťaz		
STAVBA: MATERSKÁ ŠKÔLKA V OBCI VÍŤAZ			
KÁBLOVÁ PRÍPOJKA			
MERACIA SKRÍŇA RE, PREHLADOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA			
		MIERKA:	-
		LISTOV	1
		LIST	1
		Č. VÝKR.:	S2