

POZNÁMKA:
REKONŠTRUKCIA STRECHY A ZATEPLENIE FASÁDY VYVOLÁ DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEJ ZACHYTÁVAČEJ A ZVODOVEJ SÚSTAVY AŽ PO JESTVUJÚCU SKÚŠOBNÚ SVORKU. UZEMŇOVACIA SÚSTAVA OSTATNE BEZO ZMENY.
PO REKONŠTRUKCII STRECHY A ZATEPLENÍ FASÁDY SA BLESKOZVOD NAMONTUJE ZNOVUZACHYTÁVACIA SÚSTAVA VODIČOM FeZn 8 mm NA PODPERÁCH PV21,PV23. JEDNOTLIVÉ ZVODY BLESKOZVODU VODIČOM FeZn 8 mm REALIZOVÁŤ POD ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁDY. ZVODY BLZ ZATAHNUŤ DO NETRIEŠTIVEJ CHRÁNIČKY VEDENEJ NA POVRCHU STENY AŽ DO KRABICE,KDE BUDE OSAĐENÁ SKÚŠOBNÁ SVORKA. NA SKÚŠOBNÚ SVORKU SA PRÍPOJÚ JESTVUJÚCA UZEMŇOVACIA SÚSTAVA. HORNÉ VYÚSTENIE CHRÁNIČKY BUDE POD OPLECHOVANÍM ATIKY A SPODNÉ V KRABICI OSAĐENEJ cca 80 cm OD ÚT. NAVRHOVANÝ BLESKOZVOD NA OBJEKTOCH 2,3 PRÍPOJIŤ NA JESTVUJÚCI OBJEKT – 1

- NAVRHOVANÝ BLESKOZVOD:
- ZACHYTÁVACÍ A ZVODOVÝ VODIČ FeZn ø 8mm
 - ZEMIAČI VODIČ FeZn ø 10mm
 - ZJ 20
 - SK
 - SS
 - SP1
 - SJ01
 - ZT
 - SZ
 - OS1
 - PV23
 - PV01
 - PV21bet,
 - ①
- ZACHYTÁVACÍ A ZVODOVÝ VODIČ FeZn ø 8mm
- ZEMIAČI VODIČ FeZn ø 10mm
- ZACHYTÁVACIA TYČ DO MURIVA
- SVORKA KRIŽOVÁ
- SVORKA SPOJOVACIA
- SVORKA PRÍPOJOVACIA PRE KOVOVÉ ČASTI
- SVORKA K ZACHYTÁVAČEJ TYČI
- UZEMŇOVACIA TYČ 2 m
- SVORKA SKÚŠOVNÁ OSAĐENÁ V KRABICI
- HORNÁ OCHRANNÁ STRIEŠKA
- PODPERA VEDENIA NA PLECHOVÉ STRECHY
- PODPERA VEDENIA DO MURIVA
- PODPERA VEDENIA NA PLOCHÉ STRECHY
- OZNAČOVACÍ ŠTÍTOK ZVODU


SCHEMA OBJEKTU

JESTVUJÚCI BLESKOZVOD:
— · — JESTVUJÚCI ZACHYTÁVACÍ A ZVODOVÝ VODIČ FeZn ø 8mm
— — — OBJEKT č.1 – NIE JE PREDMETOM TOHOTO PROJEKTU

- 88 SKLADBA VRSTIEV NEZATEPLENÉHO STREŠNÉHO PLAŠŤA OBJ. č.2
STREŠNÁ KRYTINA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
SPÁJANÁ NA STOJATÚ DRAŽKU
- 89 ZATEPLENIE – STREŠNÝ PLAŠŤ NAD KOTOLIŇOU (OBJEKT č.3)
STREŠNÁ HYDROIZOLÁCIA – 1x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ
PÁS S HRUBOZRNITÝM MINERÁLNÝM POSÝPOM, NATAVOVANÝ



FOTOVOLTAICKÉ PANELE

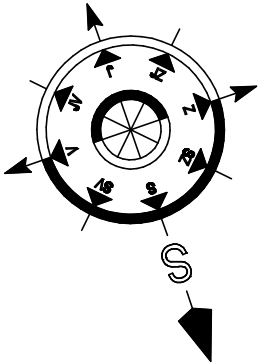

DOUMENTÁCIA PODLEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU č. 369/1997 Z.z. PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍKOM AUTORA A PRETO ROZDANŇOVANÍ HO MOŽNO LEN S JEHO SÚHLASOM

VYPRACOVAL: I.MIKUŠOVÁ	STAVBA: SABINOV – REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ
PROJEKTANT: I.MIKUŠOVÁ	OBJEKT: SO 01 ZATEPLENIE
ZODP. PROJEKTANT: ING.A.KOMANICKÝ	ČASŤ: D – STAVEBNÁ
VED. PROJEKTANT: ING. M. ĎURČÁKOVÁ	DIEL: BLZ-BLESKOZVOD
	OBSAH: PŮDORYS STRECHY
	BLESKOZVOD – NAVRHOVANÝ STAV
	KÓTY V: mm PRÍL.Č.: 8
	MIERKA: 1:100

STAVOPROJEKT
s.r.o.
Jarkovč 31, 080 01 PREŠOV
www.stavoprojekt.sk

DÁTUM: 12/2017 FORMÁT: 3x44
STUPEŇ: RP ZAK. Č.: 17117
KÓTY V: mm PRÍL.Č.: 8