


OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU S KNIŽNICOU v obci Borša
ELEKTROINŠTALÁCIA


SITUÁCIA NAPOJENIA-NN PRÍPOJKA

Napäťová sústava:
3 PEN AC 230/400V, 50Hz, TN-C
Ochrana pred neb.dotykom:
Samočinným odpojením v TN-C



- BOD NAPOJENIA**
Existujúca vrchná distribučná sieť
Exist.podperný bod DB 10,5/10kN
S001: Nová NN prípojka kábel NAYY-J 4x25
Nová Prípojková skriňa SP na stĺpe
S002: Nové HDV kábel NAYY-J 4x25
Nová Elektromerová skriňa ER v oplotení
na verejne prístupnom mieste
Nové DV napájacie vedenie
kábel v zemi CYKY-J 5x10

MAJETKOVÉ ROZHRAŇOVANIE:
S001: Distribútor VSD a.s.
S002: Investor

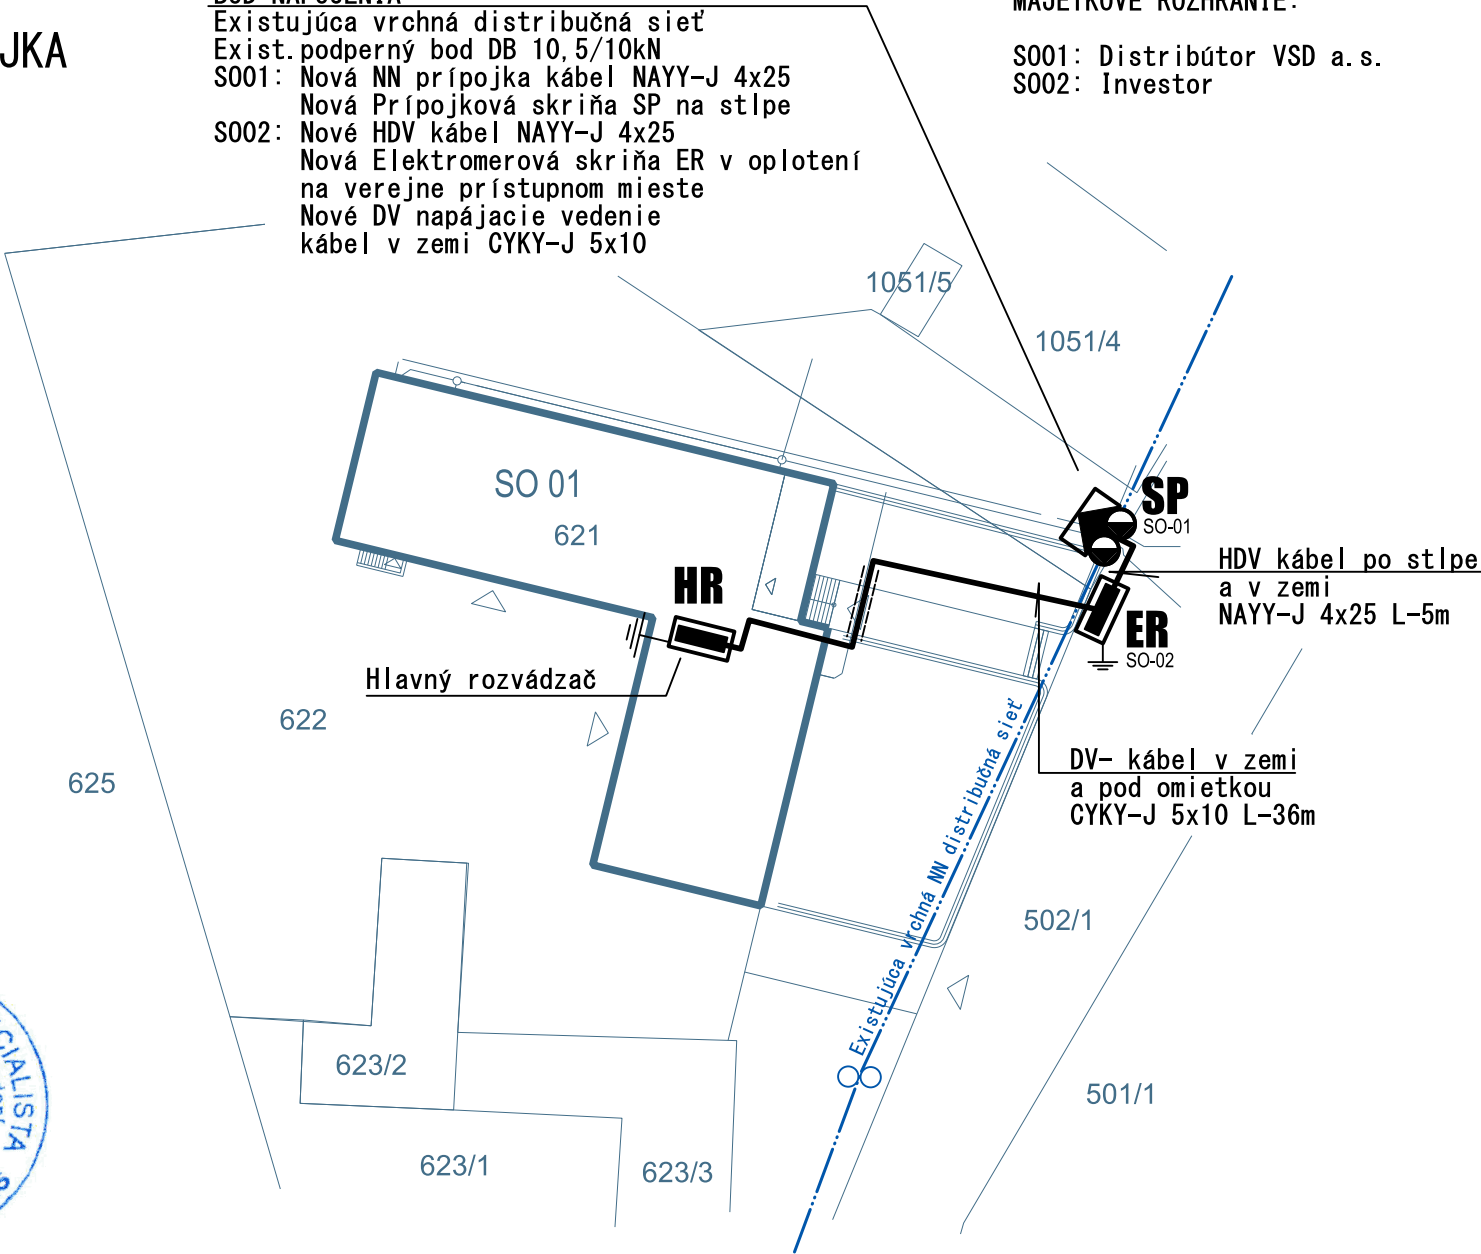

PROJEKTOVAL: DUDAŠ Ladislav	MIERKA:	OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU S KNIŽNICOU v obci Borša	PROJEKTOVANIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ DUDAŠ LADISLAV KOŠICE, Starozagorská 39	PS-31-21	POZNÁMKA:	LIST č: 1
KRESLIL: DUDAŠ Ladislav	FORMAT:					
KONTROLOVAL:	DÁTUM: Apríl 2021					