PODKLADY

SO1 SADOVÁKRYTOVÝ PODKLAD V AKOSTI 02

| | |
|---|---|
| PRAHE BAŽANTSKÉ (DLAŽBY) - ŠEDÁ | 100 MM |
| PODKLADNÍ BETON TŘÍDY C 8/10 (B10) TL. 150 MM PROFILOVÝ | 150 MM |
| ZEMĚDĚLSKÁ REKULTIVACE | |
| VÝSEVEK RSOPS 0M 03 120x250/DVOUVALCOVÝ | 123 MM |
| ZEMNÍ PLÁNĚ | |
| VÝSEVEK RSOPS 0M40 TRAU/ DVOUVALCOVÝ | 2 MM |
| DOPOČENÝ NÁTĚR ZV | |

SO1 SADOVÁKRYTOVÝ PODKLAD- PROTIPŮSADNÝ V AKOSTI 03

| | |
|---|---|
| PRAHE BAŽANTSKÉ (DLAŽBY) - ŠEDÁ | 100 MM |
| PODKLADNÍ BETON TŘÍDY C 8/10 (B10) TL. 150 MM PROFILOVÝ | 150 MM |
| ZEMĚDĚLSKÁ REKULTIVACE | |
| VÝSEVEK RSOPS 0M 03 120x250/DVOUVALCOVÝ | 123 MM |
| ZEMNÍ PLÁNĚ | |
| VÝSEVEK RSOPS 0M40 TRAU/ DVOUVALCOVÝ | 2 MM |
| DOPOČENÝ NÁTĚR ZV | |

PODKLAD POD BALKÓNEM + AZ 3.56 Z V SKLADBE (S51)

PŮDORYS ZÁKLADOVÝ PRE m.č. 0.32




PREČNÝ REZ D-D ZÁKLADOVÝ PRE m.č. 0.32




bývalá budova "B"
Žilinskej univerzity

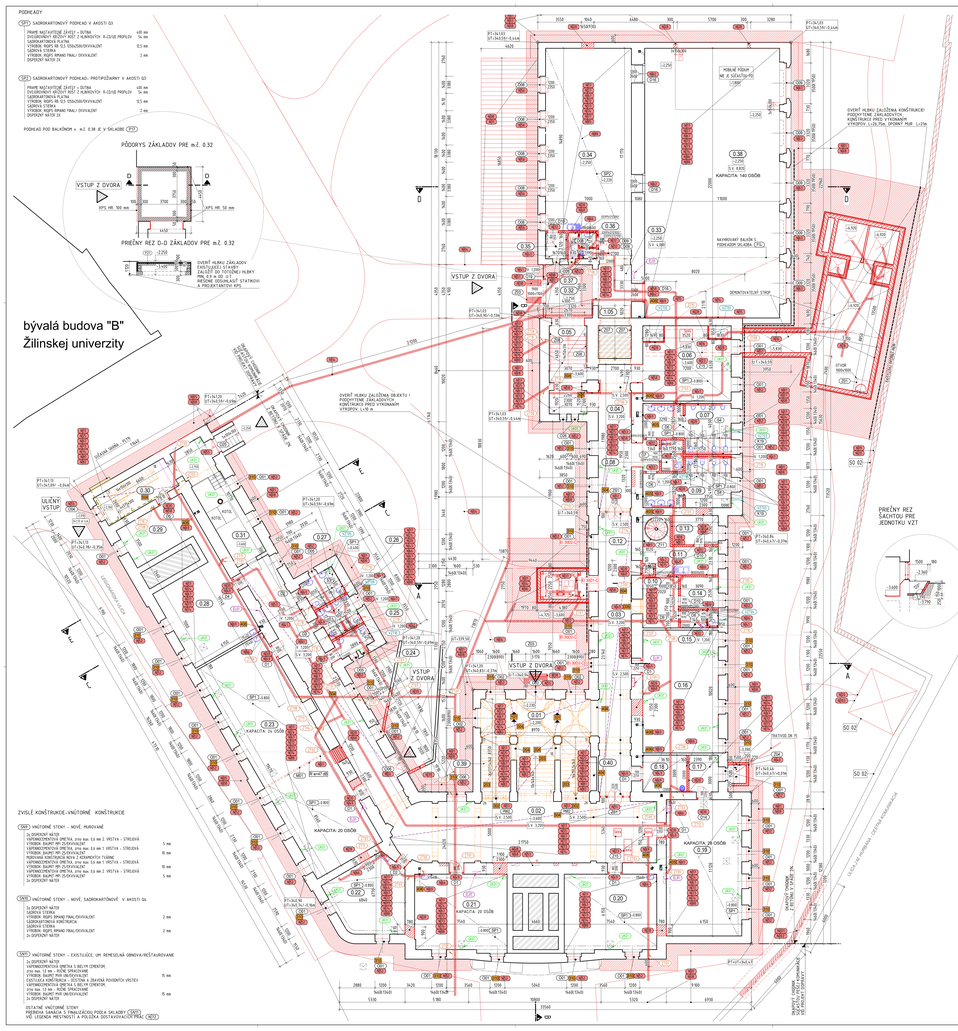
OVEŘIŤ HLBKU ZÁKLADOV EXISTUJÚCEJ STAVBY! ZÁKLADY MUSIA BYŤ HLBKÉ MIN. 0.9 m OD ÚT. NIŽŠIE ODSEKLAŤ STATICKÝ A PRÍSLUŠNÝ NÁTER.
ÚSEK MÚRA - 7.0
ÚSEK MÚRA - 7.0
ÚSEK MÚRA - 7.0