

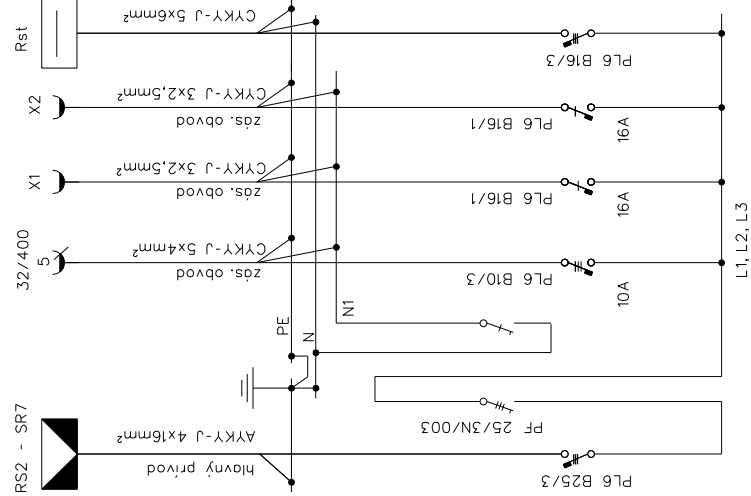

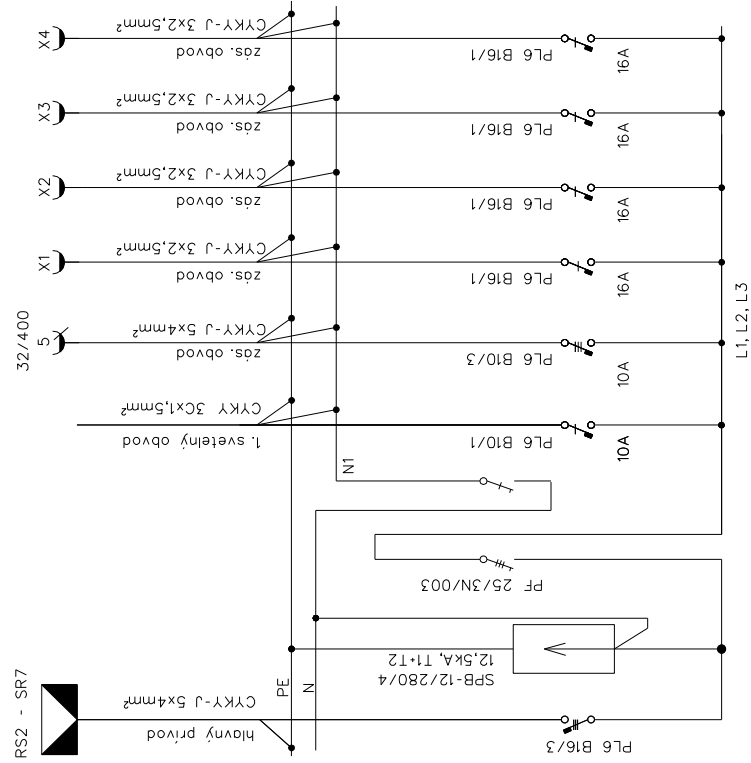


Napáťová sústava	:	3/PE/N, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana pred ZEP	:	STN 33 2000-4-41 ochranné opatrenie - samočinným odpojením napájania doplnková ochrana - prúdovým chráničom
Prostredie	:	STN 33 2000-5-51 v'íd. Technická správa
Osvetlenie	:	STN EN 12 464-1 svietidlá typové, podľa výberu investora
	Pi = 9,0 kW	Pp = 5,0 kW

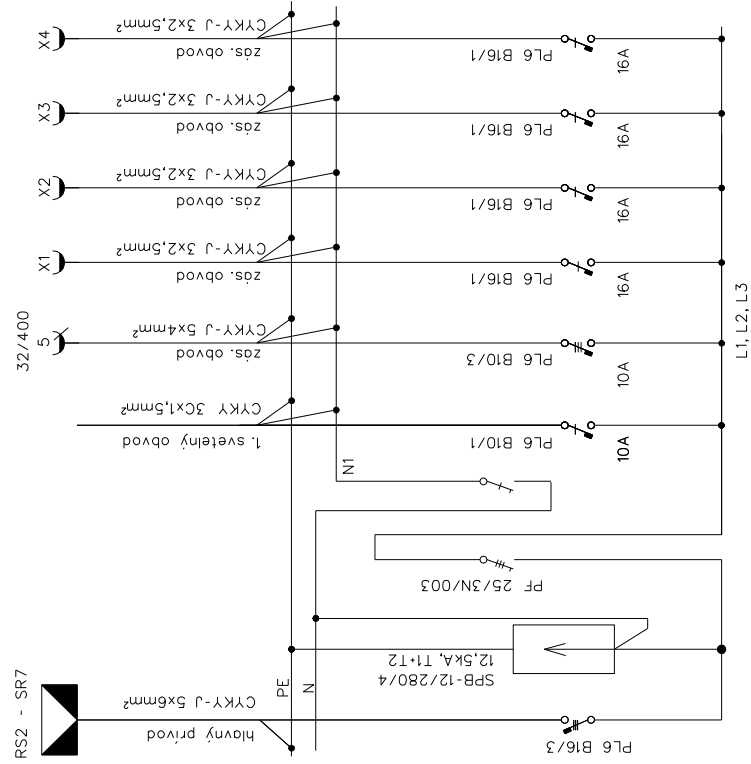

SO 18 KÁBLOVÁ NN-PRÍPOJKA
SO18A -Prípoja k ATS
SO18B -Ardiový NN- rozvod
SO18C -Prípoja k parc.č. 5002/1
x x x x (realizáciu zabezpečuje vlastník)
SO18D -Prípoja k Archeoparku
SO18E -Chránika pre NN-kabel 2.ATS a NS

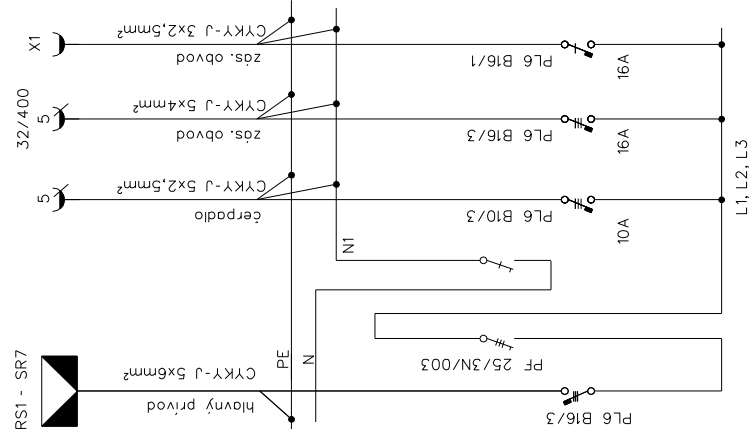

- káblové rozvody NN urobiť podľa t.č. platných STN!

ELAZ, s.r.o. č.0025/40/16/EZ-O-A/OPR
S2020/02150/07/EIC CO/EZ
0044/40/15/FT/P/E-E1-A,B

ZOD. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTOLOVAL
PEREČAR		ČERNICKÝ	
INVESTOR :		Mesto Veľký Šariš, nám. sv. Jákuha č.1,082, 21 Veľký Šariš	
STAVBA :		Oddychová zóna pod Bradom Veľký Šariš č. parc. 4991, 4992/1, 5000/2 2564/20,22, 2815/8,7	
OBJEKT :		SO - 1B Káblová NN - prípojka	
OBŠAH :		Rozvázdože Rjaz, Rzac, Rfinfo, zás, skríňa,	