



GK.7230.1.20.2019

Maków Podhalański, 31.05.2019r.

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 z dnia 2015.03.31), zgodnie z art. 104 K.P.A (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.05.2019 r. złożony przez: Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne Eko-Skawa sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a, 34 – 220 Maków Podhalański, reprezentowane przez Pełnomocnika: SWN Inżynieria Wojciech Skupień Sebastian Nowak s.c. ul. Poczтовая 28B, 43-309 Bielsko-Biała,

Burmistrz Makowa Podhalańskiego orzeka:

1. Zezwalam Inwestorowi tj: Przedsiębiorstwu Wodno – Kanalizacyjnemu Eko-Skawa sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a, 34 – 220 Maków Podhalański, na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej ul. Jazy w Makowie Podhalańskim – działka nr ewid. 9149 i 9171, inwestycji: **„Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jazy w Makowie Podhalańskim wraz z przyłączami do budynku zlokalizowanego na działkach nre wid. 3/15 i 3/12 w miejscowości Żarnówka”** tj. urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Zobowiązuję Wykonawcę/inwestora przed przystąpieniem do robót do uzyskania zezwolenia Zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust.1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia na umieszczenie w/w urządzenia w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt. Ustawy:
3. Ustalam następujące warunki umieszczenia inwestycji:
 - a) lokalizacja urządzeń kanalizacyjnych wg przedłożonego przy wniosku projektu zagospodarowania terenu, stanowiącego załącznik do niniejszej decyzji;
 - b) przyłączyć wykonać metodą bezwykopową (np. przewiertem sterowanym), dodatkowo zabezpieczyć rurą ochronną;
 - c) miejsce robót należy prawidłowo oznakować i zabezpieczyć, w razie konieczności wprowadzić zastępczą organizację ruchu w oparciu o projekt organizacji ruchu zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - d) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia, przełożenia naprawy.
 - e) prace wykonywać przy użyciu takich technik aby zminimalizować ingerencję w podbudowę drogi oraz ewentualne uszkodzenia mechaniczne drogi (np. wykopy ograniczyć do niezbędnego minimum, używać sprzęt mechaniczny lekki na gumowych gąsienicach itp.);
 - f) teren pasa drogowego przywrócić do stanu nie gorszego niż zastany, tzn. dokonać protokolarnego odbioru przy udziale przedstawiciela Zarządcy drogi, w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od zakończenia prac.
 - g) za wszelkie szkody osób trzecich lub ewentualnie wypadki podczas prowadzenia robót odpowiada karnie i finansowo Inwestor z Wykonawcą.
4. Udzielam Inwestorowi prawa dysponowania nieruchomością – działki nr ewid. 9149 i 9171 w Makowie Podhalańskim na cele budowlane w zakresie obejmującym realizację inwestycji.

R

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyjątek stanowi zapis ust 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urządzeń z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczenia w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku.

Lokalizacja inwestycji nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą warunków określonych w sentencji decyzji.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do uzyskania stosownych pozwoleń wynikających z ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń nawiązanych z potrzebami ruchu drogowego, niezbędnie jest wystąpienie Wykonawcy/Inwestora z wnioskiem do Zarządcy drogi o wydanie decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń, jak i zezwolenia na prowadzenie robót.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji, tj. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Burmistrza Makowa Podhalańskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a. kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


BURMISTRZ



mgr Paweł Sala

Otrzymują:

1. Wnioskodawca;
2. A/a.

OZNACZENIA:

- proj. sieć wodociągowa
- proj. przyłącze wodociągowe
- HI-DN80  hydrant technologiczny
- W40PE istn. wodociąg
- k160 istn. kanalizacja sanitarna
- eNN istn. kabel energetyczny
- t istn. kabel telekomunikacyjny
- 9168 granica działki ewidencyjnej
- nr działki ewidencyjnej

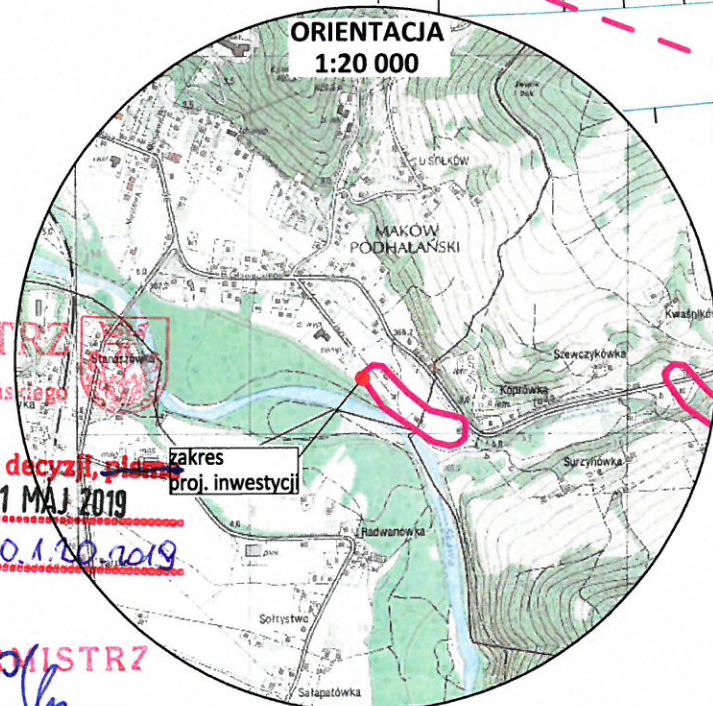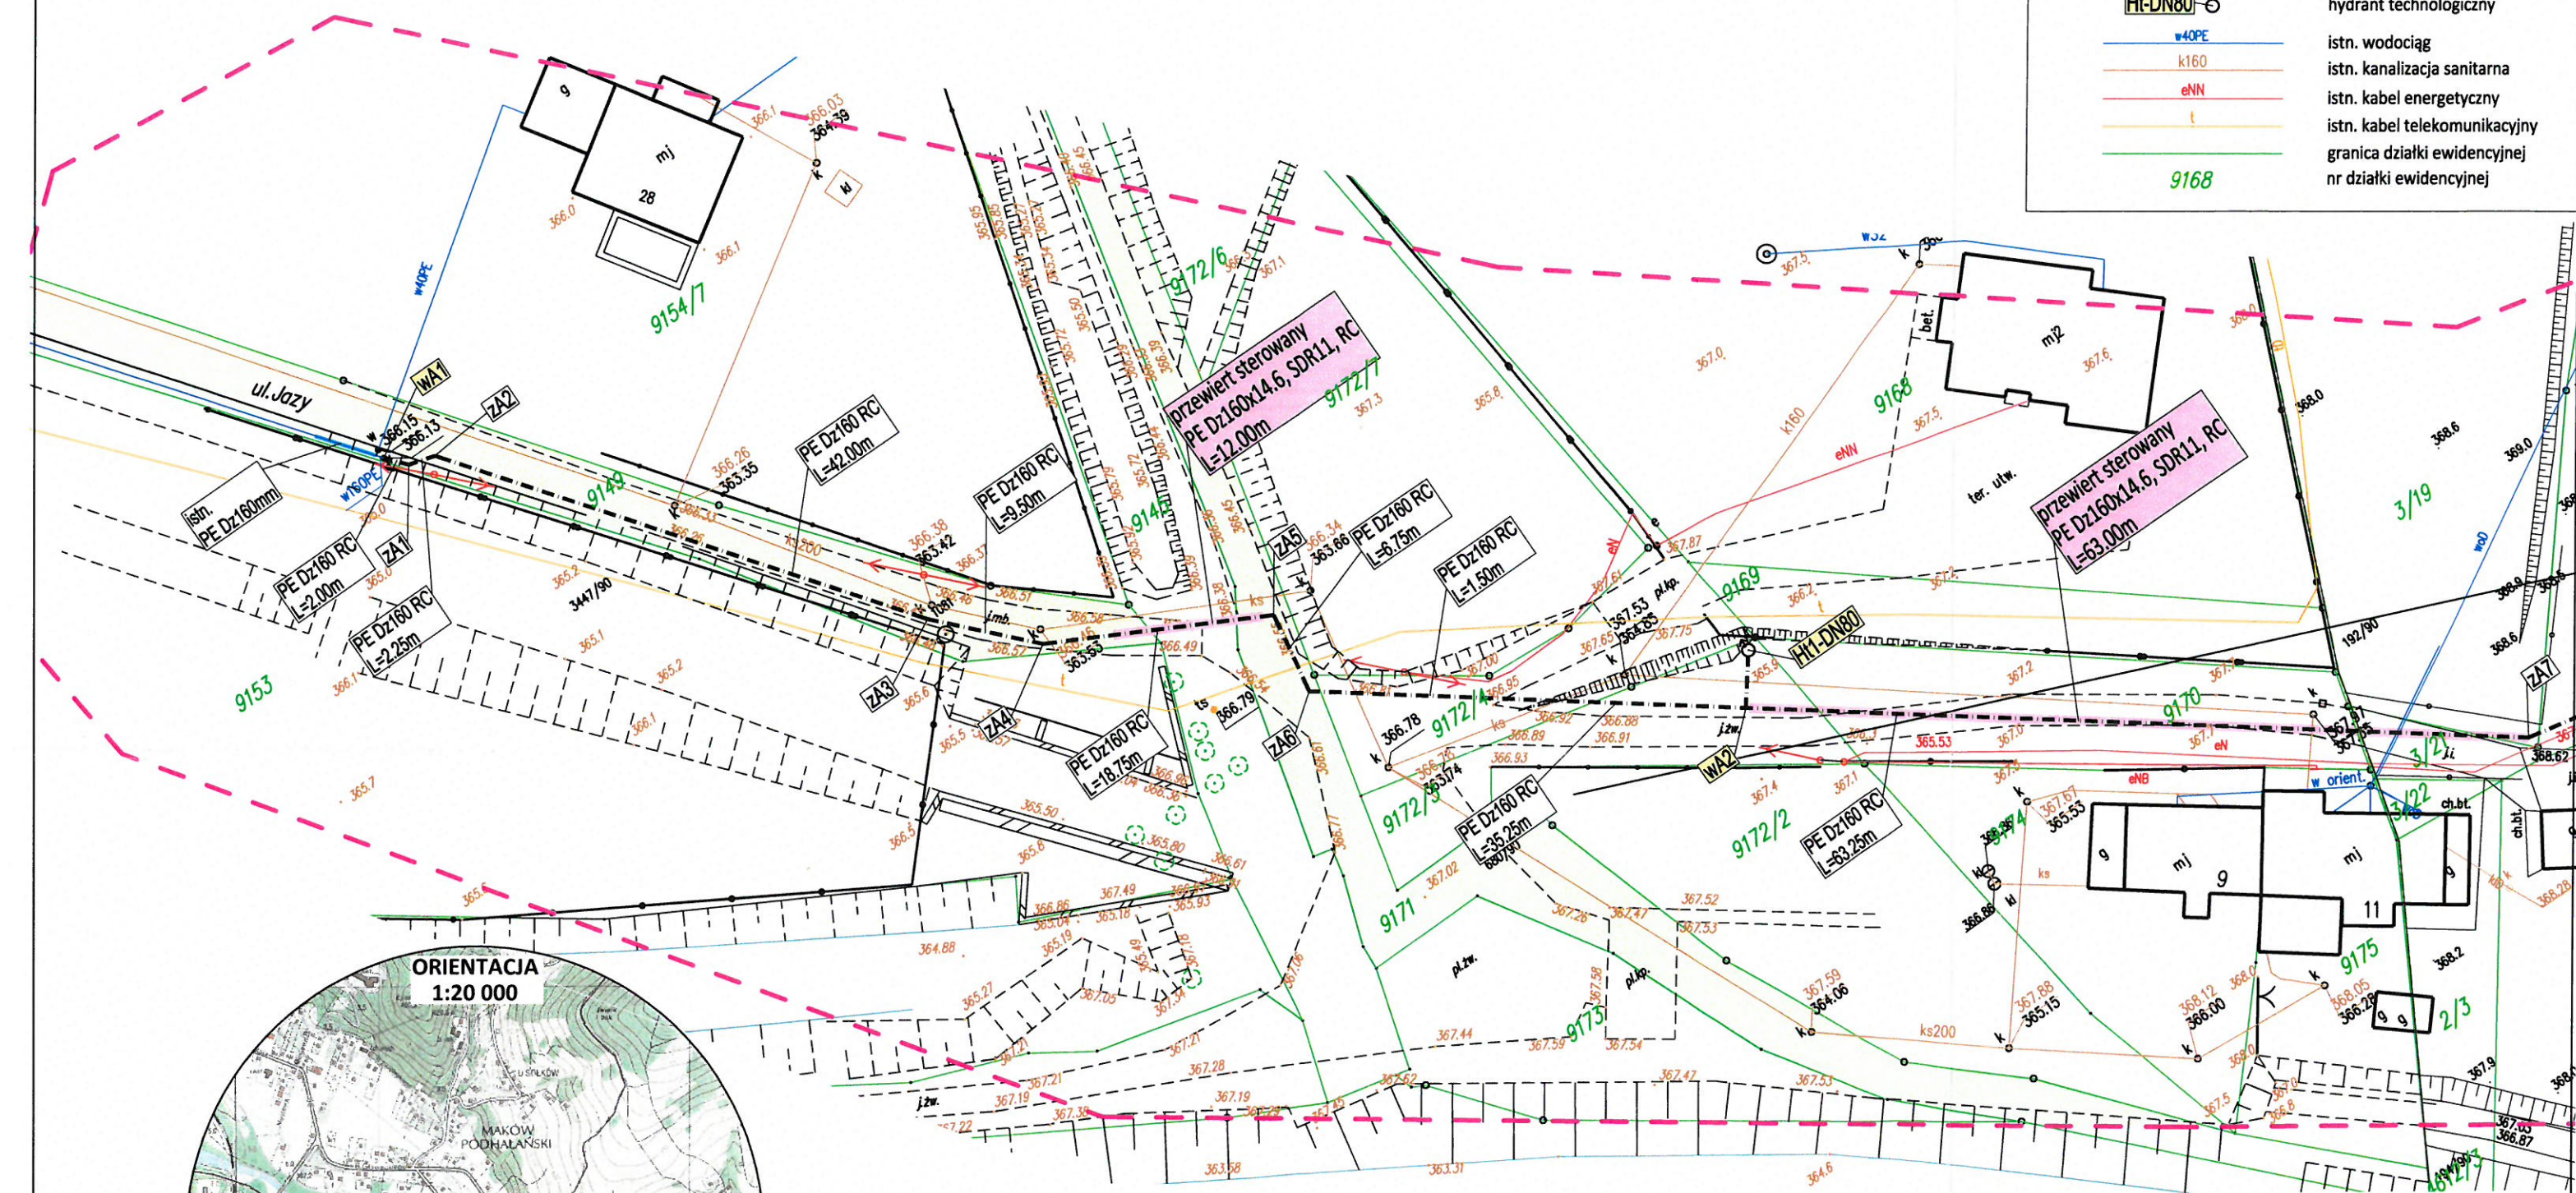

BURMISTRZ
Makowa Podhalańska

Załącznik do decyzji, plan
z dnia 31 MAJ 2019
Znak G.1730.1.20.2019

BURMISTRZ
mgr Paweł Sala

Projektował	Zespół projektowy	Podpis	Nr projektu	Projektowanie
	mgr inż. Sebastian Nowak nr upr. SLK/5175/PWOS/13 spec. instalacyjna		11-02-2019-P	
Opracował	inż. Wojciech Skupień nr upr. MAP/0322/WBS/16 spec. instalacyjna		Skala	 43-309 Bielsko-Biała ul. Pocztowa 288 biuro@swn.com.pl tel.: 791 498 519 790 227 679 SW INŻYNIERIA WOJCIECH SKUPIEŃ SEBASTIAN NOWAK S.C.
			Data	
			05.2019	
			Nr rysunku	Inwestor
			01	
Inwestycja			Stadium	 Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. 34-220 Maków Podhalański ul. 3 Maja 40a
			PB, PW	
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jazy w Makowie Podhalańskim wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanego na działkach nr 3/15 i 3/12 w miejscowości Żarnówka				
Tytuł rysunku				
Projekt zagospodarowania terenu				

43-309 Bielsko-Biała
ul. Pocztowa 288
biuro@swm.com.pl
www.swm.com.pl
tel.: 791 498 519
790 227 679
SW
INŻYNIERIA
WOJCIECH SKUPIEŃ SEBASTIAN NOWAK S.C.
EKO
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
"Eko-Skawa" Sp. z o.o.
34-220 Maków Podhalański
ul. 3 Maja 40a