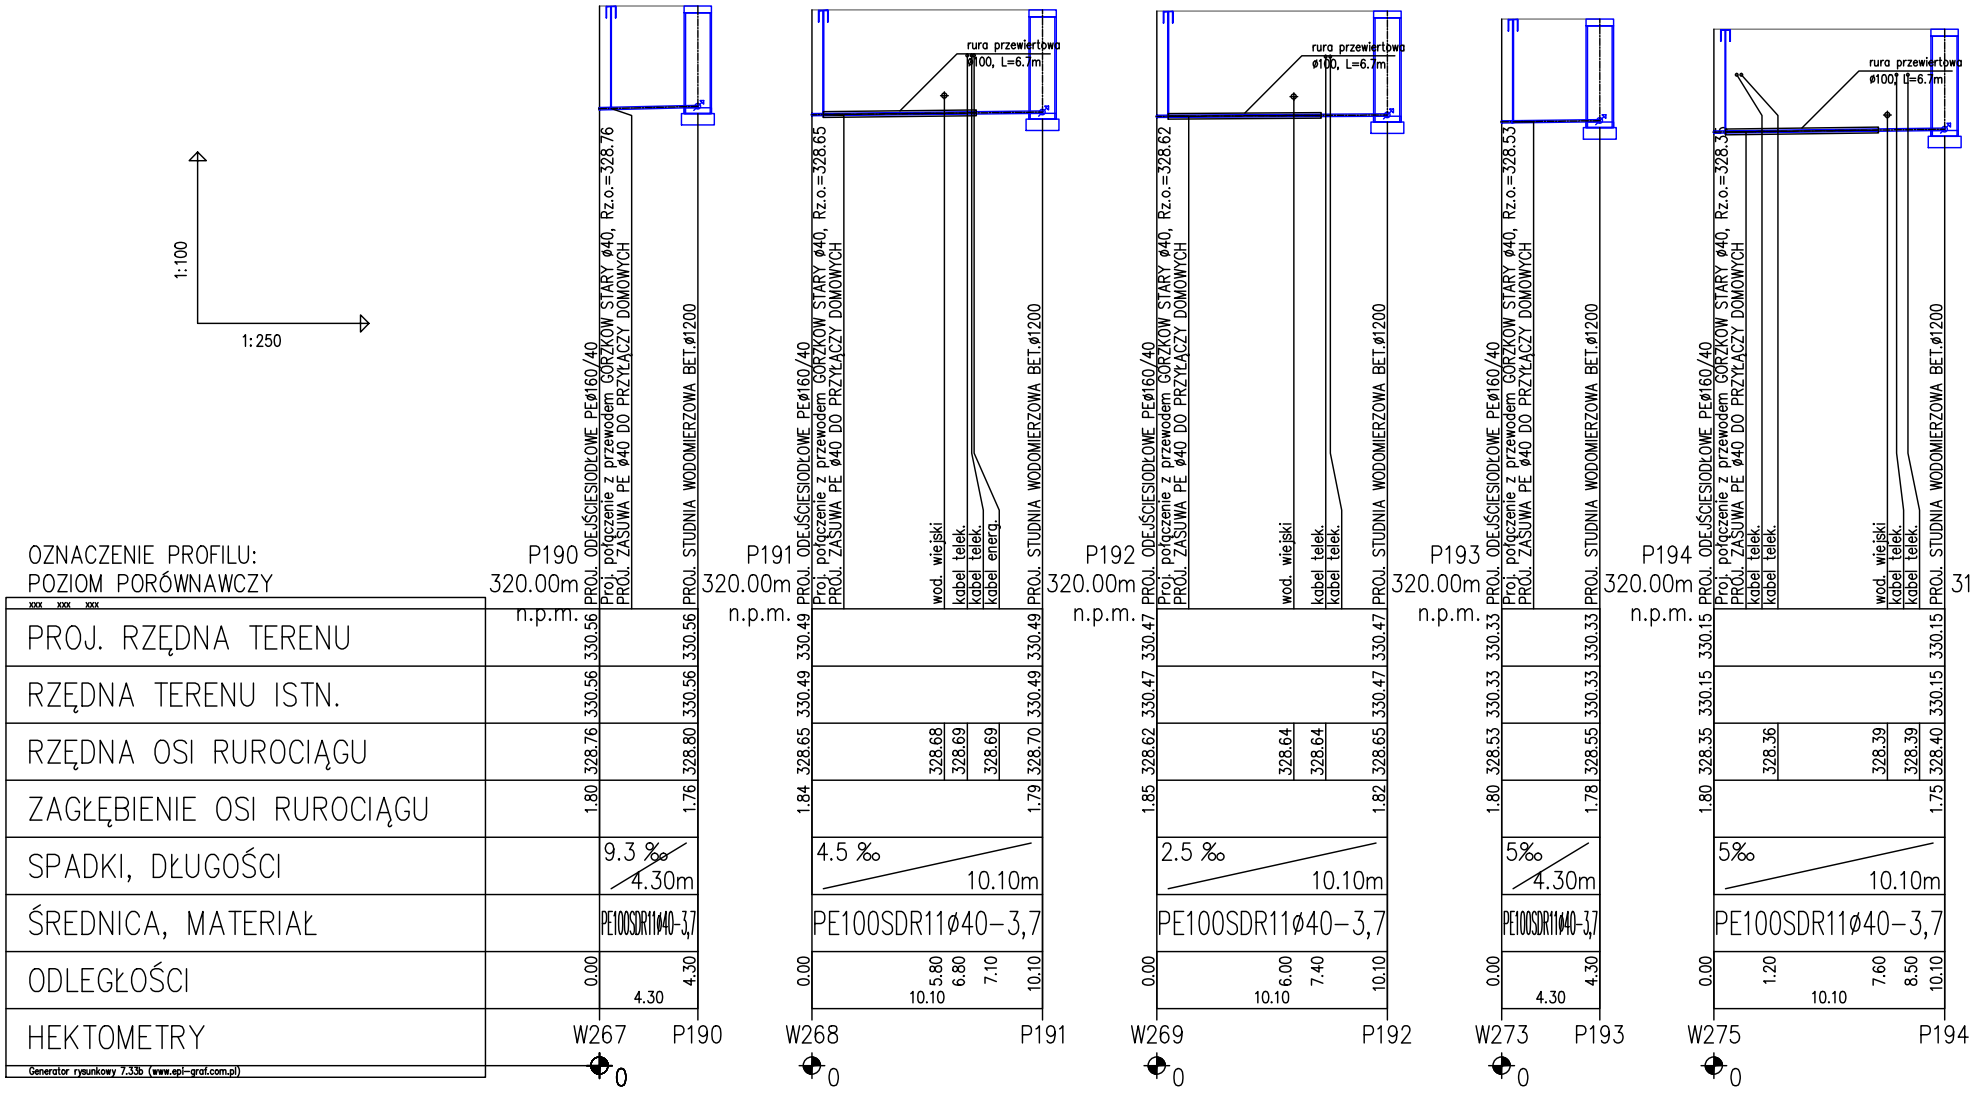
1:100
1:250
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
xxx xxx xxx
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Generator rysunkowy 7.33b (www.epi-graf.com.pl)
P190
320.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKOW STARY ø40, Rz.o.=328.76
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
330.56 330.56
330.56 330.56
328.76 328.80
1.80 1.76
9.3 ‰
4.30m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 4.30
4.30
W267 P190
0
P191
320.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKOW STARY ø40, Rz.o.=328.65
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
rura przewiertowa
ø100, L=6.7m
wod. wiejski
kabel telek.
kabel telek.
kabel energ.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
330.49 330.49
330.49 330.49
328.65 328.68 328.69 328.69 328.70
1.84 1.79
4.5 ‰
10.10m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 5.80 6.80 7.10 10.10
10.10
W268 P191
0
P192
320.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKOW STARY ø40, Rz.o.=328.62
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
rura przewiertowa
ø100, L=6.7m
wod. wiejski
kabel telek.
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
330.47 330.47
330.47 330.47
328.62 328.64 328.64 328.65
1.85 1.82
2.5 ‰
10.10m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 6.00 7.40 10.10
10.10
W269 P192
0
P193
320.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKOW STARY ø40, Rz.o.=328.53
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
330.33 330.33
330.33 330.33
328.53 328.55
1.80 1.78
5‰
4.30m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 4.30
4.30
W273 P193
0
P194
320.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKOW STARY ø40, Rz.o.=328.3
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
kabel telek.
rura przewiertowa
ø100, L=6.7m
wod. wiejski
kabel telek.
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
31
330.15 330.15
330.15 330.15
328.35 328.36 328.39 328.39 328.40
1.80 1.75
5‰
10.10m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 1.20 7.60 8.50 10.10
10.10
W275 P194
0

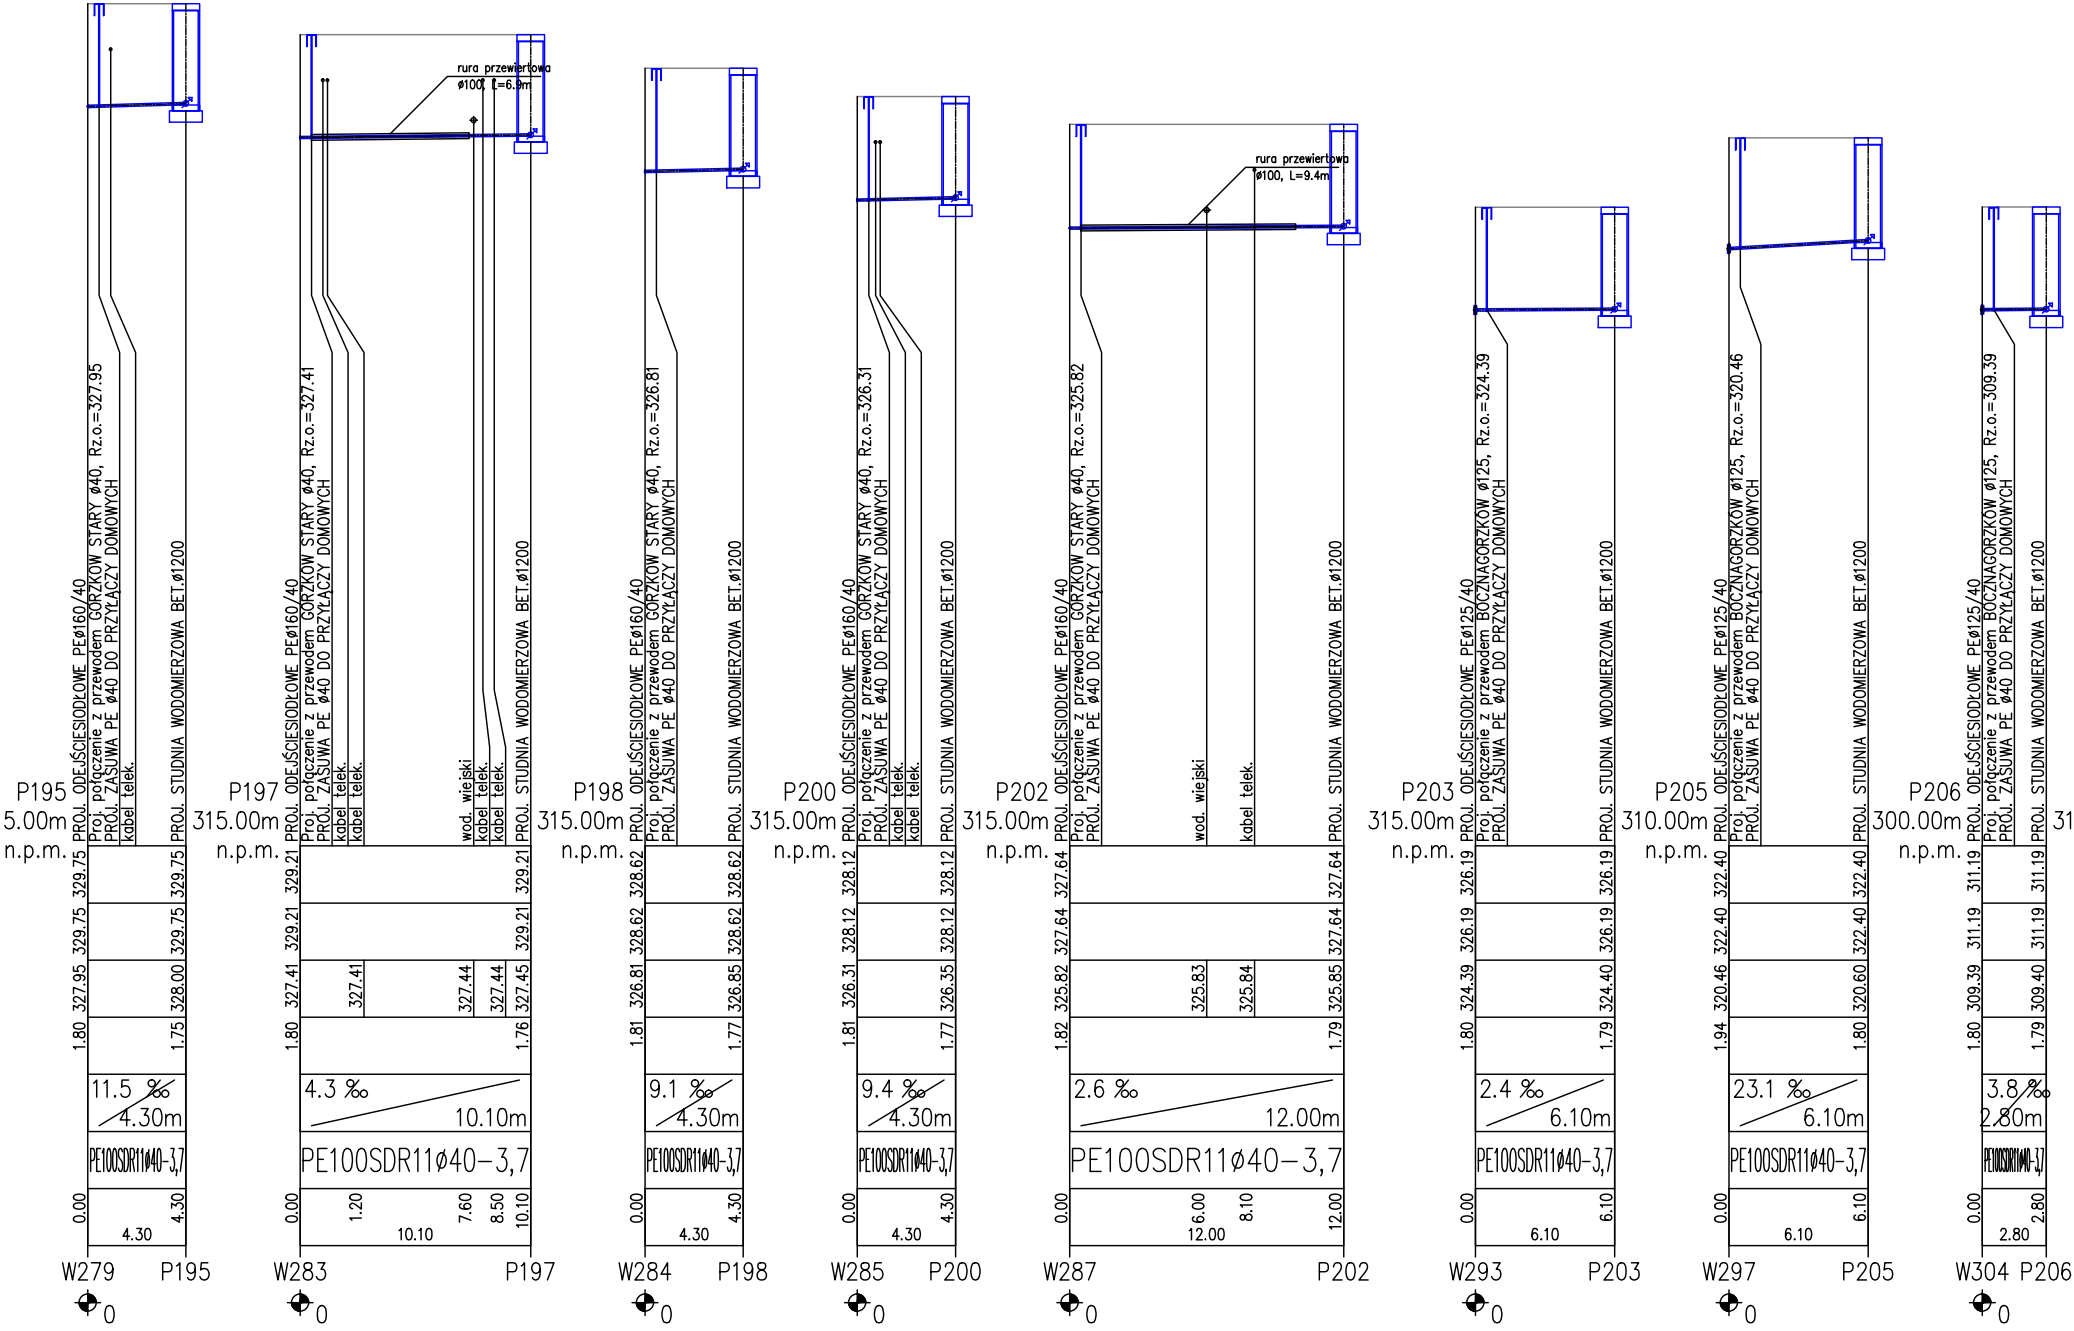
P195
5.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GÓRZKÓW STARY ø40, Rz.o.=327.95
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
329.75 329.75 327.95 1.80
329.75 329.75 328.00 1.75
11.5 ‰
4.30m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 4.30 4.30
W279 P195
0
P197
315.00m
n.p.m.
rura przewiertowa ø100, L=6.9m
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GÓRZKÓW STARY ø40, Rz.o.=327.41
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
kabel telek.
wod. wiejski
kabel telek.
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
329.21 329.21 327.41 1.80
327.41
327.44
327.44
329.21 329.21 327.45 1.76
4.3 ‰
10.10m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 1.20 7.60 8.50 10.10
10.10
W283 P197
0
P198
315.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GÓRZKÓW STARY ø40, Rz.o.=326.81
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
328.62 328.62 326.81 1.81
328.62 328.62 326.85 1.77
9.1 ‰
4.30m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 4.30 4.30
W284 P198
0
P200
315.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GÓRZKÓW STARY ø40, Rz.o.=326.31
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
328.12 328.12 326.31 1.81
328.12 328.12 326.35 1.77
9.4 ‰
4.30m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 4.30 4.30
W285 P200
0
P202
315.00m
n.p.m.
rura przewiertowa ø100, L=9.4m
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GÓRZKÓW STARY ø40, Rz.o.=325.82
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
wod. wiejski
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
327.64 327.64 325.82 1.82
325.83
325.84
327.64 327.64 325.85 1.79
2.6 ‰
12.00m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 6.00 8.10 12.00
12.00
W287 P202
0
P203
315.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø125/40
Proj. połączenie z przewodem BOCZNAGÓRZKÓW ø125, Rz.o.=324.39
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
326.19 326.19 324.39 1.80
326.19 326.19 324.40 1.79
2.4 ‰
6.10m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 6.10 6.10
W293 P203
0
P205
310.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø125/40
Proj. połączenie z przewodem BOCZNAGÓRZKÓW ø125, Rz.o.=320.46
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
322.40 322.40 320.46 1.94
322.40 322.40 320.60 1.80
23.1 ‰
6.10m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 6.10 6.10
W297 P205
0
P206
300.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø125/40
Proj. połączenie z przewodem BOCZNAGÓRZKÓW ø125, Rz.o.=309.39
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
311.19 311.19 309.39 1.80
311.19 311.19 309.40 1.79
3.8 ‰
2.80m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 2.80 2.80
W304 P206
0
31

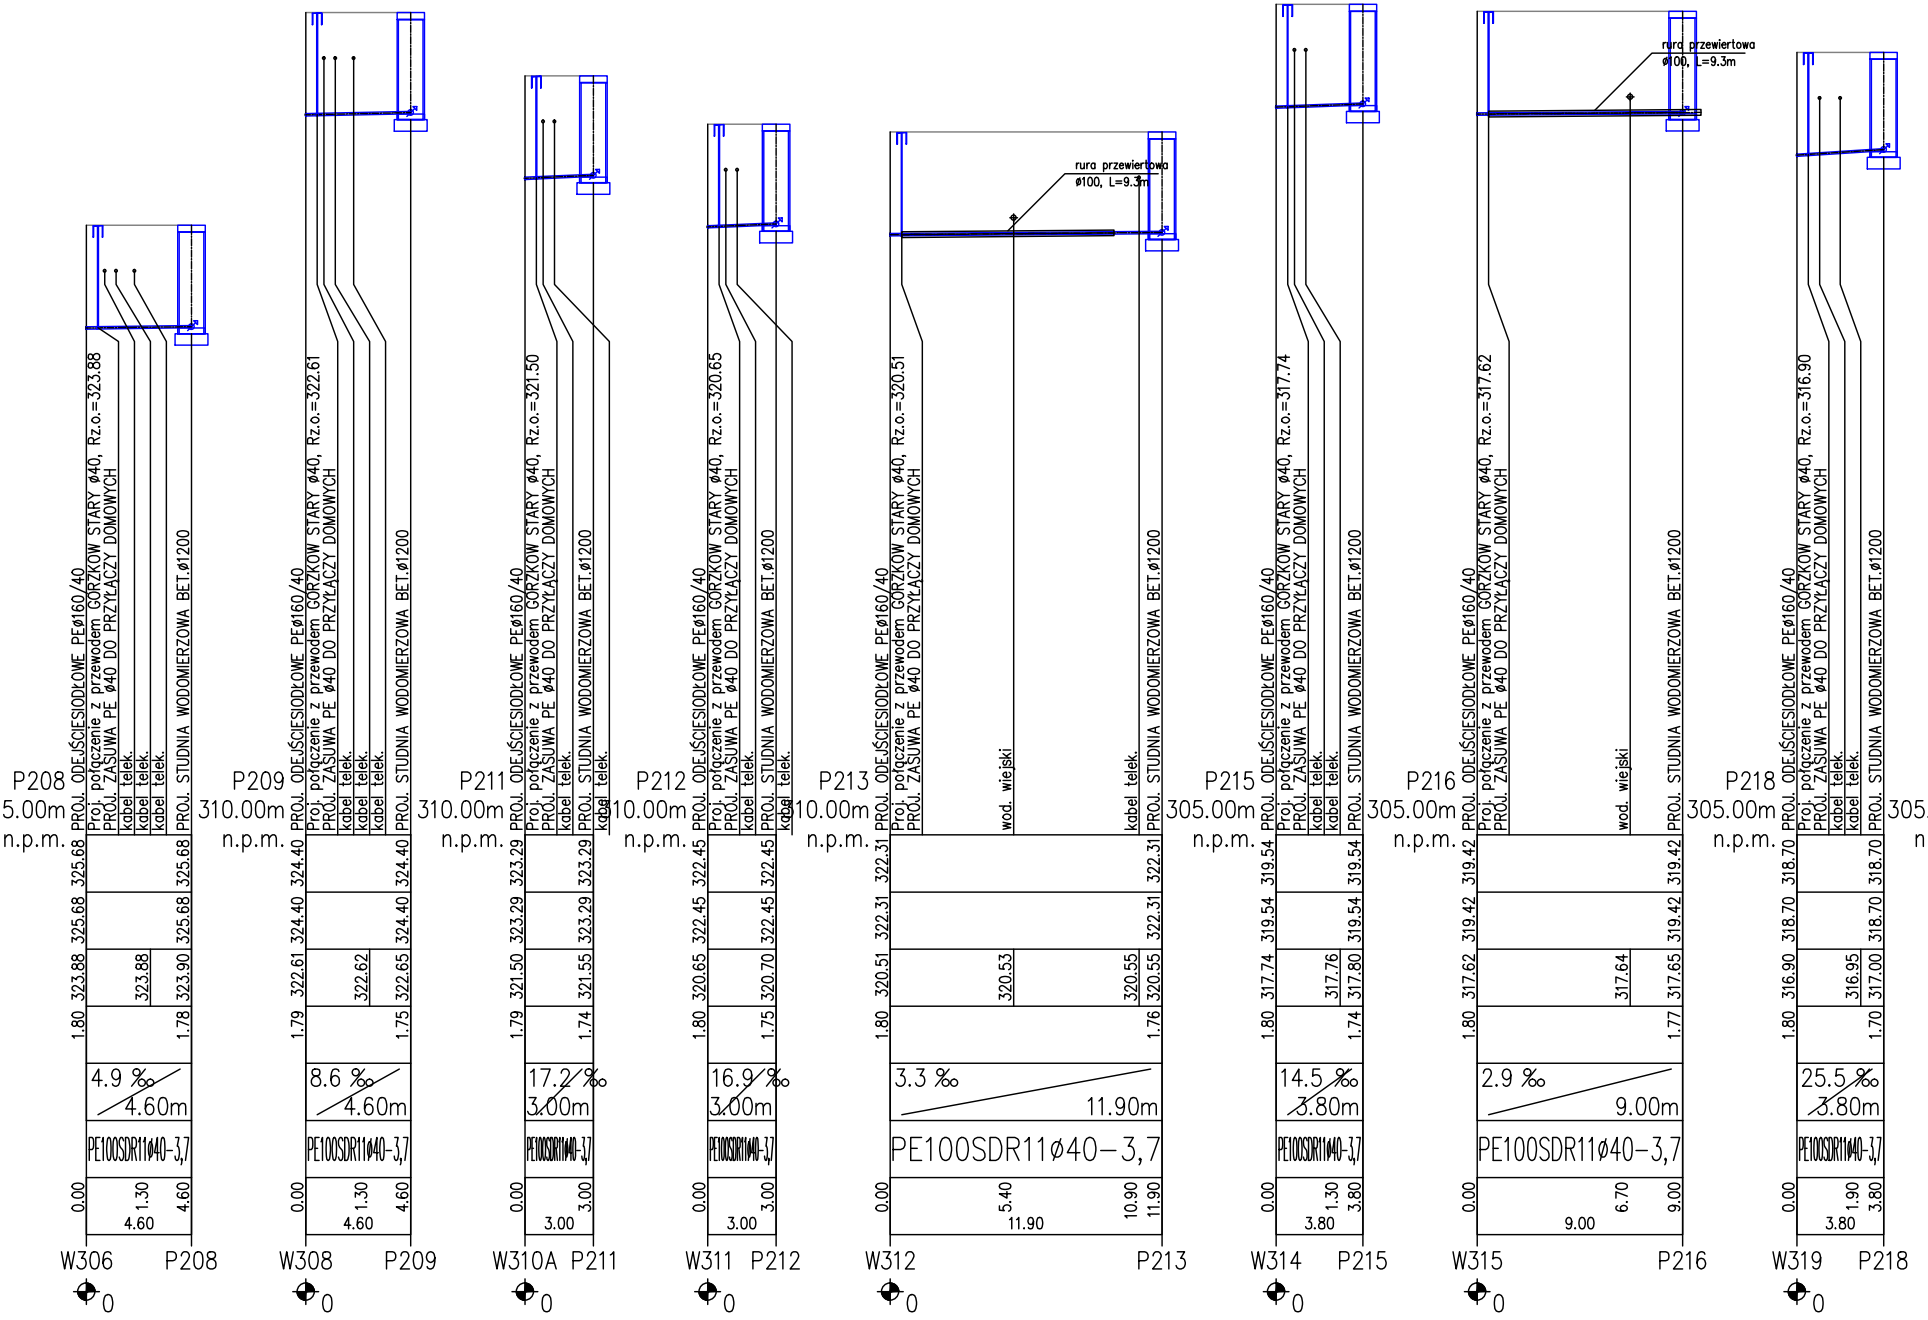
P208
5.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKÓW STARY ø40, Rz.o.=323.88
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
kabel telek.
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
325.68
325.68
323.88
1.80
323.88
325.68
325.68
323.90
1.78
4.9 ‰
4.60m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
1.30
4.60
4.60
W306
P208
0
P209
310.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKÓW STARY ø40, Rz.o.=322.61
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
kabel telek.
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
324.40
324.40
322.61
1.79
322.62
324.40
324.40
322.65
1.75
8.6 ‰
4.60m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
1.30
4.60
4.60
W308
P209
0
P211
310.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKÓW STARY ø40, Rz.o.=321.50
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
kabel telek.
323.29
323.29
321.50
1.79
323.29
323.29
321.55
1.74
17.2 ‰
3.00m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
3.00
3.00
W310A
P211
0
P212
310.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKÓW STARY ø40, Rz.o.=320.65
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
kabel telek.
322.45
322.45
320.65
1.80
322.45
322.45
320.70
1.75
16.9 ‰
3.00m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
3.00
3.00
W311
P212
0
P213
310.00m
n.p.m.
rura przewiertowa
ø100, L=9.3m
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKÓW STARY ø40, Rz.o.=320.51
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
wod. wiejski
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
322.31
322.31
320.51
1.80
320.53
320.55
322.31
322.31
320.55
1.76
3.3 ‰
11.90m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
5.40
10.90
11.90
11.90
W312
P213
0
P215
305.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKÓW STARY ø40, Rz.o.=317.74
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
319.54
319.54
317.74
1.80
317.76
319.54
319.54
317.80
1.74
14.5 ‰
3.80m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
1.30
3.80
3.80
W314
P215
0
P216
305.00m
n.p.m.
rura przewiertowa
ø100, L=9.3m
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKÓW STARY ø40, Rz.o.=317.62
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
wod. wiejski
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
319.42
319.42
317.62
1.80
317.64
319.42
319.42
317.65
1.77
2.9 ‰
9.00m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
6.70
9.00
9.00
W315
P216
0
P218
305.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKÓW STARY ø40, Rz.o.=316.90
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
318.70
318.70
316.90
1.80
316.95
318.70
318.70
317.00
1.70
25.5 ‰
3.80m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
1.90
3.80
3.80
W319
P218
0
305.
n

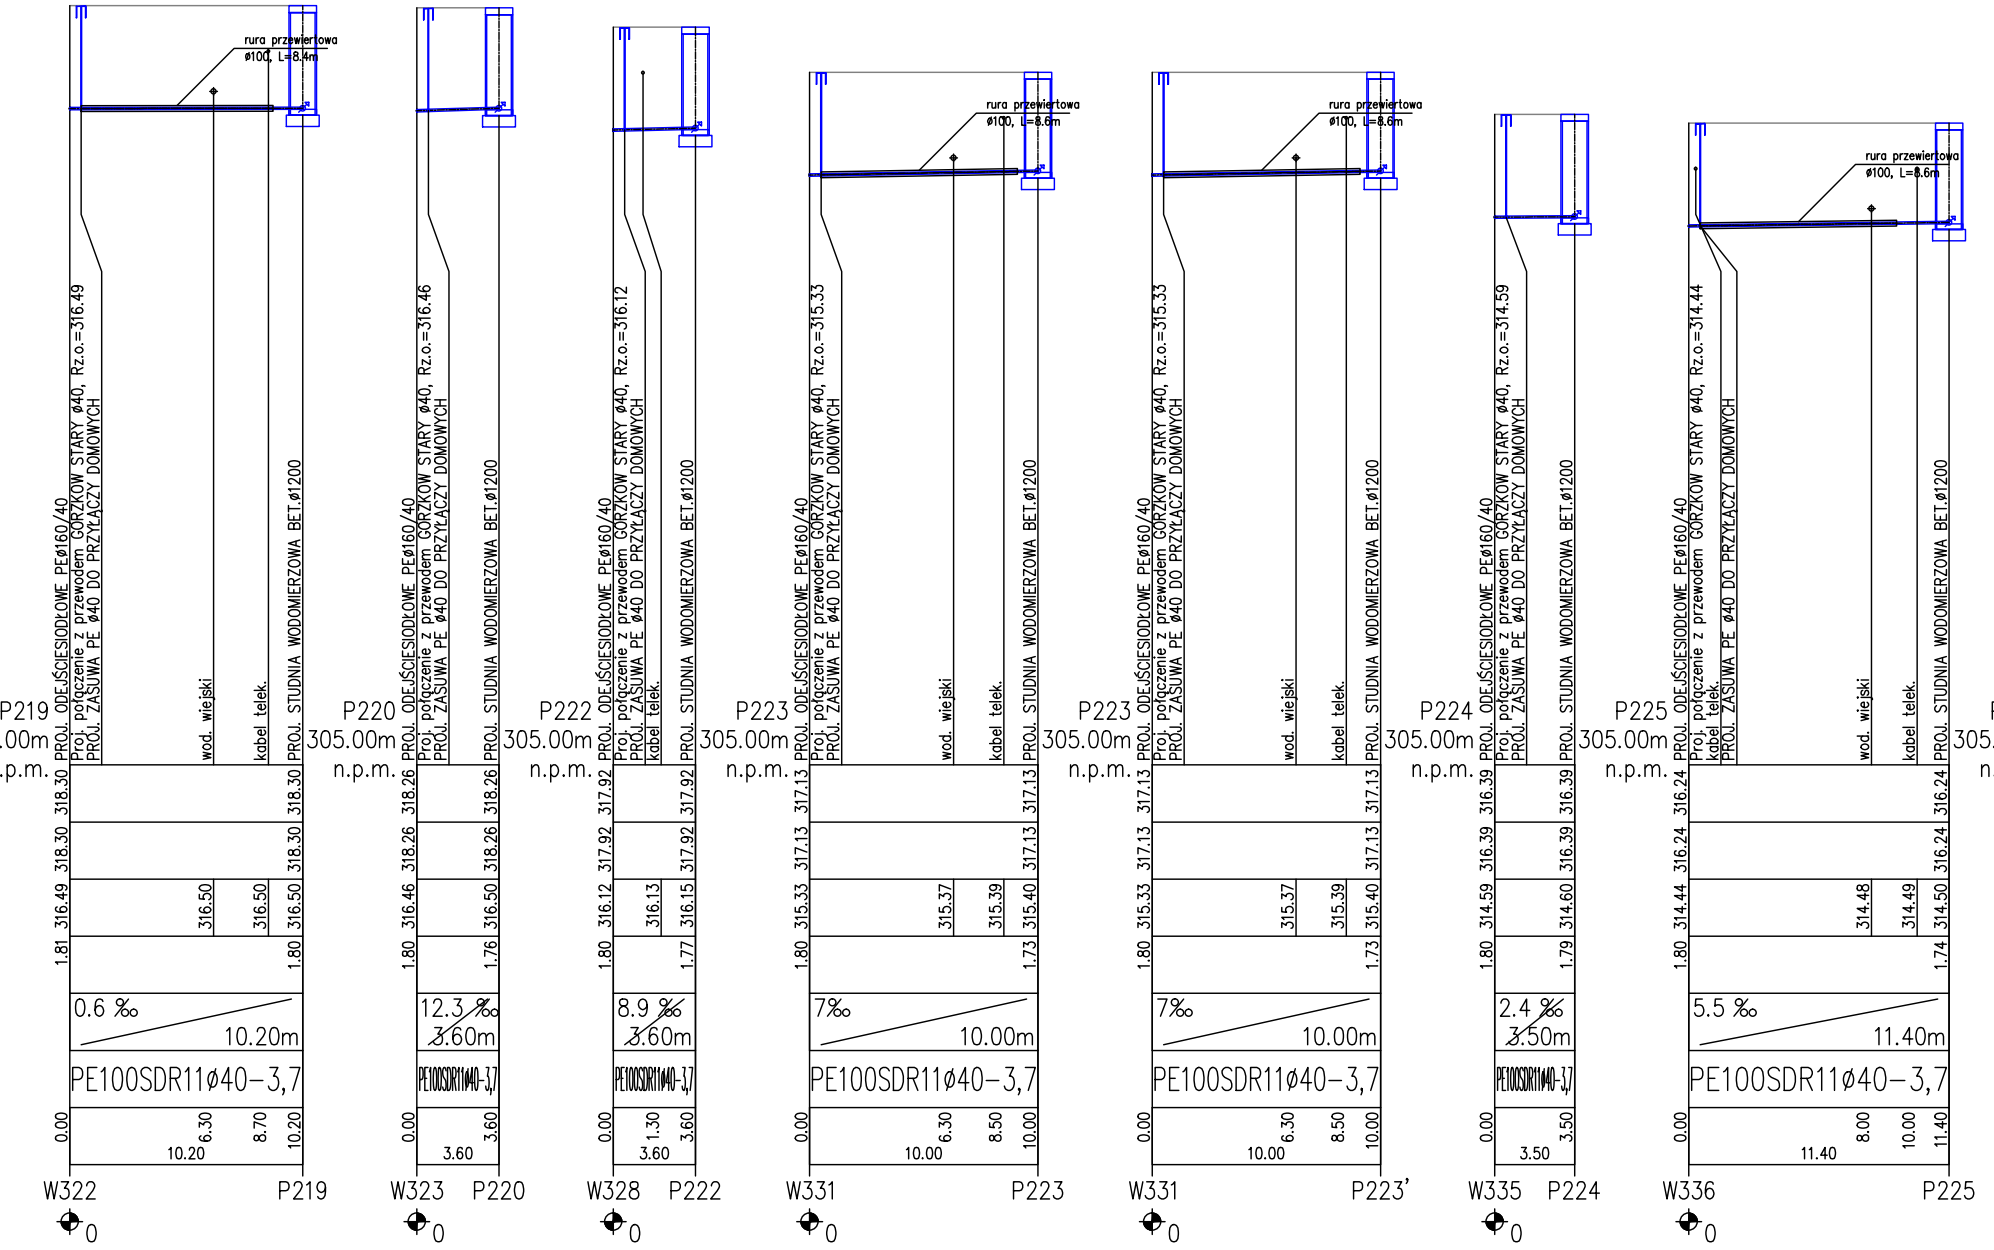
P219
.00m
.p.m.
rura przewiertowa
ø100, L=8.4m
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKOW STARY ø40, Rz.o.=316.49
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
wod. wiejski
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
318.30 318.30
318.30 318.30
316.49 316.50 316.50 316.50
1.81 1.80
0.6 ‰
10.20m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 6.30 8.70 10.20
10.20
W322
P219
0
P220
305.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKOW STARY ø40, Rz.o.=316.46
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
318.26 318.26
318.26 318.26
316.46 316.50
1.80 1.76
12.3 ‰
3.60m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 3.60
3.60
W323
P220
0
P222
305.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKOW STARY ø40, Rz.o.=316.12
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
317.92 317.92
317.92 317.92
316.12 316.13 316.15
1.80 1.77
8.9 ‰
3.60m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 1.30 3.60
3.60
W328
P222
0
P223
305.00m
n.p.m.
rura przewiertowa
ø100, L=8.6m
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKOW STARY ø40, Rz.o.=315.33
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
wod. wiejski
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
317.13 317.13
317.13 317.13
315.33 315.37 315.39 315.40
1.80 1.73
7‰
10.00m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 6.30 8.50 10.00
10.00
W331
P223
0
P223
305.00m
n.p.m.
rura przewiertowa
ø100, L=8.6m
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKOW STARY ø40, Rz.o.=315.33
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
wod. wiejski
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
317.13 317.13
317.13 317.13
315.33 315.37 315.39 315.40
1.80 1.73
7‰
10.00m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 6.30 8.50 10.00
10.00
W331
P223'
0
P224
305.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKOW STARY ø40, Rz.o.=314.59
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
316.39 316.39
316.39 316.39
314.59 314.60
1.80 1.79
2.4 ‰
3.50m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 3.50
3.50
W335
P224
0
P225
305.00m
n.p.m.
rura przewiertowa
ø100, L=8.6m
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKOW STARY ø40, Rz.o.=314.44
kabel telek.
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
wod. wiejski
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
316.24 316.24
316.24 316.24
314.44 314.48 314.49 314.50
1.80 1.74
5.5 ‰
11.40m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00 8.00 10.00 11.40
11.40
W336
P225
0
P
305.
n.

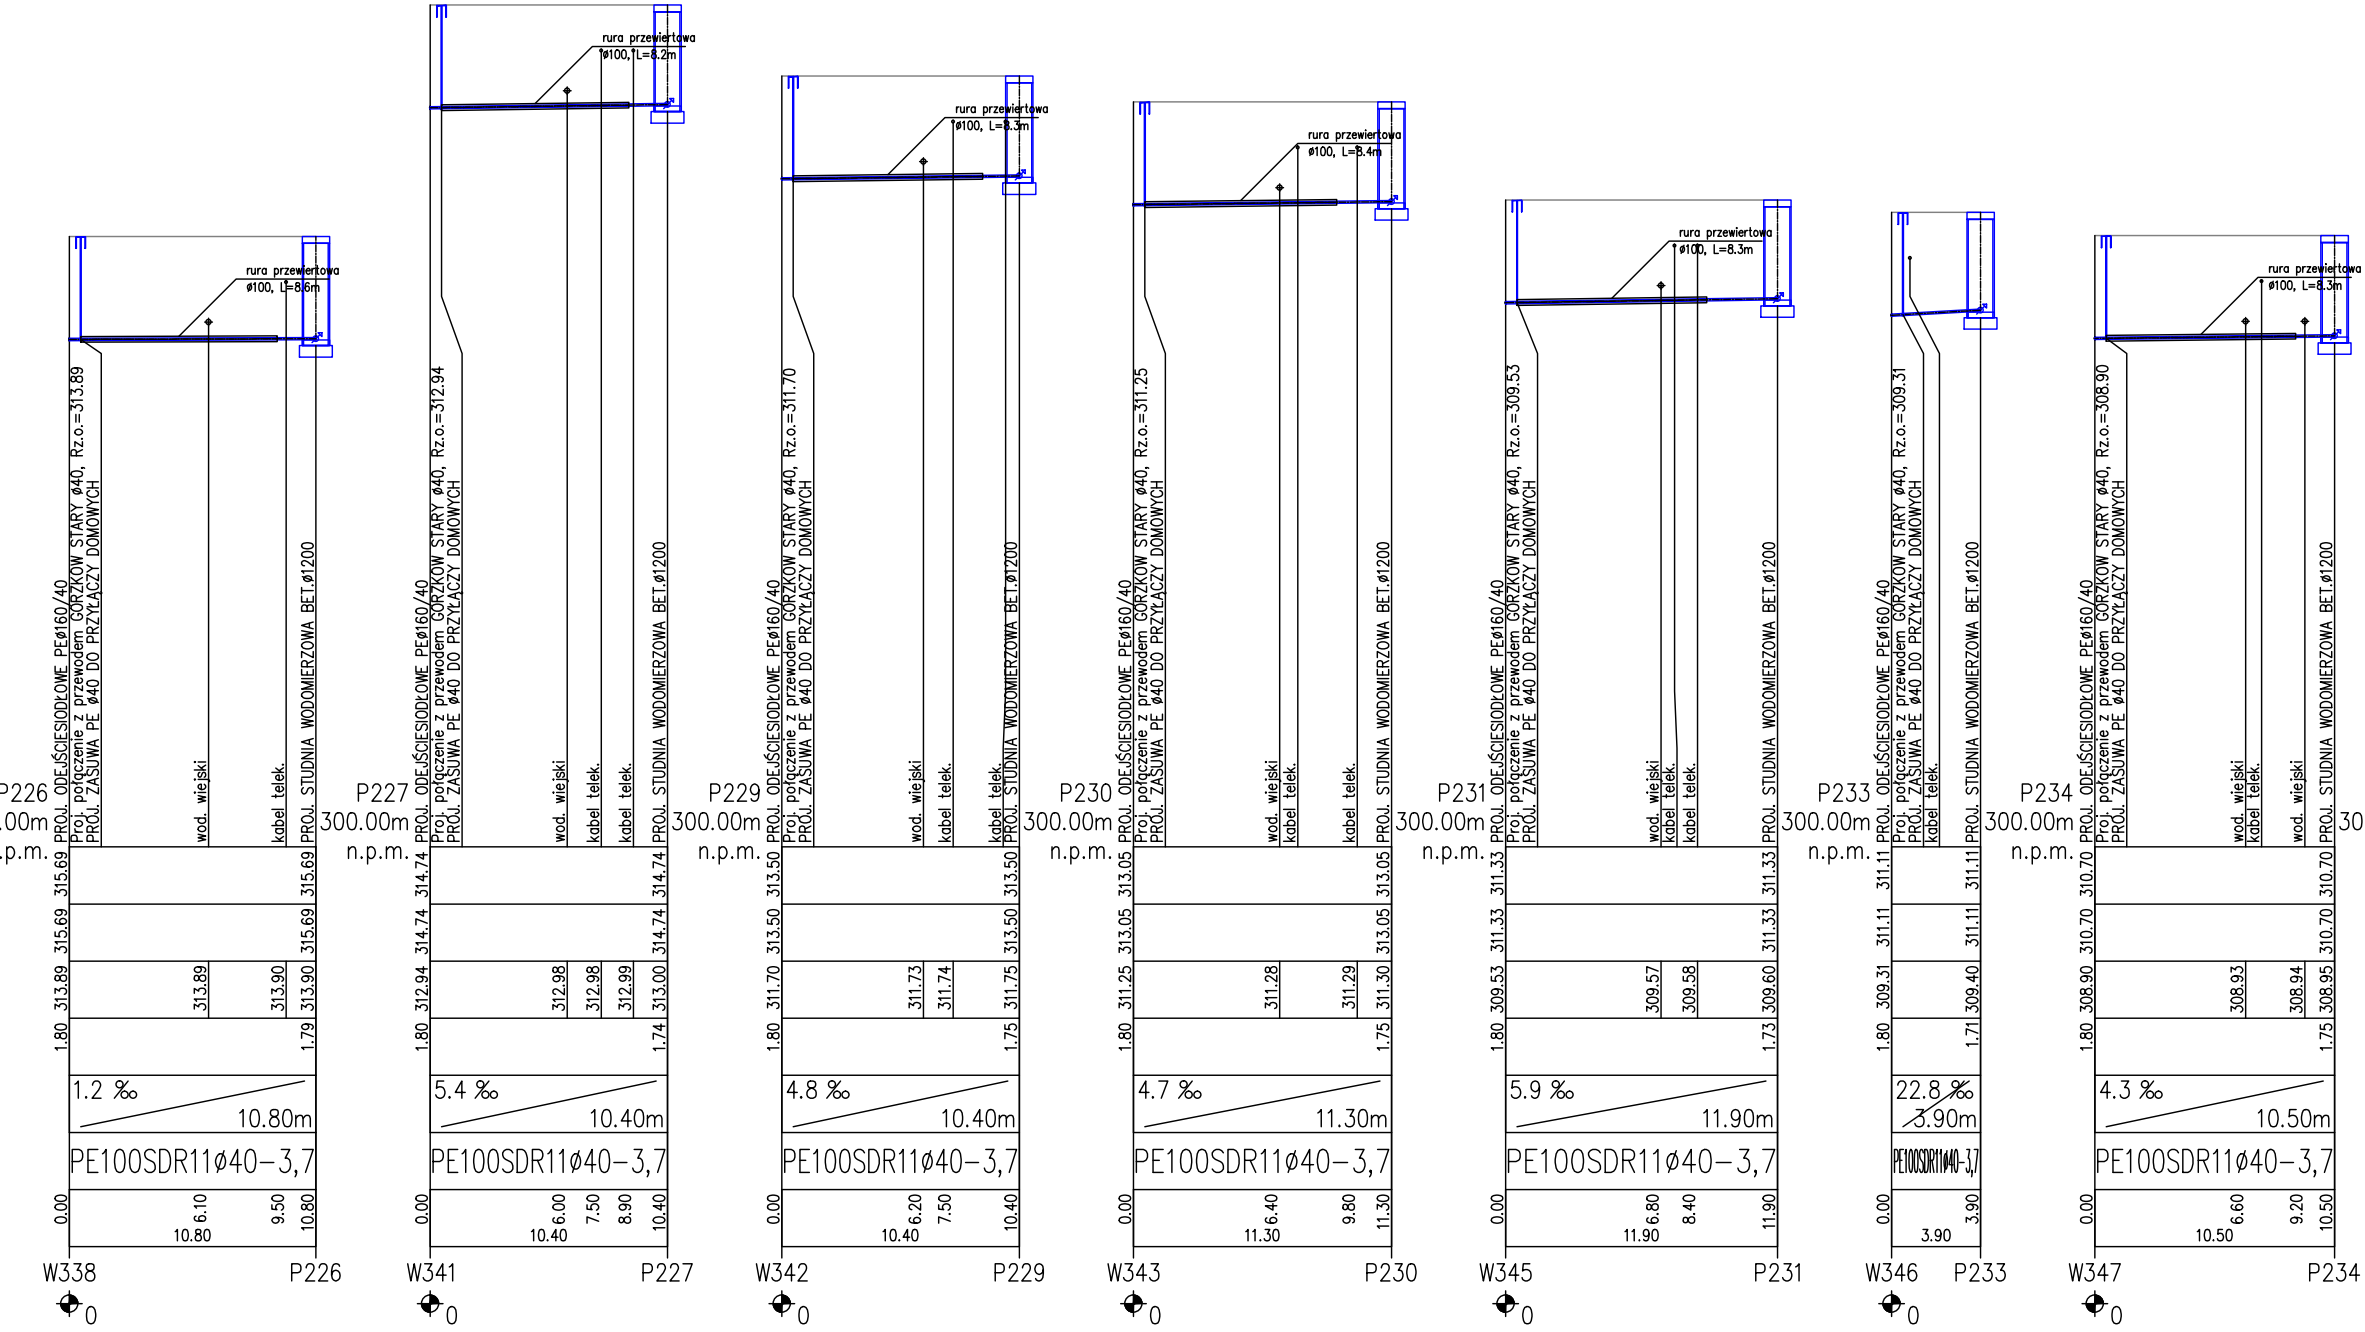 
rura przewiertowa
ø100, L=8.6m
P226
300.00m n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GÓRZKÓW STARY ø40, Rz.o.=313.89
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
wod. wiejski
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
315.69
315.69
315.69
315.69
313.89
313.89
313.90
313.90
1.80
1.79
1.2 ‰
10.80m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
6.10
10.80
9.50
10.80
W338
P226
0
rura przewiertowa
ø100, L=8.2m
P227
300.00m n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GÓRZKÓW STARY ø40, Rz.o.=312.94
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
wod. wiejski
kabel telek.
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
314.74
314.74
314.74
314.74
312.94
312.98
312.98
312.99
313.00
1.80
1.74
5.4 ‰
10.40m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
6.00
10.40
7.50
8.90
10.40
W341
P227
0
rura przewiertowa
ø100, L=8.3m
P229
300.00m n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GÓRZKÓW STARY ø40, Rz.o.=311.70
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
wod. wiejski
kabel telek.
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
313.50
313.50
313.50
313.50
311.70
311.73
311.74
311.75
1.80
1.75
4.8 ‰
10.40m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
6.20
10.40
7.50
10.40
W342
P229
0
rura przewiertowa
ø100, L=8.4m
P230
300.00m n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GÓRZKÓW STARY ø40, Rz.o.=311.25
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
wod. wiejski
kabel telek.
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
313.05
313.05
313.05
313.05
311.25
311.28
311.29
311.30
1.80
1.75
4.7 ‰
11.30m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
6.40
11.30
9.80
11.30
W343
P230
0
rura przewiertowa
ø100, L=8.3m
P231
300.00m n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GÓRZKÓW STARY ø40, Rz.o.=309.53
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
wod. wiejski
kabel telek.
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
311.33
311.33
311.33
311.33
309.53
309.57
309.58
309.60
1.80
1.73
5.9 ‰
11.90m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
6.80
11.90
8.40
11.90
W345
P231
0
P233
300.00m n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GÓRZKÓW STARY ø40, Rz.o.=309.31
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
311.11
311.11
311.11
311.11
309.31
309.40
1.80
1.71
22.8 ‰
3.90m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
3.90
3.90
W346
P233
0
rura przewiertowa
ø100, L=8.3m
P234
300.00m n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GÓRZKÓW STARY ø40, Rz.o.=308.90
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
wod. wiejski
kabel telek.
wod. wiejski
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
310.70
310.70
310.70
310.70
308.90
308.93
308.94
308.95
1.80
1.75
4.3 ‰
10.50m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
6.60
10.50
9.20
10.50
W347
P234
0

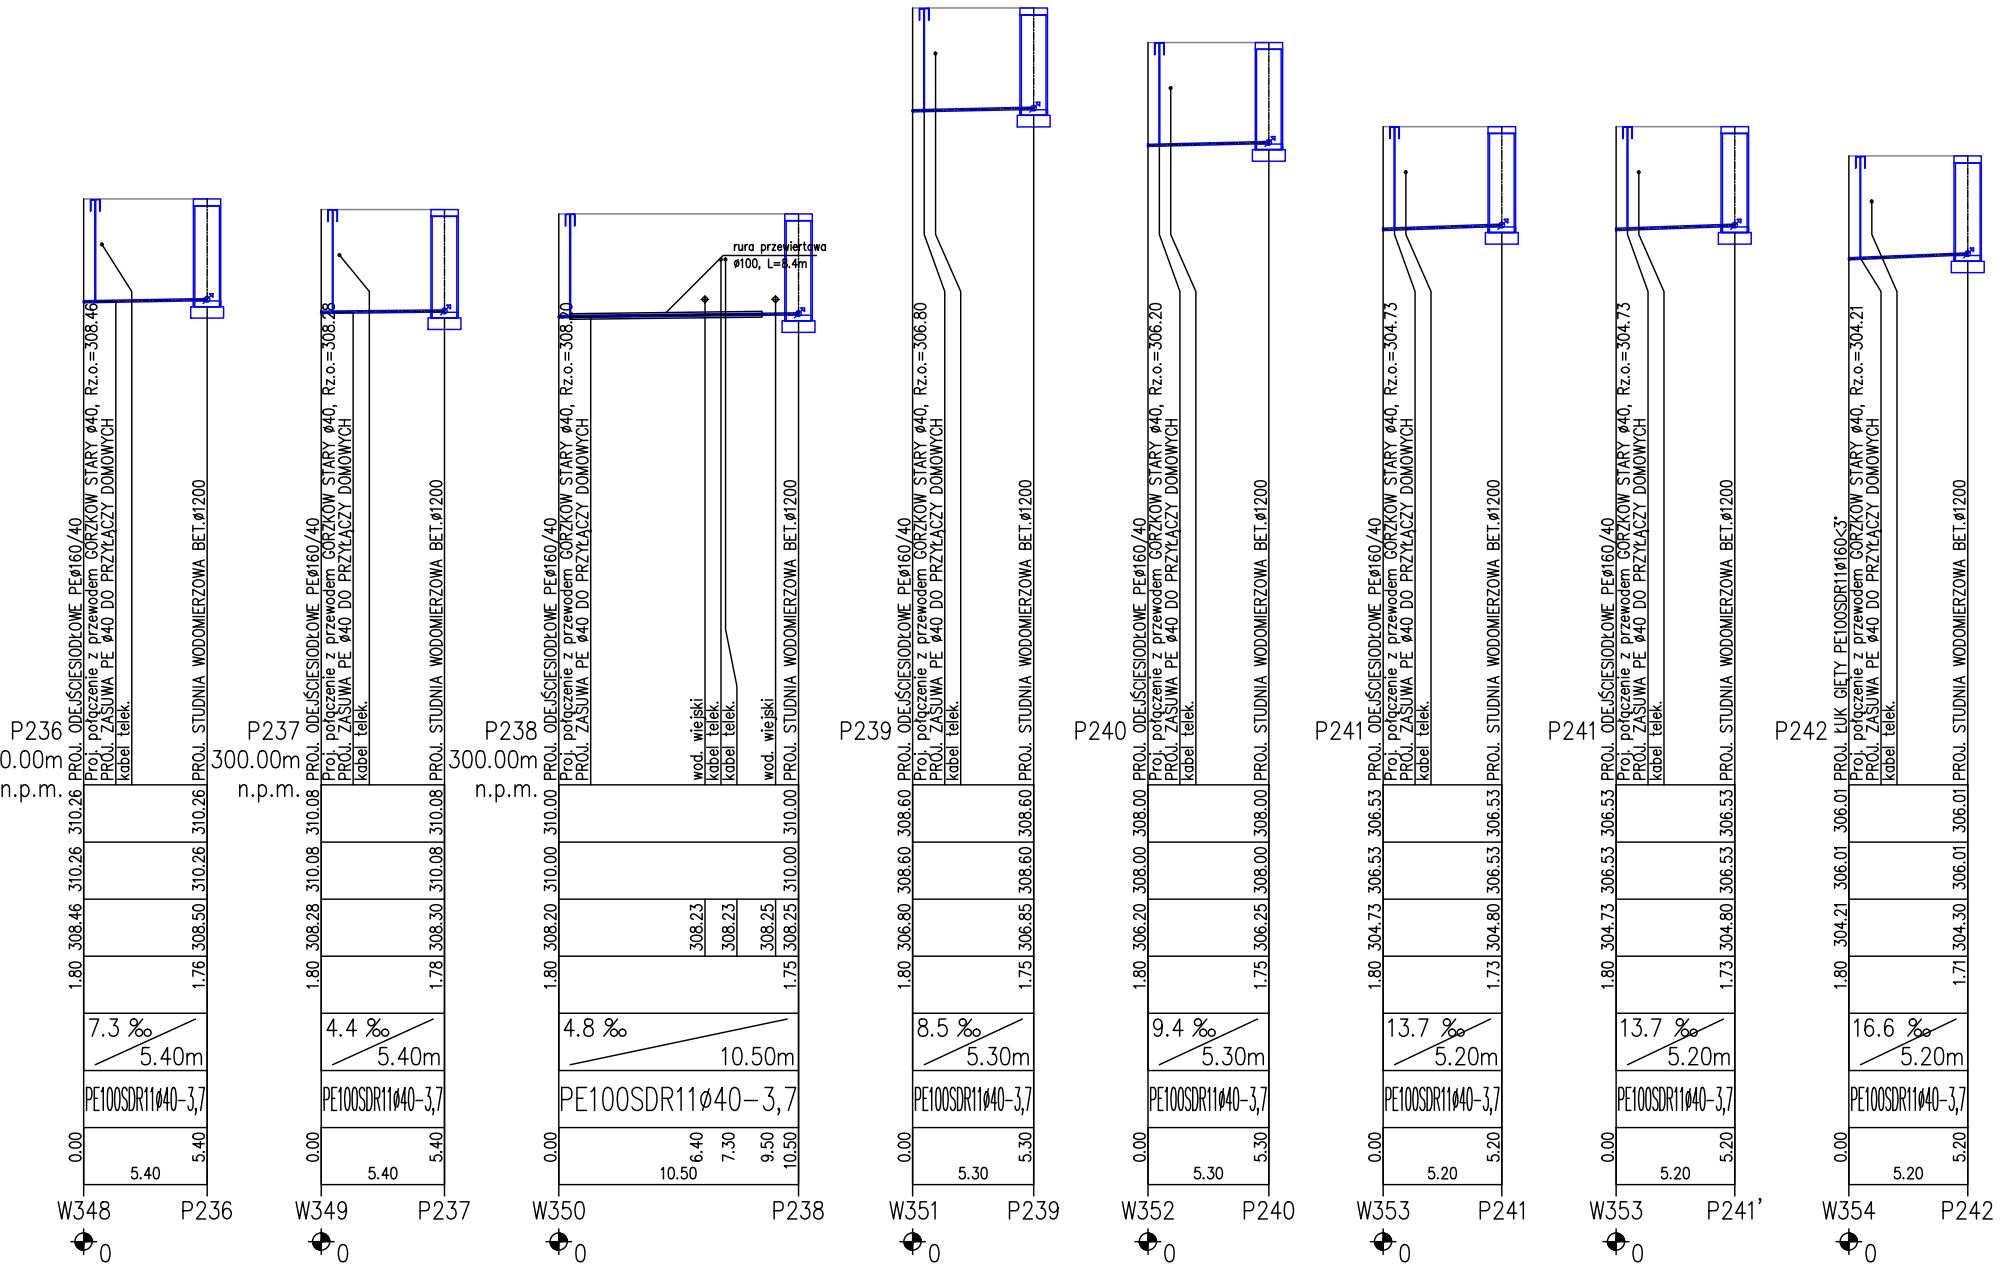

P236
0.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKÓW STARY ø40, Rz.o.=308.46
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
310.26
310.26
310.26
310.26
308.46
308.50
1.80
1.76
7.3 ‰
5.40m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
5.40
5.40
W348
P236
0
P237
300.00m
n.p.m.
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKÓW STARY ø40, Rz.o.=308.28
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
310.08
310.08
310.08
310.08
308.28
308.30
1.80
1.78
4.4 ‰
5.40m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
5.40
5.40
W349
P237
0
P238
300.00m
n.p.m.
rura przewiertowa
ø100, L=8.4m
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKÓW STARY ø40, Rz.o.=308.20
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
wod. wiejski
kabel telek.
kabel telek.
wod. wiejski
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
310.00
310.00
310.00
310.00
308.20
308.23
308.23
308.25
308.25
1.80
1.75
4.8 ‰
10.50m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
6.40
7.30
9.50
10.50
10.50
W350
P238
0
P239
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKÓW STARY ø40, Rz.o.=306.80
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
308.60
308.60
308.60
308.60
306.80
306.85
1.80
1.75
8.5 ‰
5.30m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
5.30
5.30
W351
P239
0
P240
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKÓW STARY ø40, Rz.o.=306.20
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
308.00
308.00
308.00
308.00
306.20
306.25
1.80
1.75
9.4 ‰
5.30m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
5.30
5.30
W352
P240
0
P241
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKÓW STARY ø40, Rz.o.=304.73
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
306.53
306.53
306.53
306.53
304.73
304.80
1.80
1.73
13.7 ‰
5.20m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
5.20
5.20
W353
P241
0
P241
PROJ. ODEJŚCIESIODŁOWE PEø160/40
Proj. połączenie z przewodem GORZKÓW STARY ø40, Rz.o.=304.73
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
306.53
306.53
306.53
306.53
304.73
304.80
1.80
1.73
13.7 ‰
5.20m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
5.20
5.20
W353
P241'
0
P242
PROJ. ŁUK GIĘTY PE100SDR11ø160<3°
Proj. połączenie z przewodem GORZKÓW STARY ø40, Rz.o.=304.21
PROJ. ZASUWA PE ø40 DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
kabel telek.
PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA BET.ø1200
306.01
306.01
306.01
306.01
304.21
304.30
1.80
1.71
16.6 ‰
5.20m
PE100SDR11ø40-3,7
0.00
5.20
5.20
W354
P242
0

UWAGI

Przed przystąpieniem robót należy wykonać przekopy kontrolne istniejących rzędnych uzbrojenia w przypadku rozbierzności należy zaktualizować projekt.

Na całej długości zastosować podsybkę 30cm i obsypkę 30 cm.

Przed rozpoczęciem montażu rur wykop nalezy dokładnie odwodnić;

Pod drogami, chodnikami przewidzieć całkowitą wymianę gruntu

W przypadku braku możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego należy uwzględnić doziarnienie, wymianę lub stabilizację;

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a wrazie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z: PN/E-05125; PN-75/E-05100;

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą: PN-B-10736, PN-B-06050;

Przy robotach ziemnych szczególnie ostroznie należy kopać w miejscach gdzie są ułożone kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe oraz w pobliżu fundamentów budynku;

Projektant:
euro projekt
42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ŁOKIETKA 13
42-200 CZĘSTOCHOWA UL. WAZÓW 29a
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. OLIMPIJSKA 28
42-284 HERBY UL. LUBLINIECKA 36
TEL./FAX. (34) 3725055; 3666648
NIP 573-180-95-52;
TEL./FAX. 660456041;

Inwestor: URZĄD GMINY NIEGOWA
42-320 NIEGOWA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 1

Temat: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ORAZ PRZEBUDOWY WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW, GORZKÓW NOWY, GORZKÓW STARY

Adres: Ludwinów, Gorzków Nowy, Gorzków Stary, gmia Niegowa jedn. ewid. 240903_2 obręb 0008 Ludwinów, 0006 Gorzków Nowy, 0007 Gorzków Stary.

Tytuł rys.: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY WODY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Autor opracowania: | mgr inż. Łukasz MIRCZAK | Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05 | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Łukasz MIRCZAK | Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05 | Podpis |
| Sprawdził: | mgr inż. Mateusz BULA | Nr uprawnień SLK/6781/PWBS/17 | Podpis |

| Skala: | Data: | Faza: | Branża: | Nr rys.: | Rewizja: | Kod projektu: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:100/250 | 11.2021 | P-B | SANITARNA | 21 | A | 20_156 |

MODYFIKACJE/REWIZJE: