SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD TT

Tablica kuchni TK

Nazwa obwodu= opis wewn. tablicy	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY TK	WYŁĄCZNIK RCD GNIAZDA 400V KUCHNIA	GNIAZDA 400V KUCHNIA	GNIAZDA 400V KUCHNIA	GNIAZDA 400V KUCHNIA	REZERWA	WYŁĄCZNIK RCD OŚWIETLENIE OGÓLNE AWARYJNE I EWAKUACYJNE KUCHNIA	OŚWIETLENIE OGÓLNE KOMUNIKACJA, WC MAGAZYN	OŚWIETLENIE OGÓLNE KUCHNIA	OŚWIETLENIE OGÓLNE KUCHNIA	OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE KUCHNIA	REZERWA	WYŁĄCZNIK RCD GNIAZDA 230V KUCHNIA	GNIAZDA 230V IP44 KUCHNIA	GNIAZDA 230V IP44 KUCHNIA	GNIAZDA 230V IP44 MAGAZYN	GNIAZDA 230V IP44 KUCHNIA	GNIAZDA 230V IP44 KUCHNIA	WYŁĄCZNIK RCD GNIAZDA 230V KUCHNIA	GNIAZDA 230V IP44 KUCHNIA	GNIAZDA 230V IP44 KUCHNIA	GNIAZDA 230V IP44 KOMUNIKACJA MAGAZYN	GNIAZDA 230V IP44 WC	REZERWA
Szyny fazowe + neutrtalna	L1, L2, L3, N – 230/400V; 50Hz																							
	−WG 3 63A	−Q1 L1,2,3,N 4 40/0,03A AC	−F1.1 L1,2,3,N 3 B16A	−F1.2 L1,2,3,N 3 B16A	−F1.3 L1,2,3,N 3 B16A	−F1.4 L1,2,3,N 3 B16A	−Q2 L1,2,3,N 4 40/0,03A AC	−F2.1 L1,N 1 B10A	−F2.2 L2,N 1 B10A	−F2.3 L3,N 1 B10A	−F2.4 L1,N 1 B10A	−F2.5 L2,N 1 B10A	−Q3 L1,2,3,N 4 40/0,03A AC	−F3.1 L1,N 1 B16A	−F3.2 L2,N 1 B16A	−F3.3 L3,N 1 B16A	−F3.4 L1,N 1 B16A	−F3.5 L2,N 1 B16A	−Q4 L1,2,3,N 4 40/0,03A AC	−F4.1 L1,N 1 B16A	−F4.2 L2,N 1 B16A	−F4.3 L3,N 1 B16A	−F4.4 L1,N 1 B16A	−F4.5 L2,N 1 B16A
Szyna uziemiaj.	PE					REZERWA						REZERWA												REZERWA
Obwody zewnętrzne Typ/ilość żył/przekrój mm2	YDYżo 450/750V 5x10		3F YDYżo 450/750V 5x2,5	3F YDYżo 450/750V 5x2,5	3F YDYżo 450/750V 5x2,5			YDYżo 450/750V 3x1,5	YDYżo 450/750V 3x1,5	YDYżo 450/750V 3x1,5	YDYżo 450/750V 3x1,5	AW		YDYżo 450/750V 3x2,5	YDYżo 450/750V 3x2,5	YDYżo 450/750V 3x2,5	YDYżo 450/750V 3x2,5	YDYżo 450/750V 3x2,5		YDYżo 450/750V 3x2,5	YDYżo 450/750V 3x2,5	YDYżo 450/750V 3x2,5	YDYżo 450/750V 3x2,5	
	ZASILANIE z T5		TK/3F/1	TK/3F/2	TK/3F/3			TK/Os/1	TK/Os/2	TK/Os/3	TK/Aw/1			TK/Gn/1	TK/Gn/2	TK/Gn/3	TK/Gn/4	TK/Gn/5		TK/Gn/6	TK/Gn/7	TK/Gn/8	TK/Gn/9	

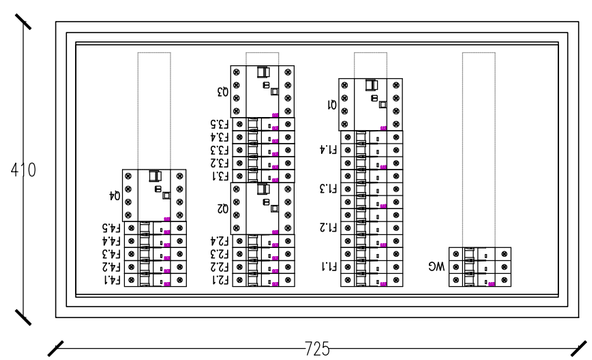

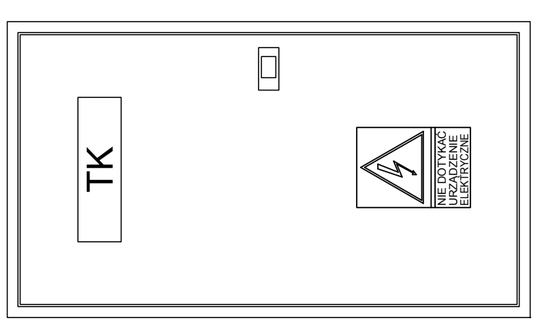

Tablica Kuchni – TK
Rozdzielnica nN
podtynkowa, 4x18mod.
Wymiary 410x725x95
II kl. izol./IP40

PROJEKT:
Wymiana konstrukcji dachu wraz z dostosowaniem budynku do warunków p.poż. zgodnie z postanowieniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
BUDYNEK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIEGOWIE
ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Zakład Usługowo - Handlowy
ul. Zielona 6
42-310 Żarki
tel. 501153925
techma@poczta.fm

TECHMA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR:
Urząd Gminy Niegowa
ul. Sobieskiego 1
42-320 Niegowa

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. MARCIN WIATR SLK/8915/PBE/19
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. MARIUSZ SŁABOSZ SLK/8971/PWBE/19

TYTUŁ:
TABLICA KUCHNI - TK
SCHEMAT IDEOWA

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
DATA: 03-2020
NR PROJEKTU/ARKUSZ: 20010
FORMAT 297x590

NR ARKUSZA: E-13
SKALA: -

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPEŁNIEŃ ITP. ORAZ JEGO ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE