LEGENDA:
Rura PCV klasy SN8 tj. Rura klasy/typu PCV klasy min. SN8

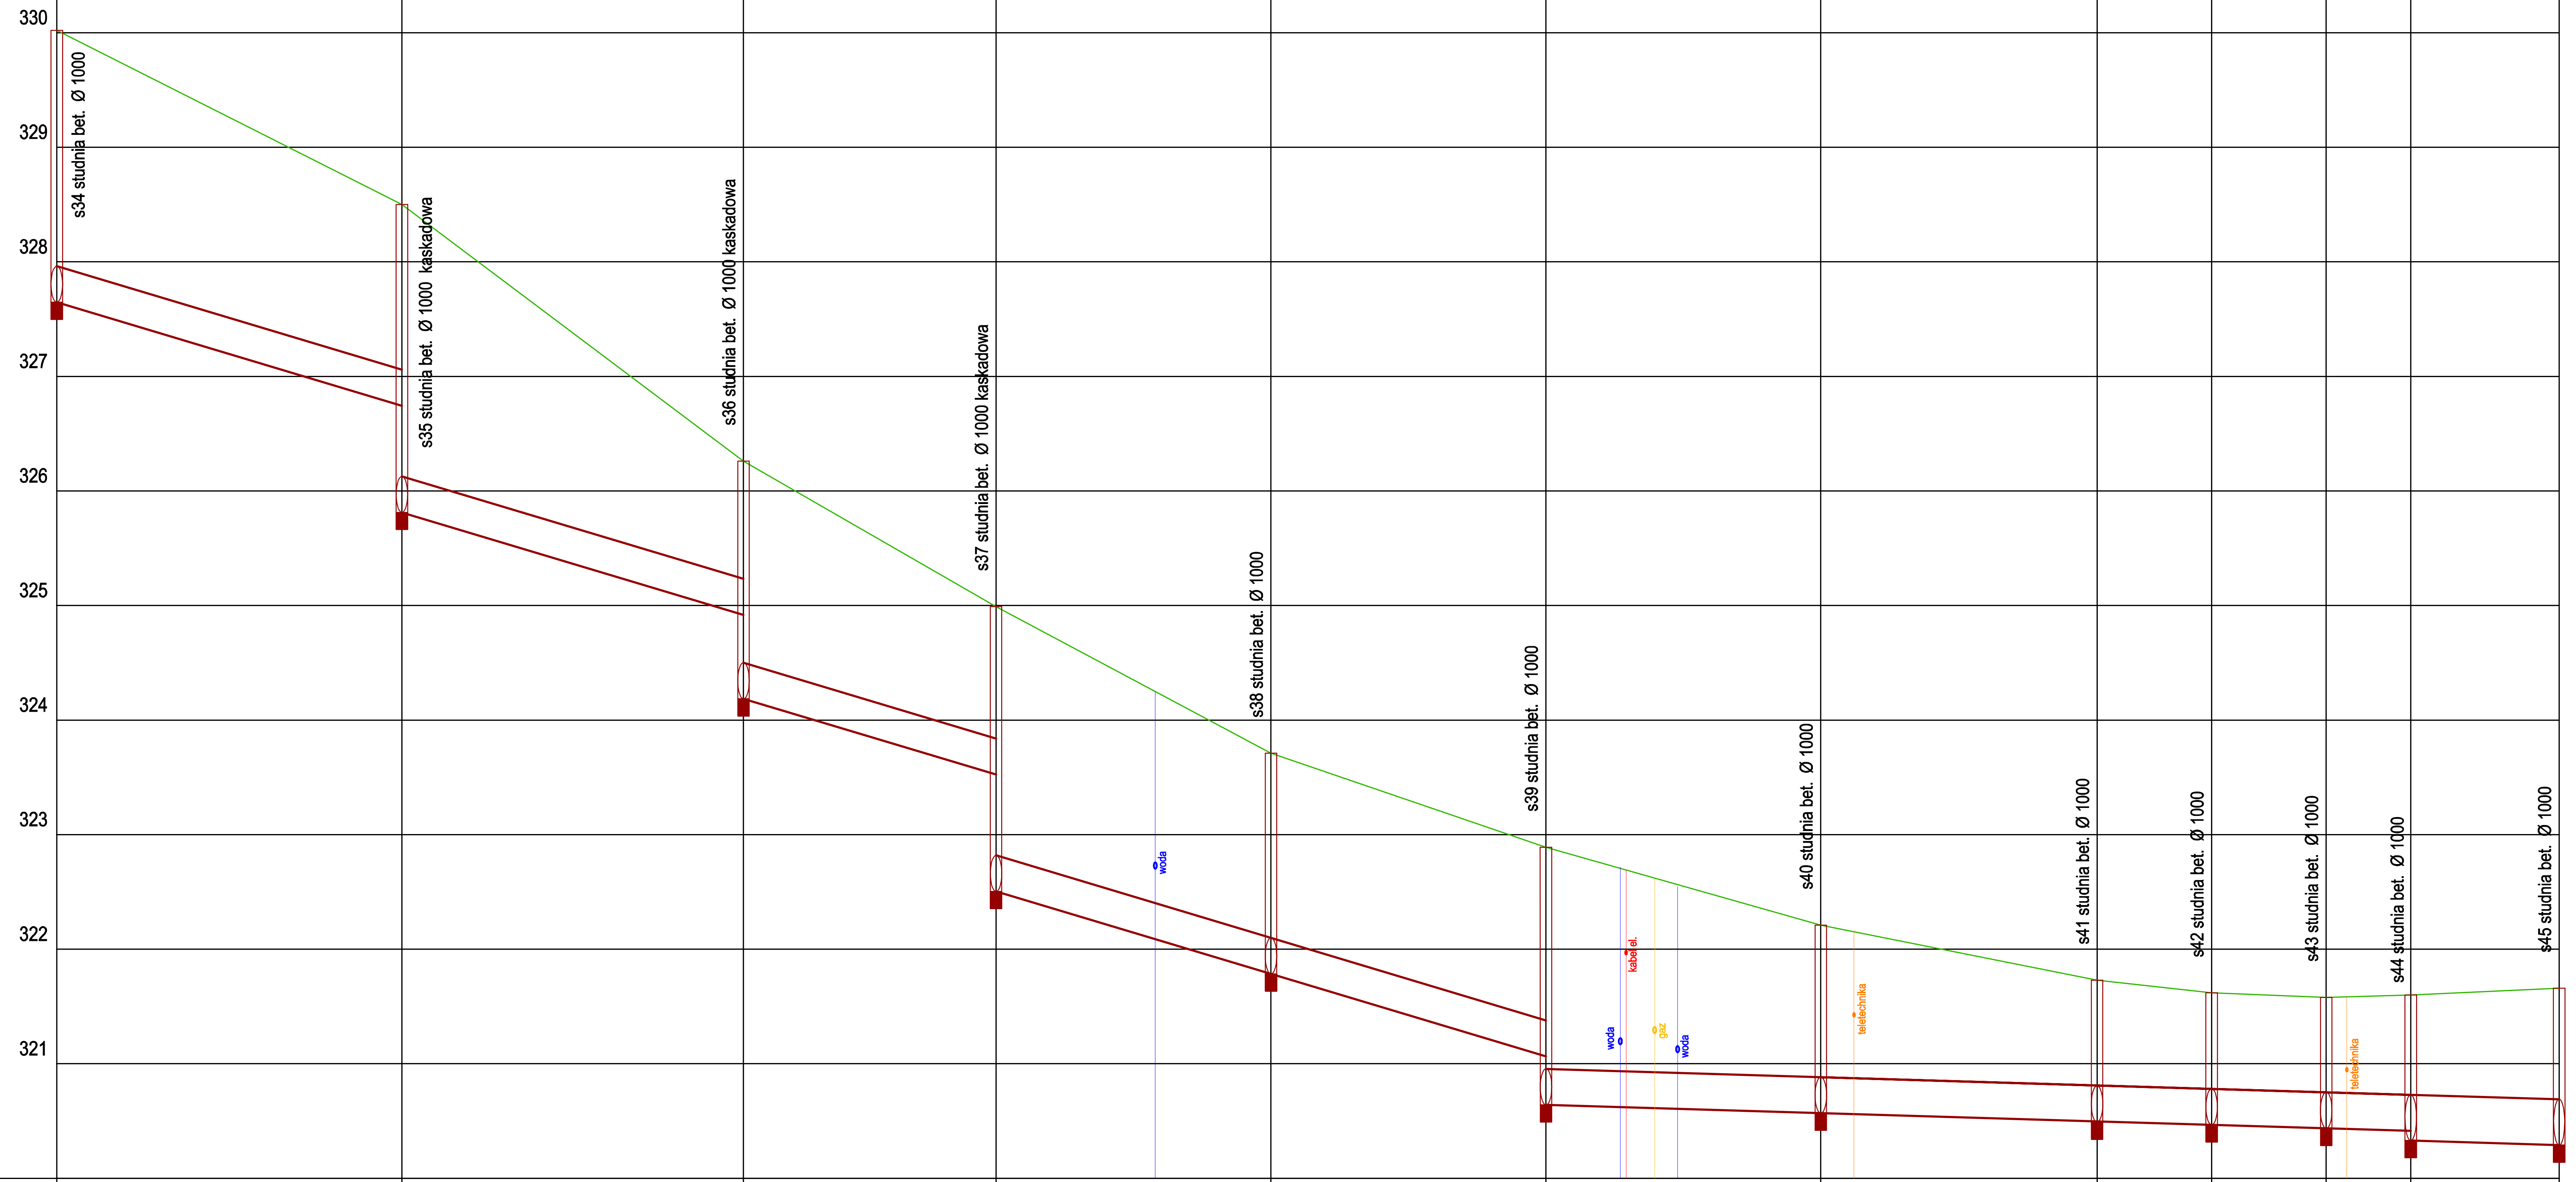

p.p. 320,00 m.n.p.m.

	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43	s44	s45
RZĘDNE TERENU/POKRYWY	330,02	328,50	326,26	324,99	323,71	322,89	322,21	321,73	321,62	321,58	321,60	321,66
RZĘDNA DNA KANAŁU [m]	327,65	325,82 326,74	324,19 324,92	322,50 323,52	321,78	320,64 321,06	320,57	320,49	320,47	320,44	320,41 320,33	320,29
GŁĘBOKOŚĆ STUDNI [m]	2,37	2,68	2,07	2,49	1,93	2,25	1,64	1,24	1,15	1,14	1,27	1,37
ODLEGŁOŚCI	0,00	30,13	59,95	82,00	106,00	132,00	156,00	180,12	190,12	200,12	207,50	220,46

Odcinek	SPADKI %	ŚREDNICE [mm] MATERIAŁ	ODLEGŁOŚCI
s34 – s35	i=3%	Rura PCV klasy SN8 średnica Ø315	30,13
s35 – s36	i=3%	Rura PCV klasy SN8 średnica Ø315	29,82
s36 – s37	i=3%	Rura PCV klasy SN8 średnica Ø315	22,05
s37 – s38	i=3%	Rura PCV klasy SN8 średnica Ø315	24,00
s38 – s39	i=3%	Rura PCV klasy SN8 średnica Ø315	24,00
s39 – s40	i=3%	Rura PCV klasy SN8 średnica Ø315	24,00
s40 – s41	i=0,3%	Rura PCV klasy SN8 średnica Ø315	24,12
s41 – s42	i=0,3%	Rura PCV klasy SN8 średnica Ø315	10,00
s42 – s43	i=0,3%	Rura PCV klasy SN8 średnica Ø315	10,00
s43 – s44	i=0,3%	Rura PCV klasy SN8 średnica Ø315	7,38
s44 – s45	i=0,3%	Rura PCV klasy SN8 średnica Ø400	12,96

ML DESIGN
ul. Cieszyńska 226
44-337 Jastrzębie-Zdrój
tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl
www.ml-design.pl

Nazwa zadania:
Rozbudowa drogi powiatowej, ulicy Radzionkowskiej w Piekarach Śląskich.

Adres obiektu budowlanego:
Droga powiatowa klasy L,
ulica Radzionkowska w Piekarach Śląskich.

		Podpis
Nazwa rysunku	Profil kanalizacji deszczowej studnia S34 - studnia S45	
Inwestor	Prezydent Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie	
Projektant branża drogowa	mgr inż. Remigiusz Machej uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynieryjnej drogowej	
Sprawdził branża drogowa	mgr inż. Piotr Lilla uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inżynieryjnej drogowej	
Projektant branża instalacyjna	mgr inz. Jarosław Sikora uprawnienia nr MAZ/0467/POOS/05 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Sprawdziła branża instalacyjna	mgr inz. Mariola Sikora uprawnienia nr MAZ/0166/POOS/09 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	

branża	data opracowania	skala rysunku	numer rysunku
drogowa, sanitarna	08.2021 rok	1:50/500	10