


Łabiszyn ul. Pogodna Bloki Słupy 1-3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

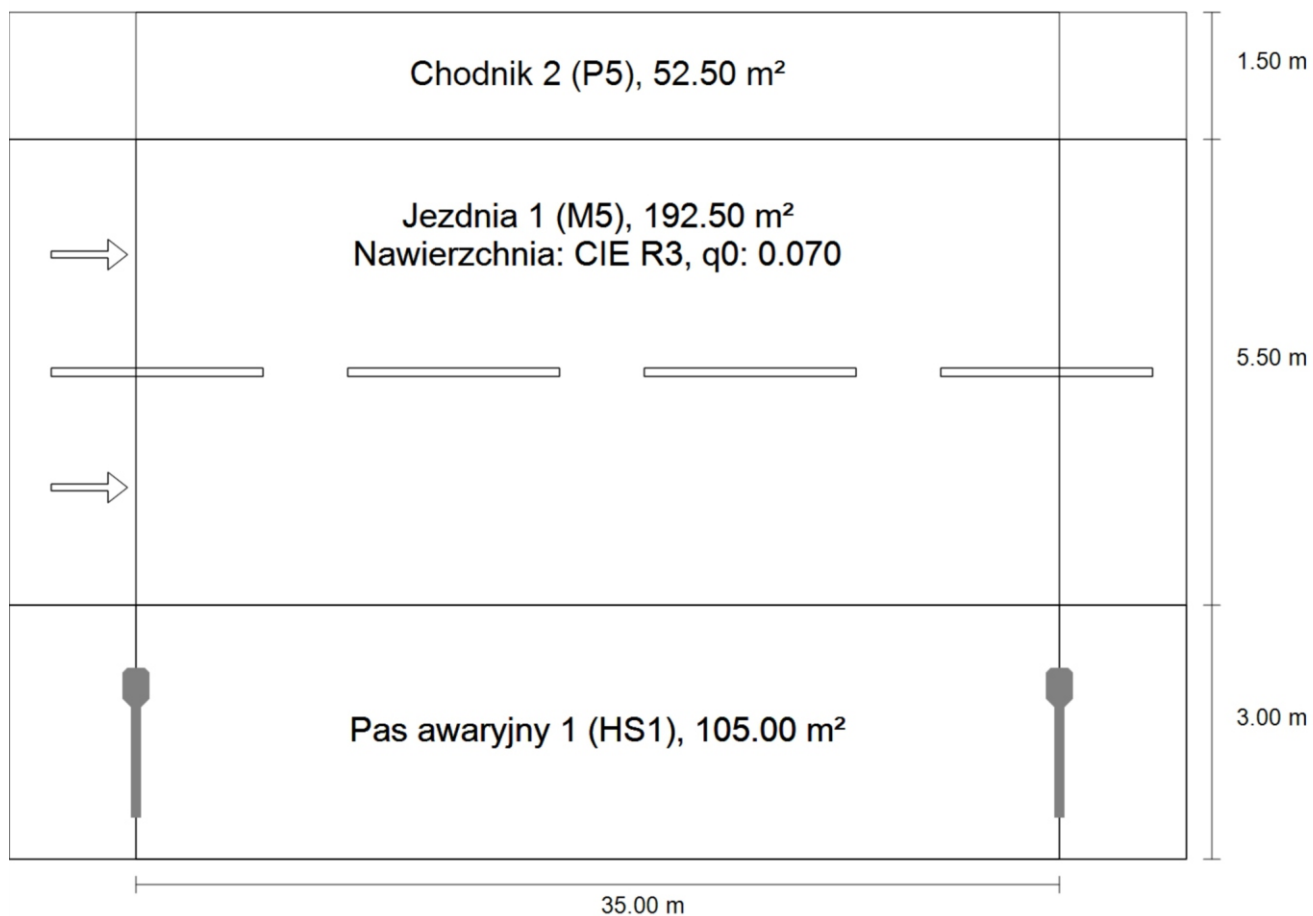

Łabiszyn ul. Pogodna Bloki Słupy 1-3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent	$P_{max} \leq$ 45.5 W
Numer artykułu	Φ_{Lampa} lm
Nazwa artykułu	Φ_{Oprawa} lm
.....	η %
Wyposażenie	

..... (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa	35.000 m
(1) Wysokość punktu świetlnego	9.000 m
(2) Nawis punktu świetlnego	-1.000 m
(3) Nachylenie wysięgnika	0.0°
(4) Długość wysięgnika	1.500 m
Godziny pracy w ciągu roku	4000 h: 100.0 %, 45.5 W
Zużycie	1319.5 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Maks. natężenia światła	$\geq 70^\circ$: 605 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.	$\geq 80^\circ$: 61.6 cd/klm
	$\geq 90^\circ$: 0.00 cd/klm
Klasa natężenia oświetlenia	G*3
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.	
Klasa wskaźnika oślnienia	D.6



Łabiszyn ul. Pogodna Bloki Słupy 1-3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pól oceny

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola
Chodnik 2 (P5)	E_{min} lx	≥ 0.60 lx	
	E_m lx	≥ 3.00 lx	
Jezdnia 1 (M5)	L_m cd/m ²	≥ 0.50 cd/m ²	
	U_o	≥ 0.35	
	U_l	≥ 0.40	
	TI %	≤ 15 %	
Pas awaryjny 1 (HS1)	$E_{hs,m}$ lx	≥ 5.00 lx	
	$U_{hs,o}$ lx	≥ 0.15 lx	

Obliczono współczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

	Rozmiar	Obliczono	Zużycie
Słupy 1-3	D_p W/lx*m ²	-
..... (z jednej strony na dole)	D_e kWh/m ² rok kWh/rok