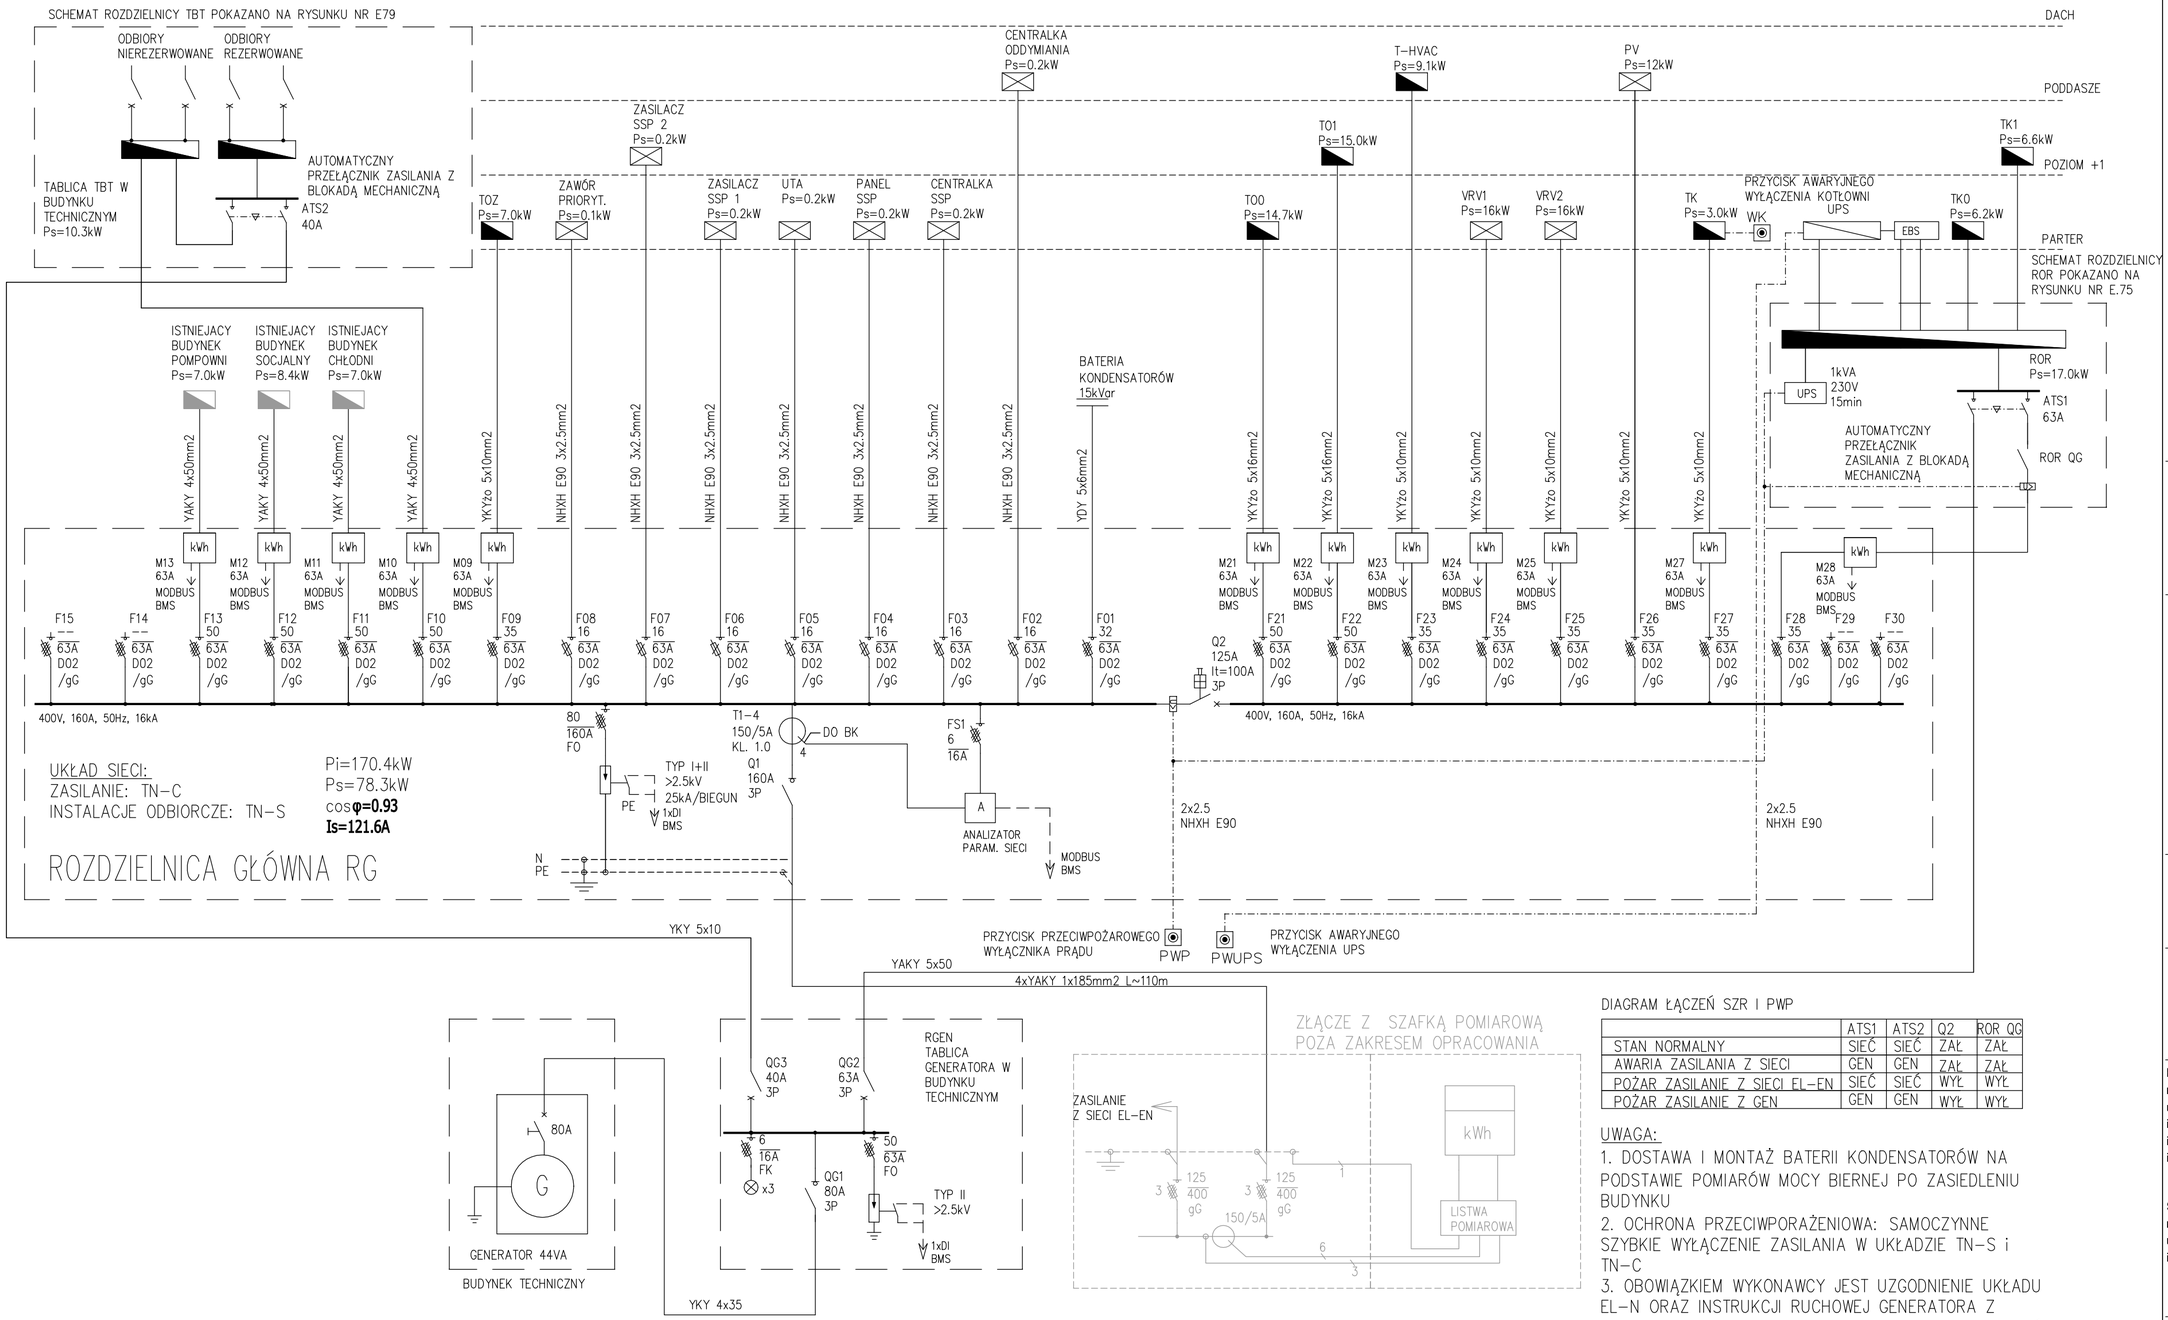


DIAGRAM ŁĄCZEŃ SZR I PWP

| | ATS1 | ATS2 | Q2 | ROR QG |
|---|---|---|---|---|
| STAN NORMALNY | SIEĆ | SIEĆ | ZAŁ | ZAŁ |
| AWARIA ZASILANIA Z SIECI | GEN | GEN | ZAŁ | ZAŁ |
| POŻAR ZASILANIE Z SIECI EL-EN | SIEĆ | SIEĆ | WYŁ | WYŁ |
| POŻAR ZASILANIE Z GEN | GEN | GEN | WYŁ | WYŁ |

UWAGA:

1. DOSTAWA I MONTAŻ BATERII KONDENSATORÓW NA PODSTAWIE POMIARÓW MOCY BIERNEJ PO ZASIEDLENIU BUDYNKU
2. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S i TN-C
3. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST UZGODNIENIE UKŁADU EL-N ORAZ INSTRUKCJI RUCHOWEJ GENERATORA Z ZAKŁADEM EL-EN NA PODSTAWIE FINALNYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ WYBRANYCH URZĄDZEŃ


**Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA**
Aleje Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa


Inwestycja:

**Budowa budynku biurowo-konferencyjnego siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową, budowa budynku gospodarczego ze stacją uzdatniania wody i generatorem prądu, budowa wieży telekomunikacyjnej, studni głębinowej, biologicznej oczyszczalni ścieków oraz przebudowa istniejącego zbiornika p.poż.**

Adres inwestycji:
ul. Ponikowska 32, 32-300 Olkusz
działki nr ewid. 844/1
obręb: 0002 Pomorzany
jedn. ewid.: Olkusz-M

Inwestor:
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Olkusz
ul. Łukasińskiego 3
32-300 Olkusz


Projektant:
**mgr inż. Jarosław Odzioba**
upr. bud. MAZ/0064/POOE/10 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

**Sprawdzający:**
**mgr inż. Włodzimierz Krupa**
upr. nr LUB/0250/PWOE/12 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych


**Branża:**
**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**
**PROJEKT WYKONAWCZY**

**Tytuł rysunku:**
**SCHEMAT ROZDZIAŁU ENERGII.**

| Data: | **Skala rysunku:** |
|---|---|
| **02.2019r** | **-** |
| **Nr arkusza:** | Strona: |
| **E.70** | |