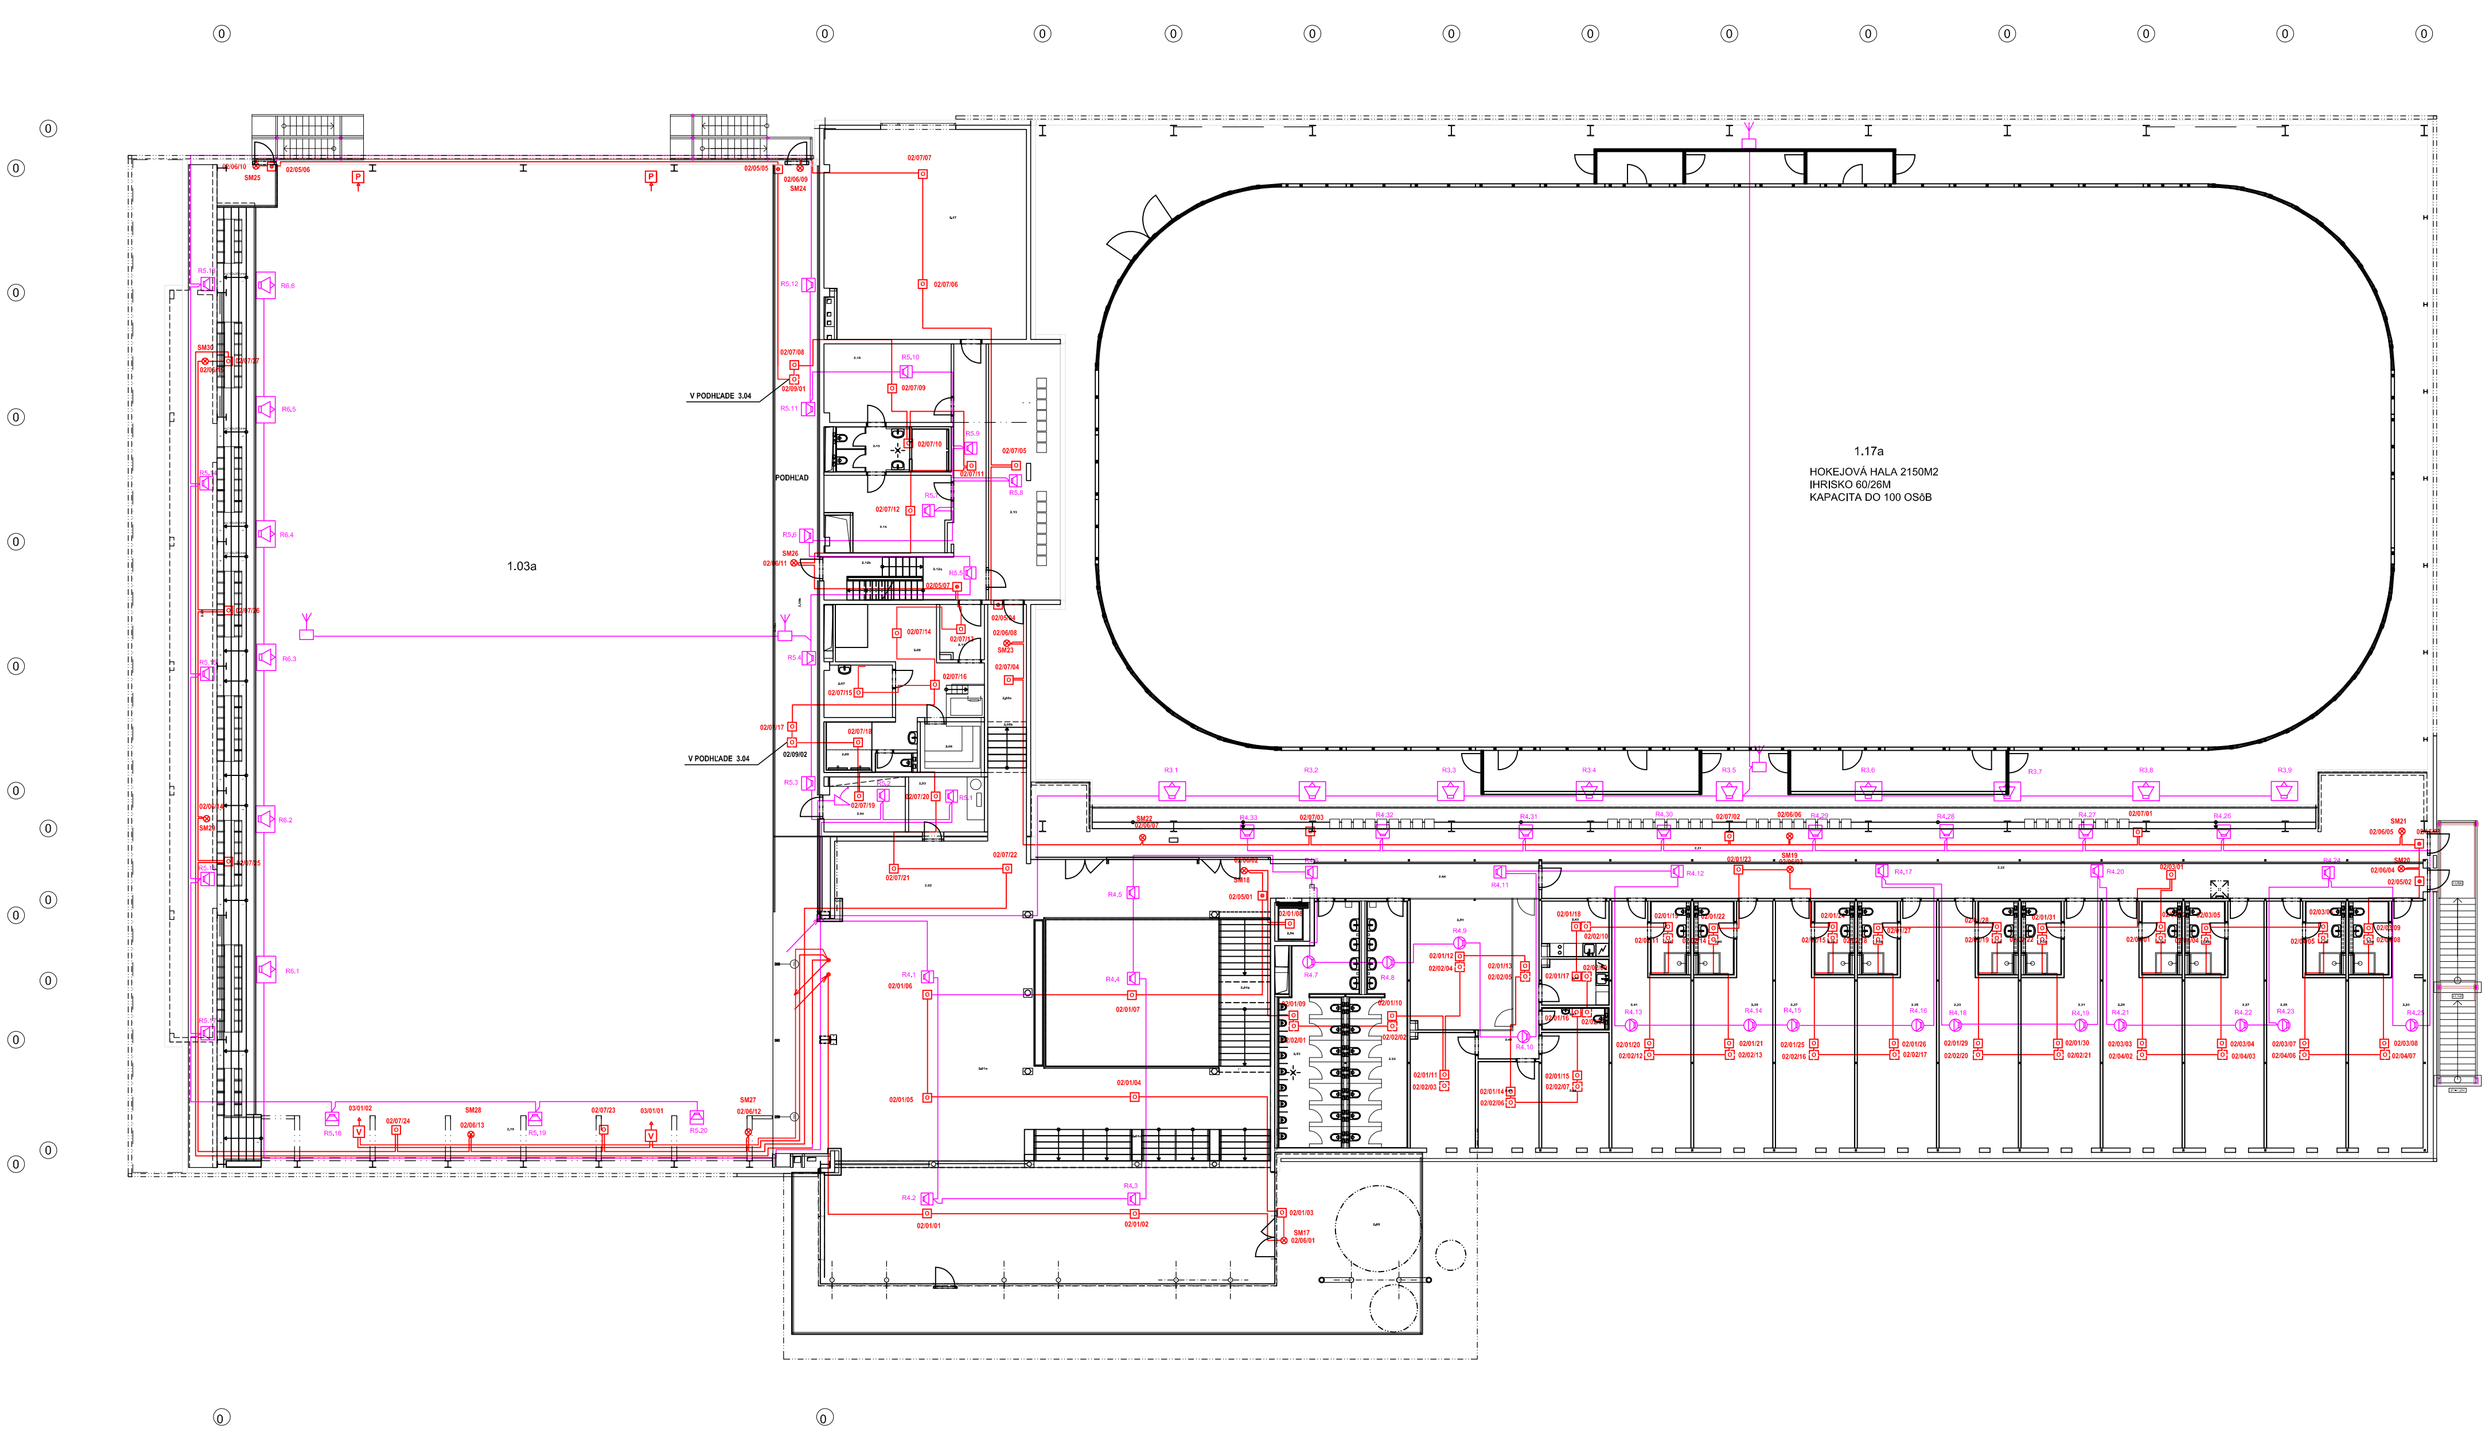

PRÚDOVÁ A NAPAŤOVÁ SÚSTAVA
1 NPE, AC 50Hz, 230V / TN-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM
PODĽA STN 332000-4-41
- PRI PORUCHE: - čl. 413.1 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
- V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: - čl. 412.1 IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ
- čl. 412.2 KRYTÍM, ZÁBRANAMI

PRÚDOVÁ A NAPAŤOVÁ SÚSTAVA
2 AC, 40Hz-16kHz, 100V / IT
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM
PODĽA STN 332000-4-41
- PRI PORUCHE: - čl. 413.5 ELEKTRICKÝM ODDELENÍM
- V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: - čl. 412.1 IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ
- čl. 412.2 KRYTÍM, ZÁBRANAMI

PRÚDOVÁ A NAPAŤOVÁ SÚSTAVA
2-24VDC
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM

PODĽA STN 332000-4-41
- MALÝM NAPÄTÍM (zdroj SELV)

LEGENDA EL. POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE (EPS)

- PV– Ústredňa EPS
- Multisenzorový hlásič
- Multisenzorový hlásič s podhľadie
- Manuálny tlačidlový hlásič, adresovateľný
- V Lineárny hlásič - vysielač
- P Lineárny hlásič - prijímač - reflektor
- Prípojnicový modul/ks - hlásiča
- Magnetický kontakt s vlastným zdrojom
- SM Svetelný LED maják
- EPS Ovládací kábel EPS

Adresovateľné moduly pre ovládanie a monitorovanie zariadenia (kapacitný):
- BX-RE4 – vstupno/výstupný modul rele 4xOUT
- RH Sériopriebojový rozvádzač (dodávka SILNOPRÚDU)

LEGENDA HSP:

- HSP Ústredňa HSP
- Stropný reproduktor požiarneho rozhlasu s krabicou do podhľadu
- Sieťkový reproduktor požiarneho rozhlasu s krabicou pre povrchovú montáž
- Kompaktná reprosústava s krytím IP3X, max 60W,EN54
- **RH 1** Hlavný silnoprúdový rozvádzač - nie je predmetom tohto projektu
- Káblové rozvody k reproduktorom - bezhalogenový požiarne odolný kábel typu 1-CHKE-V-O 2x2,5
- Silnoprúdové rozvody 230V - bezhalogenový požiarne odolný kábel typu 1-CHKE-V 3x1,5
- Stanica hlásnetla (mikrofonny pult)
- Anténa pre bezdrátový mikrofón

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]
2.01a	HALA 2NP	347.96
2.01b	SCHODISKO	16.31
2.02	RETAIL	20.46
2.03	RETAIL ZÁZEMIE	9.52
2.04	PRIESTOR PRE TV A ZVUKÁROV	8.92
2.05	CHODBA	19.03
2.06	SAUNA	7.99
2.07	MASÁŽ	9.24
2.08	REGENERÁCIA	12.57
2.09	HYGIENA	6.03
2.10	KRYOSAUNA	8.25
2.11	ŠATŇA	8.75
2.12a	CHODBA	17.76
2.12b	SCHODISKO	9.33
2.13	VIP HOKEJ	37.31
2.14	ŠATŇA	19.79
2.15	HYGIENA	11.32
2.16	ŠATŇA	22.42
2.17	KONDIČNÁ PRÍPRAVA	92.11
2.18a	HLADISKO–STÁTIE	19.77
2.18b	KOMUNIKÁCIA	55.50
2.19	CHODBA/BALKÓN	56.92
2.20	HLADISKO–SEDENIE	135.84
2.21	HLADISKO–SEDENIE	161.68
2.22	CHODBA	73.98
2.23	IZBA	32.52
2.24	KÚPEĽŇA+WC	5.91
2.25	IZBA	34.87
2.26	KÚPEĽŇA+WC	5.91
2.27	IZBA	34.87
2.28	KÚPEĽŇA+WC	5.91
2.29	IZBA	34.87
2.30	KÚPEĽŇA+WC	5.91
2.31	IZBA	34.87
2.32	KÚPEĽŇA+WC	5.91
2.33	IZBA	34.87
2.34	KÚPEĽŇA+WC	5.91
2.35	IZBA	34.87
2.36	KÚPEĽŇA+WC	5.91
2.37	IZBA	34.87
2.38	KÚPEĽŇA+WC	5.91
2.39	IZBA	34.87
2.40	KÚPEĽŇA+WC	5.91
2.41	IZBA	34.87
2.42	KÚPEĽŇA+WC	5.91
2.43	KUCHYŇA	7.90
2.44	CHODBA	22.01
2.45	CHODBA	11.02
2.46	KUCHYŇA	6.51
2.47	WC	3.10
2.48	KANCELÁRIA	16.59
2.49	KANCELÁRIA	11.20
2.50	KANCELÁRIA	16.05
2.51	ZASADAČKA	28.67
2.52	WC ŽENY	27.17
2.53	WC MUŽI	31.46
2.54	VÝŤAH	2.92
	SPOLU UŽITKOVÁ PLOCHA	1762,5
2.55	POBYTOVÁ TERASA	113.12

ORIENTÁCIA	PROJEKTANT	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO
±0,000=165,15 m n.m.	CITYPROJEKT, s.r.o. Adámiho 3, 841 05 Bratislava tel.: 0902 37 82 16 skype: citypro jekt emailchovicky@cityprojekt.uk www.cityprojekt.sk		

Autor:	Ing.arch. Pavol Citovický	Vypracoval:	Spolupráca:	Kontrolovali:
Zodp. projektant:	Ing. Stanislav Korman			

projektant:	CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava	Mierka:	1:200
Investor:	Šport aréna Malacky, s. r. o, Sasinkova 9012, 901 01 Malacky	Obec:	Malacky
Názov stavby:	Šport aréna Malacky	Dátum:	11/ 2020
Miesto:	Malacky, p. č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1	Stupeň:	DSP
Stavebný objekt:	SO 101	Profesia:	EPS a HSP
Názov výkresu:	PÔDORYS 2.NP	Číslo výkresu:	3