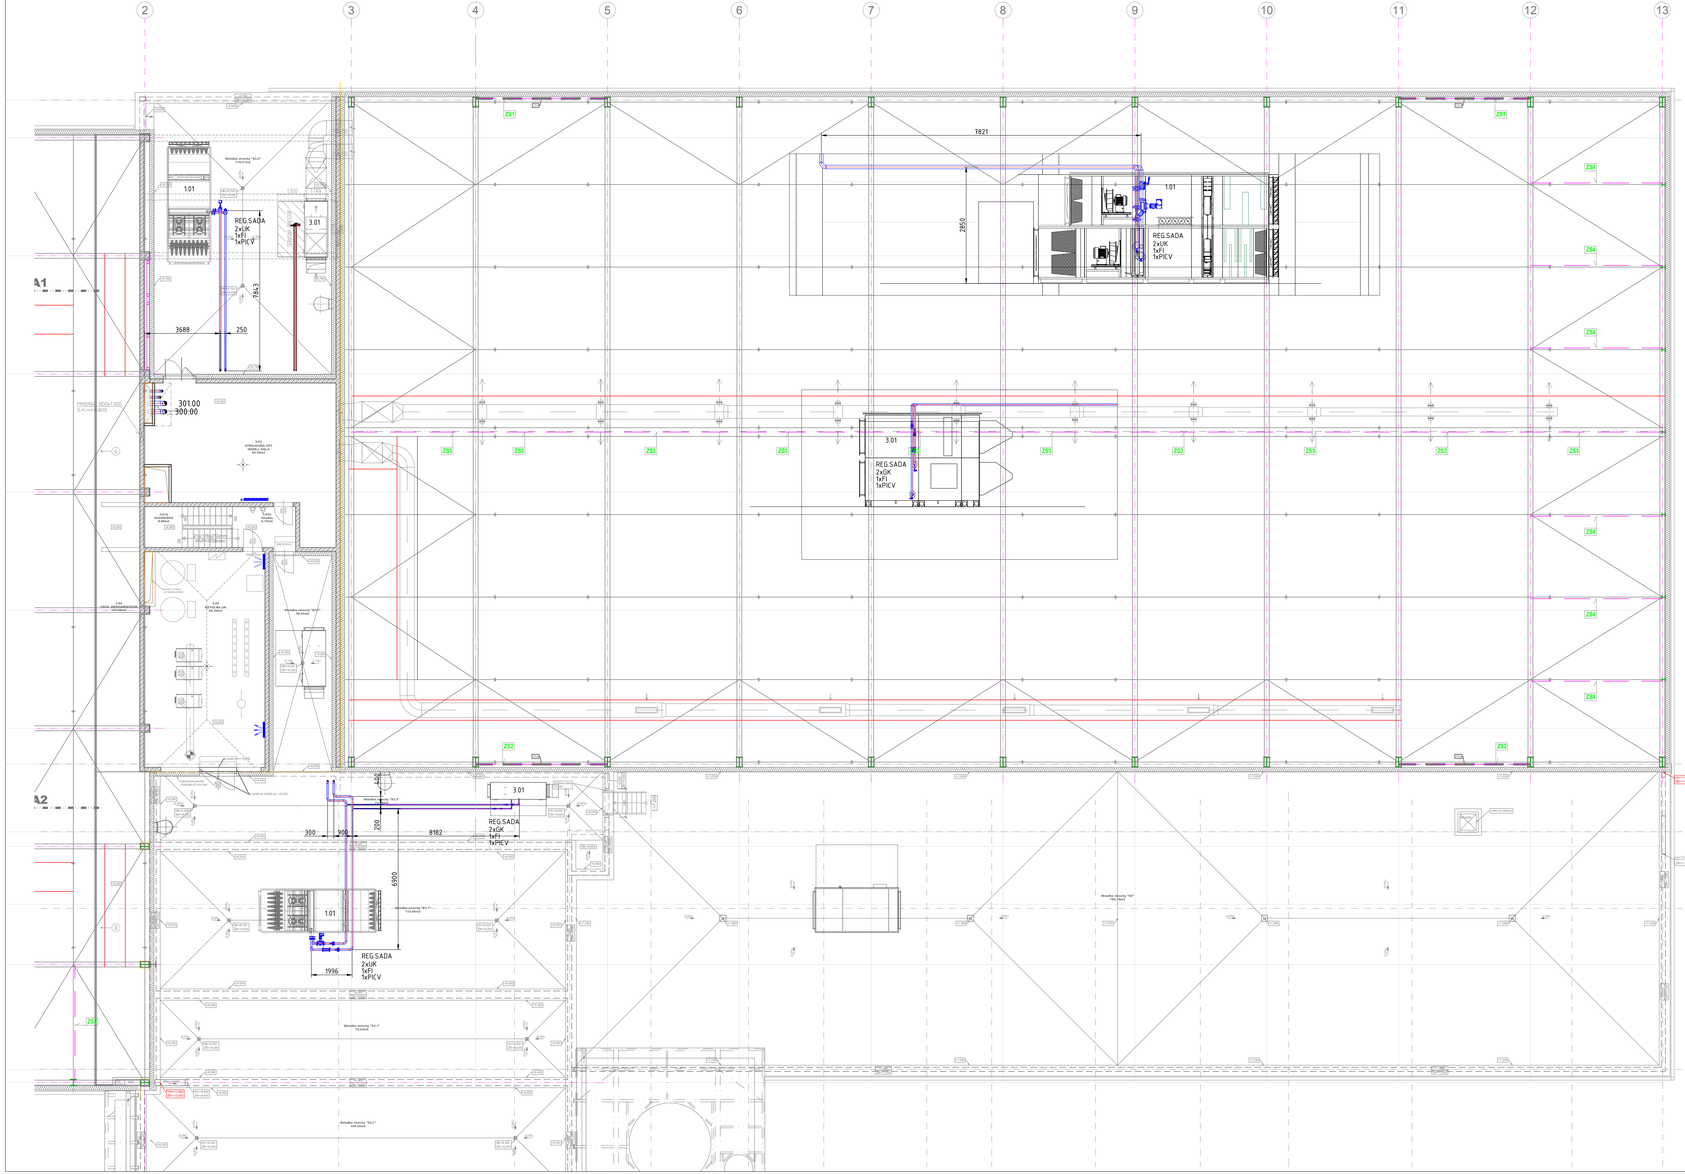

VÝPIS STAVEBNÝCH OPRAV - 3.NP

Označenie miestnosti	Počet kusov	Dĺžka [m]	Počet kusov	Poznámka
21.01	204x100		1	Pravý z prieče
21.02	104x100		2	Pravý z prieče
21.03	104x100	3.82	1	Pravý z prieče
21.07	204x100		1	Pravý z 29 prieče
UK.1	404x100		1	Pravý z prieče
UK.2	404x100		2	Pravý z prieče
UK.3	104x1	3.81/24.8	1	Pravý z horna
CHL.1	304x100		1	Pravý z prieče
CHL.2	104x100		1	Pravý z prieče
VZT.1	204x100		1	Pravý z horna
VZT.2		200	1	Pravý z horna
VZT.4		100	1	Pravý z prieče
Ma.01		50	1	Pravý z horna
Ma.02	400x200		1	Pravý z horna
Ma.03	104x100		1	Pravý z horna

POZNÁMKA:
Ma.01 - Spodok hrany prie.
Ma.02 - Spodok hrany prie.
Ma.03 - Spodok hrany prie.
Všetky otvory v strope, priečnych a nosných konštrukciách musia byť spätne zaliate po montáži.
Otvory vyžiadať si počas prípravy v rozpätí konštrukcií musia byť spätne zaliate po montáži potrubia.
Otvory v stenách a priečkach musia byť vyžiadané počas prípravy a spätne zaliate po montáži potrubia.
Presný tvar otvorov špecifikuje až realita pri dielenskej realizácii konštrukcií a montáži potrubia.

VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH PREKLADOV V MIESSNÝCH KONŠTRUKCIÁCH - 3.NP

Typ prekladu	Názov prekladu	Rozmer šírka [mm]	Rozmer výška [mm]	Dĺžka prekladu [mm]	Počet kusov	Poznámka
PR-TUB	Železobetónový preklad pre otvor steny s otvorom vyplnenou pre trubu hrubky steny	12x190	300	1500	3	Otvor otvoru potrebného rozmu nap. U427/14/190 alebo ekvivalent
PR-TUB	Železobetónový preklad pre otvor steny s otvorom vyplnenou pre trubu hrubky steny	12x190	300	1800	1	Otvor otvoru potrebného rozmu nap. U427/14/190 alebo ekvivalent
Poznámka:	1. Dĺžka prek. bol určí na základe konkrétnych dát detailu prie. a otv. 2. Dĺžka prekladu s ohľadom na detail prek. pri stene. Z.O.N.A.					

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

	Č.M.	Názov miestnosti	Plocha [m2]	Povrchová úprava			
				Podlaha	Steny	Stropy	Poznámka
1.NP	3.01a	SCHODISKO	6.68	Polyuret. stierka, Prelic. schody	P25	-	
	3.01b	CHODBA	6.19	Polyuret. cement. poter.ka	P27	-	
	3.02	KOTOLŇA UK	83.34	Polyuret. cement. stierka	P39	Omietka	Omietka
	3.03	STROJOVŇA VZT HORÚCA VODA	55.30	Polyuret. cement. stierka	P39	Omietka	Omietka
		SPOLU OZ, PLOCHA	**133.49**				
	3.04	TECH. MEDZIPRIESTOR	107.60	-	-	-	-

POZNÁMKY:
1 PRED ZAČIATIM DEMONTÁŽNYCH A MONTÁŽNYCH PRÁC JE POTREBNÉ ZAMERAŤ DISPOZÍCIU A SKONTROLOVAŤ ROZMERY JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ.
2 ROZMEROVÁ NORMA PRE BEŽOVÉ POTRUBIA – EN 10220 (DIN 2248)
3 PRIESTUPY POŽIARNYM DELIACIM KONŠTRUKCIAMI OPATRIŤ CHRÁNIČKOU A VYSPRÁVAŤ POŽIARNOU ÚPCHÁVKOU
4 POTRUBIE A ARMATÚRY CHLADENEJ VODY NEMRZNÚCEJ ZMESI IZOLOVAŤ PAROTESNOU IZOLÁCIOU S UZATVORENOU BUNKOVOU ŠTRUKTÚROU IZOLÁCIU VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ CHRÁNIŤ OPLECHOVANÍM hr. 0,3 mm
5 POTRUBIE A ARMATÚRY HORÚCEJ VODY IZOLOVAŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU min. hr. 50 mm Z KAMENNÉ VLNY (MINERÁLNEJ PLSTI) , OPATRENÝ POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z HLINÍKOVEJ FÓLIE VYSTUŽENEJ MRIEŽKOU ZO SKLENENÝCH VLÁKIEN
6 PRI PRESTUPOCH STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI IZOLÁCIU NEPRERUŠOVAŤ. POTRUBNÝ ROZVOD VIESŤ V CHRÁNIČKE
7 OTVÁRACÍ PRETLAK POISTNÉHO VENTILU SYSTÉMU NEMRZNÚCEJ ZMESI JE 450 kPa, PRACOVNÝ TLAK ROZVODU JE 250 kPa
8 TLAKOVÁ TRIEDA POTRUBNÉHO ROZVODU CHLADENEJ VODY/ NEMRZNÚCEJ ZMESI JE PN10.
9 TLAKOVÁ TRIEDA POTRUBNÉHO ROZVODU HORÚCEJ VODY JE PN16.
10 TLAKOVÁ TRIEDA POTRUBNÉHO ROZVODU CHLADIVÁ BYTÍ JE PN50.
11 PRACOVNÉ LÁTKY: CHLADIVO R717, VODA, NEMRZNÚCA ZMES NA BÁZE MPG (TEPLOTA TUHNUTIA -20°C)
12 NA NAJVYŠŠOM MIESTE INŠTALOVAŤ ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY A NA NAJNIŽŠOM MIESTE INŠTALOVAŤ VYPÚŠŤACIE VENTILY
13 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA ZHOTOVITEĽSKU (VÝROBNÚ) DOKUMENTÁCIU

ORIENTÁCIA	PROJEKTANT	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO
±0,000=165,15 m n.m.	CITYPROJEKT, s.r.o. Adamho 3, 841 05 Bratislava tel.: 0902 37 82 16 skype: cityprojekt1 e-mail:cibovic@cityprojekt.sk www.cityprojekt.sk		

Autor:	Ing. Pavol Cibovic	Vypracoval: Ing. Vladimír Mališ	Spolupráca:	Kontroloval: Ing. arch. Pavol Cibovic
Zodp. projektant:	Ing. Vladimír Mališ			Mierka: 1:100
Projektant:	CITYPROJEKT, s.r.o., Adamho 3, 841 05 Bratislava			Obec: Malacky
Investor:	Šport.strelnica Malacky, s. r. o. Sasinkova 9012, 901 01 Malacky			Okres: Malacky
Názov stavby:	Šport.strelnica Malacky			Dátum: 06/2021
Miesto:	Malacky, p.č. 3259/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1			Stupeň: DRS
Stavebný objekt:	SO 101			
Časť:	Chladiarne			
Názov výkresu:	PÔDORYS 3.NP			Číslo výkresu: 9