


ZOMETRIA M 1:50




CELKOVÁ VÝFUKOVÁ PLOCHA S=49,25m²



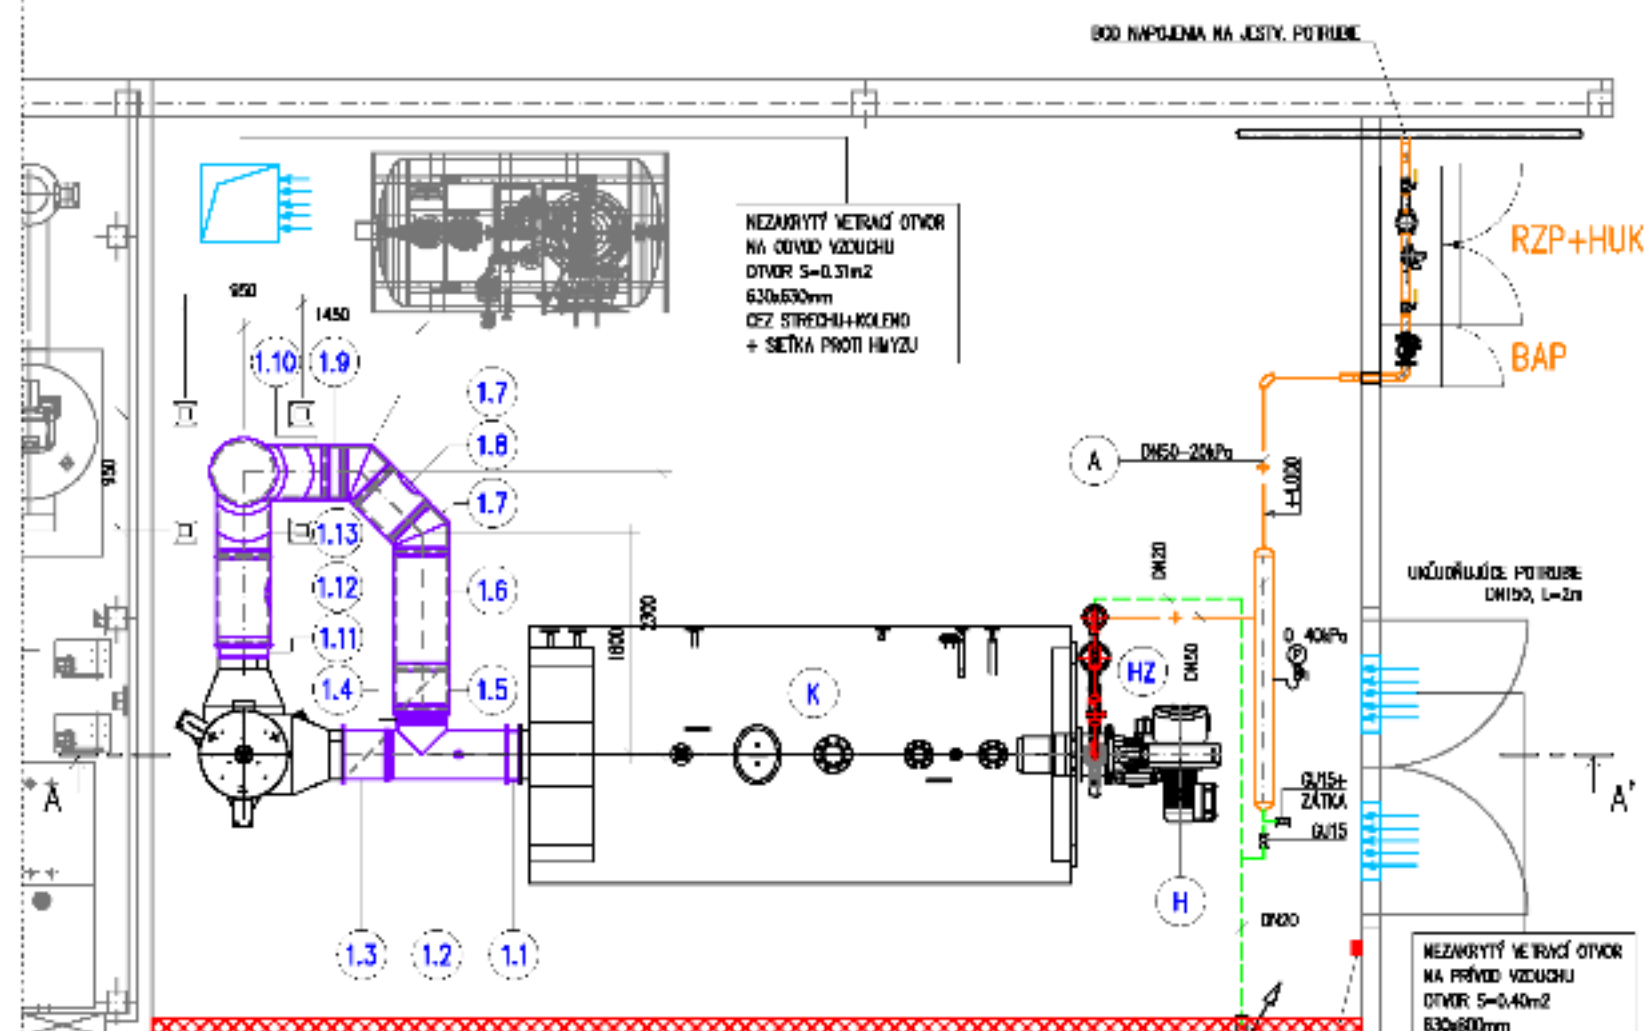


UPOZORNENIE:
BEZPEČNOSTNÉ VYPÍNAČE KOTLOU
NEVYPÍNA OSVETLENIE KOTLOU

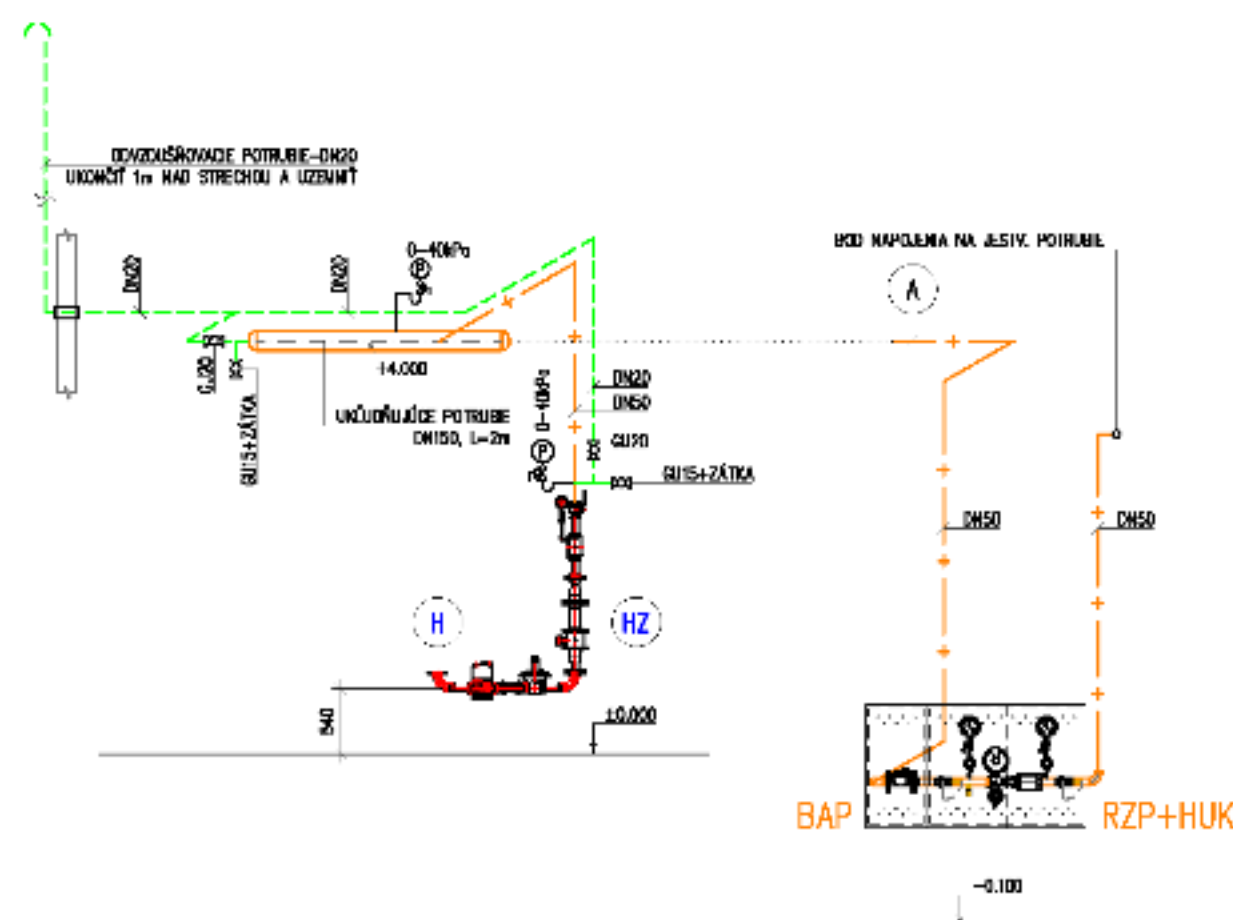BEZPEČNOSTNÉ
VYPÍNAČE
STOP KLADIVO

ZOMETRIA M 1:50



LEGENDA:

	OCEĽOVÉ POTRUBIE TRIEDY 11.033.1 VÝFUK POD STROPOM POTRUBIE BUDE ULOŽENÉ DO OVLÁKOV S GUN. TESNEŇOM		PRESTUP POTRUBIA DO KONŠTRUKCIE OCEĽOVÁ ČIRNÁČKA
	DOSTUPY RÔZNYCH OVLÁKOV-OCEĽOVÉ POTRUBIE		
		-DN10	2,7m
		-DN20	3,0 m
		-DN25	3,5 m
		-DN32	3,75m
		-DN40	4,25m
		-DN50	4,75m
		-DN65	5,5 m
		-DN80 a viac	6,0 m
	Jaskňavý STL roznos plynu - DN50 - 90Pa		
	Nehravý STL roznos plynu - 90Pa		
	Ochrana pred ohrevom a odhľadom odhad potrubie		
RZP+HUK BAP	Regulácia zotavie plynu + tlakový uvoľnenie		
	Bezpečnostný uvoľnenie BAP DN50-ST-B-PN16-Solo-L + 2x prívravnica kotlová príloha - DN50/PN16		

K1	PARNÝ KOTOL	HZ	HORÁKOVÁ ZOSTAVA
	TYP: [REDACTED]		TYP: [REDACTED]
H1	PRETLAKOVÝ HORÁK	G15+ZÁTKA	DN50
	TYP: [REDACTED]		
ROZMER: 445x2100x2851 mm		PLYNOVÝ FILTER:	DN50
TYP: [REDACTED]		PRECHODNÝ MEDZIKUS:	DN50-DN50
NASTAVENÝ TYP: [REDACTED]		PRÁVY UHLÍKOVÝ MEDZIKUS:	DN50
SPOTREBA PLYNU: 227 m ³ /h		PLYNOVÝ REGULATOR PRETLAKU PLYNU:	GA 160/20 DN50
SPOTREBA TYP: "H"		NAVLINÝ KOMPENZÁTOR:	FFS 520-DN50
		ZÁVŇAZNÝ UHLÍKOVÝ VENTIL:	AGB-DN50
		KOLENKO DVE:	DN50