


L1,L2,L3 3/PEN, str. 50 Hz AC 230/400 V,

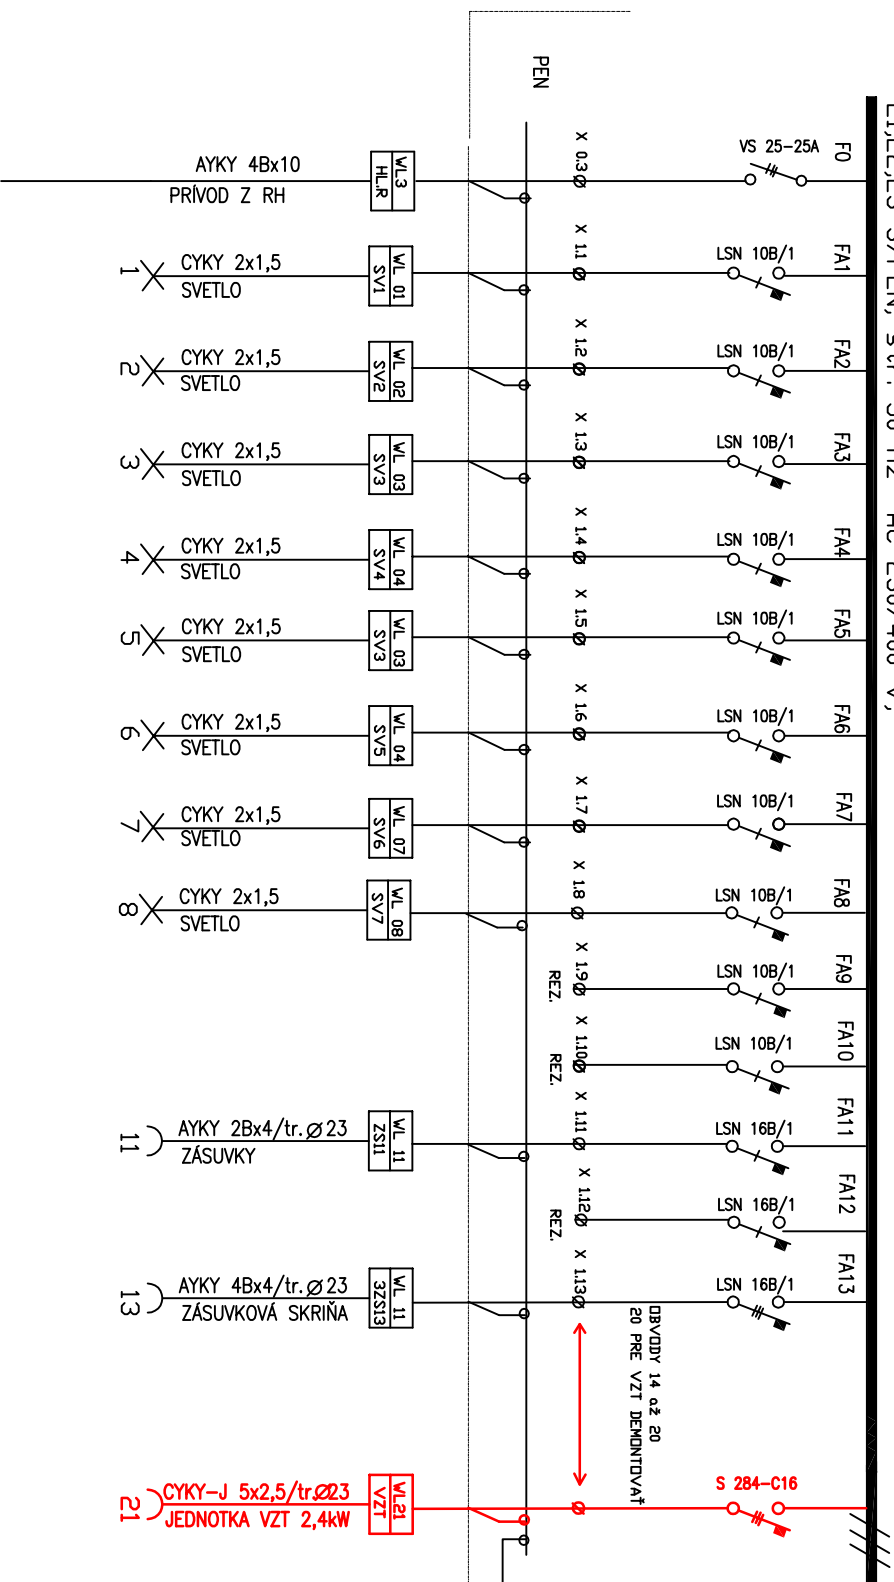

ROZVADZAČ R4

ROZVODNICA DELOPLECHOVÁ - ZAPUSTENÁ
S DVIERKAMI IP 40
NULOVÁ PRÍPOJNICA AL 25/3mm
VÝKONOVÁ STRÁTA 21W

ROZMERY: šírka 600mm
výška 1200mm
hlbka 200mm

VÝKONV CELKOM: P=10,50kW

Pp=7,35kW

súčasnoscť 0,7

EL. SIEŤ : 3PEN, STR.50Hz, 230/400V
DCHRANA PRED URAZOM EL. PRODDM
PDDLA STN 33 2000-4-41
V NORMÁLNEJ PREVADZKE
ZÁKLADNÁ DCHRANA
- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
- KRYTÍ
DCHRANA ZVÝŠENÁ
- DCHRANÝM POSPÁJANÍM V SDC.ZARIADENÍ
DCHRANA PRI PORUČE
- SAMOČINNÝM DDPLOJENÍM NAPÁJANIA

Elektrotechnik špecialista-projektovanie a zariadení			
Osvetlenie: E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.			
Číslo osvetlenia: S 2008/00172/15/IEC CODEEZ			
PROJEKTANT AP	Ing. Cyril Kolár		
PROJEKTANT EEL	M.Pavlišková		
OKRES/KRAJ: SVETNIK/PRESOVSKÝ	OČO: GIRALTOVCE		
INVESTOR: MESTO GIRALTOVCE, IČO: 00321982	FORMÁT	1 x A4	
DUKELSKÁ 77/75, 087 01 GIRALTOVCE	DAŤUM	1/2021	
STAVBA: OBNOVA BUDOVY MAŤ V GIRALTOVCIACH	ÚČEL	DBS	
parc. č. KN 538/3 a 538/4 k.č. GIRALTOVCE	ARCH 11/16	ASR	
OBSAH: ROZVADZAČ R4	MIERKA	E104	