
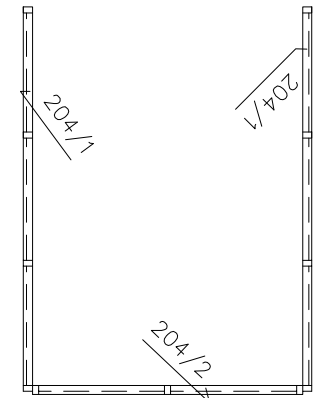



204 - 72.18 KG/KS

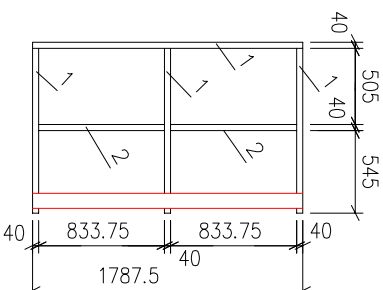

POLLOZKA 204/2 – 1KS – CELKOM : 19.23 KG



$$1 - \frac{60/40/2}{2 - 40/40/2} (1.788 + 3 \times 1.09) \times 3.01 = 15.23 \text{ KG}$$
$$2 - 40/40/2 \quad 2 \times 0.835 \times 2.39 = 4.00 \text{ KG}$$


POLOZKA 204/1 – ZKS – CELKOM : 52.95 KG
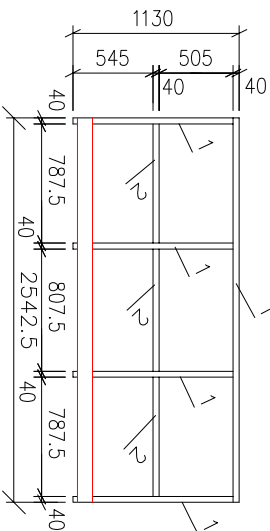
$$1 - 60/40/2 \text{ (2.543+4x1.09) } \times 3.01 = 20.78 \text{ KG}$$
$$2 - 40/40/2, \quad 2.383 \times 2.39 = 5.69 \text{ KG}$$


DOPLNĚŤ OKOPOVÝ PLECH v.100mm


205 - 122.84 KG/KS

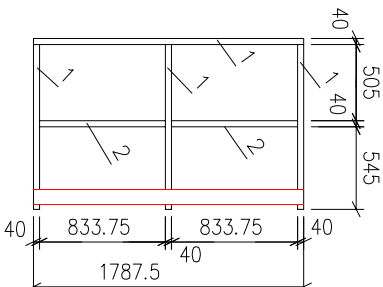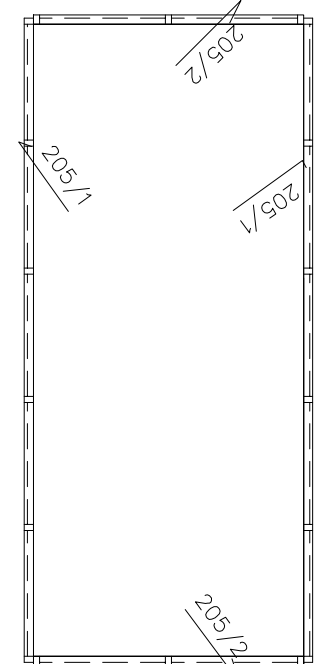

POLLOZKA 205/2 - 2KS - CELKOM : 38.46 KG

$$1 - 60/40/2 (1.788 + 3 \times 1.09) \times 3.01 = 15.23 \text{ KG}$$
$$2 - 40/40/2 \quad 2 \times 0.835 \times 2.39 = 4.00 \text{ KG}$$

POLLOZKA 205/1 – ZKS – CELKOM : 84.38 KG
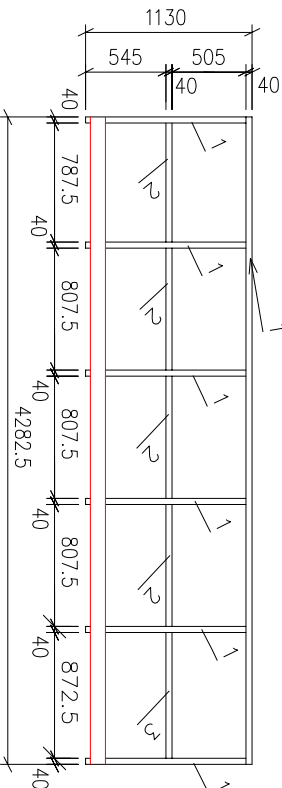
$$1 - 60/40/2 (4.283+6 \times 1.09) \times 3.01 = 32.57 \text{ KG}$$
$$2,3 - 40/40/2 \quad (4 \times 0.788 + 0.873) \times 2.39 = 9.62 \text{ KG}$$


DOPLNĚŤ OKOPOVÝ PLECH v.100mm

HMOTNOSTI JEDNOTLIVÝCH PRVKOV BOLI
PREVZATÉ Z PÔVODNEJ PD.

PREVZATÉ Z PÔVODNEJ PD.

Časť: Stavebná

SAREUS

Stupeň: PROJEKT ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM a REALIZÁCIU			
Projekt			
Stavba: ČOV DLHÉ STRÁŽE		Dátum: 03/2021	
Objekt: SO 01 - ČOV		Mierka: 14	
Investor: Obec Dlhé Stráže			
Obsah: NEREZOVÉ ZÁBRADLIE			
Zodp. projektant : Ing. Janov	Kontroloval : Ing. Janov		
		Vypracoval : Ing. Regeš	
		Výkres č. : 14	
Saurus spol. s r.o. Hlavná 847/45, 059 21 Svit tel. : 052-78 81 101			
Archívne číslo: Archiv:			