A – A
REZ V RASTLOM TERÉNE

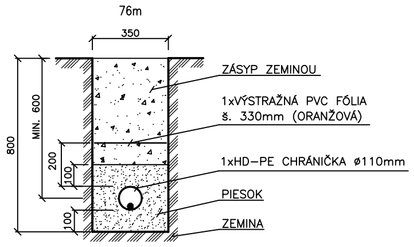

B – B
REZ TRASOU POD CHODNÍKOM

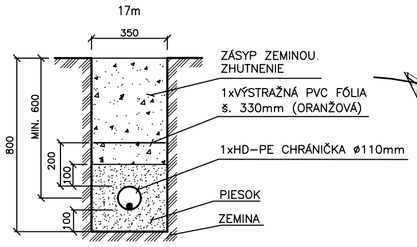

ULOŽENIE NAVRHOVANEJ CHRÁNIČKY POD KOMUNIKÁCIOU PRETLÁČANÍM –KM 34,25

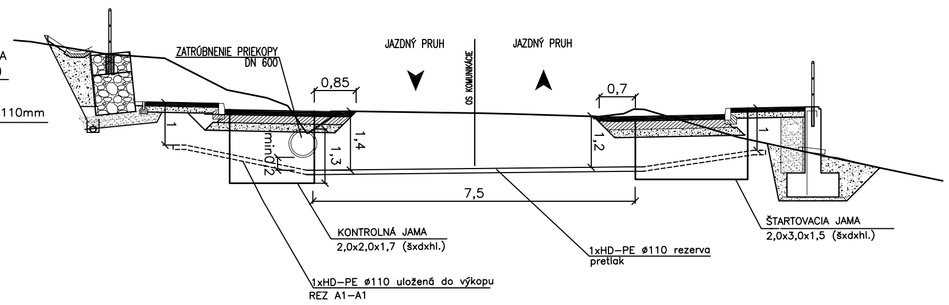

C – C
REZ TRASOU POD ZASTÁVKOU A CHODNÍKOM

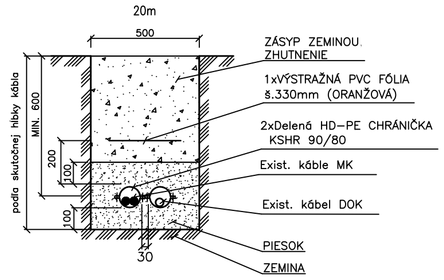

A1 – A1
REZ TRASOU POD CHODNÍKOM

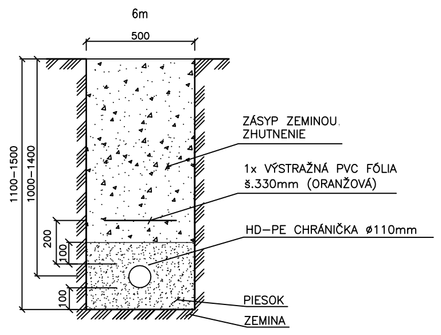

POZNÁMKA:

ZHUTNENIE ZASYPOV POD CHODNÍKOM
MATERIÁL: ZEMINA
MIERA ZHUTNENIA: Id>=0,98
MODUL PRETVÁRNOSTI NA PLÁNI POD CHODNÍKOM: min. Edef,2 = 30 MPa

ZHUTNENIE ZASYPOV POD KOMUNIKÁCIOU
MATERIÁL: ŠTRKODRVA S DOBROU ZRNITOSŤOU
MIERA ZHUTNENIA: Id>=0,98
MODUL PRETVÁRNOSTI NA PLÁNI POD VOZOVKOU: min. Edef,2 = 90 MPa
min. Edef,2 = 45 MPa (pre polné a účelové komunikácie)

UPOZORNENIE :

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE INVESTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIEŤAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!
V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE !!!

SO 652

ZMENA: A		DÁTUM:		PODPIS:	PEČIATKA:
B					
C					
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:	
ING.M.GAŠPÁR		ING.M.GAŠPÁR		ING.M.DÚBRAVSKÝ	
MIESTO STAVBY: Okres Košice – okolie					
STAVEBNÍK: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice					PODPIS:
STUPEŇ: Jednostupňový projekt pre realizáciu stavby					
STAVBA: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice okolie - Spišské Vlachy				DÁTUM:	05/2016
				FORMÁT:	3xA4
				MIERKA:	1:20/1:100
OBJEKT: SO 652 Preložka a ochrana káblov Slovak Telekom - okres Gelnica				Č.PRÍLOHY: 5	Č.SÚPRAVY:
OBSAH: Rezy káblovou trasou					

A – A
REZ V RASTLOM TERÉNE

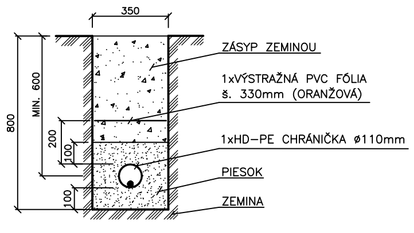

B – B
REZ TRASOU POD CHODNÍKOM

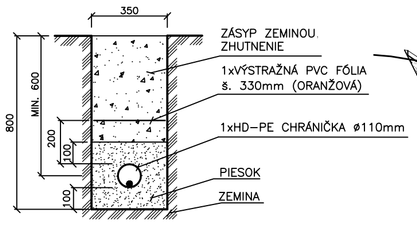

ULOŽENIE NAVRHOVANEJ CHRÁNIČKY POD KOMUNIKÁCIOU PRETLÁČANÍM –KM 34,25

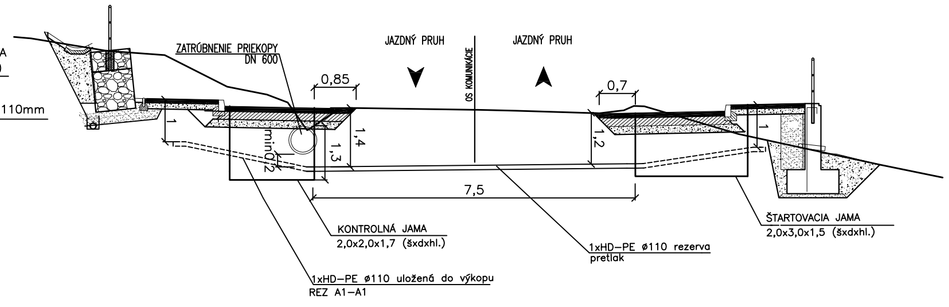

C – C
REZ TRASOU POD ZASTÁVKOU A CHODNÍKOM

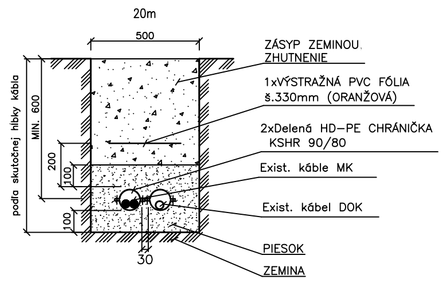

A1 – A1
REZ TRASOU POD CHODNÍKOM

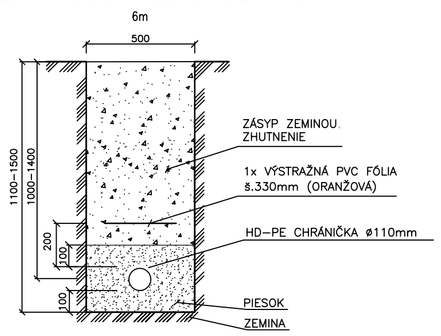

POZNÁMKA:

ZHUTNENIE ZASYPOV POD CHODNÍKOM
MATERIÁL: ZEMINA
MIERA ZHUTNENIA: Id>=0,98
MODUL PRETVÁRNOSTI NA PLÁNI POD CHODNÍKOM: min. Edef,2 = 30 MPa

ZHUTNENIE ZASYPOV POD KOMUNIKÁCIOU
MATERIÁL: ŠTRKODRVA S DOBROU ZRNITOSŤOU
MIERA ZHUTNENIA: Id>=0,98
MODUL PRETVÁRNOSTI NA PLÁNI POD VOZOVKOU: min. Edef,2 = 90 MPa
min. Edef,2 = 45 MPa (pre polné a účelové komunikácie)

UPOZORNENIE :

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE INVESTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIEŤAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!
V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE !!!

SO 652

ZMENA: A		DÁTUM:		PODPIS:	PEČIATKA:
B					
C					
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:	
ING.M.GAŠPÁR		ING.M.GAŠPÁR		ING.M.DÚBRAVSKÝ	
MIESTO STAVBY: Okres Košice – okolie					
STAVEBNÍK: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice					PODPIS:
STUPEŇ: Jednostupňový projekt pre realizáciu stavby					
STAVBA: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice okolie - Spišské Vlachy				DÁTUM:	05/2016
				FORMÁT:	3xA4
				MIERKA:	1:20/1:100
OBJEKT: SO 652 Preložka a ochrana káblov Slovak Telekom - okres Gelnica				Č.PRÍLOHY: 5	Č.SÚPRAVY:
OBSAH: Rezy káblovou trasou					