NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE~50Hz,400/230V TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:

ZÁKLADNÁ: IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI

PRI PORUCHE: SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA V SIETI

DOPLNKOVÁ: PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI POSPOJOVANÍM

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 2-24V SELV

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41 V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE AJ PRI PORUCHE: MALÝM NAPATÍM - SELV

Ing. Peter RIZIKY
autorizovaný stavebný inžinier
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
3771 * SP * 14

INDEX	NÁZOV ZMENY	MENO PODPIS	DÁTUM	ČÍSLO KÓPIE

ZODP PROJEKTANT	Ing P RIZIKY
PROJEKTANT	Ing P RIZIKY
KRESLIL	Ing. M. OKÁL
KONTROLOVAL	Ing P RIZIKY
OBJEDNAVATEĽ	MFN Martin
INVESTOR	MFN Martin
STAVBA	MFN Martin - RTG prac CombiDiagnost C90 Philips
OBJEKT PS	ELEKTROINSTALACIA
NÁZOV	ROZVÁDZAČ HRT 1 RTG pracovisko C90 Philips

ARNEXT s.r.o.
Prešovská 30
821 08 Bratislava

ZÁK.Č. 2822

STUPEŇ JP	FORMÁT A3L
PROJEKT C90-UNM	DÁTUM 23.03.2022
MIERKA	LIST 1/4
ARCHIV 3222-HRT1	INDEX

Tento dokument obsahuje chránené údaje firmy ARNEXT s.r.o. Bratislava. Kopírovanie a použitie týchto údajov alebo ich časti je možné len s písomným povolením tejto firmy.

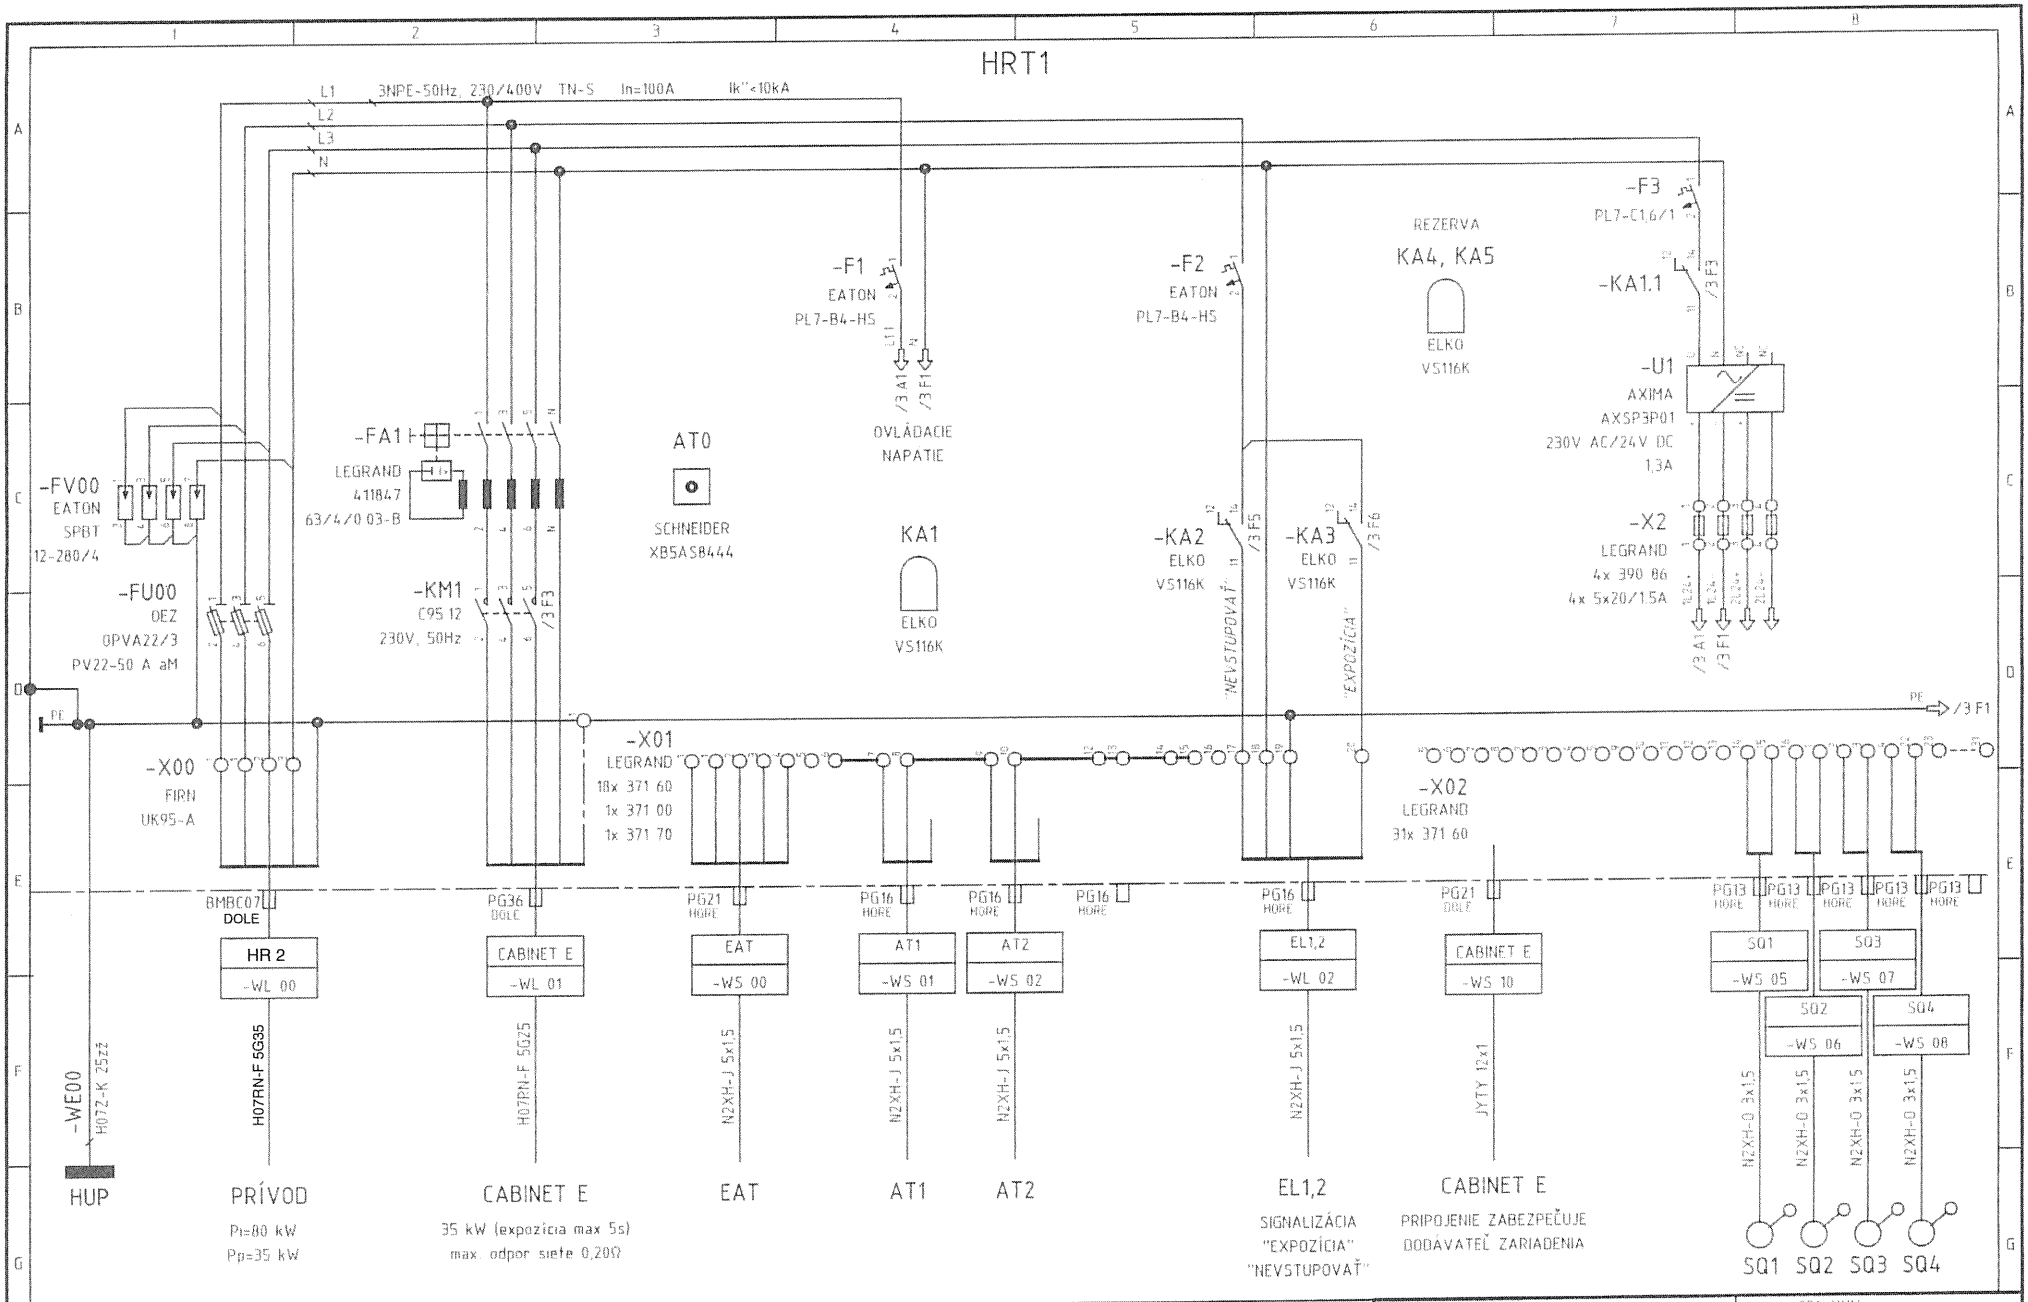

Revízia					Zákazník	Spracoval	Ing P RIZIKY	Tento dokument obsahuje chránené údaje firmy ARNEXT s.r.o. Bratislava. Kopírovanie a použitie týchto údajov alebo ich časti je možné len s písomným povolením tejto firmy	ARNEXT s.r.o. Prešovská 30 821 08 Bratislava	Akcia RTG pracovisko C90 Philips	Projekt C90-UNM
					MFN Martin	Dátum	23.03.2022				ARNEXT s.r.o., Bratislava
					Zákazkové číslo	Kontroloval	Ing P RIZIKY			Názov ROZVÁDZAČ HRT1 ZAPOJOVACIA SCHEMA	Výkres D xx
R	Komentár	Dátum	Autor		2822	Dátum					List/Listov 2/4

A3

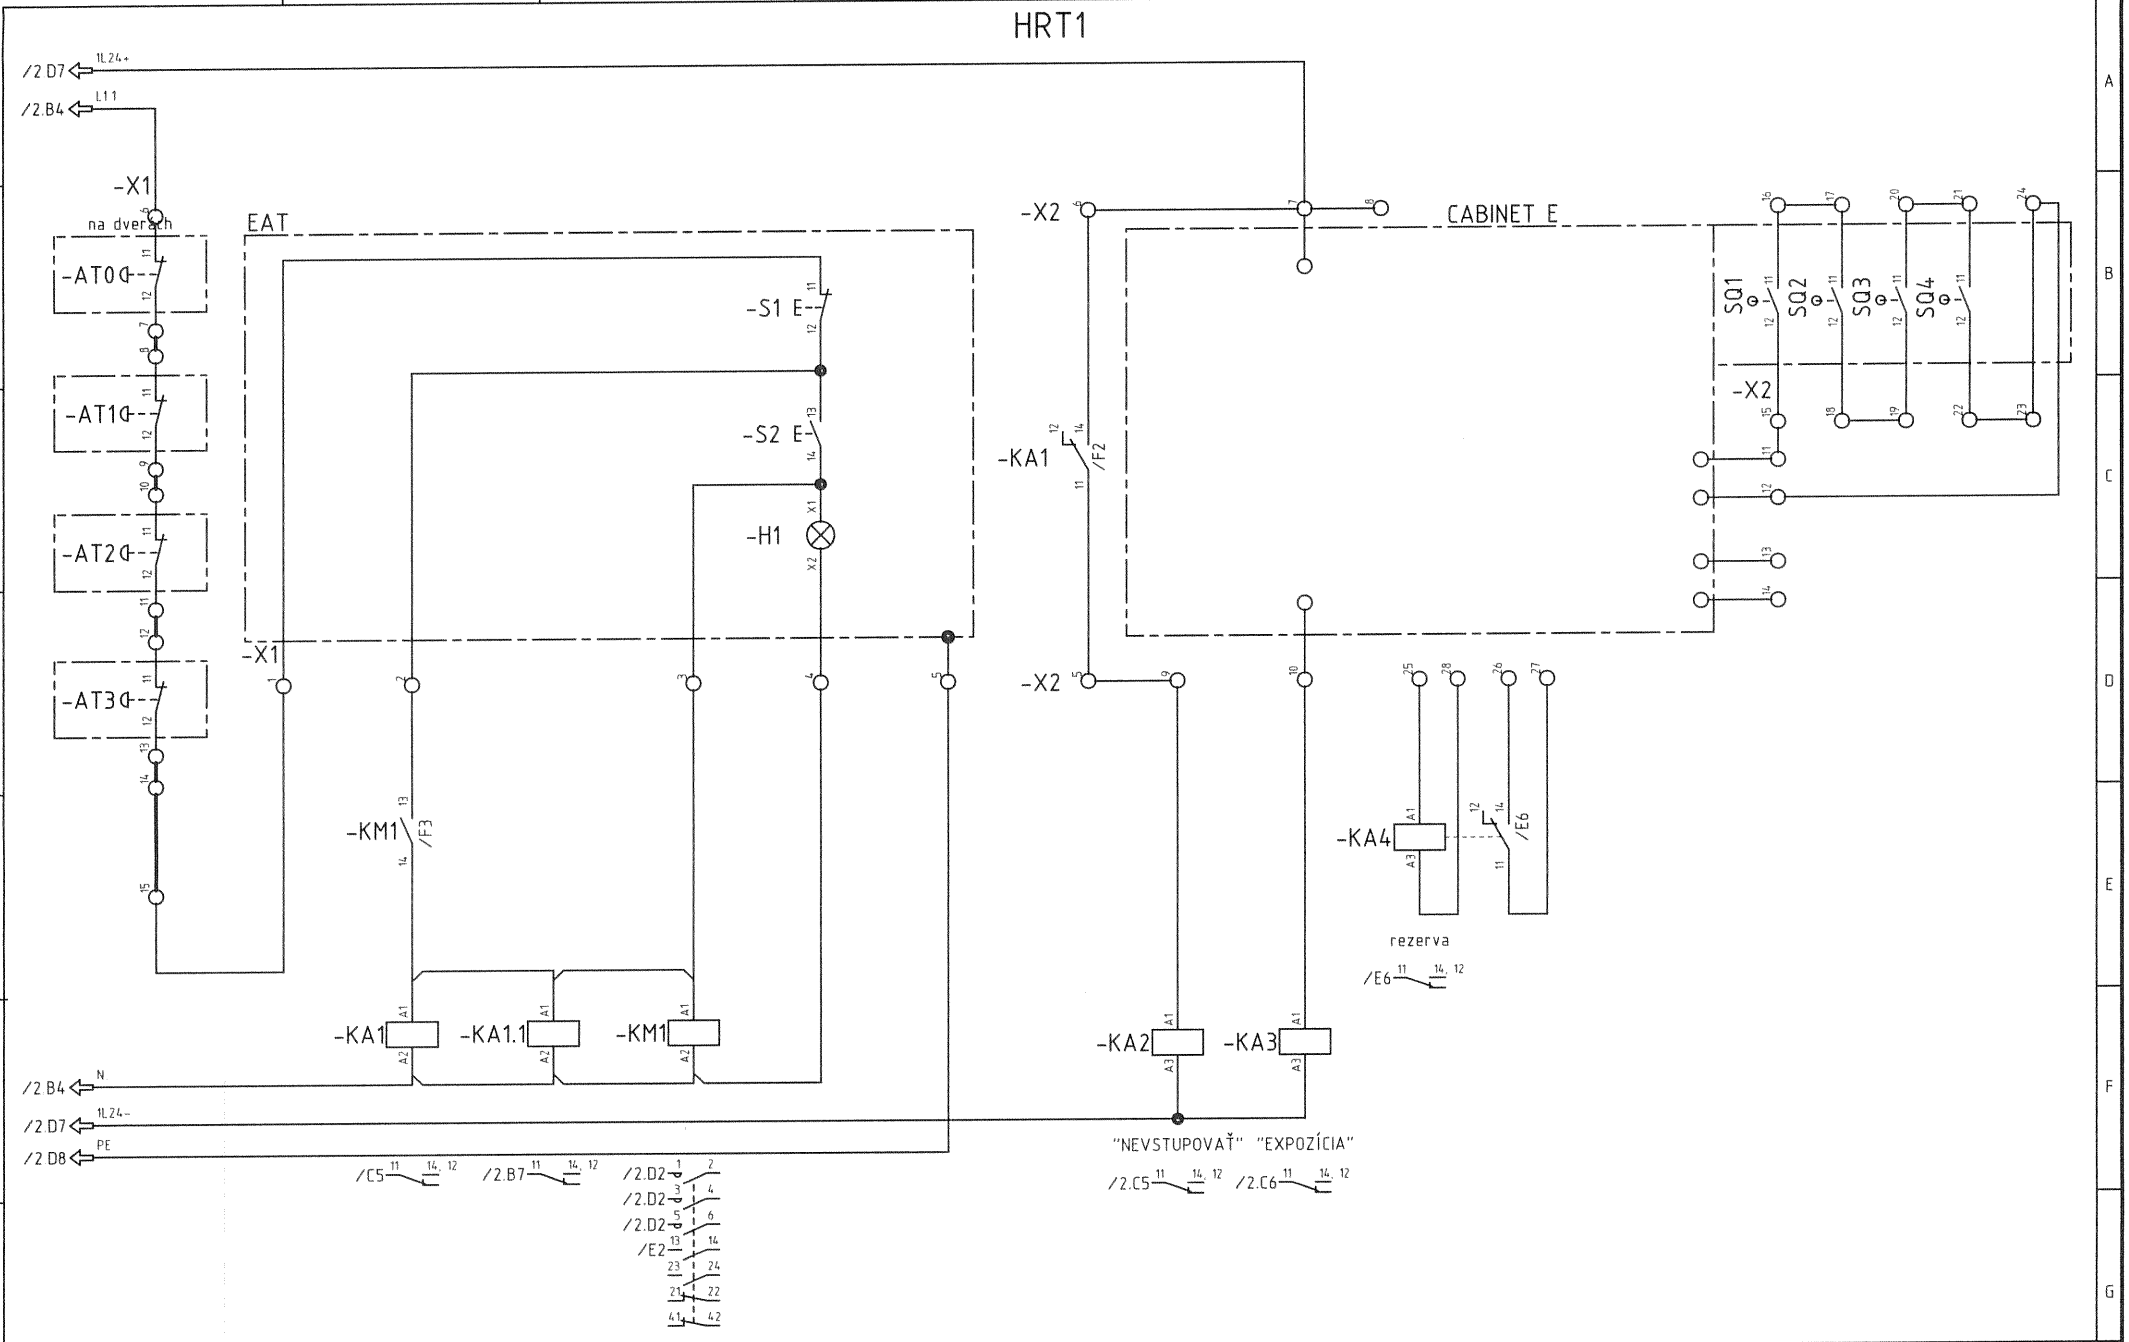

Revízia							
R	Komentár	Dátum	Autor	Zákazník: MFN Martin	Spracoval: Ing.P.RIZIKY	Dátum: 07.02.2021	
				Zákazkové číslo: 2822	Kontroloval: Ing.P.RIZIKY	Dátum:	

A3

Tento dokument obsahuje chránené údaje firmy ARNEXT s.r.o., Bratislava. Kopírovanie a použitie týchto údajov alebo ich časti je možné len s písomným povolením tejto firmy.

ARNEXT s.r.o.
Prešovská 30
821 08 Bratislava

Akcia: RTG pracovisko C90 Philips

Názov: ROZVÁDZAČ HRT1
OBVODOVÁ SCHÉMA

Projekt: C90-UNM

ARNEXT s.r.o., Bratislava

Výkres: D xx

List/Listov: 3/4

HRT1

ZOSTAVA

M1:5

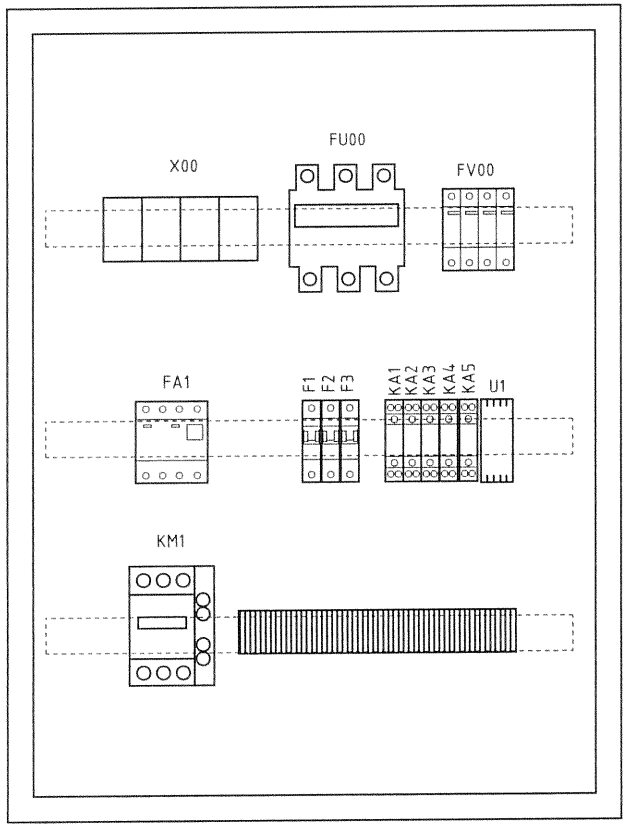

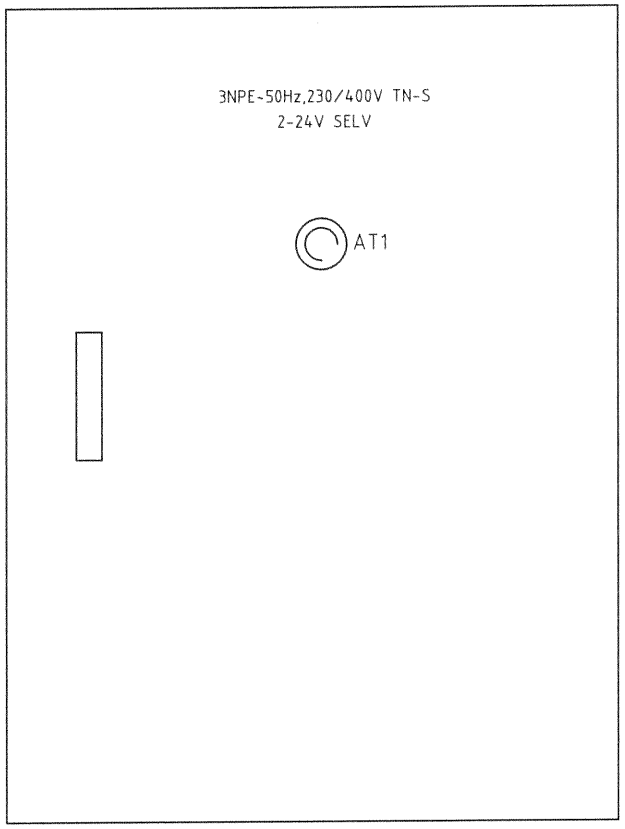

TYPOVÁ ROZVODNICA NÁSTENNÁ
OCELOPLECHOVÁ, VÝROBCA OEZ
OZNACENIE HRT1
TYP NP66-0806025
KRYTIE: IP 30/20
FARBA: ŠTANDART
ROZMERY:600x800x250 (šxvxh)
PRÍVOD: podľa projektu elektro
VÝVODY: ZHORA, ZDOLA
Pi = 80 kW
Pp = 35 kW

Revízia							
				Zákazník: MFN Martin	Spracoval: Ing.P.RIZIKY	Tento dokument obsahuje chránené údaje firmy ARNEXT s.r.o., Bratislava. Kopírovanie a použitie týchto údajov alebo ich časti je možné len s písomným povolením tejto firmy.	**ARNEXT s.r.o.** Prešovská 30 821 08 Bratislava
					Dátum: 23.03.2022		
				Zákazkové číslo: 2822	Kontroloval: Ing.P.RIZIKY		
R	Komentár	Dátum	Autor		Dátum:		
					A3		

Akcia: RTG pracovisko C90 Philips

Názov: ROZVÁDZAČ HRT1
ZOSTAVA

Projekt: C90-UNM

ARNEXT s.r.o., Bratislava

Výkres: D xx

List/Listov: 4/4